



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๙๓๑ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื้อ

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๔	๒๔ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ระยะทาง ๑.๐๐ วงจร-กม. งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ แนวถนน ศาลายา - บางภาษี (ขาออก) หน้าสำนักพิมพ์พิสิทส์เซ็นเตอร์	- SLY04S-03	- SLY04S-04 - BEU03S-04	นายวิวัฒน์ นาครัมย์ ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	SLY๐๘	๒๔ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ศาลายา - บางภาษี (ขาออก) หน้าสำนักพิมพ์พิสิทส์เซ็นเตอร์	- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกรมล	- BEU01S-07 - SLY04S-05	
๓.	SLY๐๙	๒๔ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ร้านโอบอวล	- BEU02S-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายา-บางภาษี (ตั้งแต่ หน้าร้านโอบอวล ถึง สำนักพิมพ์พิสิทส์เซ็นเตอร์)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๘๔๖๘๔๕ Long ๑๐๐.๒๘๖๓๕๒๔

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๙๑๔๔๗๖ Long ๑๐๐.๒๘๓๒๑๕๑

(นายมานิช แนนเนื้อ)

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแบบ..... แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณ หน้าสำนักพิมพ์พิสิทส์เซ็นเตอร์ F4 F8 F9 สฟฟ.ศาลายา

**ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV. **

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.

จุดชัตกาวาด / สถานที่ / พิกัด	
G1 G2	หม้อแปลงหน้าร้าน โยบอว 13.8847613,100.2862991
G3 G4	แยกไฟแดงหัวพญู-มะเกลือ 13.8854178,100.2852489
G5 G6	เบลแก้มปี่โตนแยกสำนักพิมพ์พิสิทส์เซ็นเตอร์ 13.890141,100.2835378

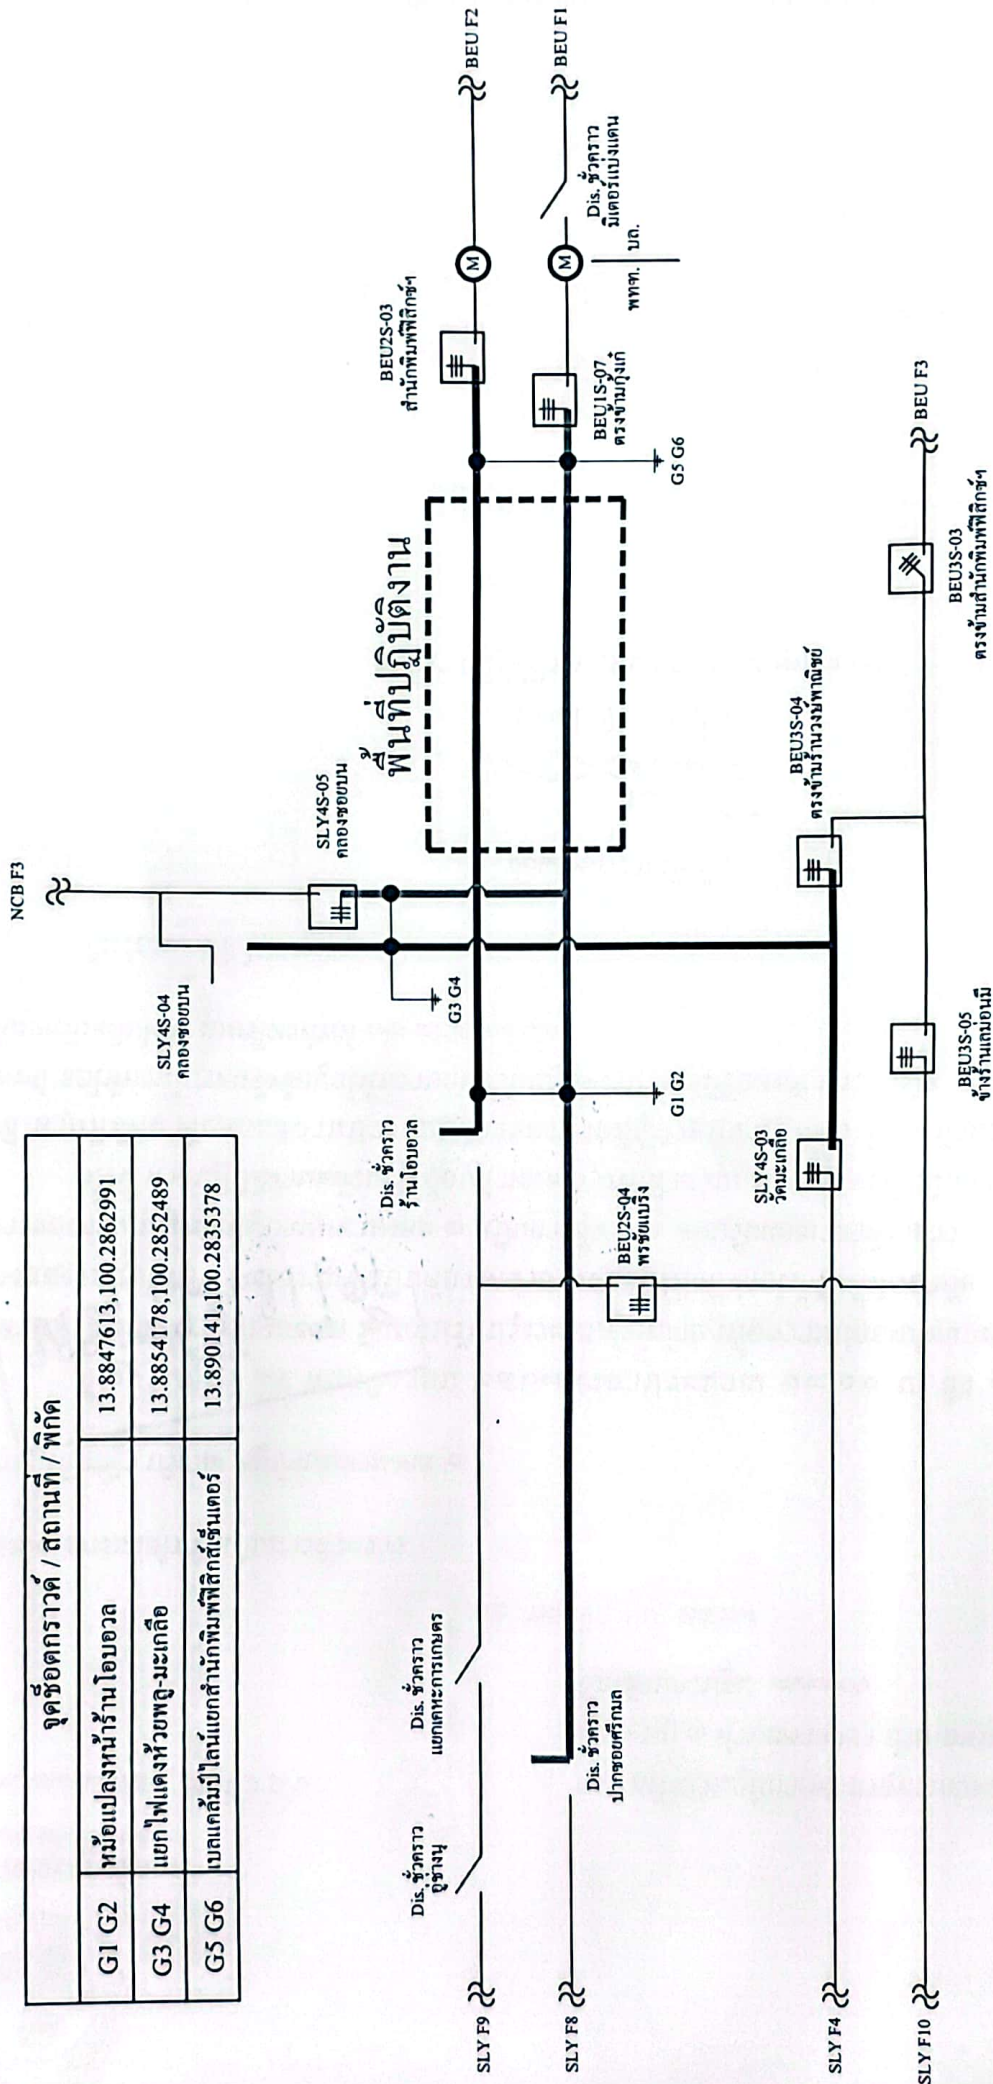


สฟฟ. พทท.เขต 3 (กำลังก่อสร้าง)

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้าสำนักพิมพ์ลิขสิทธิ์ F4 F8 F9 สฟฟ.ศาลาया

**ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV. **

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.

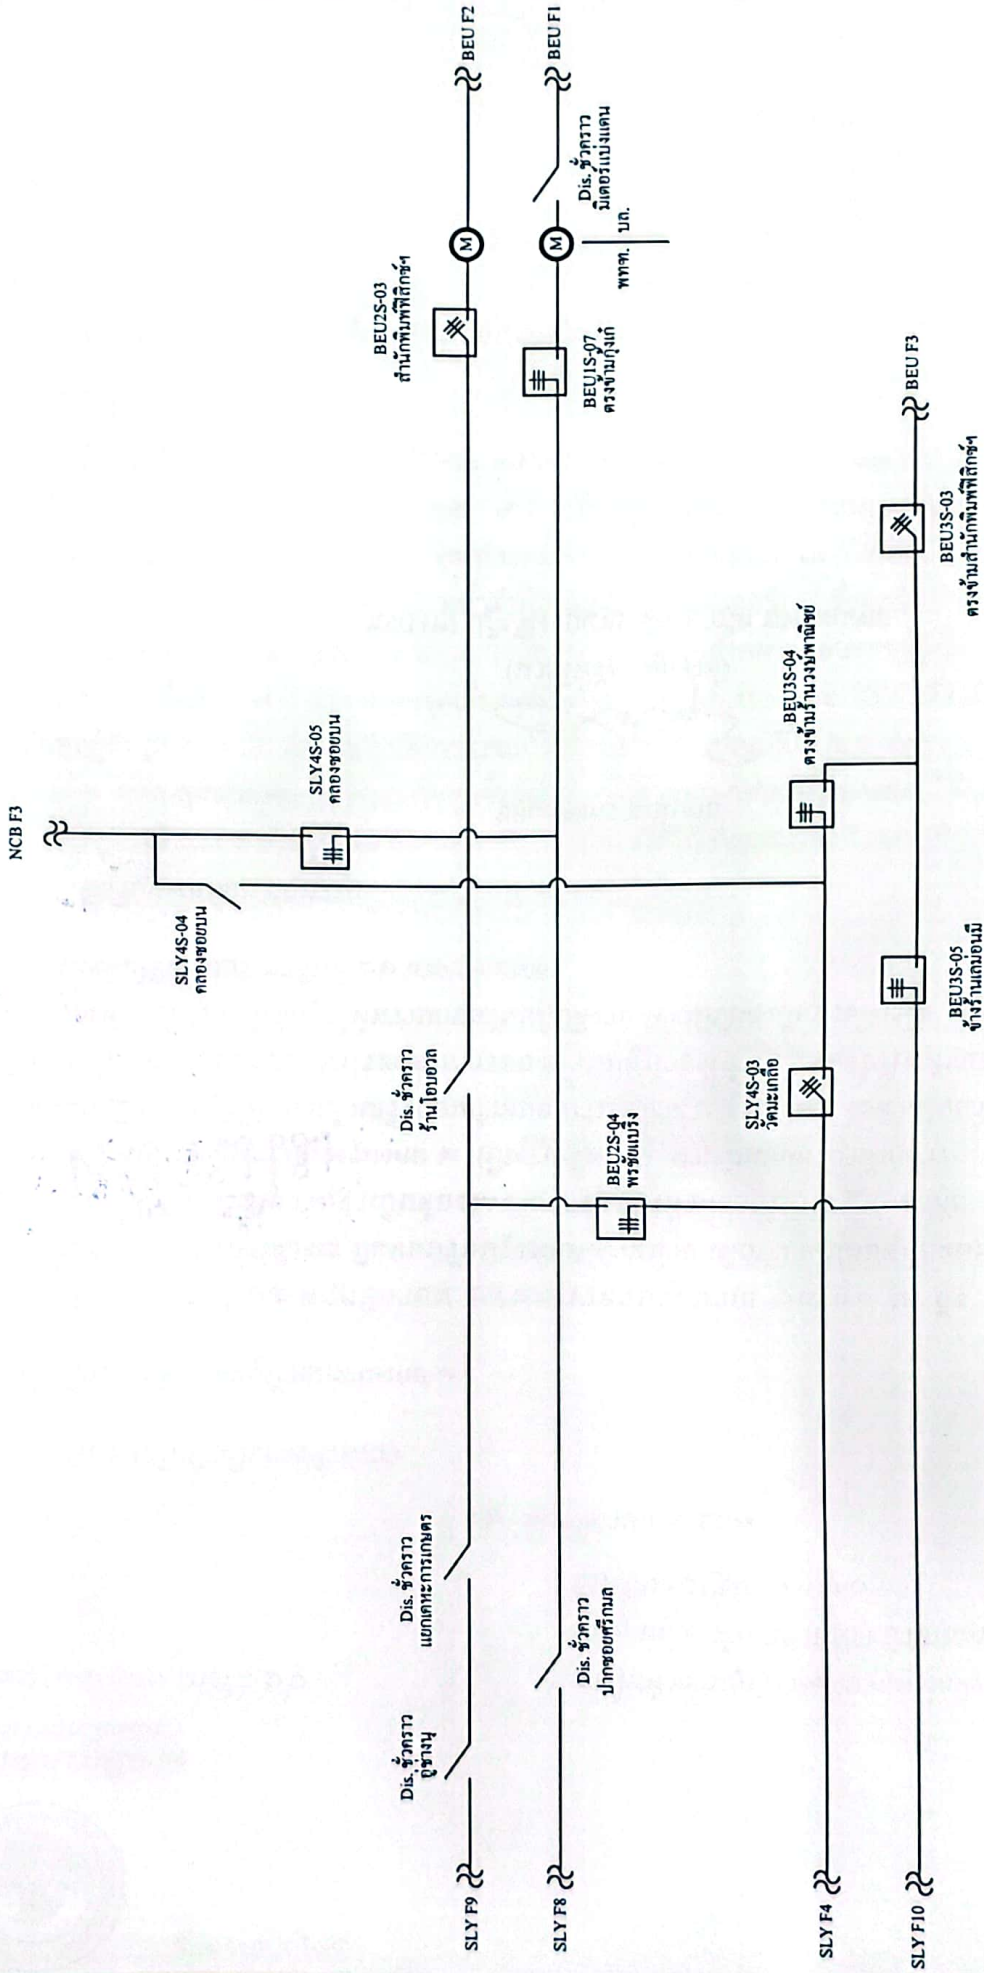

สฟฟ. พุทธมณฑล 3
(กำลังก่อสร้าง)




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๔๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย. (ก.๓) ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๕๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) WBS P-TDD๐๒.๑-I-PMNT๐.๐๐๐๒ (ตั้งแต่ แยกไฟแดงห้วยทูลุ - หน้าสำนักพิมพ์ทีเส็กซ์เซ็นเตอร์) ซึ่งจะดำเนินการพาดสาย อลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ต.มม. ระยะทาง ๑.๐๐ วงจร-กม. โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ พชง.๖ เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป


(นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์)
ชผ.ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเลขที่



(นายมานิช แนนเนื่อง)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี) CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒(พุทธมณฑล ๓) (WBS P-TDO๒๒๑-FMNT๐๐๐๒).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงานแนวถนน ศาลายา-บางภาษี ซาออก (ตั้งแต่ แยกไฟแดงห้วยพลู - สำนักพิมพ์พิสิทธ์เซ็นเตอร์).....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ง่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดจริตใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายไพรัช ท่มวงศ์.....

ตำแหน่ง.....ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๘๘๘๘๓๖๗.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวิรัตน์ นาคสมัย.....

ตำแหน่ง..... พชง.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
.....ชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานชิ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อ ..นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / ง่ายไฟฟ้า ...ชุดเฉพาะกิจ ผปบ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวาดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 G4 G5 G6ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผปบ.....
จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓)พร้อมแผนผัง Switching
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
 อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓).....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๙๔/๒๕๖๗ , ลว.๑๔ พ.ย.๒๕๖๗.....
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จตุรารณ ดุณาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน.....๑๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่..... ไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมวันที่..... ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , ชจก.(ท) , ผผ.ปบ. , ชผ.ปบ. , จป.ว. , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง , พชง.ผู้ประสานงานดับไฟ.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน).....
 จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

