



การไฟฟชาภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ.) ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เทืองขจร

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.(๑๑) กฟส.กจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....เชื่อมเคต.....บริเวณ ในไลน์แยกสะพานแม่กลองใน
ระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ท่าม่วง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|------------------|--------------|-------------|---------|---|--|---|----------------------------------|
| ๑. | F๒ สฟพ. TMA ๑ | ๑๘ พ.ย. ๖๗ | ๐๙.๐๐ | ๑๒.๐๐ | เชื่อม DDE หลัง Recloser ไลน์แยก สะพานแม่กลอง และ เปลี่ยนHotline Clamp ไลน์แยก เป็น PG.๓ สลัก | Dis Bypass Recloser ไลน์แยกสะพานแม่กลอง | DDE (จุดตัดเคต) หลัง Recloser ไลน์แยกสะพานแม่กลอง | นายวีระ มานิช โทร ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ไลน์แยกสะพานแม่กลอง...ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระสันต์ เจนสกุลมงคล
ตำแหน่ง พ.ขง.๖ โทร. ๐๘๔-๕๓๘๗๑๑๙ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเมฆ กาญจนสุธา)
พ.ขง.๗ รักษาการแทน ผ.บ.ป.กฟส.กจ.

(นายธีระศักดิ์ เทืองขจร)
ตำแหน่ง ผ.จก.(๑๑) กฟส.กจ.
14 พ.ย. 2567

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.....
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


.....
(.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

TMA02

Hotline Clamp
අවහිරයා PG-3කින්
(Hotline මැදි)

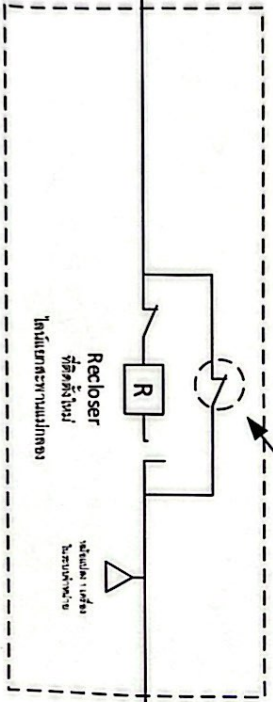

Dis Bypass Recloser

වහිරයා
(Hotline මැදි)

TMA07S-02
වහිරයා