



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.ทมว. (กป)- ๑๕๑๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิธิ พิชาคุลย์

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้า สาขาท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMA05, TMA08, TMA10	๒๒ พ.ย.๖๗	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐น.	ย้ายแนว เสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าวัดวังขนาย เพื่อ ทำถนน	13.95141, 99.64849	13.95098, 99.64999	นายจีราวัฒน์ ฟักอ่อน โทร ๐๘๐-๖๕๖๕๓๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หน้าวัดวังขนาย . -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ.. นายณัฐนันท์ วายุวรรณะ ตำแหน่ง พ.ชง.๗ โทร. ๐๘๗-๐๘๘๕๕๔๔๔


ลงชื่อ

(นายนิธิ พิชาคุลย์)

ผ.จก.กฟส.ท่าม่วง

๘ พ.ย. ๒๕๖๗

TMA3 TMA4 TMA8 TMA5
TMA9 TMA4

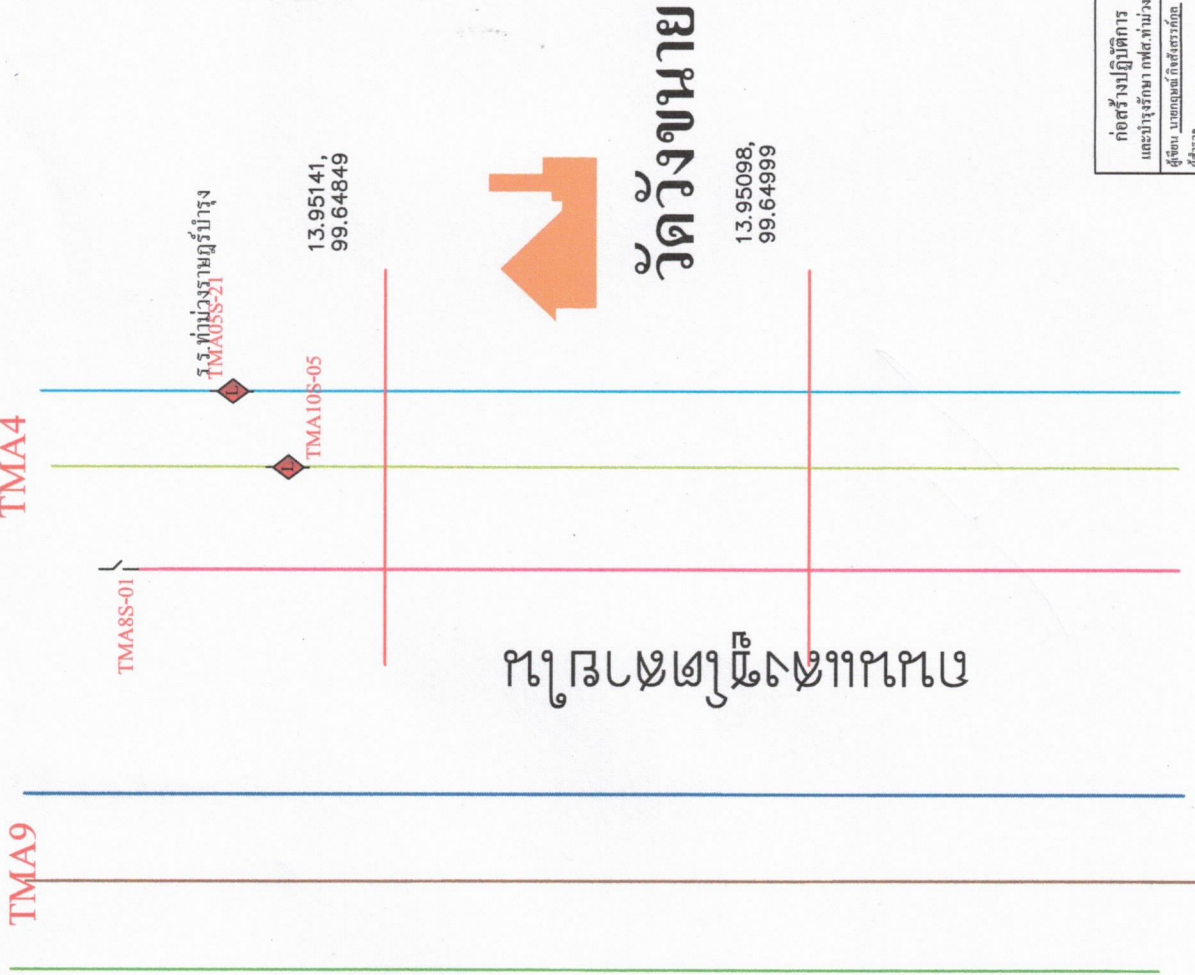

ก่อสร้างปฏิบัติการ และบำรุงรักษา กฟผ. ช่างม่วง	ให้คะแนน ดูงานโดยแบบ
ผู้สำรวจ วิเศษ นนทบุรี กฟผ. ช่างม่วง	เดือนครั้งที่ 8 พ.ศ. 2567
วิศวกร วิเศษ นนทบุรี กฟผ. ช่างม่วง	แก้ไขครั้งที่
ผู้ควบคุมระบบ วิเศษ นนทบุรี กฟผ. ช่างม่วง	มีดังนี้
ผู้ควบคุมระบบ วิเศษ นนทบุรี กฟผ. ช่างม่วง	มาตราส่วน
ร่างการปฏิบัติการและบำรุงรักษา	แบบอยู่ที่ OAI-A3/67000...
	แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

แผนผังแสดงระบบจำหน่ายแรงสูง
ในระบบ 22 เควี. สถานีไฟฟ้าช่างม่วง 1

SINGLE LINE DIAGRAM
OF TRANSMISSION LINE 22 KV.
THAMUANG 1 SUBSTATION