



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๒๓๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสกรี

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้หยุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ ริมถนน สค. ๕๐๒๙ และสามแยกบ่อมตำรวจหนองนกไข่ สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน ๕ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๗	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้หยุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ ริมถนน สค. ๕๐๒๙ และสามแยกบ่อมตำรวจหนองนกไข่	หน้าวัดหนองนกไข่	สามแยกบ่อมตำรวจหนองนกไข่	นายปรีชา แก้วสีม่วง ท.ก.ส. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๑ - ๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ หน้าวัดหนองนกไข่ จนถึง สามแยกบ่อมตำรวจหนองนกไข่ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ จำนวน ๓๓ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.พ.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๗๑๗๕๐ ๑๐๐.๑๘๘๒๕๓
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๗๑๖๒๐ ๑๐๐.๑๘๗๕๕๕

(นายมานิช วาสกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ ถนน สค. 5029

ตั้งแต่ หน้าวัดหนองนกไข่ จนถึง สามแยกป้อมตำรวจหนองนกไข่

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ สามแยกป้อมตำรวจหนองนกไข่

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

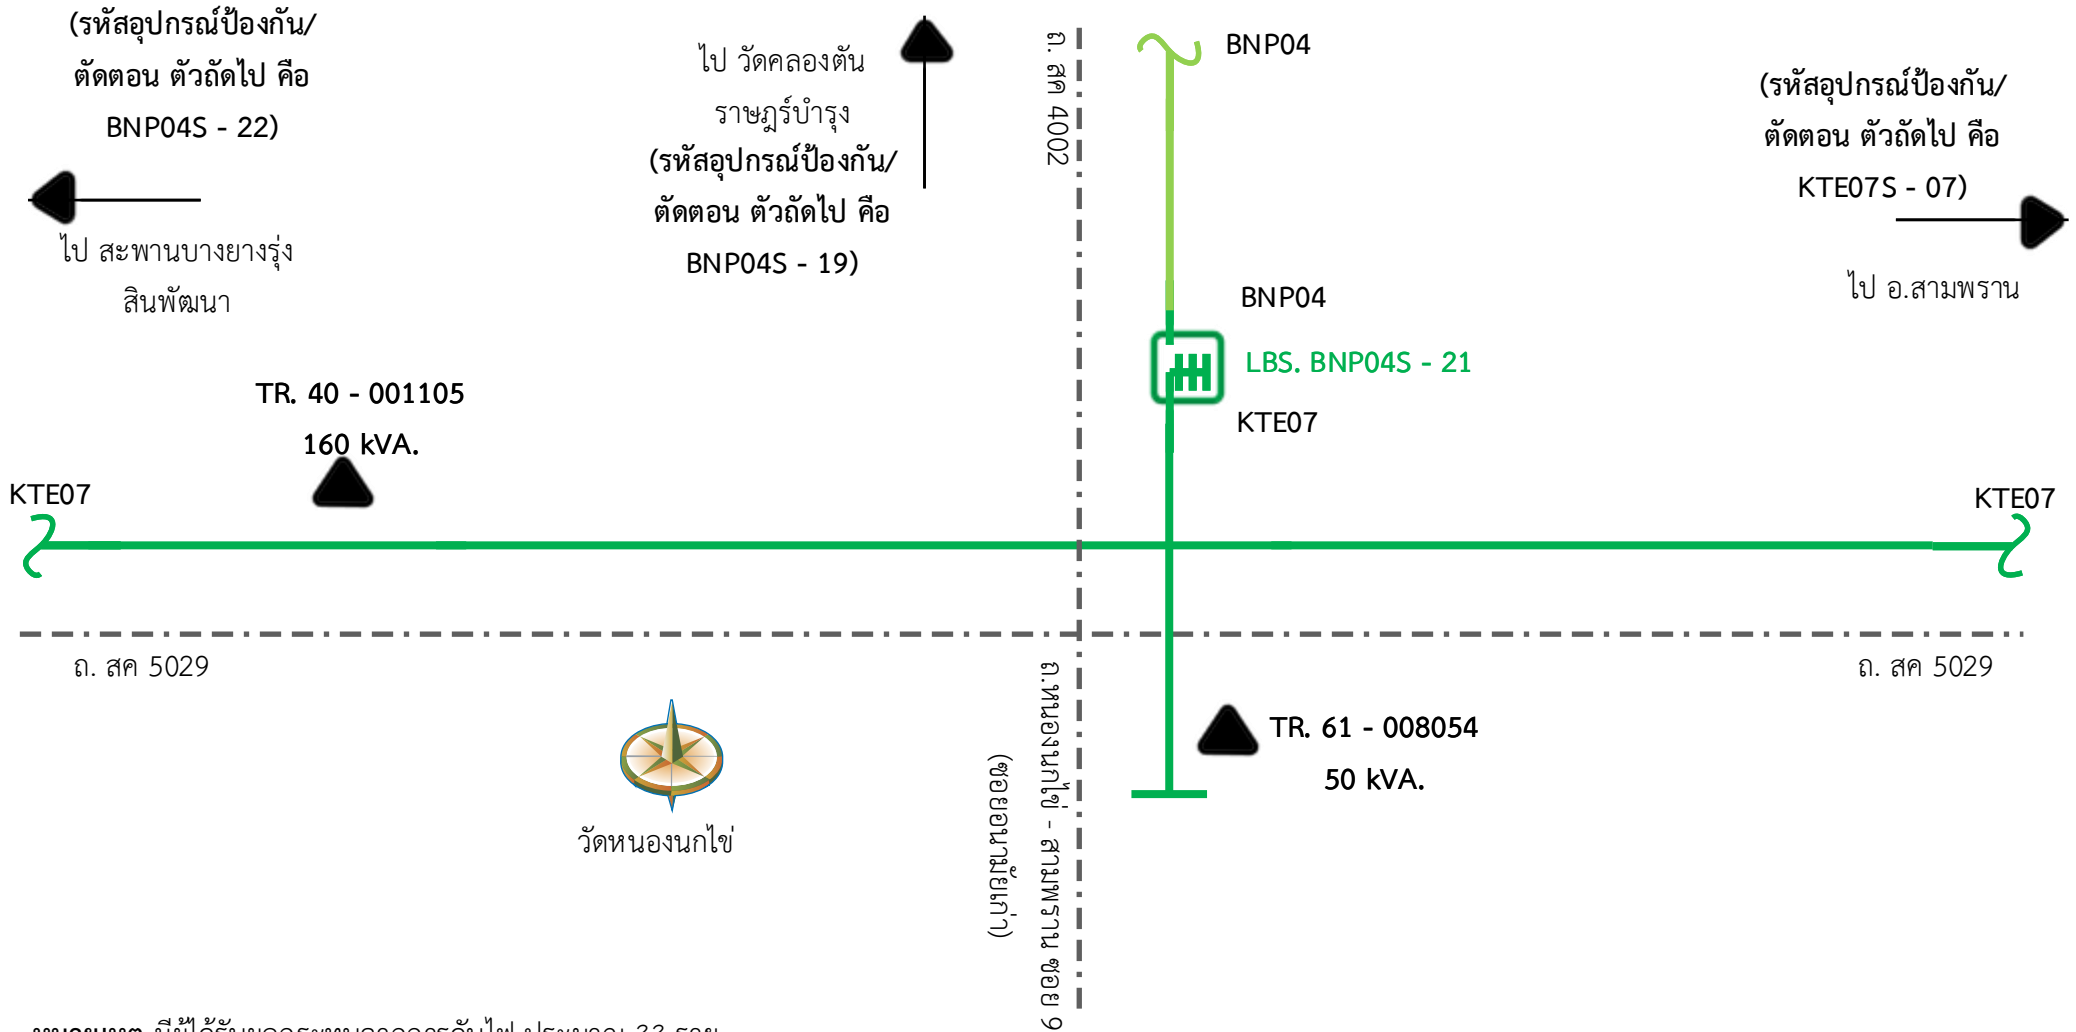


หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 33 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณ ถนน สค. 5029

ตั้งแต่ หน้าวัดหนองนกไข่ จนถึง สามแยกป้อมตำรวจหนองนกไข่

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ สามแยกป้อมตำรวจหนองนกไข่

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

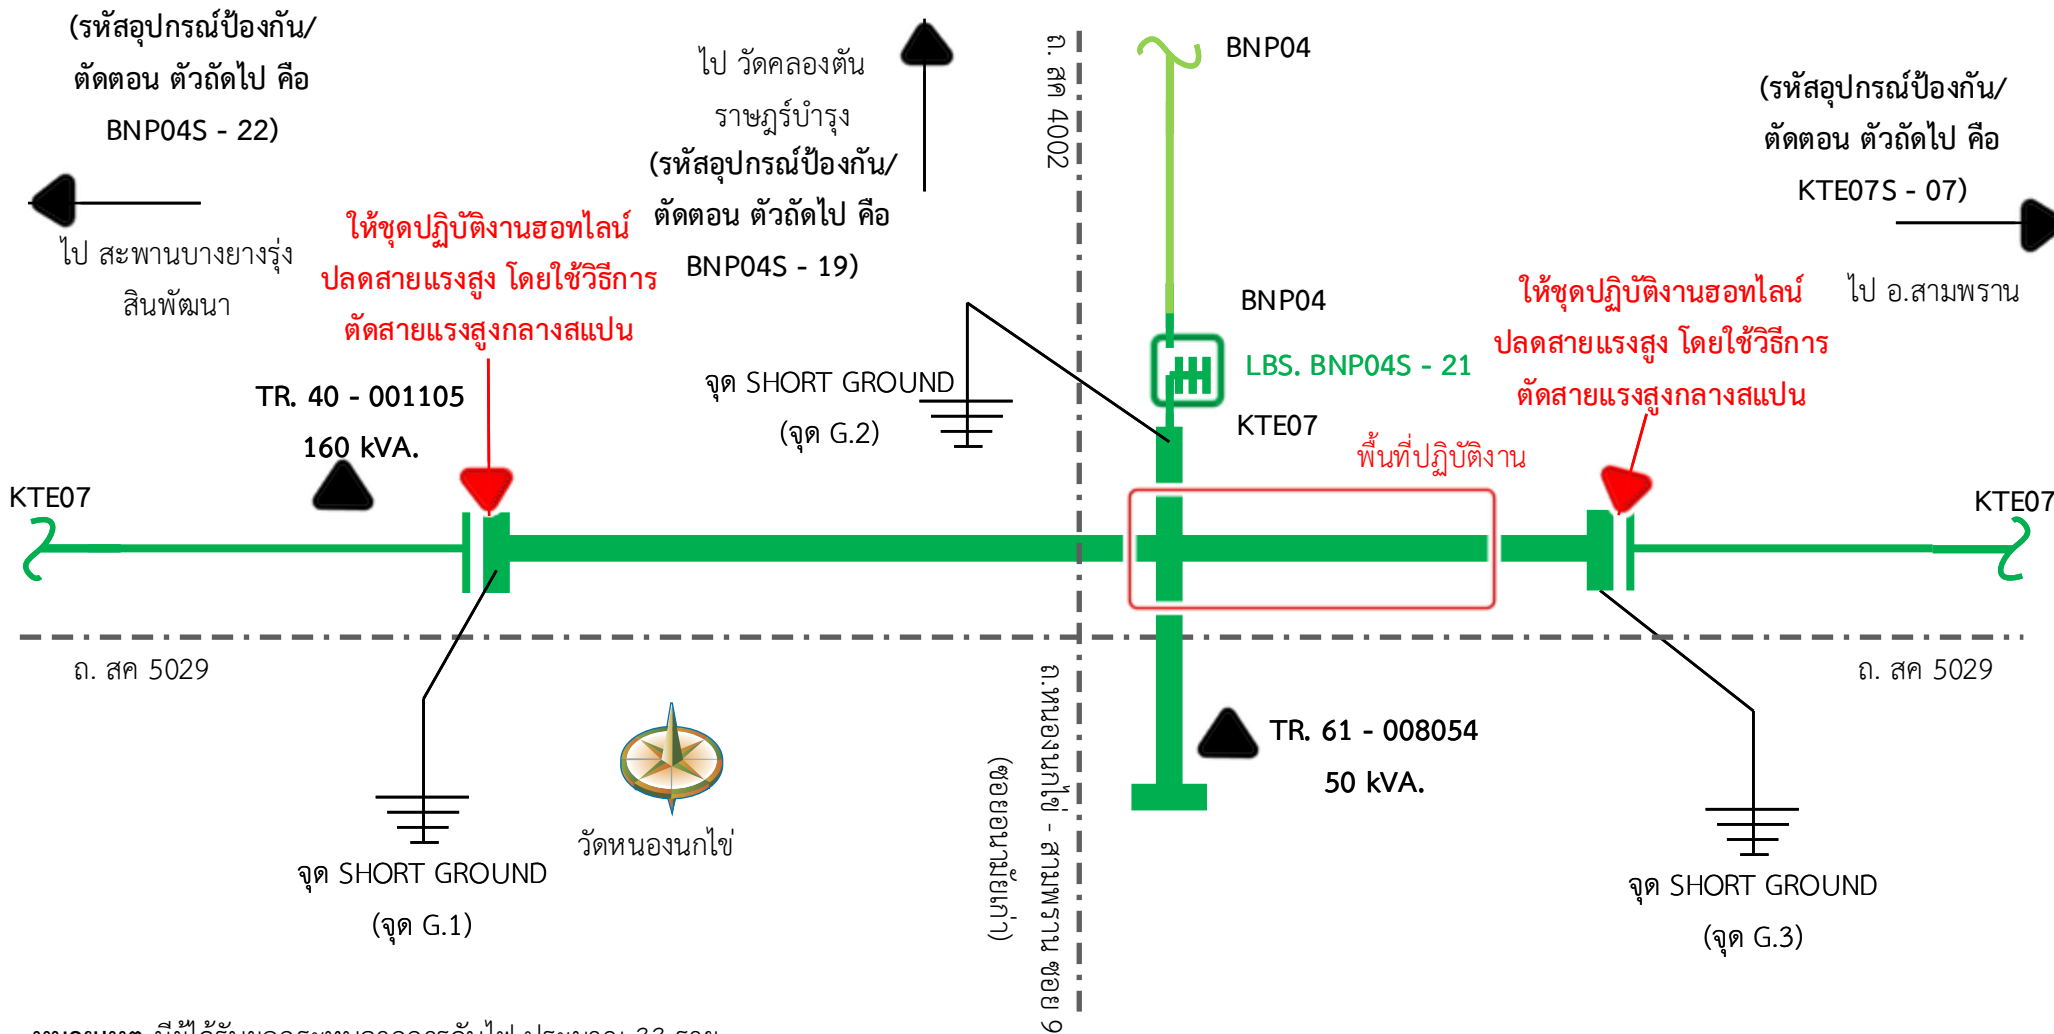

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 33 ราย

พื้นที่ดับไฟ