



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

04241

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.).....

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พิชราสุวรรณชล.....

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี.....

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน.....

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอย้ายโหลด/ตั้งManual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนSF๖ SAU๐๑๕-๐๔ ปากทางไร่ซิง๔๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๔	๓๐ พ.ย.๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนSF๖ SAU๐๑๕-๐๔ ปากทางไร่ซิง๔๒	SAU๐๑๕-๐๔	SAU๐๑๕-๐๔	นายนิติชัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....
ล.ปบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิติชัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ม.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๖๒๔๑ Long : ๑๐๐.๒๘๕๖๑

ลงชื่อ.....
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
 ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียงน ผจก.....


อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
 แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานฐานสารที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แกะไขจุดร้อน SAU01s-04 หน้าโรง 42

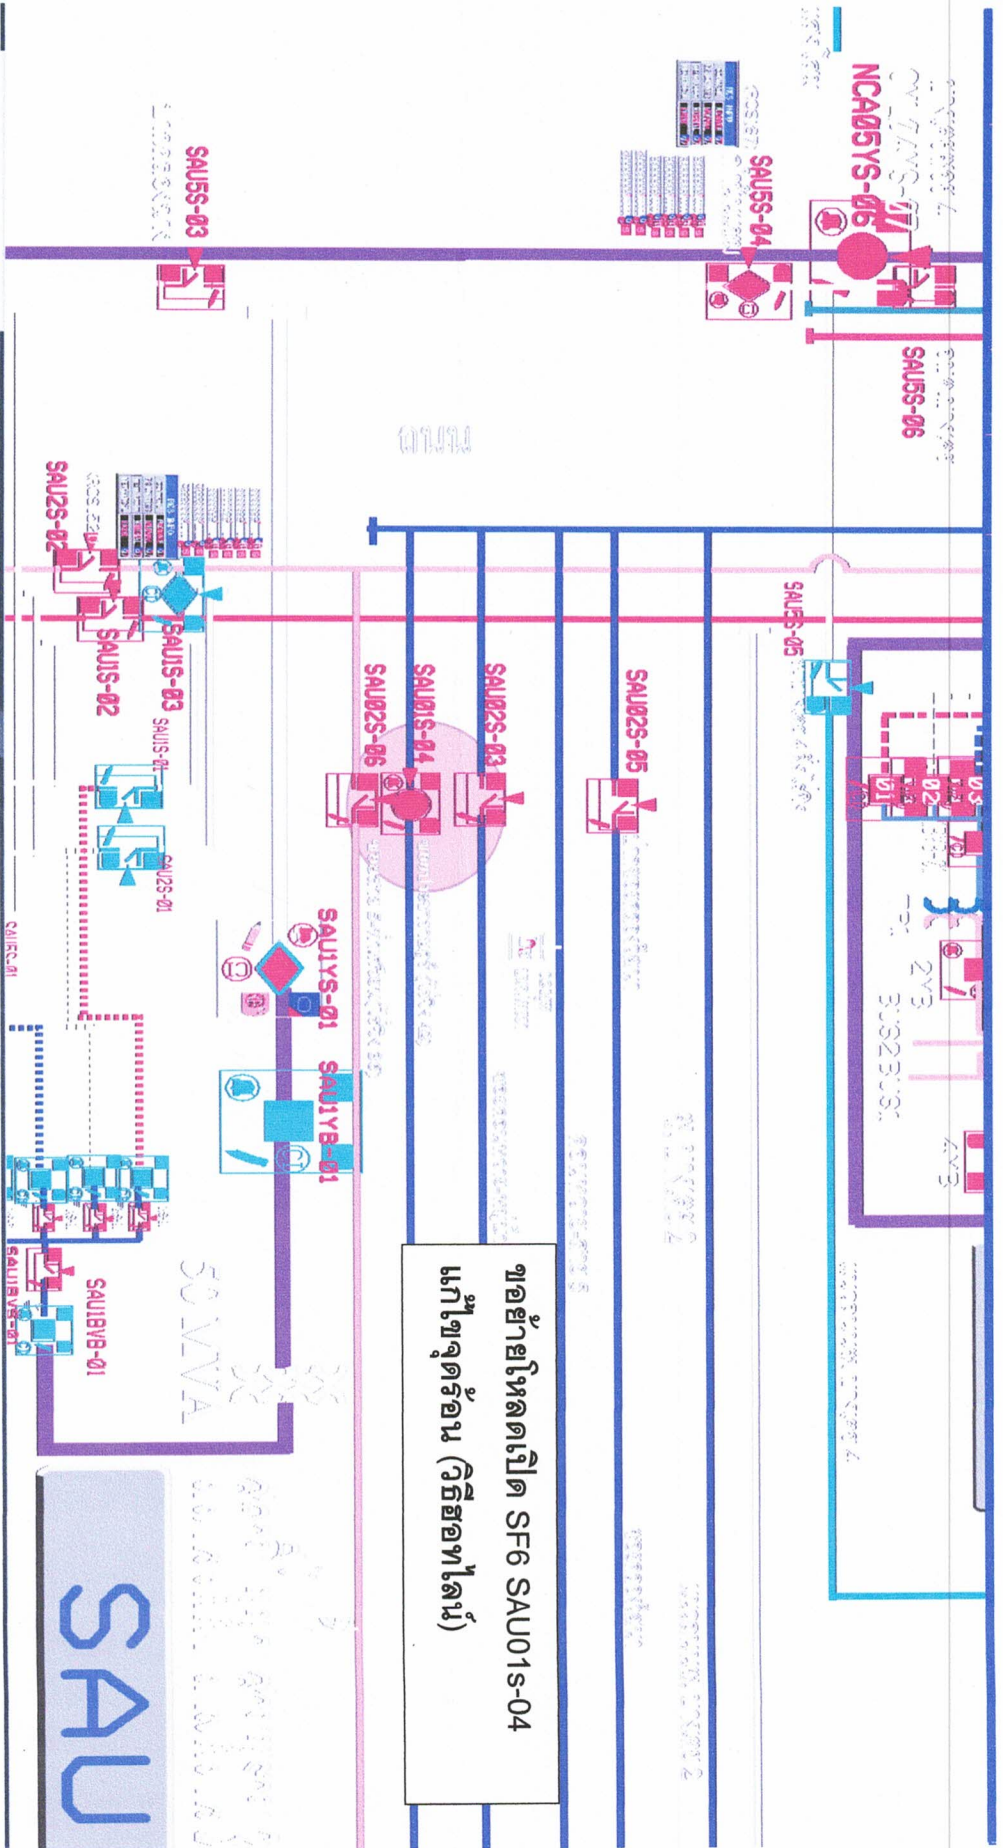

ขอย้ายโหลดเปิด SF6 SAU01s-04
แกะไขจุดร้อน (วิธีสอทเค้น)

SAU