



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๒๖๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณพล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสูกรี

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปักเสไฟฟ้า ผังถนนแคทราย วงจรระบบ จำนวน ๒๒ เครือ. OUT GOING ของ สฟฟ.กรรทุมแบน ๖.บริเวณ สีแยกโรงเรียนบ้านแคทรายเกษตรพันธ์พิทยาคาร.จนถึง หน้า สฟฟ.กรรทุมแบน ๖.....สถานีไฟฟ้า กรรทุมแบน ๒. กรรทุมแบน ๖.(ชั่วคราว) ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTU ๐๓	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปักเสไฟฟ้าผังถนนแคทราย วงจรระบบจำนวน ๒๒ เครือ. OUT GOING ของ สฟฟ.กทบ. ๖ บริเวณ สีแยกโรงเรียนบ้านแคทรายเกษตรพันธ์พิทยาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กทบ. ๖	DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.๖ (KTU๐๓)	- อุปกรณ์รหัส KTB๐๑S - ๐๗ - ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง (วงจรบน) โดยชุดงานฮอทไลน์	นายปรีชา แก้วสีม่วง ทผ.กส. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๑ - ๒๕๑๕๒๘๑
๒.	KTU ๐๕					DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.๖ (KTU๐๕)	- อุปกรณ์รหัส KTB๐๕S - ๑๐ - ตัดสายแรงสูงกลางสแปน (วงจรล่าง) โดยชุดงานฮอทไลน์	
๓.	KTB ๐๑					อุปกรณ์รหัส KTB๐๑S - ๐๘	อุปกรณ์รหัส KTB๐๑S - ๐๗	
๔.	KTB ๐๕					ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง (DDE) โดยชุดงานฮอทไลน์	อุปกรณ์รหัส KTB๐๕S - ๑๐	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ๑๖.ราย. บริเวณ สีแยกโรงเรียนบ้านแคทรายเกษตรพันธ์พิทยาคาร. จนถึง หน้า สฟฟ.กทบ.๖. ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายณพพร ชาวไชยศรี.....ตำแหน่ง.....ทผ.ปบ. กฟส.กทบ.....โทร.....๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๔๖๕๔๑. ๑๐๑.๓๒๗๗๗๕.....
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๔๔๘๘๑. ๑๐๑.๓๒๕๕๔๓ และ ๑๓.๖๔๕๘๐๔. ๑๐๑.๓๓๐๖๑๓.....

(.....นายมาโนช วาสูกรี.....)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.....

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.


ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ.....(สถานี.....) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนการดับไฟ** บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแคทรายเกษตรพันธุ์พืษาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กระท่อมแบน 6
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปักเสาไฟ ฝังถนนแคทราย วงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. OUT GOING ของ สฟฟ.กระท่อมแบน 6
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

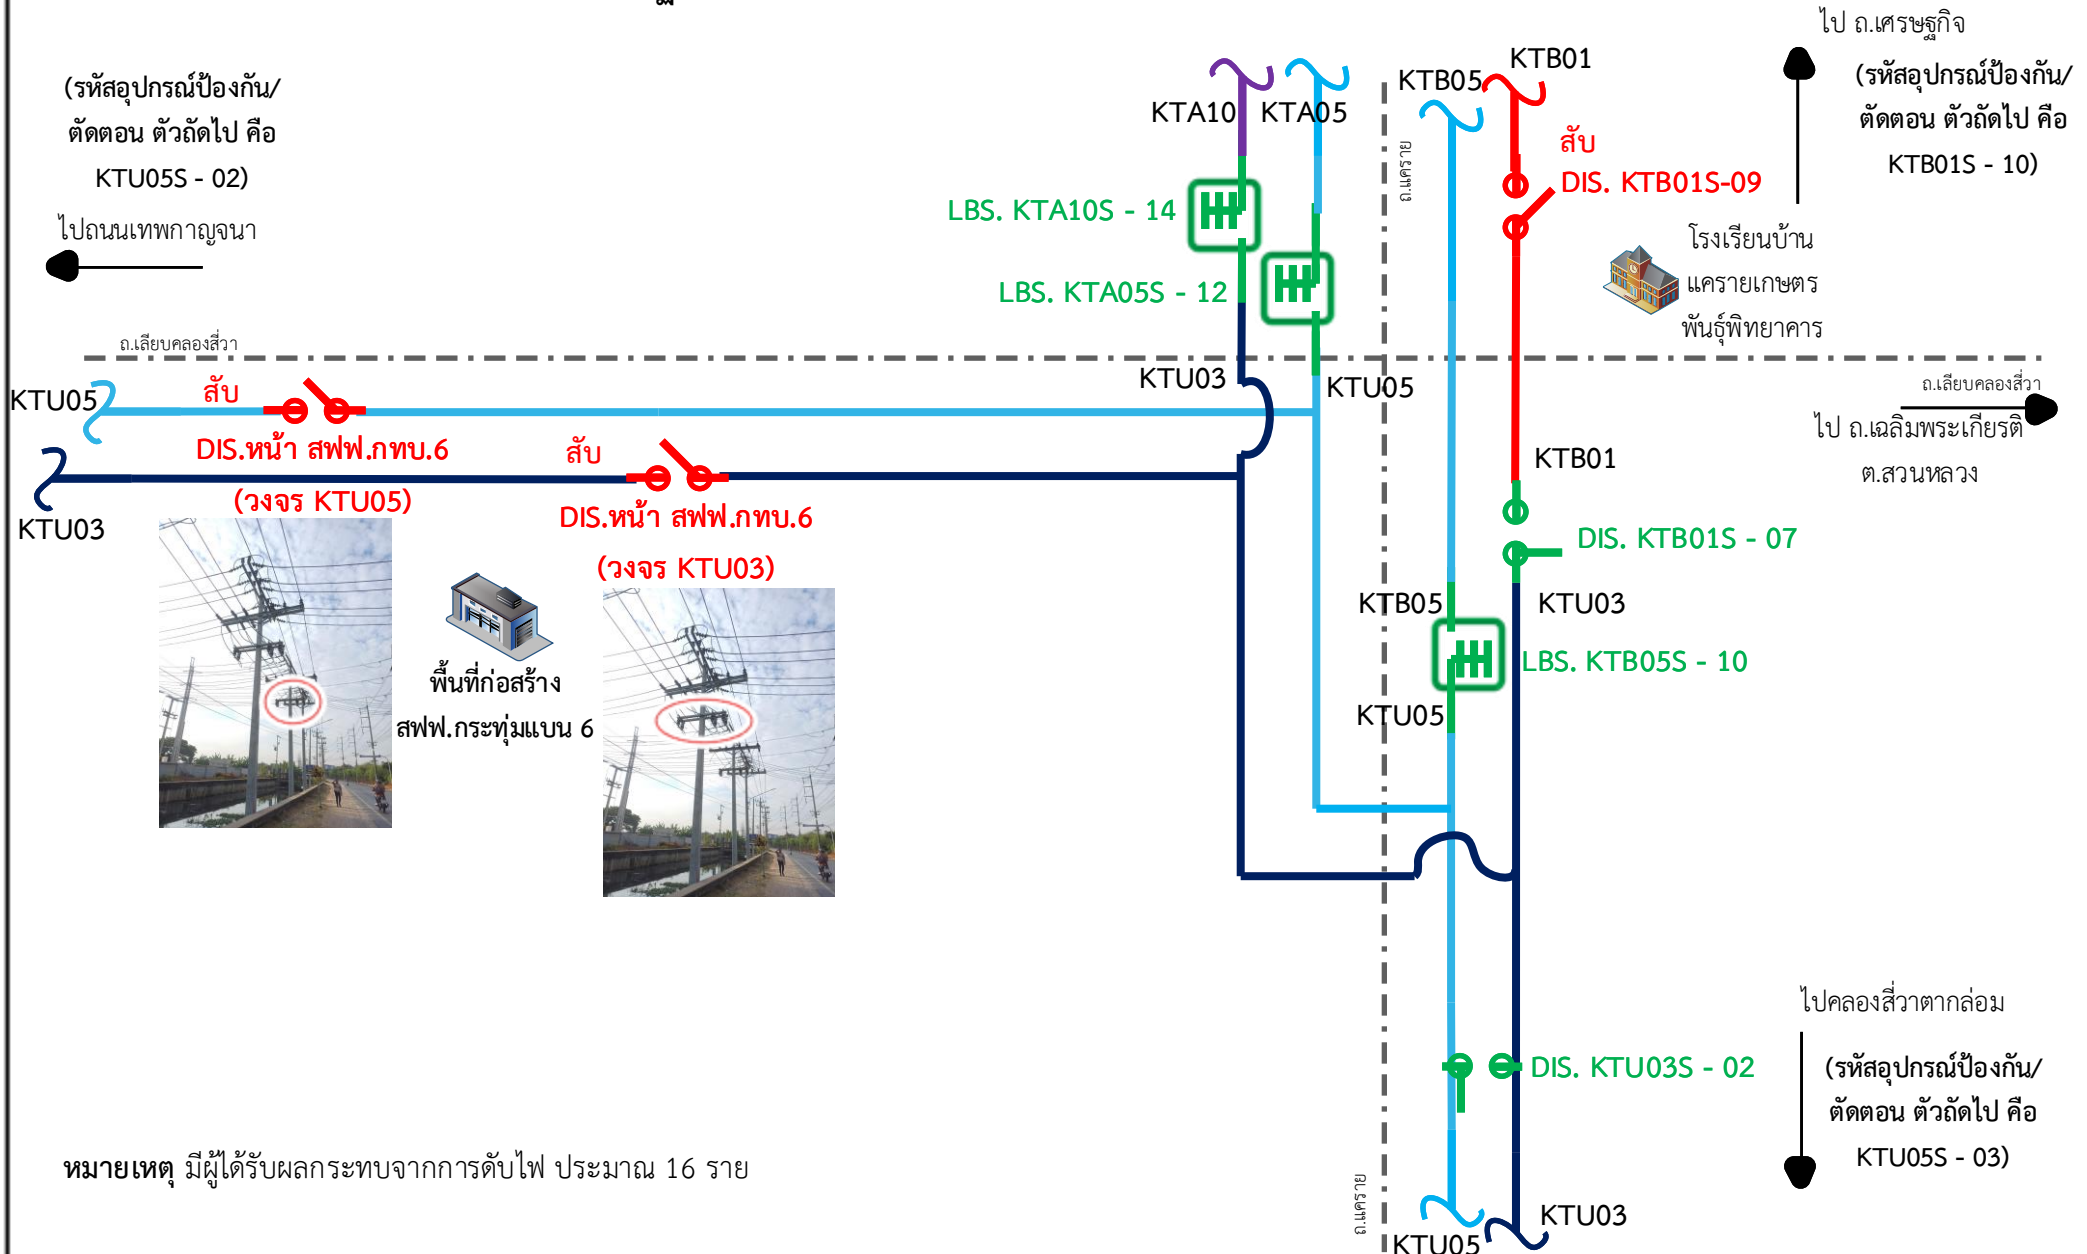

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 16 ราย

