



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ).1287./2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 27 ธ.ค. 2567

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.ดบ.

ด้วย ภฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.ปรีชแอนไซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	10 ม.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ต้น (SD-UG-3) หน้า สฟฟ.ภฟผ.	DBN 7062 หน้า สฟฟ.ภฟผ.	CSW 115 kv DBA1YB-02 และ DBA1YS-04	นายอำนวยการ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย. (ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวริทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.804225... Long: ...100.124681.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.804062... Long: ... 100.124883.....

ลงชื่อ.....

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.ดบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ขุดไฟฟ้าปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ ศรีสวรรค์ จำกัด ปักเสา 22 เมตร 2 ต้น(SD-UG-3) หน้า สฟฟ.คบ.(กฟผ.)
สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ DBN 7062 กฟผ.คบ. ถึง DBA1YS-04 ถึง CSW 115KV รหัส DBA1YB-02

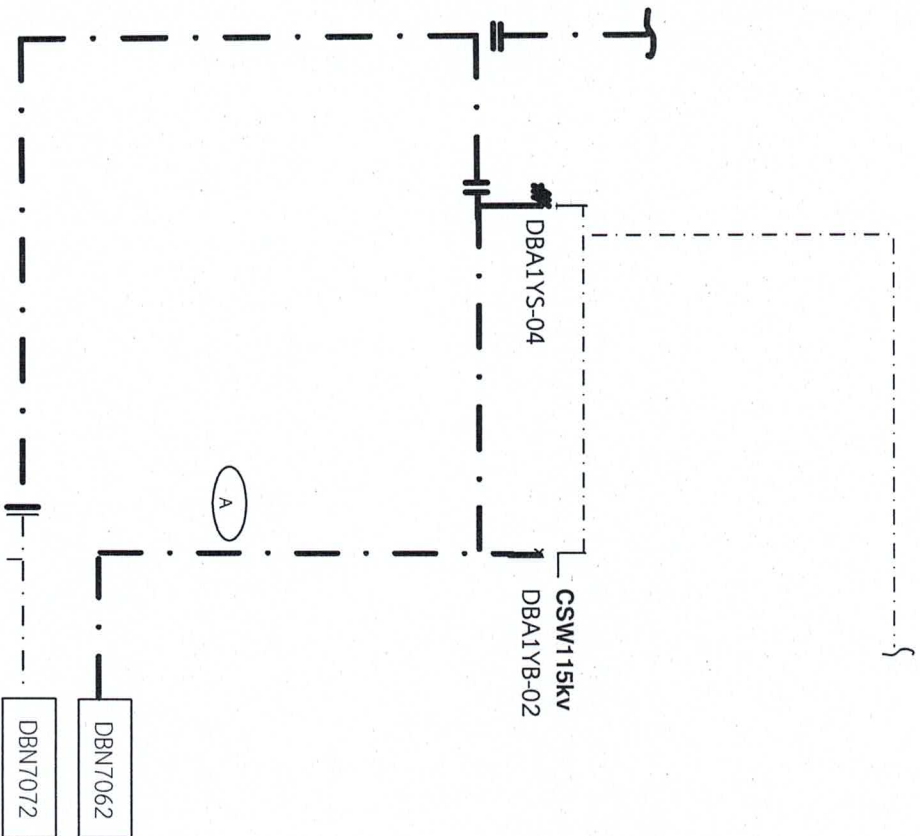

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]

1. วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. บริษัท ศรีสวรรค์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสา 22 เมตร

(SD-UG-3)หน้า สฟฟ.กฟผ.เดิมบางนางบวช

หมายเหตุ — บริเวณที่ขุดขุดไปปฏิบัติงาน

จุด A บริเวณที่ปฏิบัติงาน ปักเสา หน้า สฟฟ.กฟผ. คบ.



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-24-1314

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB)

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อทำการปักเสาและปรับปรุงหัวเสา

เรียน นายฉลอง โพธิ์ทอง (ผจก.กฟส.อ.เดิมบางนางบวช)

สำเนาเรียน ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นนท์ วศก.9 กบล.(ก๓.))

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB) นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อทำการปักเสาไฟและปรับปรุงหัวเสา UG 3 ในวันที่ 10 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. บริเวณช่วง P1 หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
ให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายพรภัทร ลือขจร
ผู้จัดการโครงการ

(นายอำนาจ กิตติโพธิ์นนท์)
วศก.๙ กบล.(ก๓.) ผู้ควบคุมงาน

