



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป) 6/2568  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านปลักประดู่  
ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์              | วัน/เดือน/ปี      | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ        | จาก                           | ถึง                       | ผู้ควบคุมงาน  |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| ๑.  | F.๙ สถานี<br>ด่านช้าง | ๑๖ มกราคม<br>๒๕๖๘ | ๐๘.๐๐       | ๑๗.๐๐   | ปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>บ้านปลักประดู่ | R.บ้านปลักประดู่<br>DAA๐๙R-๐๓ | ไร่ทรัพย์ทวี<br>DAA๐๙S-๒๔ | นายกนกพล เล็กกลับ<br>พง.๕ ผกป.<br>กฟส.ด่านช้าง<br>เบอร์โทร. ๐๙๖-<br>๙๑๖๙๔๙๗ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟจำนวน ๘๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินิวโชค ตำแหน่ง ผ.ก.ป.....โทร ๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๗๑๖๙๙,๙๙.๕๐๕๔๓ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๑๓,๙๙.๔๑๑๓๑

*รัช*

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย / สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์

## บ้านปลักประตู

ก่อนดับไฟ

วันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 08.00-17.00 น.

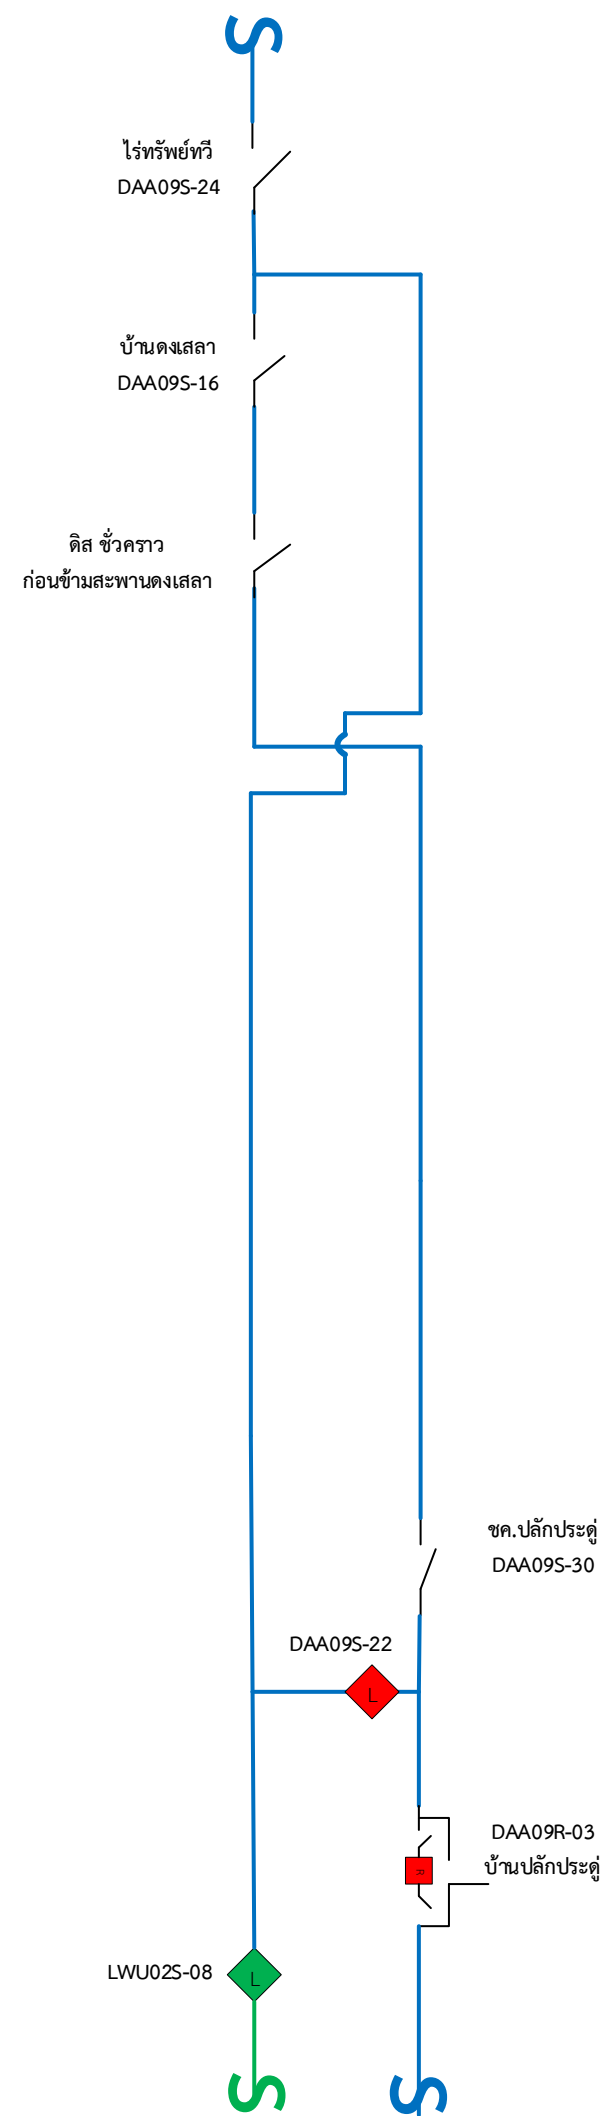

# แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย / สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์

## บ้านปลักประตู

หลังดับไฟ

วันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ รับไฟจาก R.หนองซอน

ไร่ทรัพย์ทวี  
DAA09S-24

บ้านดงเสลา  
DAA09S-16

ดิส ชั่วคราว  
ก่อนข้ามสะพานดงเสลา

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเปลี่ยนสาย ACSR50 เป็น SAC50  
บริเวณ DAA09S-30 ถึง ดิสชั่วคราวก่อนข้ามสะพานดงเสลา

ชค.ปลักประตู  
DAA09S-30

DAA09S-22

DAA09R-03  
บ้านปลักประตู

สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ และ Disconnecting Switch ด้าน Source/Load โดยชุดงาน กฟส.ด่านช้าง  
สับเปลี่ยน Disconnecting Switch ด้าน Bypass และปลดสายลีสรีโคลสเซอร์ โดยชุดฮอตไลน์กระเช้า

LWU02S-08

