



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 001/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มชงค์ กาหลง

วันที่ - 2 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2	9 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว บ้านดอนมดดำ	DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 60 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 100 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น 14.722742, 100.132827

3.2 สิ้นสุด 14.725005, 100.139407

(นายพุ่มชงค์ กาหลง)

ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกเอกสาร

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

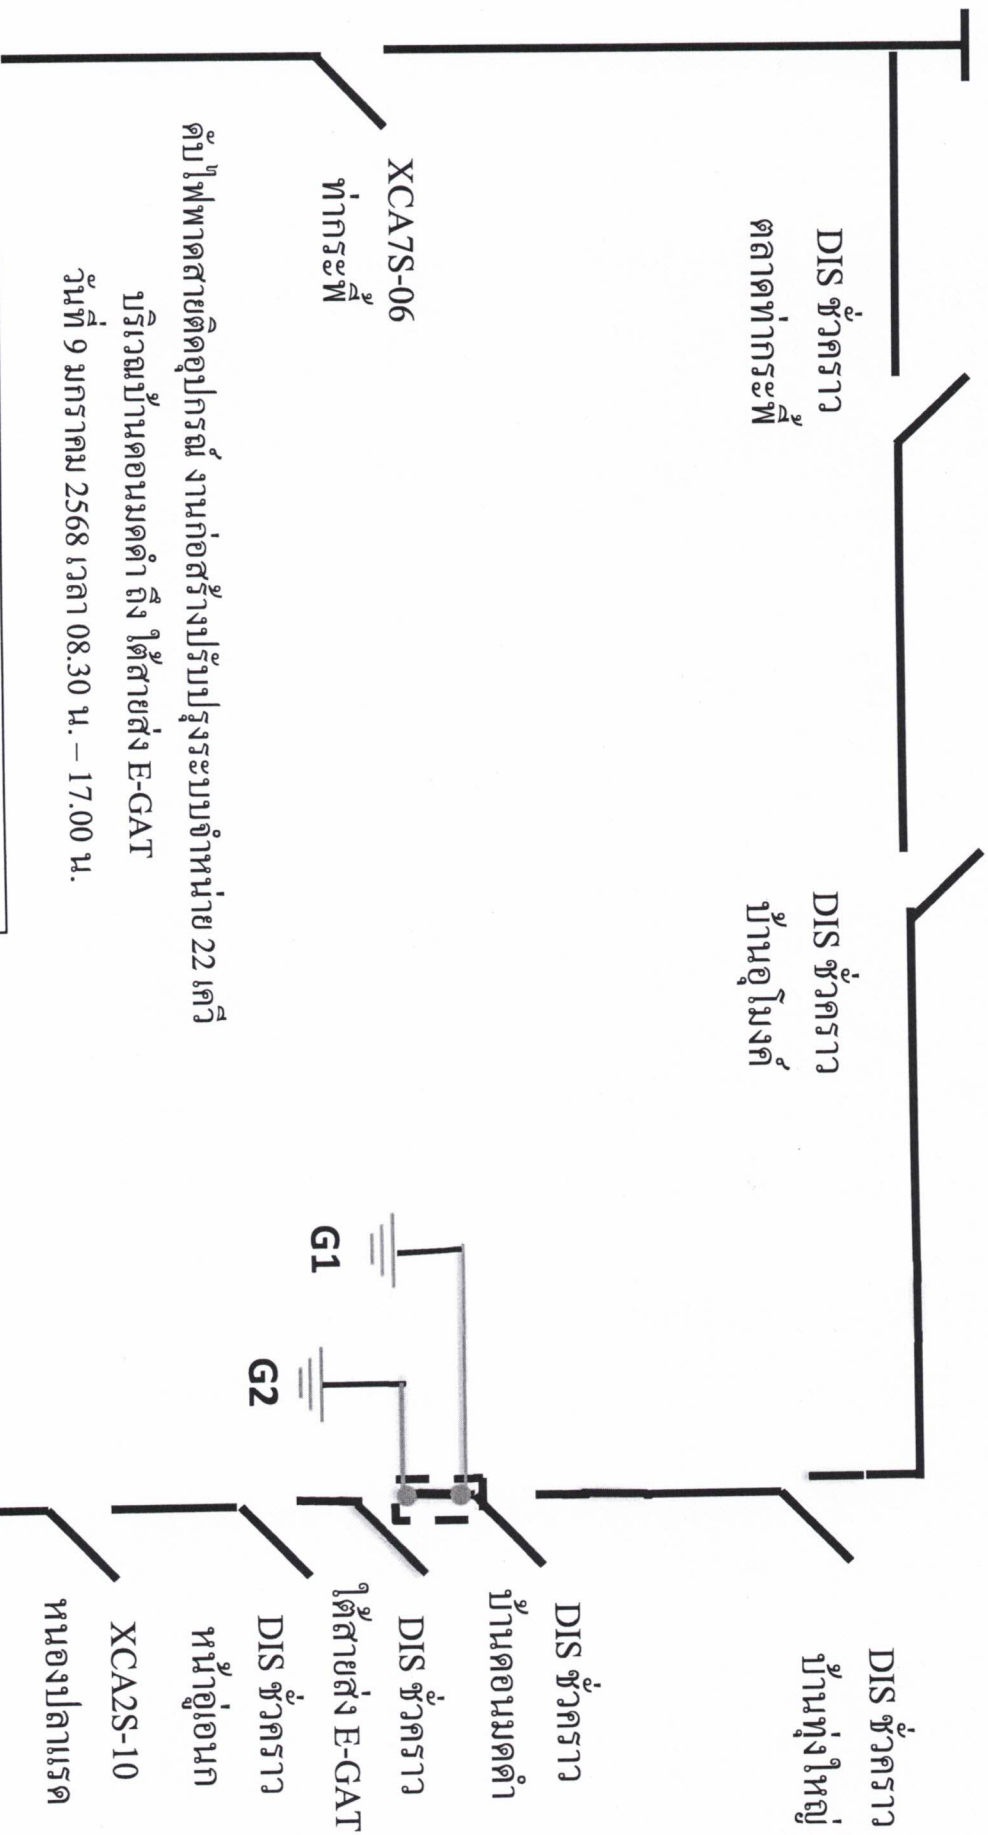

טיפולไฟฟ้าตติยอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณบ้านคอนมดคำ ถึง ใต้สายส่ง E-GAT

วันที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

<p>ผู้ช้ ผู้ช้ ผู้ช้</p> <p>ผู้ช้ ผู้ช้</p>

ผู้ช้
ผู้ช้

นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ช้
ผู้ช้

นาย ปิณฑิต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก