



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 002/2568

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาหลง

วันที่ - 2 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ 2 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2	6 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT	DIS ชั่วคราว หน้าตู้เอนก	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046
๒	XCA2	7 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT	DIS ชั่วคราว หน้าตู้เอนก	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...หม้อแปลง 3 เครื่อง 400 เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 900 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด

2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น 14.727 393, 100.125 478

3.2 สิ้นสุด 14.722 727, 100.132 771

(นายพุดชงค์ กาหลง)

ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...

ออกเอกสาร...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

.....อก.บ.บ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์... แผ่น

แผนผังแนบ... แผ่น

ผจก. .... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

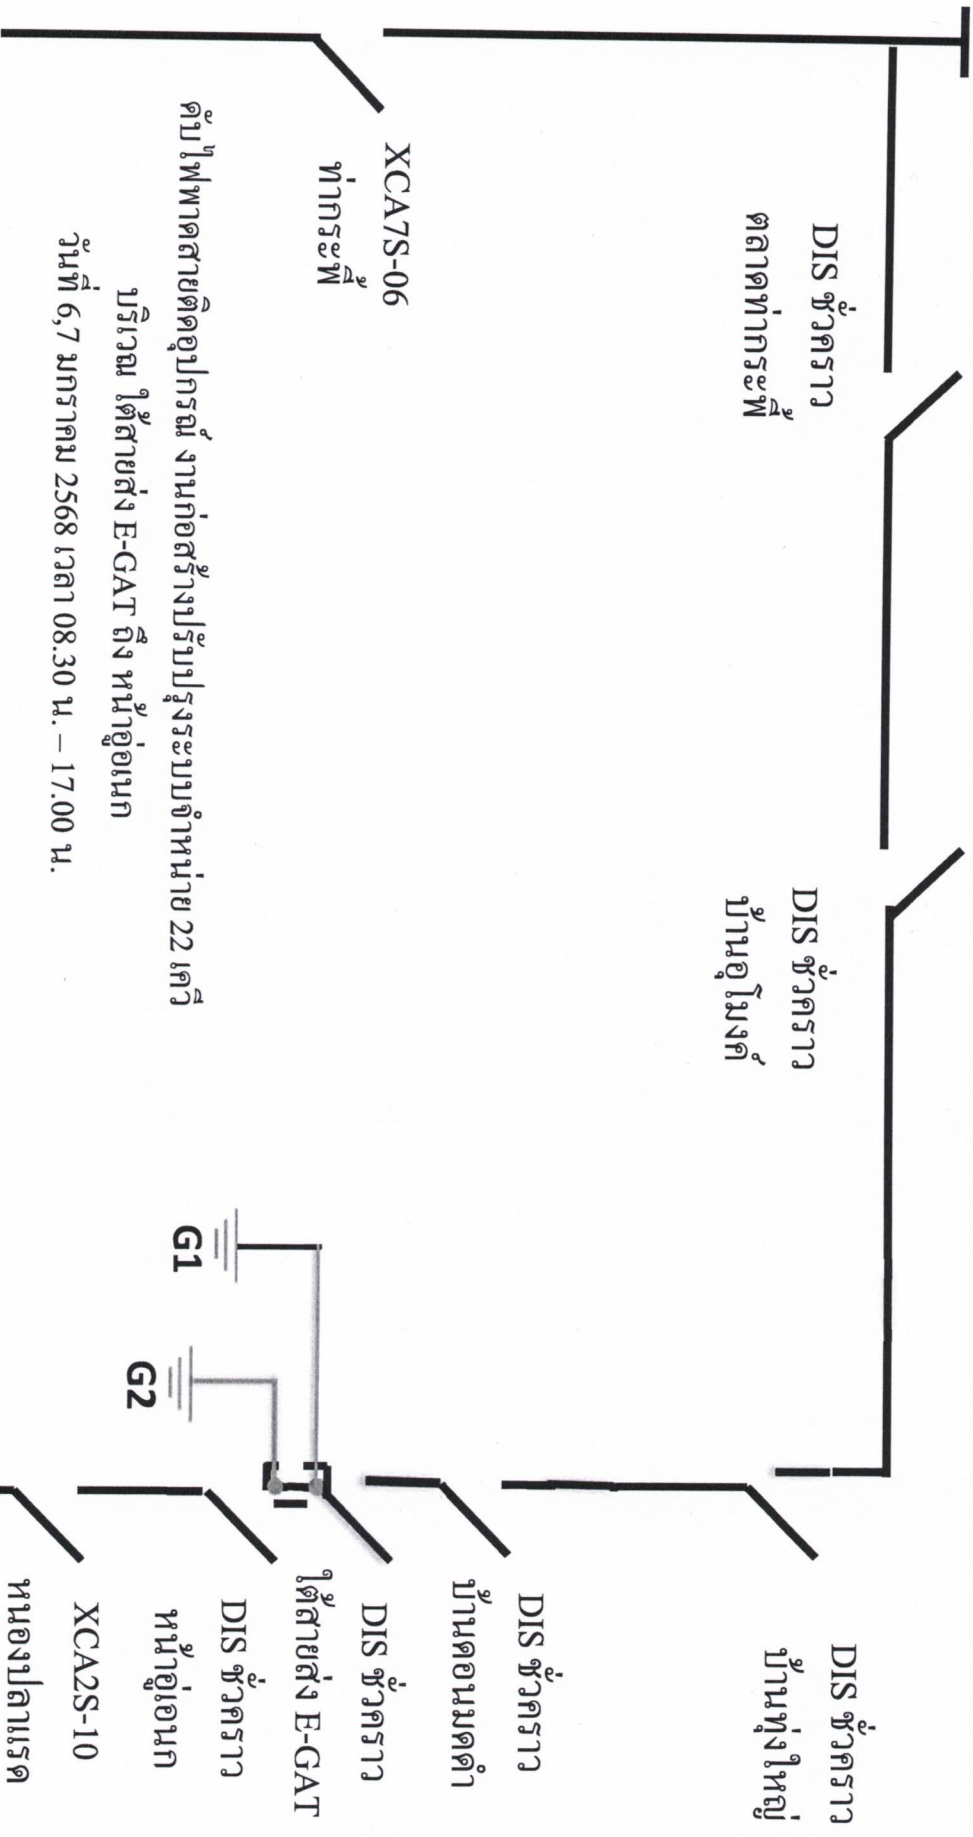

คืบไปพาดสายติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี  
 บริเวณ ใต้สายส่ง E-GAT ถึง หน้าอุโมงค์  
 วันที่ 6,7 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ชื้อคกราวจุด G1  
 นายภูวนัย ทิมหอม พงษ.4 ผกป.กฟส.สามชุก  
 ผู้ชื้อคกราวจุด G2  
 นาย ปิณฑทัต เทพบุตร พงษ.5 ผกป.กฟส.สามชุก