



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๑๑ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DAA๐๒	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเดอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๐๒	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านบ่อหัวบน วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๐๔๖๐๑, ๙๙.๘๙๓๙๙๖	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านบ่อหัว DAA๐๒S-๕๑ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๘๗๖๐, ๙๙.๘๘๕๒๙๓	นายศุภลักษณ์ อังศิริ
๑	DAA๐๒	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเดอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๐๒	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านบ่อหัวบน วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๐๔๖๐๑, ๙๙.๘๙๓๙๙๖	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านบ่อหัว DAA๐๒S-๕๑ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๘๗๖๐, ๙๙.๘๘๕๒๙๓	นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ข.ผ.กป โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตั้งไปปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)
ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่.....๖ ม.ค. ๒๕๖๘.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-1-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง

วันอังคาร ที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.
วันพุธ ที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.

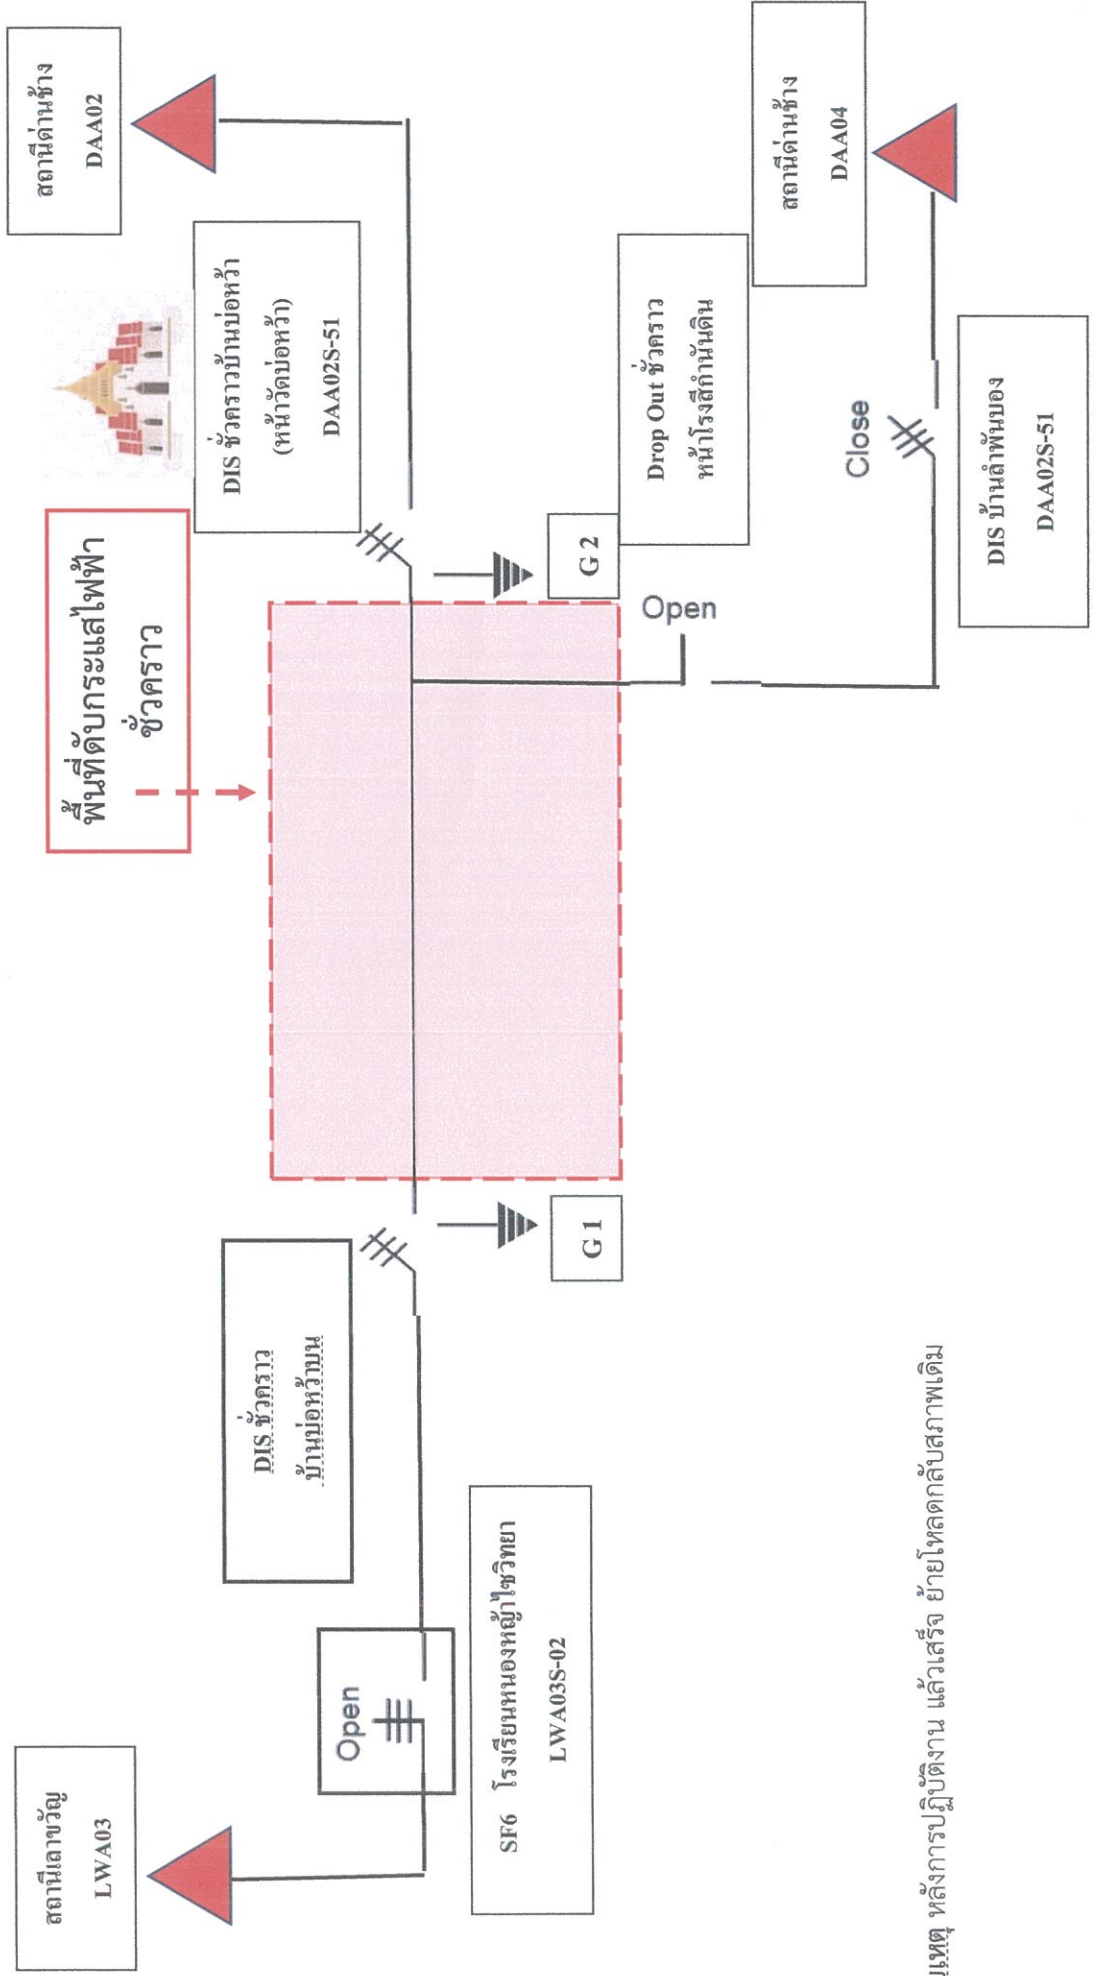

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม