



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กฟส.ท่าเรือ(กป) 14 /2568

วันที่ 7 มกราคม 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง .....อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

ตำแหน่ง .....ผจก.กฟส.(ระดับ 9) กฟส.ท่าเรือ.....

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย 22 KV วงจร TMW01 เพื่อย้ายสายแรงต่ำ และรื้อถอนเสาแรงสูง งาน P-TDD02.3-I-TARNA.0015 ป.สพ.ทมก2 - ดอนกลาง (ช่วง5) ช่วงดับไฟตั้งแต่ DIS ชั่วคราวฟาร์มไก่สมมกล ถึง TMK07S-12 UG จุดที่ 2 บ้านดอนกลาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TMW01	11 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.	เพื่อย้ายสายแรงต่ำ และ รื้อถอนเสาแรงสูง	DIS ชั่วคราว ฟาร์มไก่สมมกล	TMK07S-12 UG จุดที่ 2 บ้านดอนกลาง	ศิริพงษ์ หาเครือ 084-2411115

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ 160 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิริพงษ์ หาเครือ ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.ท่าเรือ โทร.084-2411115


พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด

2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น 3.1 DIS ชั่วคราวฟาร์มไก่สมมกล Lat 14.010152 Long 99.813890

3.2 TMK07S-12 UG จุดที่ 2 บ้านดอนกลาง Lat 13.974104 Long 99.816458

ลงชื่อ 

( นายสันติ งามชื่น )

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.(ระดับ 9) ผจก.กฟส.ท่าเรือ

๗ ม.ค. ๒๕๖๘

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# สถาปนารูปแบบไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

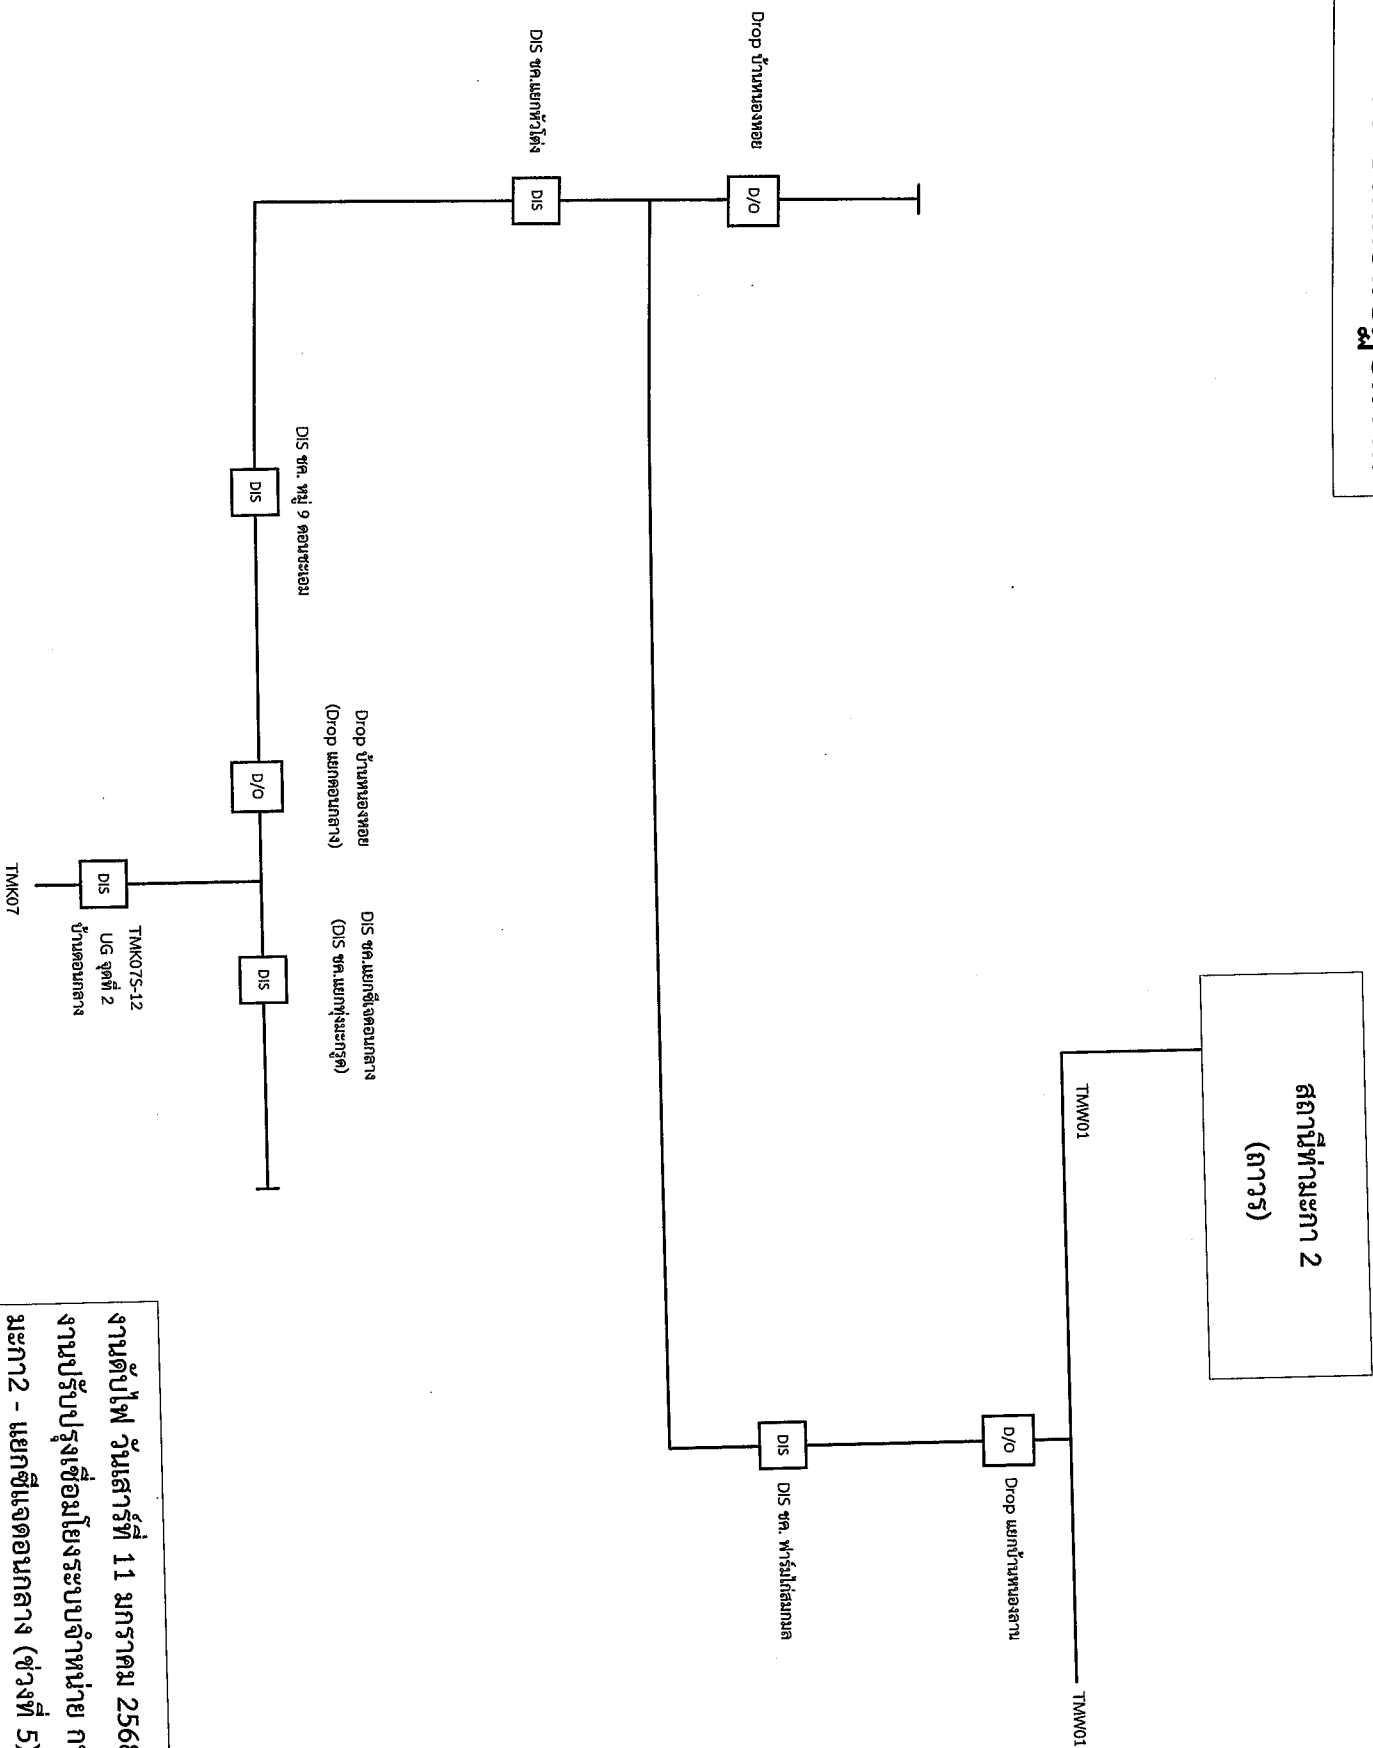


สถานีท่ามะกา 2  
(ถาวร)

TMW01

งานตีแบบไฟฟ้า วันที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 08:30-16:30 น.  
งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟผ.ท่ามะกา - สถานีท่า  
มะกา 2 - แผงซีแอลตอนกลาง (ช่วงที่ 5)

# สถาปนารูปแบบไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สถานีท่ามะกา 2  
(ถาวร)

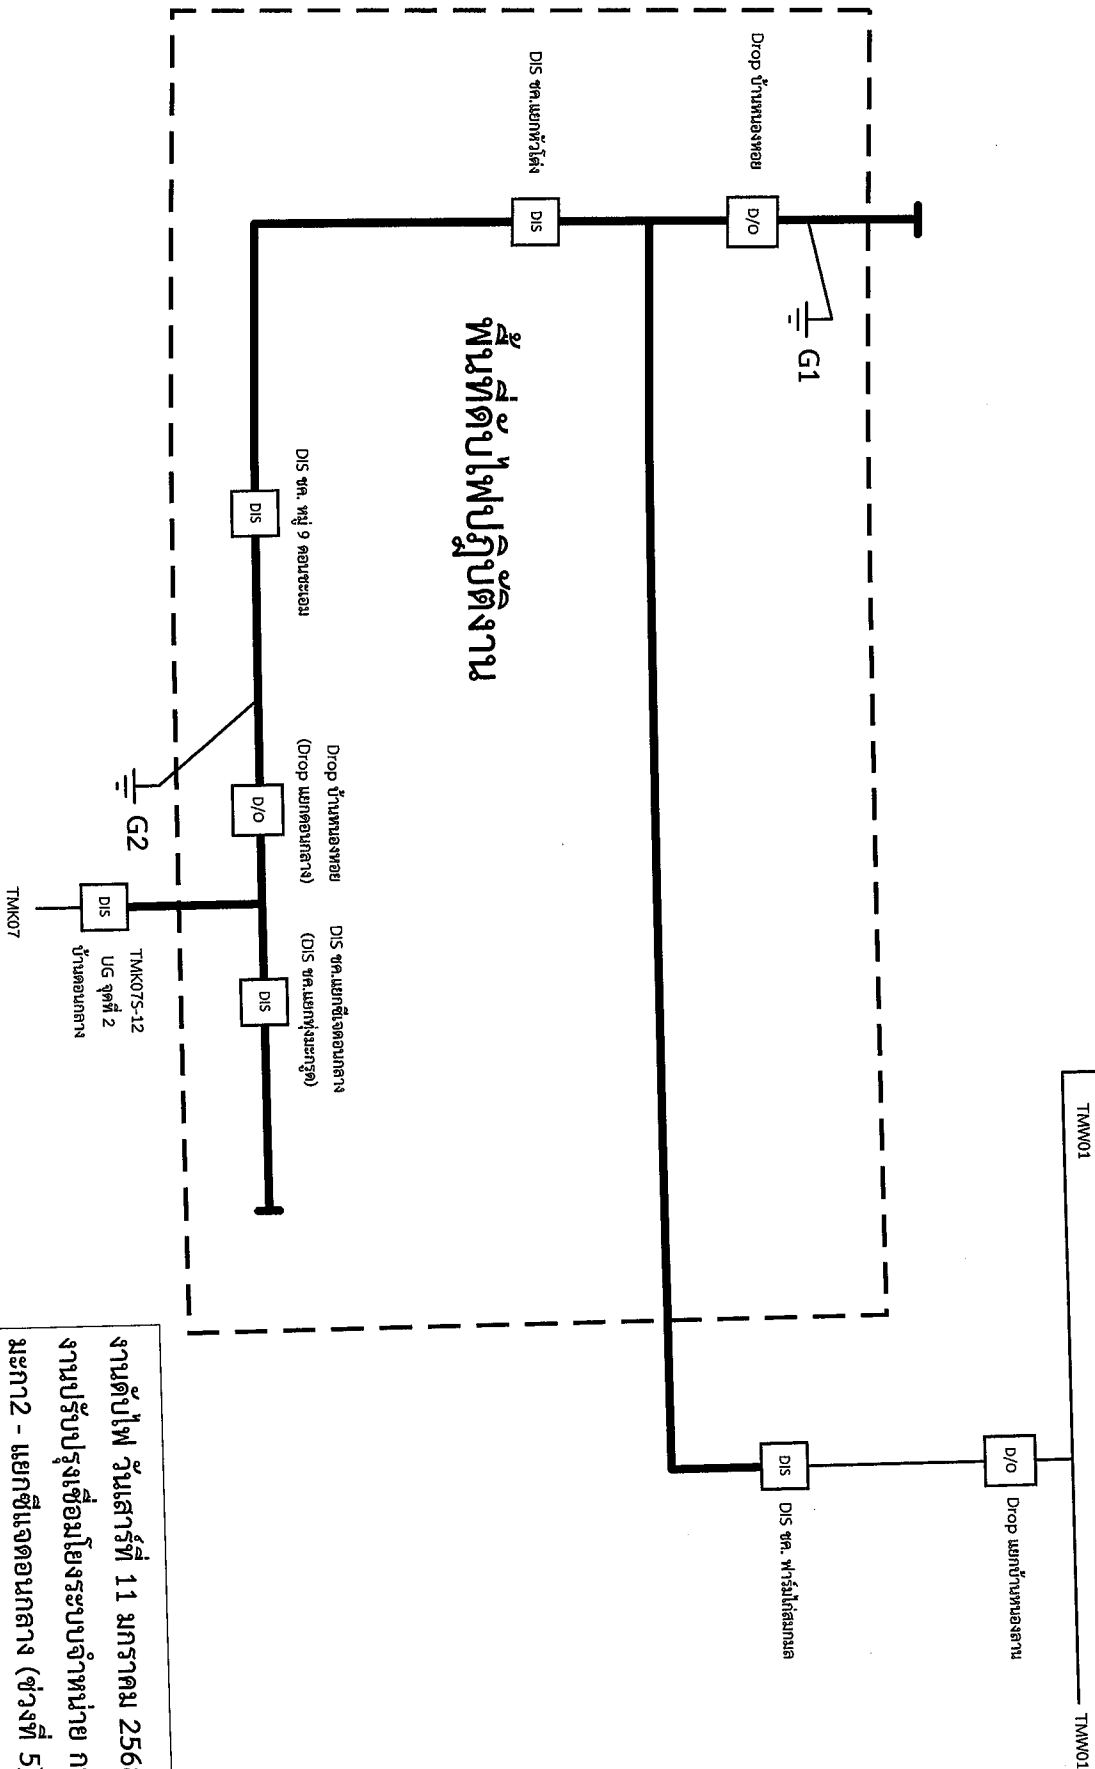

งานรับไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 08:30-16:30 น.  
งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟอ.ท่ามะกา - สถานีท่า  
มะกา 2 - แยกซีเมนต์กลาง (ช่วงที่ 5)

