



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ).28./2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 7.ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนไซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA 05	19 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณแยกวัดเขาชัน	DBA5S-02 แยกนางบวช	Dis ชั่วคราวร้านขายของเก่าแยกยางนอน	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย. (ก3) 086-2691259
DBA 06	19 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA6S-03 หน้าขนส่งเดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.810169... Long: ...100.118359.....
3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.831561... Long:... 100.113688.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.,.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

วงจร DBA06บริเวณ DBA5S-02 แยกนางบวช ถึง Dis ชั่วคราวบ้านขายของเก่าแยกยางนอน

วงจร DBA06บริเวณ DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช ถึงDBA6S-03 หน้า สมนง.ชนส่งเติมบางนางบวช

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

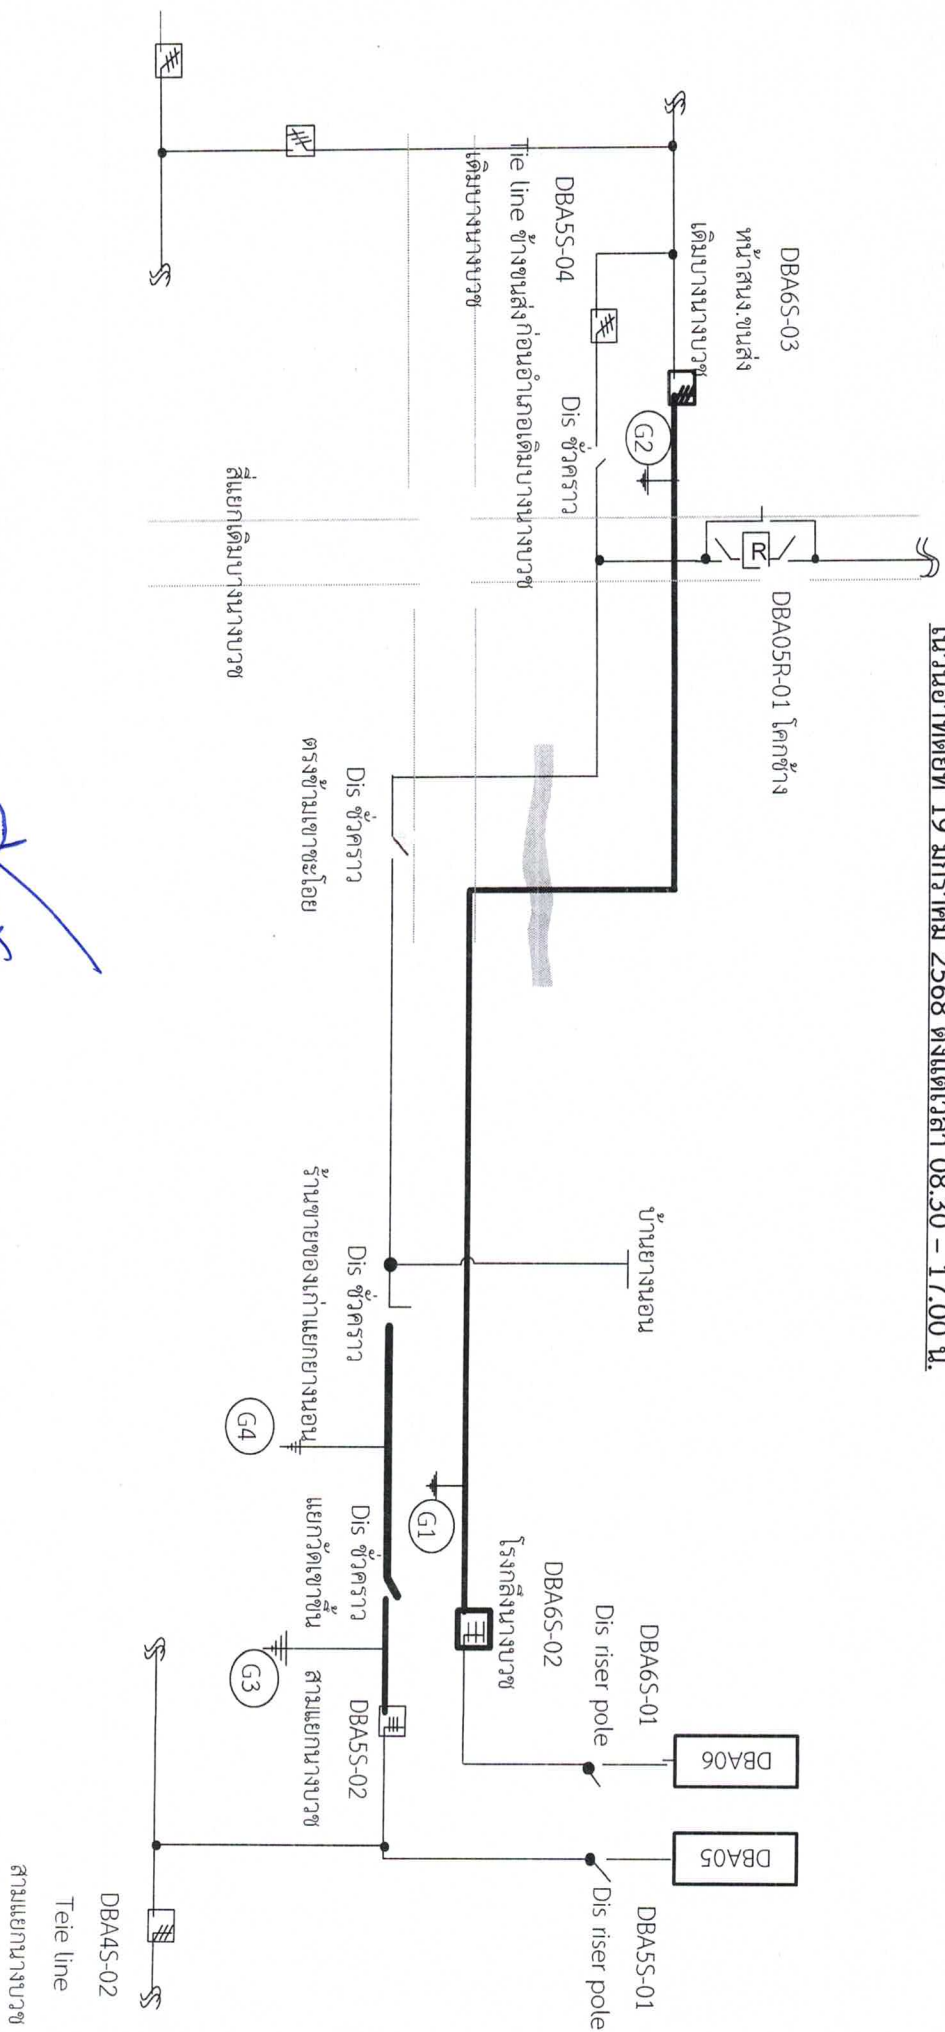

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

Handwritten signature

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ดับไฟเพื่อให้บริการดับไฟเพื่อช่าง พาวเวอร์ จำกัด ปักเสาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

หมายเหตุ - ปริมาณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน