



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนที่สุด

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๕๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายศาตวัต คุชรประกอบกิจ

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อให้วัดบางพระตอกเสาเข็มตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB10	15 ม.ค. 68	09.00	17.00	ตอกเสาเข็ม/วัดบางพระ	- DIS ชค. วัดบางพระ	-NCB10S-08	น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.5 ผบ.นช. 085-3614203

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๘๘๒๐๑๕ Long ๑๐๐.๒๑๑๗๔๔๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๘๘๒๐๑๕ Long ๑๐๐.๒๑๑๗๔๔๒

( นายศาตวัต คุชรประกอบกิจ )

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๘ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ตอกเสาเข็มริมแม่น้ำ.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... วัดบางพระ.....

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘..... เริ่มเวลา..... ๐๙.๐๐ น..... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี.....

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)  
ชื่อ..... นายศาสวัต คุชรประกอบกิจ..... ตำแหน่ง..... ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๙๕๔๙-๓๕๓๙..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า.....

ตำแหน่ง..... วศก.๕ ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๕๓๖-๑๔๒๐๓..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.....

---

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.๔ ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖).....

๒. ผู้รับขอสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching.....

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

---

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

---

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๗ มกราคม ๒๕๖๘..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... ชจก.(ท) , ผ.บ., ผกส., จป.....

---

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....


ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๗ มกราคม ๒๕๖๘.....

### C๓ Safety CAP ๐๑


**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟครั้งนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้


๒. เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

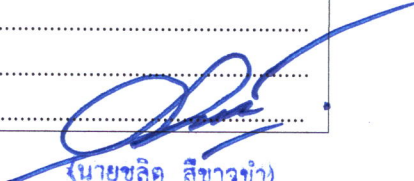  
 (นายชลิต สีขาวขำ)  
 ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี

# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

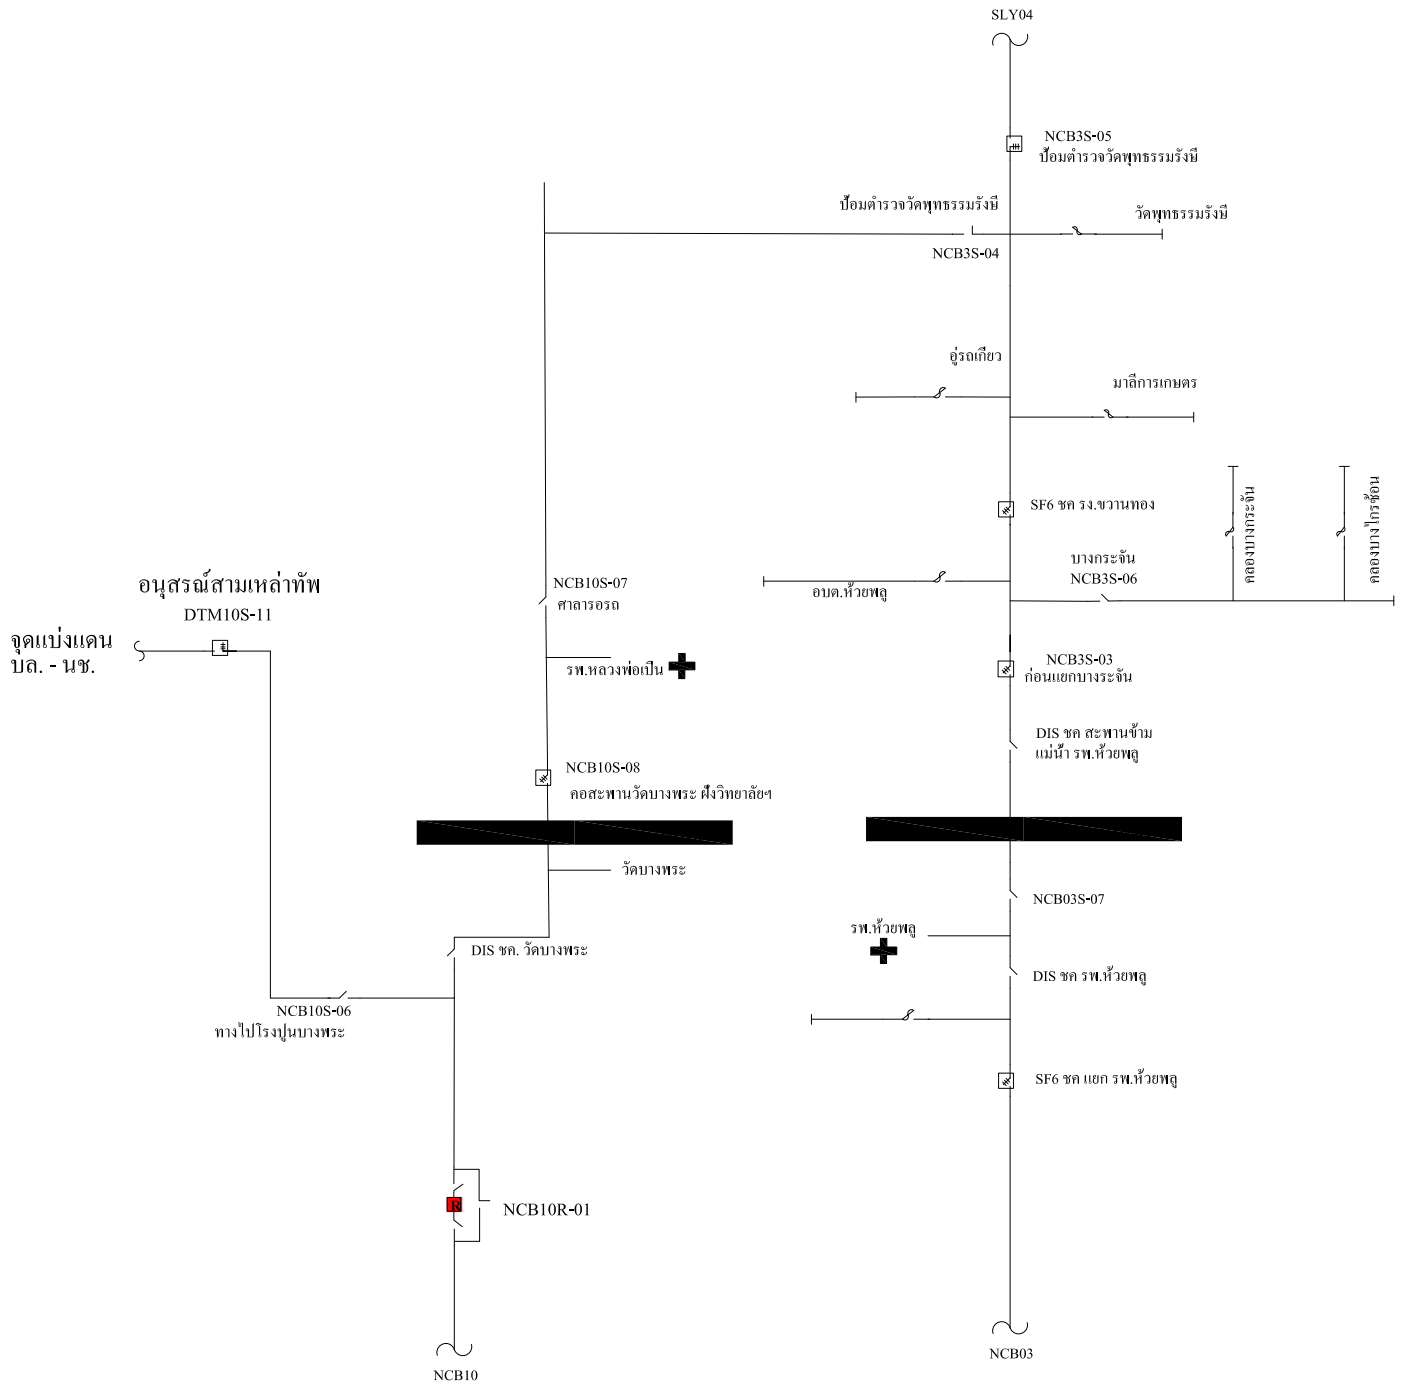

# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

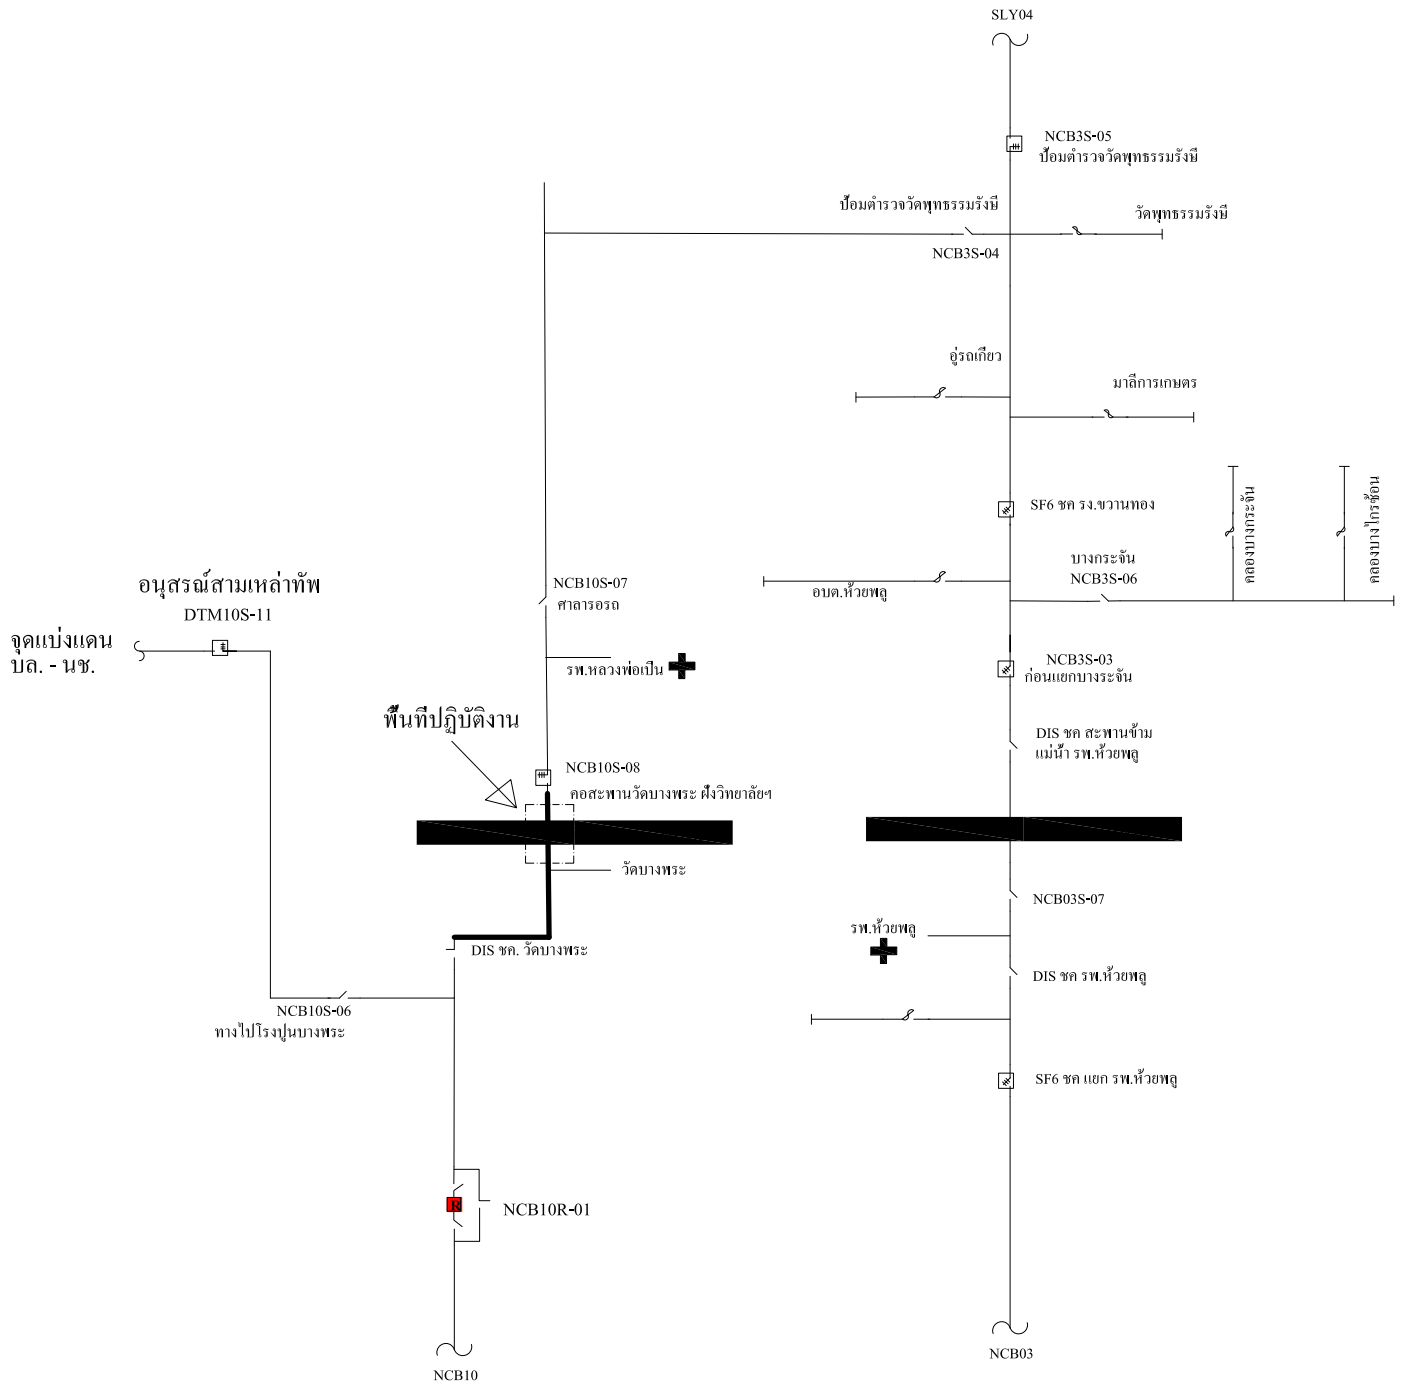





๐๑๓-41422๓๐ ๖๖๖๓

ที่พิเศษ/๒๕๖๘

วัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๗๓๑๒๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เนื่องด้วยวัดบางพระมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและบันไดทำนน้ำวัดบางพระ

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ด้วยวัดบางพระ มีการตอกเสาเข็มใกล้สายไฟในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นั้น ด้วยการทำงานที่ใกล้สายไฟทางผู้ควบคุมงานจึงคำนึงถึงความปลอดภัย

ในการนี้ วัดบางพระ จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ขอใช้การตัดรอบสายไฟจำนวน ๑๘ ตัว ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์



ขอเจริญพร

  
(พระครูอนุกุลพิศาลกิจ)

เจ้าอาวาสวัดบางพระ

วัดบางพระ

โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๒๖๕๔๙๔