



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๐๐๑/๒๕๖๘.....
ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตสุวรรณรัช.....
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสุกรี.....

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘.....
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓).....
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.....

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ... จะดำเนินการ... ให้หยุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปักเสาไฟ ฟังถนนแคระย วงจรระบบ
จำหน่าย 22 เควี. OUT GOING ของ สฟฟ.กรทุมแบน 6 บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแคระยเกษตรพันธุ์พืษาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กรทุม
แบน 6... สถานีไฟฟ้า กรทุมแบน 2 กรทุมแบน 6 (ชั่วคราว)... ตามแผนผังแนบ จำนวน 2... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง ONE - ONU - KTU - KTB	12 ม.ค. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ให้หยุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟังถนนแคระย วงจระบบจำหน่าย 22 เควี. OUT GOING ของ สฟฟ.กทบ. 6 บริเวณ สี่แยก โรงเรียนบ้านแคระยเกษตร พันธุ์พืษาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กทบ. 6	- อุปกรณ์ ONE4YB-01 - อุปกรณ์ ONU1YB-01	- อุปกรณ์ ONB2YS-06 - อุปกรณ์ ONB2YS-04	นายปรีชา แก้วสีม่วง ทพ.กส. กฟส.กทบ. โทร. 081 - 2515281
2.	KTU 03					DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTU03)	- อุปกรณ์รหัส KTB01S - 07 - DIS.ชั่วคราว ตรงข้ามโปรเท็ด	
3.	KTU 05					DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTU05)	- อุปกรณ์รหัส KTB05S - 10 ตัดสายแรงสูงกลางสแบน (วงจรล่าง) โดยชุดงานออนไลน์	
4.	KTB 01					- อุปกรณ์รหัส KTB01S - 09 - อุปกรณ์รหัส KTB05S - 07	- อุปกรณ์รหัส KTB01S - 07 - อุปกรณ์รหัส KTB01S - 08	
5.	KTB 05					- DIS.ชั่วคราว ด้านข้าง รร.บ้านแคระยเกษตรพันธุ์ฯ - DIS.ชั่วคราว คอสะพานสี่แยกคลองแคระย	- อุปกรณ์รหัส KTB05S - 10 - อุปกรณ์รหัส KTB05S - 08	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ 210 ราย บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแคระยเกษตรพันธุ์พืษาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กทบ.6.
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายณนพพร ชาวไชยศรี..... ตำแหน่ง..... ท.ปน. กฟส.กทบ..... โทร..... 087 - 6715626.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.646541, 100.323775.....
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.644981, 100.324543 และ 13.645804, 100.330613 ..

(.....นายมาโนช วาสุกรี.....)

ตำแหน่ง..... ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.....

๘ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผคฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระทุ่มแบน 6


ตั้งแต่ สฟฟ.อ้อมน้อย 5 - สฟฟ. อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) - สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืษาคาร จนถึง หน้า บริษัท เค. เอส. พี. จำกัด เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปักเสาไฟ ฝังถนนแคราย วงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. OUT GOING ของ สฟฟ.กระทุ่มแบน 6 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

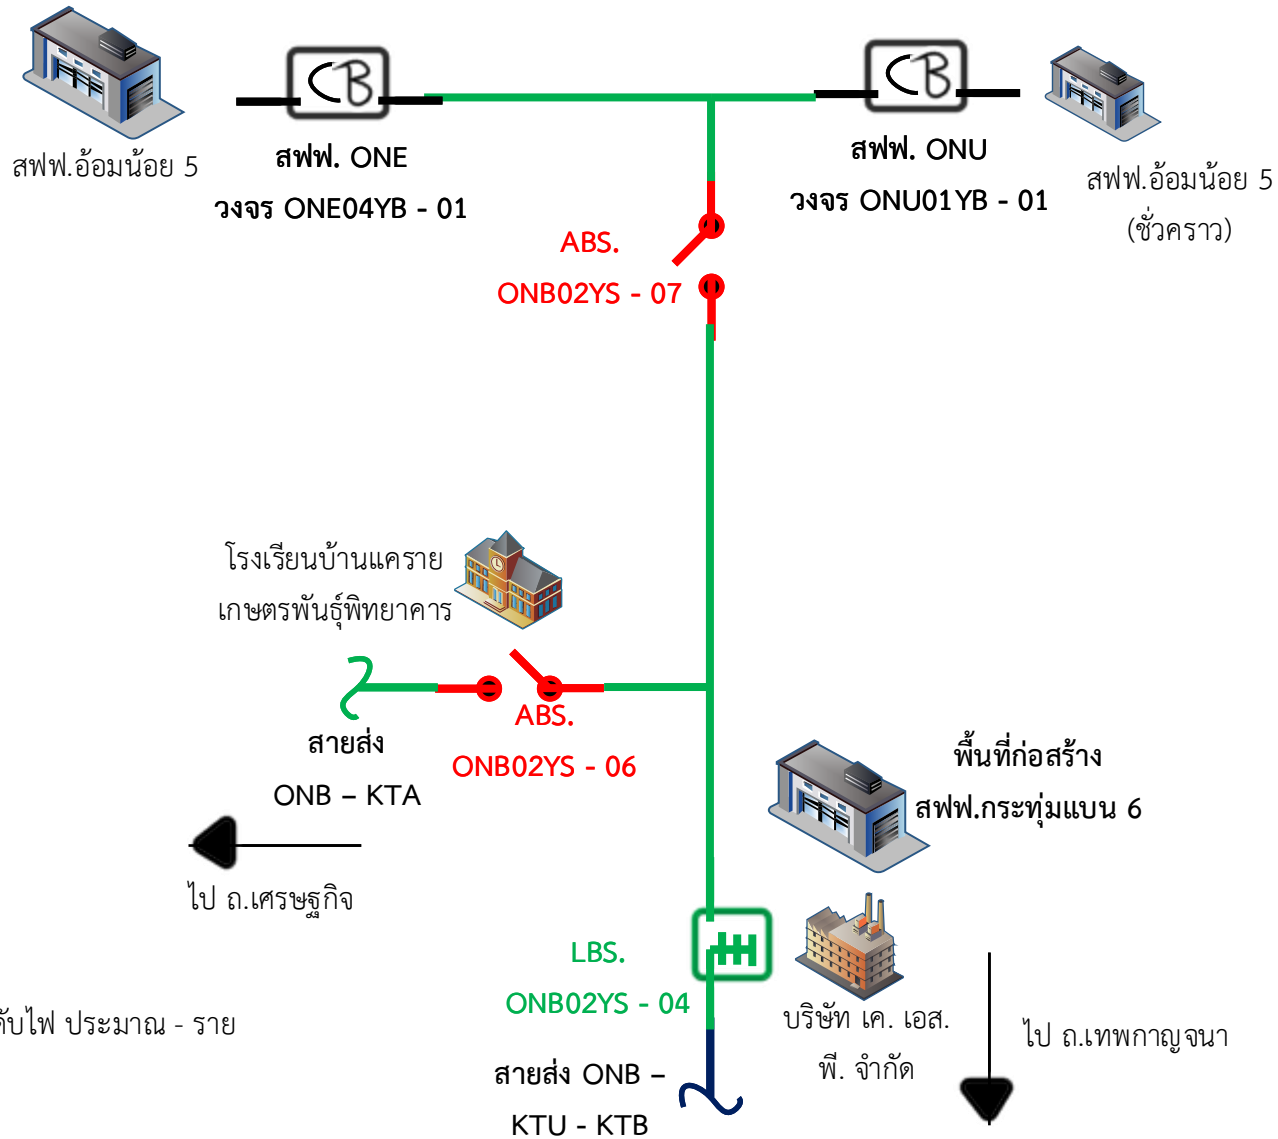


หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ - ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระทุ่มแบน 6

ตั้งแต่ สฟฟ.อ้อมน้อย 5 - สฟฟ. อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) - สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชวิทยาการ จนถึง หน้า บริษัท เค. เอส. พี. จำกัด เพื่อให้ชุดงาน ผกส.ภฟส.ททบ. ปฏิบัติงาน ปักเสาไฟ ฝังถนนแคราย วงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. OUT GOING ของ สฟฟ.กระทุ่มแบน 6 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

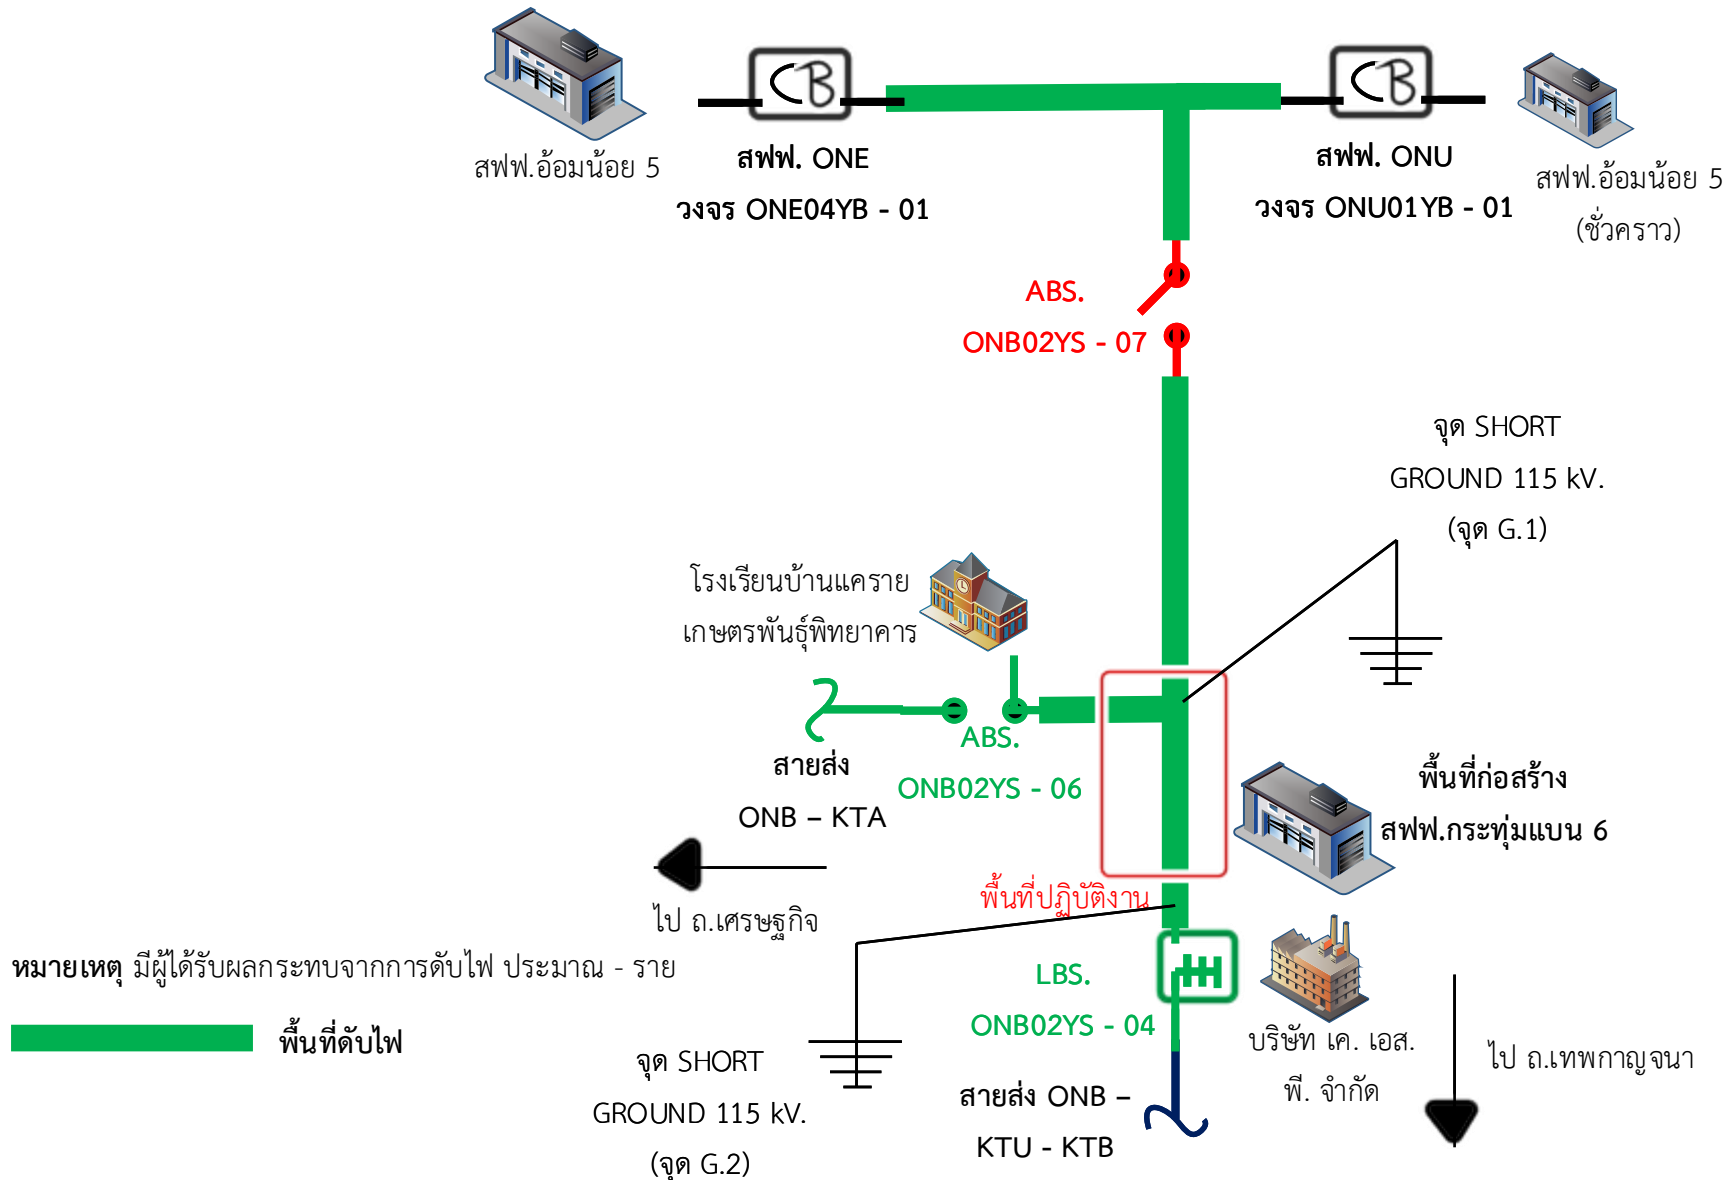

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนการดับไฟ** บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืษยาการ จนถึง หน้า สฟฟ.กระท่อมแบน 6
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปักเสาไฟ ฝังถนนแคราย วงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. OUT GOING ของ สฟฟ.กระท่อมแบน 6
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

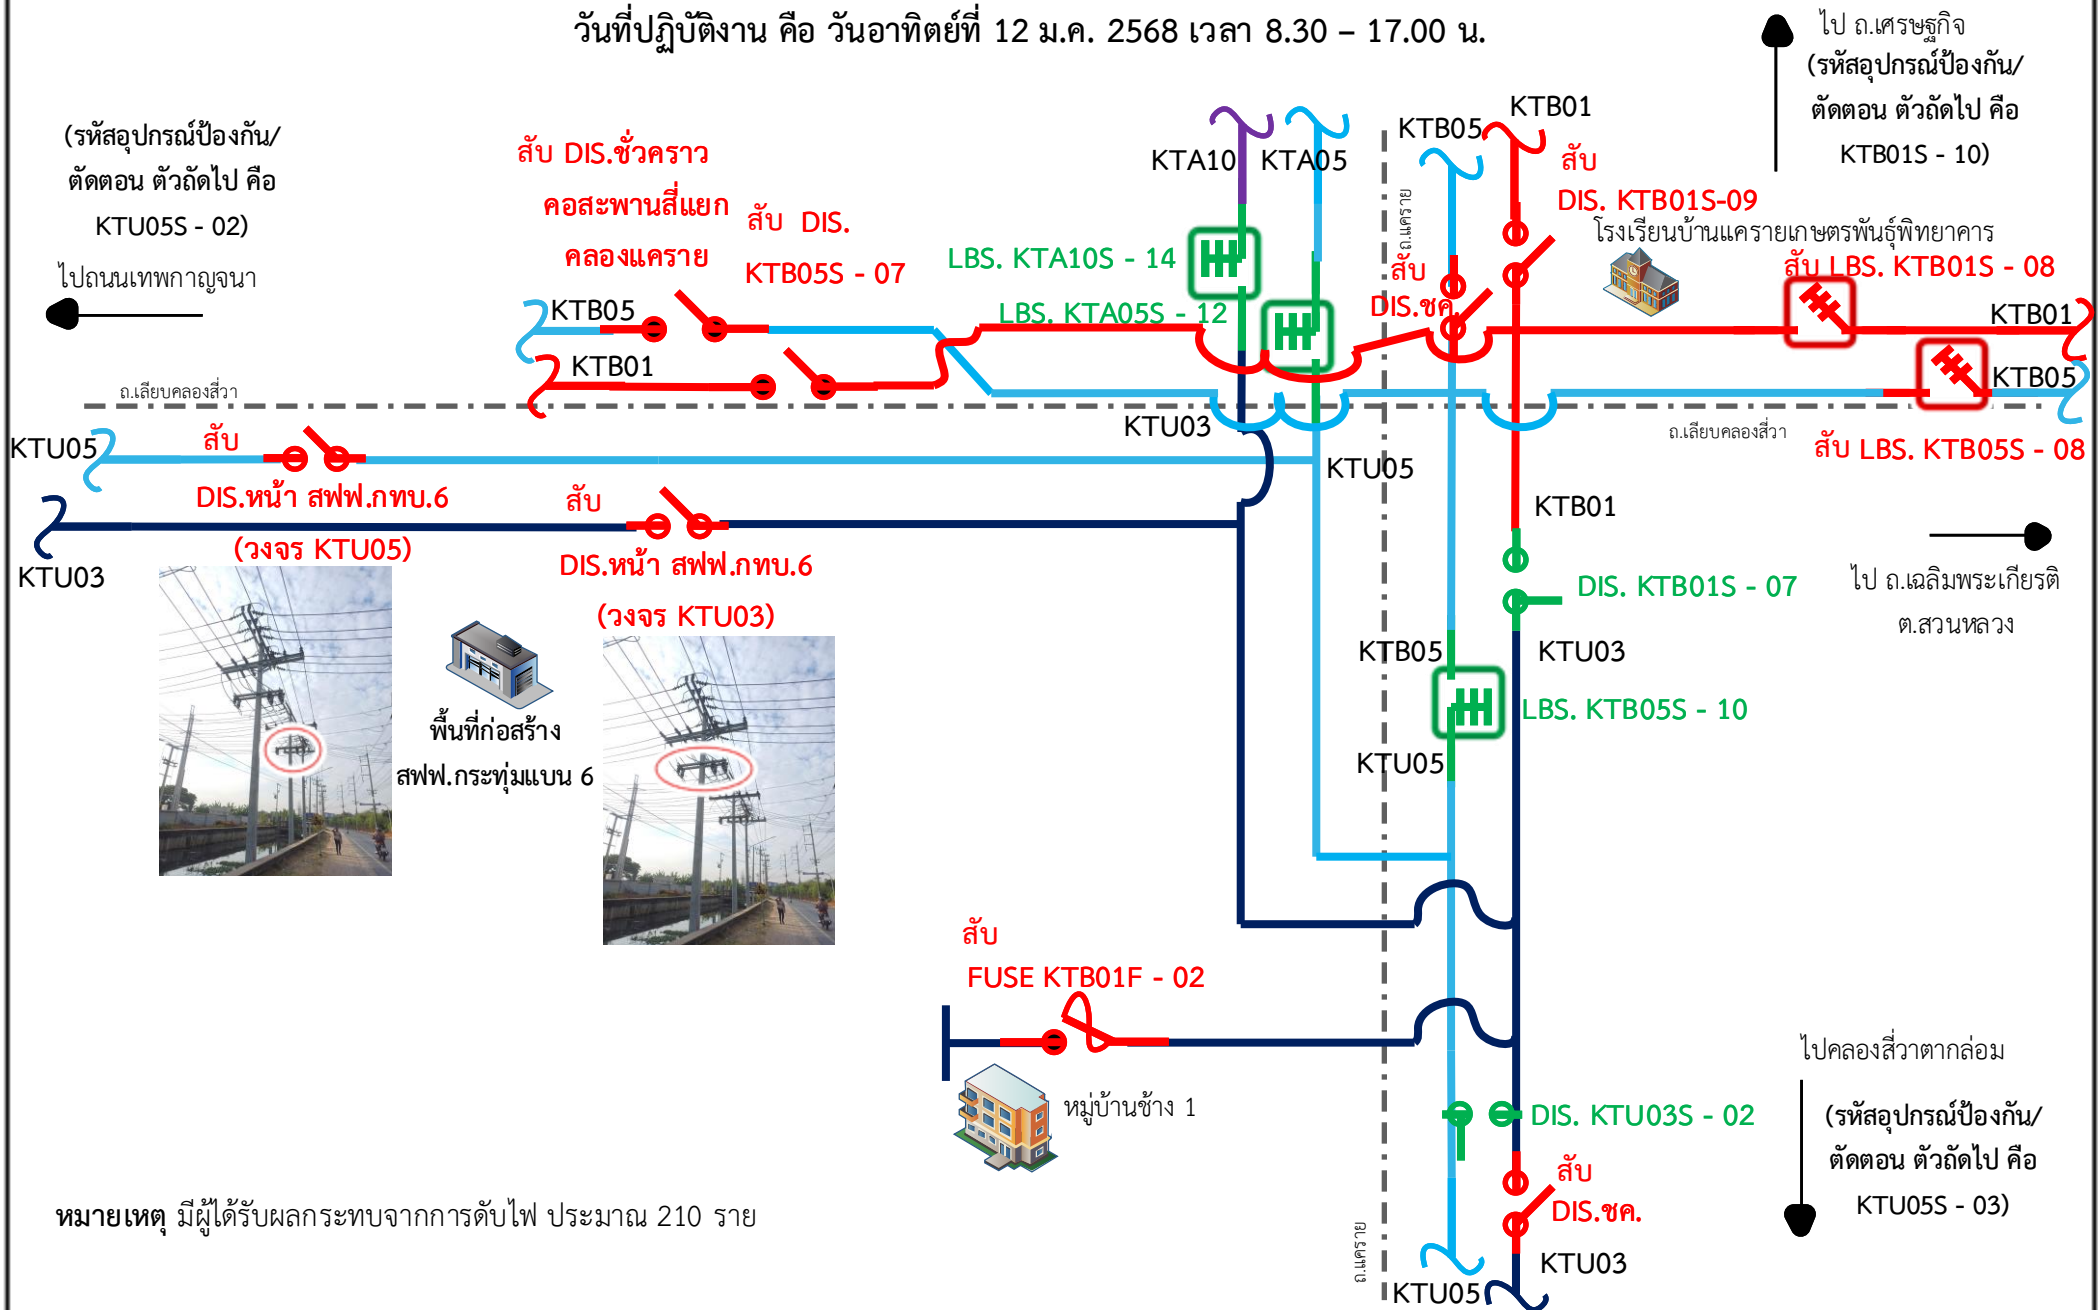

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 210 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังการดับไฟ บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กระทู้แบน 6
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.ภพส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปักเสาไฟ ฝั่งถนนแคราย วงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. OUT GOING ของ สฟฟ.กระทู้แบน 6

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

ให้ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าปลด D/S. ชั่วคราว KTA10

(วงจรใน หัวเสา DDE ชั้นบน)

ไป ถ.เศรษฐกิจ (รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน ตัวถัดไป คือ

KTB01S - 10) ร.ร.บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

ปลด LBS. KTB01S - 08

(รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน ตัวถัดไป คือ

KTU05S - 02)

ไปถนนเทพกาญจนา จุด SHORT GROUND

จุด SHORT GROUND

ถ.เลียบคลองสี่วา (จุด G.1 - G.2)

ปลด DIS.ชั่วคราว

คอสสะพานสี่แยก

คลองแคราย (จุด G.3 - G.4)

จุด SHORT GROUND

จุด SHORT GROUND

LBS. KTA10S - 14

LBS. KTA05S - 12

ปลด DIS.ชค.

ปลด DIS. KTB01S-09



ปลด LBS. KTB05S - 08

จุด SHORT GROUND (จุด G.7 - G.8) ไป ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง

KTU05


ปลด DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6

(วงจร KTU05)

ปลด DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6

(วงจร KTU03)

KTU03



พื้นที่ก่อสร้าง

สฟฟ.กระทู้แบน 6



จุด SHORT GROUND (จุด G.13)

จุด SHORT GROUND (จุด G.14)

พื้นที่ปฏิบัติงาน

DIS. KTB01S - 07

จุด SHORT GROUND (จุด G.9 - G.10)

LBS. KTB05S - 10

จุด SHORT GROUND (จุด G.11)

จุด SHORT GROUND (จุด G.12)

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์

ตัดสายแรงสูงกลางสแปน

(วงจรล่าง)

ปลด FUSE KTB01F - 02



หมู่บ้านข้าง 1

ให้ชุดปฏิบัติงานระบบ

ไฟฟ้า ปลด D/S. ชั่วคราว

(วงจรบน)

DIS. KTU03S - 02

จุด SHORT GROUND (จุด G.12)

KTU05

KTU03

ไปคลองสี่วาทากล่อม

(รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน ตัวถัดไป คือ

KTU05S - 03)

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 210 ราย



พื้นที่ดับไฟ