



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๔๒ /๒๕๖๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณโชค

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

ตำแหน่ง ชจก.(ท).รักษาการแทน.ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พุทธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEU02	๑๔-๑๗ ม.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕KV. กกค.ก.๓ ปฏิบัติงานก่อสร้างฐานราก ชนิด F๔ ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณ DIS UG มอเตอร์เวย์ SLY๐๘S-๐๔ - SLY๐๘S-๐๕	- BEU 02S-09	- BEU 02S-08	นายวิวัฒน์ นาคละมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	SLY08	๑๔-๑๗ ม.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY 08S-04	- SLY 08S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ DIS UG มอเตอร์เวย์ SLY๐๘S-๐๔ - SLY๐๘S-๐๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกานวัฒน์ นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๕๕๕๗ Long ๑๐๐.๓๐๐๗๙
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๕๗๑๒๙ Long ๑๐๐.๒๙๙๙๑

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผนผังขอตบไฟ บริเวณ UG มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี

วัน อังคารที่ 14 มกราคม 2568 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

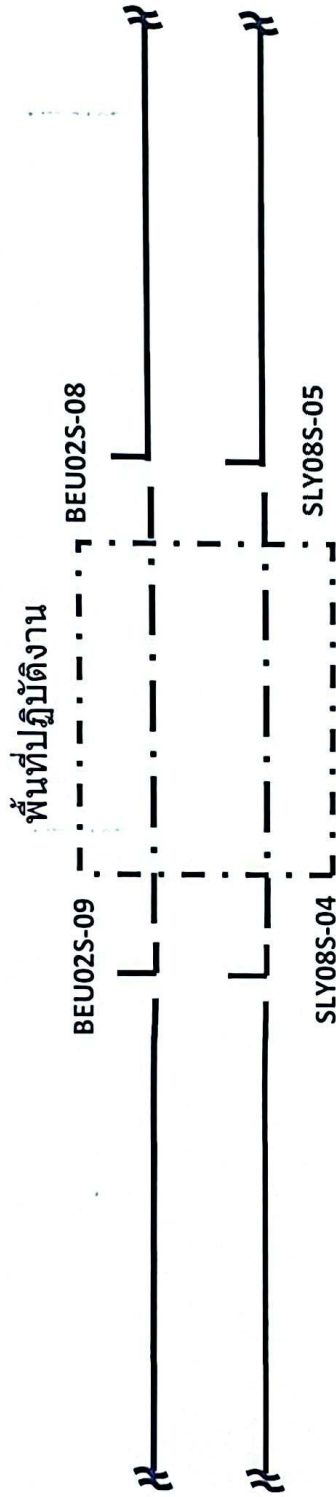



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส. พุทธมณฑล
เลขที่รับ..... 133
วันที่..... - 7 ม.ค. 2568
เวลา..... 14 : 27 น.

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรพ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี นายวีรวัฒน์ นาคลัมย์ พง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก ชนิด F๔ จำนวน ๒ ฐาน

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV. ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พุทธมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณ มอเตอร์เวย์ศาลายา ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พุทธมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลาดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ


(นายไพรัช พุฒิวงศ์)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ทผ.สน.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ล)	<input type="checkbox"/> ทผ.บร.
<input type="checkbox"/> นทน.๘/๙	<input type="checkbox"/> ทผ.บส.
<input type="checkbox"/> นบท.๘/๙	<input type="checkbox"/> ทผ.มค.
<input type="checkbox"/> วศก.๘/๙	<input checked="" type="checkbox"/> ทผ.ปบ.
<input type="checkbox"/> วศก.	<input type="checkbox"/> ทผ.กส.
<input type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	


(นายวีรวัฒน์ นาคลัมย์)
พง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	