



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.) ๕๑ /๒๕๖๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชด

ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

ตำแหน่ง ช.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พทุมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY04	๑๙ ม.ค. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แผนกก่อสร้างระบบสาย ส่ง ๑๑๕KV. กกค.ก.๓ ปฏิบัติงานก่อสร้างฐาน ราก ชนิด F๔ ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณตั้งแต่ ราน ก้วยเตี้ยวหมูตัน ถึง ตรง ข้ามพรชัยฮาร์ดแวร์	- ดิส UG SLY 04S- 09	- SF6 SLY04S-03	นายวีรพัฒน์ นาคละมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	SLY10	๑๙ ม.ค. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐		- ดิสชั่วคราว ตรง ข้ามพรชัยฮาร์ดแวร์	- ดิสชั่วคราวหน้า รานก้วยเตี้ยวหมูตัน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่ ทางคั่นมอเตอร์เวย์ ถึง แยกไฟแดงห้วยพลู

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจนาวัฒน์ นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๒๔๔๗ Long ๑๐๐.๒๙๓๑๑๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๖๖๗๒๔ Long ๑๐๐.๒๙๕๓๙๔

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ช.จก.(ท) รักษาการแทน

ผ.จก.กฟส.พทุมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

การวัดความยาวของเส้นตรง (Line Measurement) โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม

การวัดความยาวของเส้นตรง (Line Measurement) โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม

การวัดความยาว

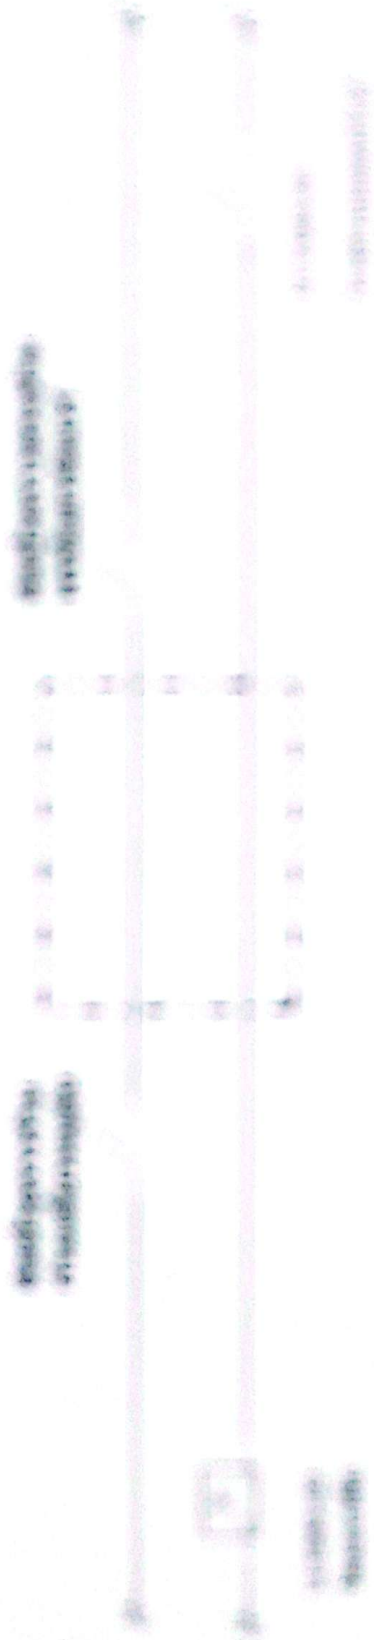



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พทุมณฑล
เลขที่รับ..... 134
วันที่..... - 7 มิ.ค. 2568
เวลา..... 14 : 27.....น.

จาก ผู้ควบคุมงาน
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล
วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงข่าย 6001159272 (TL-C-E) โดยมี นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก ชนิด F๔ จำนวน ๒ ฐาน

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

ในวัน..... ๑๙ มิ.ค. ๒๕๖๘.....ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พทุมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พทุมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หมู่บ้านปริณดา ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พทุมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายไพรัช ขุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พทุมณฑล

<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ผ.สน.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ล)	<input type="checkbox"/> ผ.บร.
<input type="checkbox"/> นท.8/9	<input type="checkbox"/> ผ.บส.
<input type="checkbox"/> นบท.8/9	<input type="checkbox"/> ผ.มต.
<input type="checkbox"/> วศก.8/9	<input checked="" type="checkbox"/> ผ.ปบ.
<input type="checkbox"/> วศก.	<input type="checkbox"/> ผ.กส.
<input type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)
พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
ในสำเนาที่เกี่ยวข้องต่อไป	