



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๐๐๖/๒๕๖๘.....  
ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตสุวรรณพล.....  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสกริ.....

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘.....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓).....  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.....

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน กรย.(ก3) ปฏิบัติงานติดตั้งสาย TAC วงจร KTD.09 บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพานวัดท่าไม้) ตั้งแต่ เชียงสะพานฝั่งซอยวิรุณ จนถึง เชียงสะพานฝั่งวัดท่าไม้..... สถานีไฟฟ้า กระทบแบน 5 ตามแผนผัง แนบ จำนวน 2..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KTD 05	19 ม.ค. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน กรย.(ก3) ปฏิบัติงานติดตั้งสาย TAC วงจร KTD 09 บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพาน วัดท่าไม้)	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE โดยชุดงานออนไลน์	- DIS.ชั่วคราว ทางโค้งก่อน ถึงวัดท่าไม้ - จุดปลายสายวงจรใหม่ ติดกับพื้นที่ของ กฟส.สพร.	นายปรีชา แก้วสีม่วง ทผ.กส. กฟส.กทบ. โทร. 081 - 2515281
2.	KTD 09					ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DE - BA โดยชุดงานออนไลน์	เชิงสะพานสะพานท่าจีน 4 ฝั่งซอยวิรุณ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ตั้งแต่ เชียงสะพานฝั่งซอยวิรุณ จนถึง เชียงสะพานฝั่งวัดท่าไม้ มีผู้ได้รับผลกระทบ จากการดับไฟ จำนวน 21 ราย.....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชมชาติ ฐระกิจจางนง ตำแหน่ง ช.พ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. 086 - 5960904.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long :..... 13.678421, 100.262307.....  
3.2 สิ้นสุด Lat,Long :..... 13.680104, 100.255205.....

(..... นายมานิช วาสกริ.....)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.....

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปป.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพานวัดท่าไม้) ตั้งแต่ เชิงสะพานฝั่งชอยวิรุณ จนถึง เชิงสะพานฝั่งวัดท่าไม้  
 เพื่อให้ชุดงาน กรย.(ก3) ปฏิบัติงาน ติดตั้งสาย TAC เชื่อมโยงวงจร KTD09 บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพานวัดท่าไม้)  
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

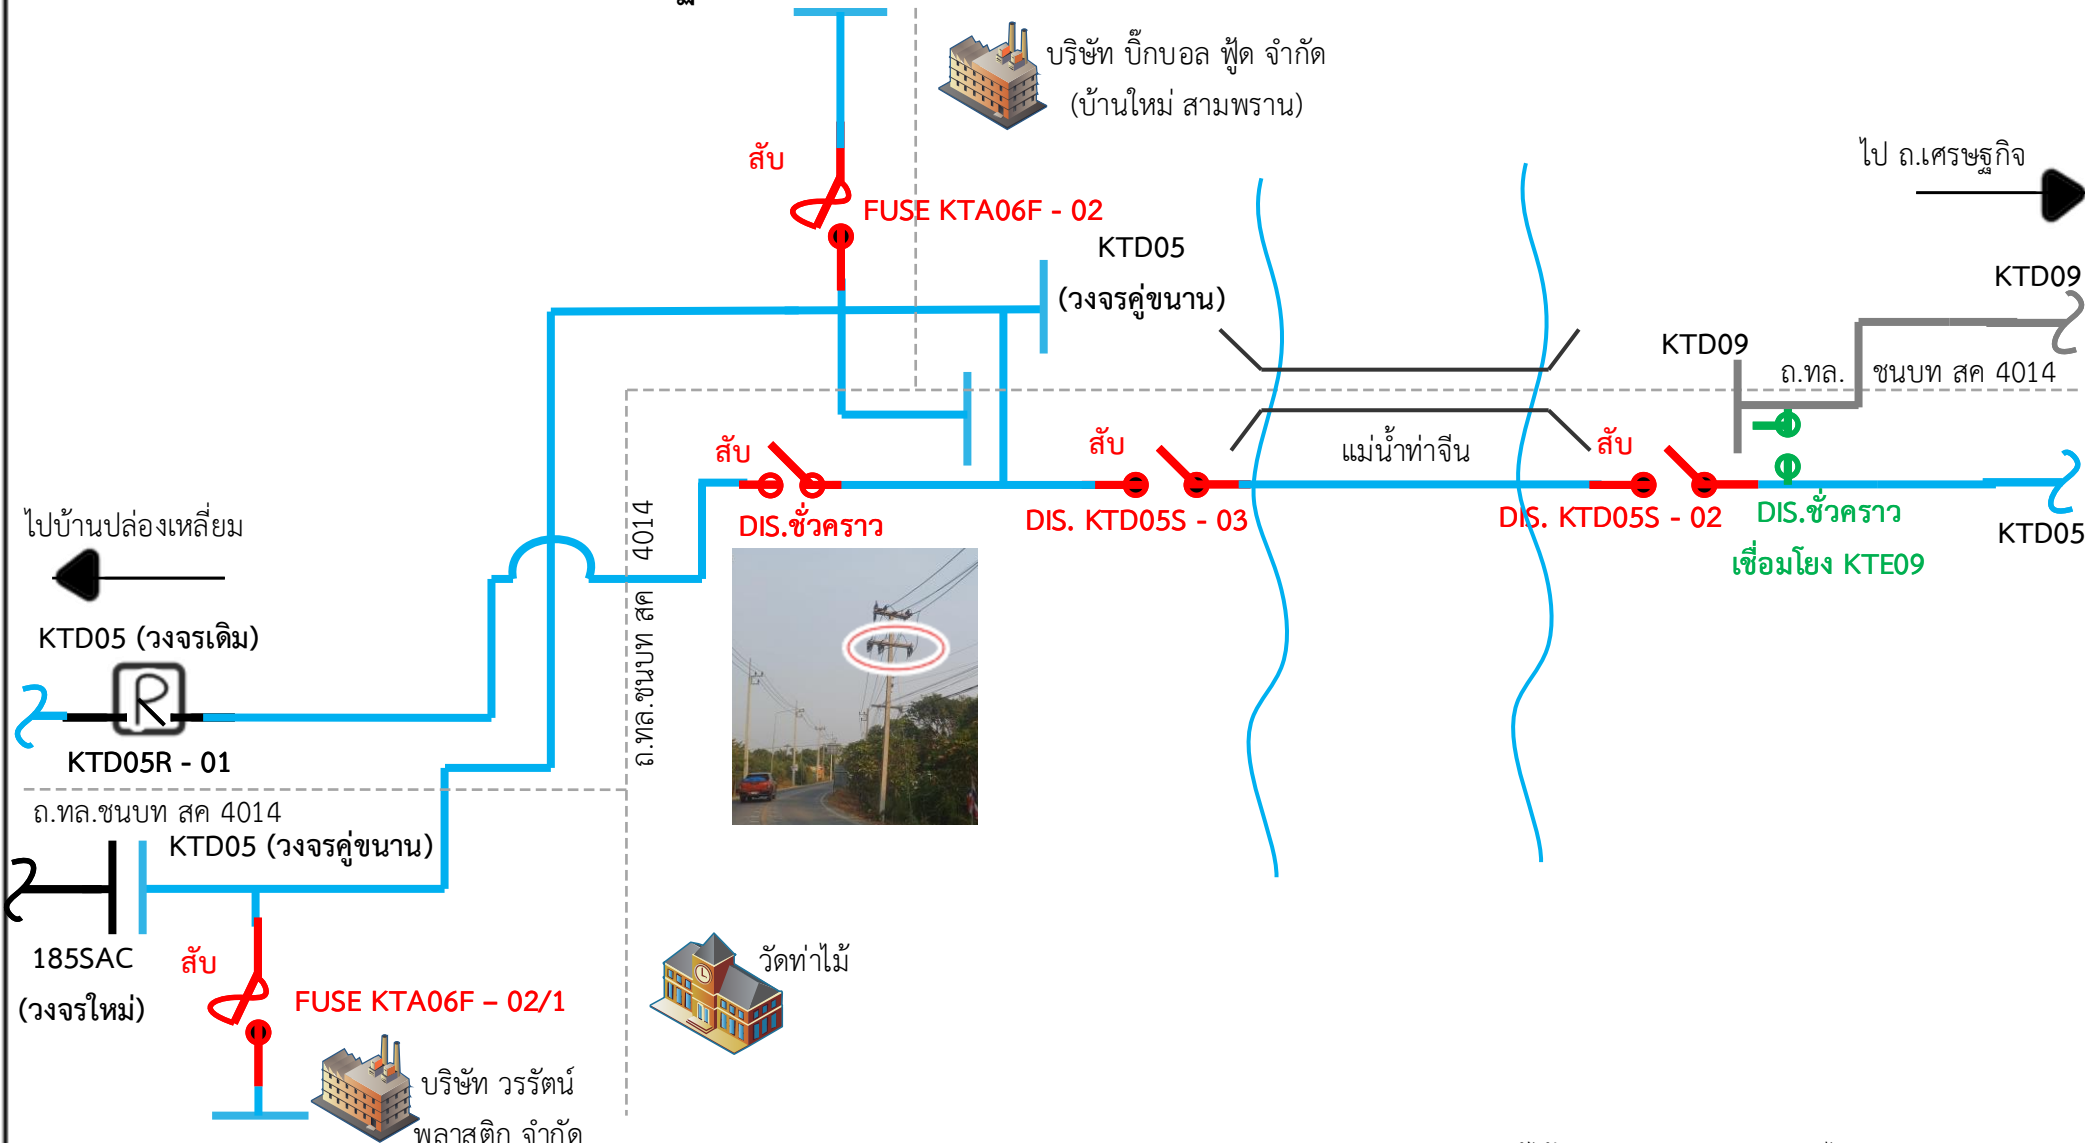

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 21 ราย

