



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ป.๓

/๒๕๖๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและพาดสายแรงสูง หน้าสถานีสพ.๑-สี่แยกแขวงการทาง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘ สพ.๑	๒๕/๐๑/๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนและพาดสายแรงสูง SAC๑๘๕ ต.มม. ๒๖จร	SPA๐๘VB-๐๑, SPA๐๘S-๐๒	SPA๐๘S-๐๓, SPA๐๑S-๑๐	นายธนกฤต พวงดอกไม้ โทร.๐๘๑๘๘๑๕๕๑๓
๒.	๑๐สพ.๑	๒๕/๐๑/๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ระยะทางประมาณ ๑.๔ กม.	SPA๑๐VB-๐๑, SPA๑๐S-๐๒	SPA๑๐S-๐๓, SPA๐๙S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘


ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๘... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...หน้าสถานีสุพรรณบุรี-แยกแขวงการทาง...เพื่อ...รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดพิศเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิศเตอร์ ..๘,๑๐.. สถานีฯ .. สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..หน้าสถานีสุพรรณบุรี-สี่แยกแขวงการทาง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนภุต พวงดอกไม้ ผ.กส.กฟส.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๑-๔๘๑๕๔๑๓..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายพงษ์พัฒน์ ใจตรง ตำแหน่ง พชง.๓.ผกส.กฟส.สพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๕-๗๑๙๐๗๕๒.. เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

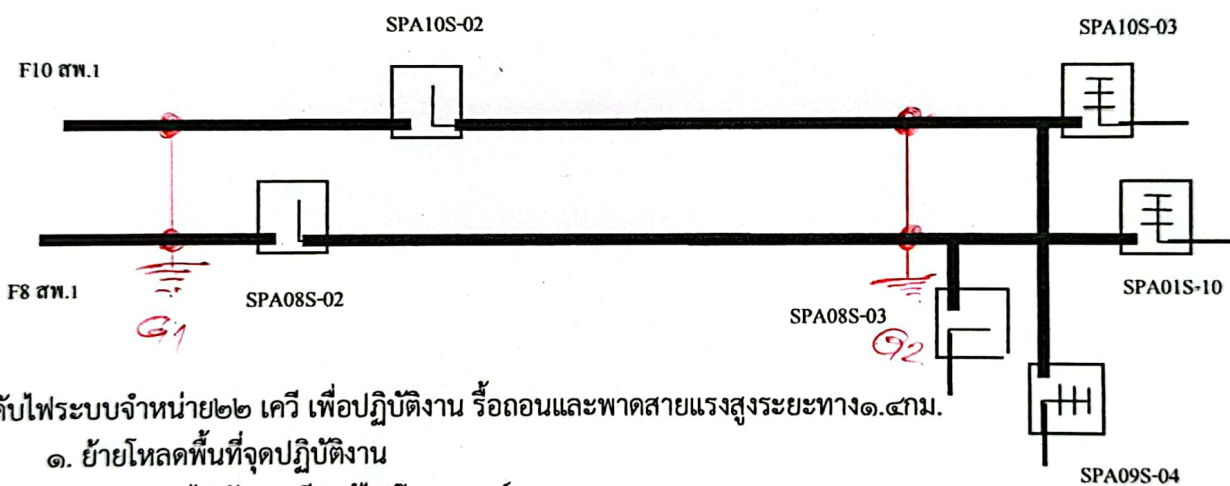

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและพาดสายแรงสูงระยะทาง๑.๔กม.

๑. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒จุด
๓. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Th
(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟส.สพ.

กช
(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)
ผจก.กฟส.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา *กช*

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕๕ , ๑๔๘๖๐