



วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าล่วงภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๕๗ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัคเส็ง
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูง ในไลน์ หลัง R บ้านหนองขอน รหัส BOU๐๑S-๑๐ บ้านหนองขอน ม.๔ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒ สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย ๒	๒๔ ม.ค. ๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายเสาแรงสูง ในไลน์ หลัง Recloser หนองขอน รหัส BOU๐๑R-๐๒	DIS ชค. ก่อนถึง บ้านม่วงเฒ่า หลังRecloser หนองขอน รหัส BOU๐๑R-๐๒	DIS ตัดไลน์ บีมน้ำมัน PT บ้านม่วงเฒ่า BOU๐๑S-๑๐	นายวิษณุ มีผล พงง.๖(ปป.) โทร.๐๘๒- ๒๔๒๔๖๘๘

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงง.๗ (สข) โทร. ๐๘๔-๒๔๖๘๔๒๔
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พงง.๖(ปป.) โทร. ๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยัคเส็ง)
ผจก.กฟส บ่อพลอย
ตำแหน่ง

14 20 69

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เลขทะเบียน.....
วันที่..... ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘
ผู้ส่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผ่นผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ

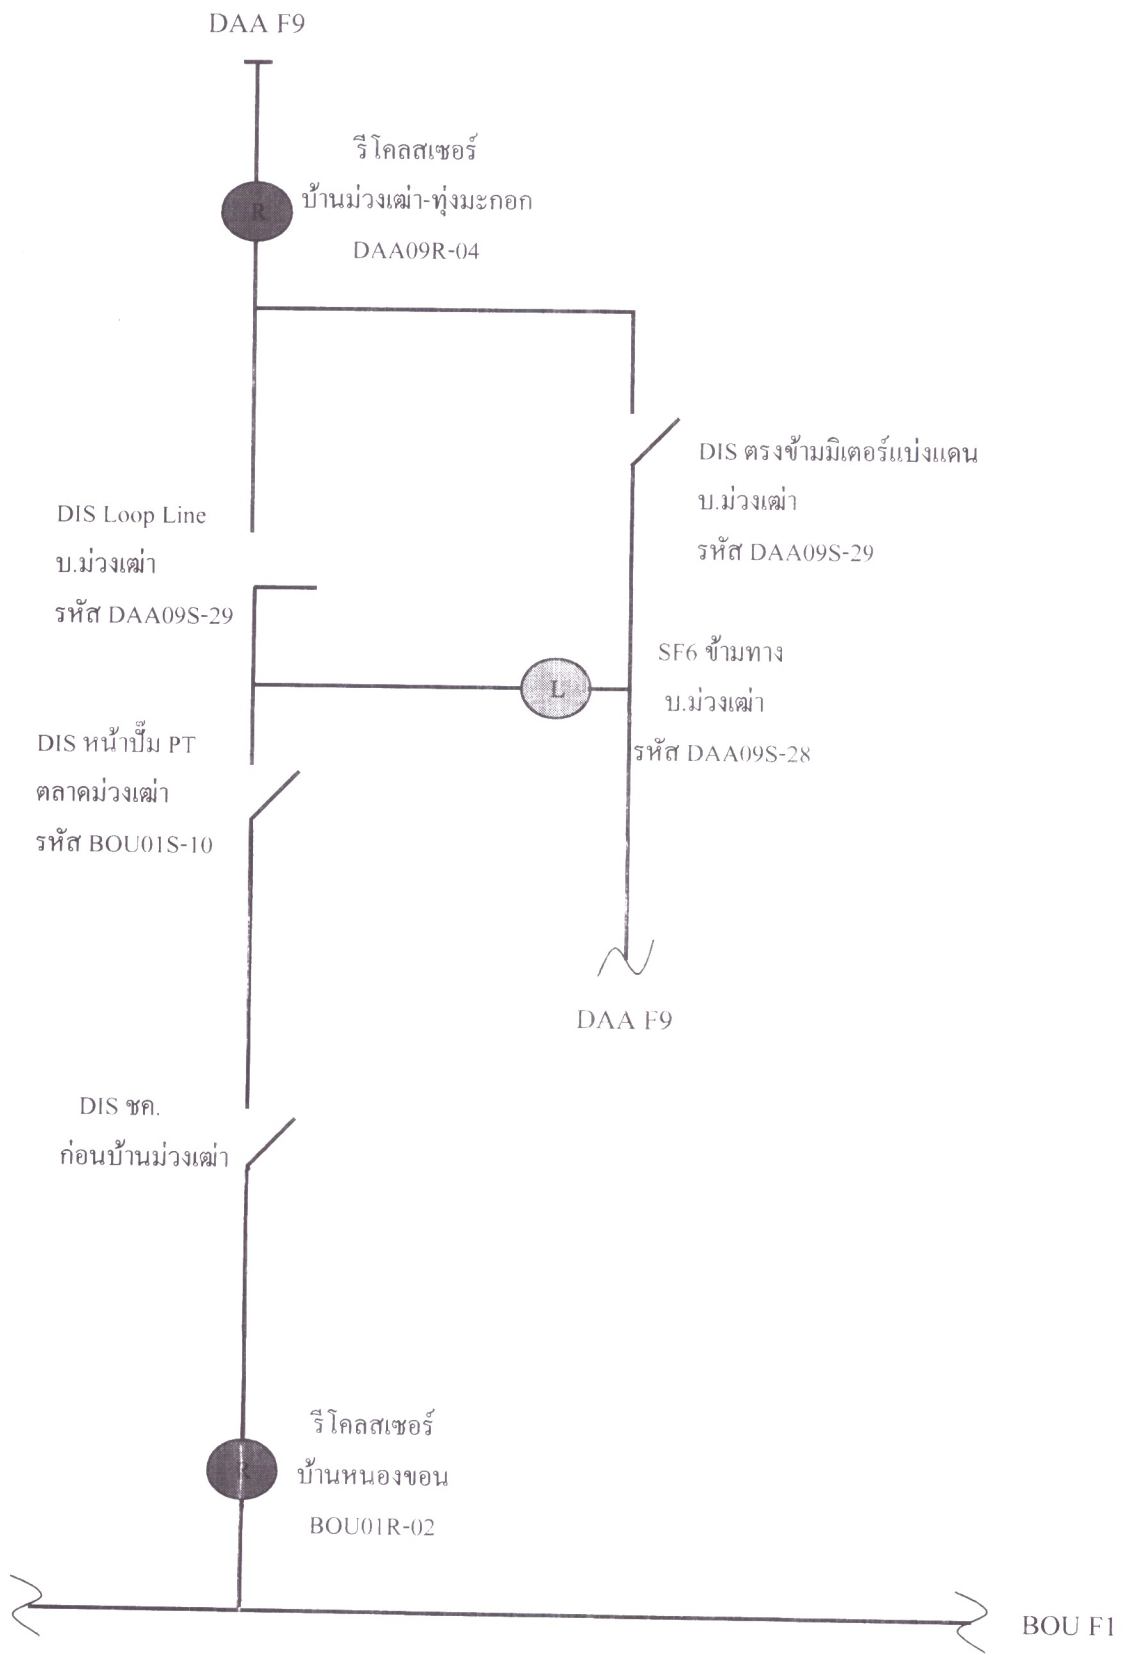
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน

จะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

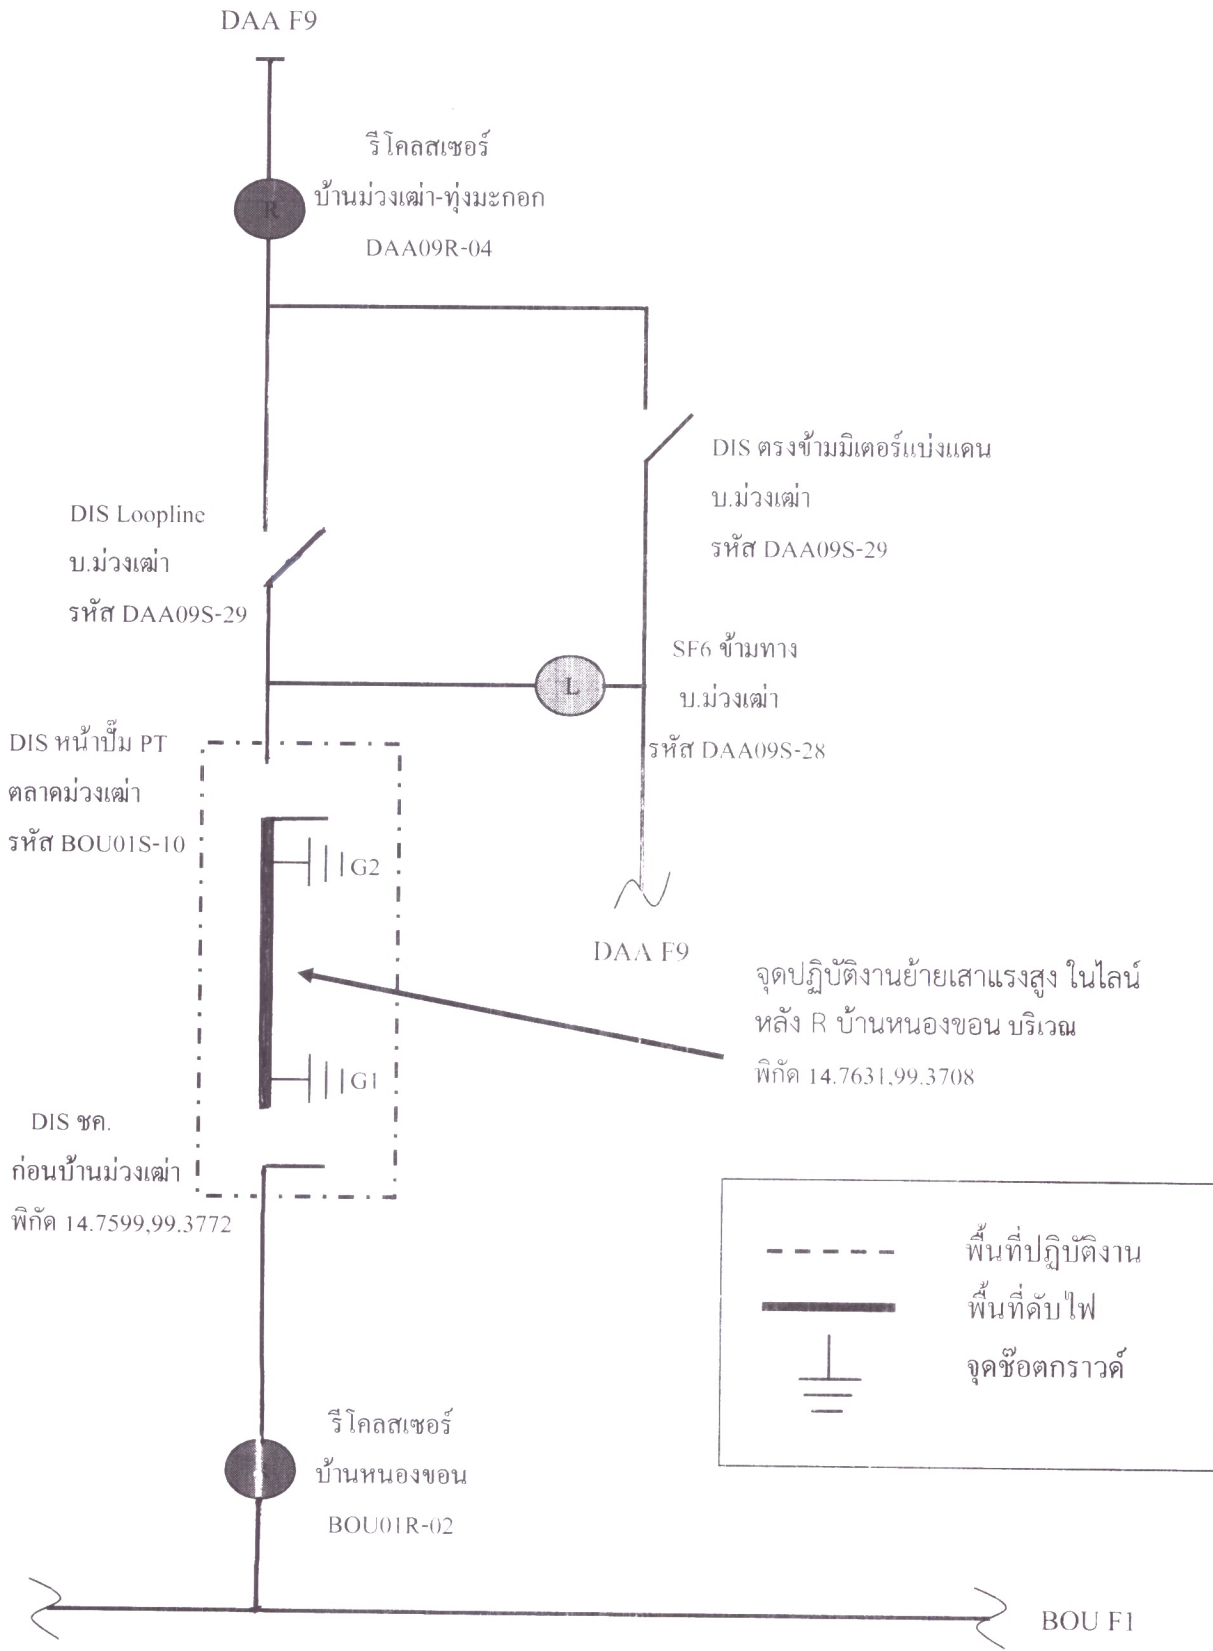

14 ๒๐๑๙

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



14 ม.ค. 63

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



14.20.03