



RR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พท. ๒๐ /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๑๘ ม.ค.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงบ้านห้วยลึก	Dis ชั่วคราว บ้านห้วยลึก	Dis ชั่วคราวบ้าน แยกตลุงเหนือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๑๙ ม.ค.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนสายแรงสูง บ้านสระลงเรือ	SF6 แยกไฟสี	Dis ชั่วคราวบ้าน หน้าวัดสระลงเรือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๕๐ ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๖๓๓๑, long: ๙๙.๗๕๕๑๒๙  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๓๖๕๐๕, long: ๙๙.๗๕๕๔๑๑

ลงชื่อ   
( นายสุรวุฒิ บุญนาค )  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก.....

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา

บ. เก็บตัดไฟ ปร.กว่างานจะแล้วเสร็จ

11:46 AM 18.10.68

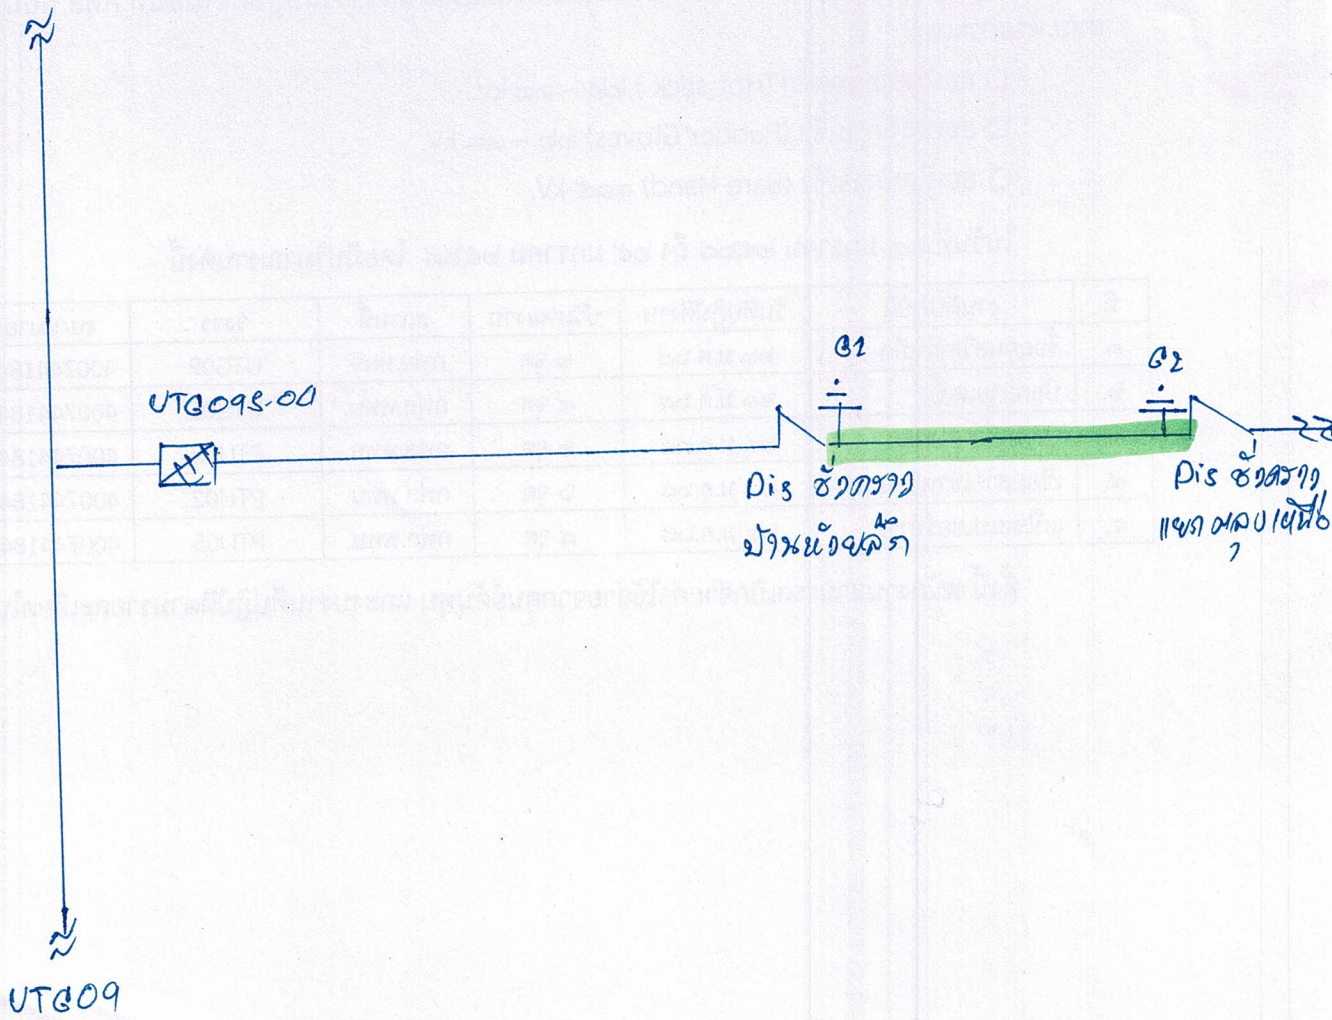

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 119 บ.ด. 68

