



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 00266  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน


ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดสายส่ง ๑๑KV ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตอกเสาเข็ม บริเวณ  
คลองท่าพูด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๔YB	๒๙ ม.ค.๖๘	๐๗.๐๐	๑๘.๐๐	ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตอก เสาเข็ม บริเวณคลองท่าพูด	OYM๔YS-๐๓	-OYL๔YS-๐๒ -ONC๔YS-๐๓	นายนิธินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๓๑๔ Long : ๑๐๐.๒๘๓๓๖
  - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๒๓๐๘ Long : ๑๐๐.๒๘๓๔๔

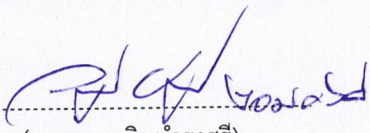ลงชื่อ   
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


เรียน ผจก. ....  
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. ....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานดับไฟวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 ขอดับสายส่ง 115KV ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ตอกเสาเข็มริมคลองท่าพูด (จุดทำงาน บริเวณ OYL4YS-06)

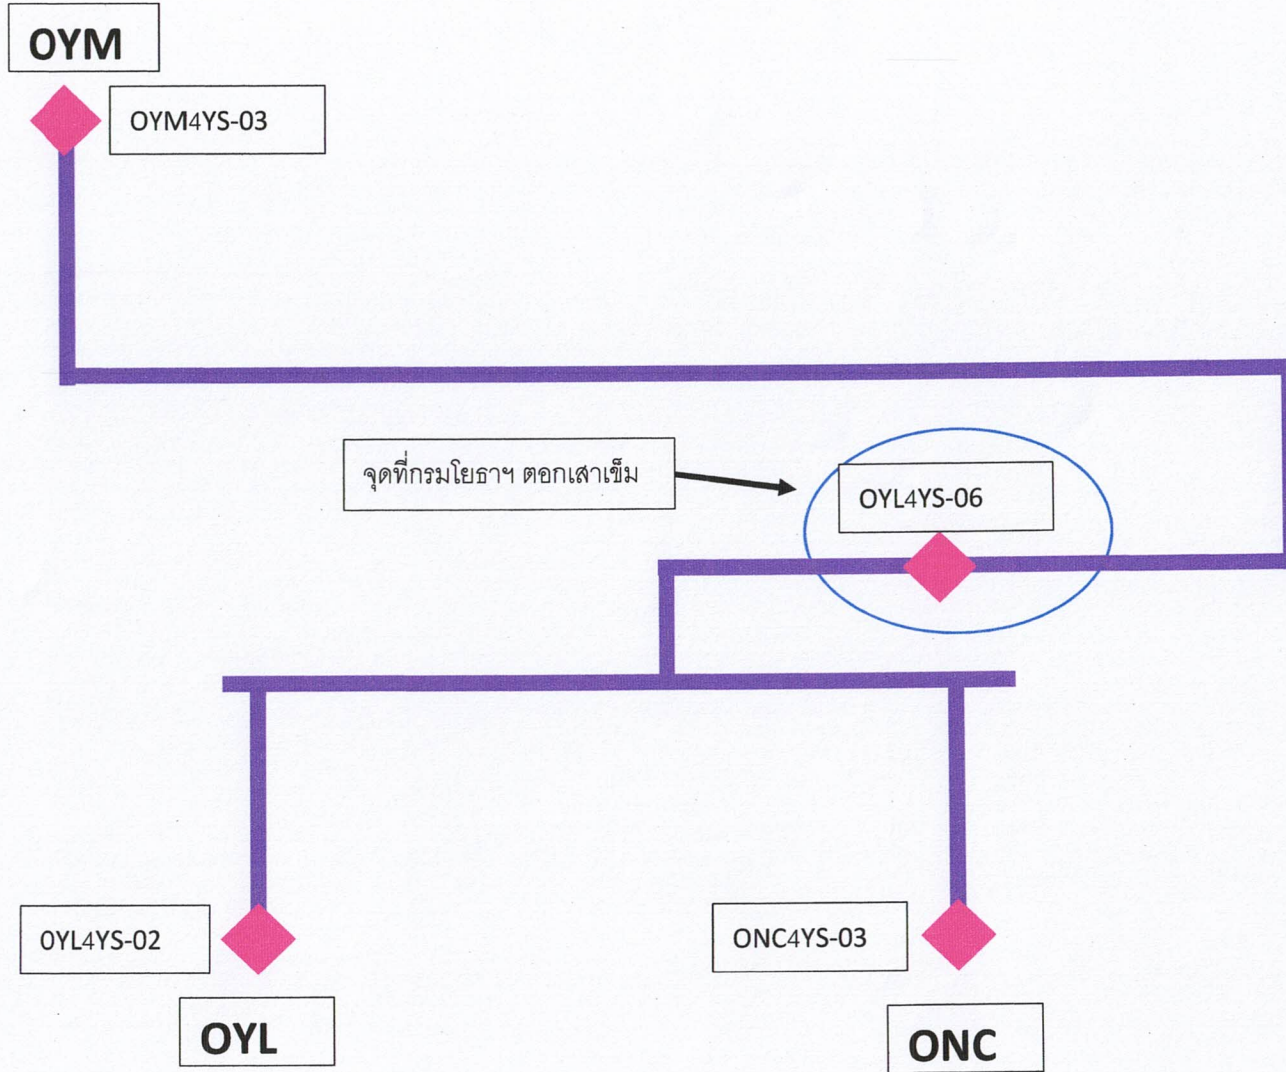



กฟส.สามพราน  
 เลขรับที่ 7616  
 วันที่ 20 พ.ย. 2567  
 เวลา ๑๖:๒๕ น.

ที่ นฐ ๐๐๒๒/ ๑ ๓๖๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม  
 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ (ส่วนต่อเติม)  
 นฐ ๗๓๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ดับกระแสไฟฟ้าช่วงบริเวณสายไฟฟ้าแรงสูง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม  
 พื้นที่ชุมชนไร่จิง ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือผู้ให้บริการ ที่ รข ๓.๐๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑. และ ๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่จิง ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้ว่าจ้างบริษัท พีคคอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง นั้น

จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจาก บันจั้นมีระยะห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงเพียง ๕ เมตร ซึ่งน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง งานตอกเสาเข็มฝั่งขวาจาก STA.๗+๕๕๙ ถึง STA.๘+๖๑๔ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม จึงขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้เข้าทำการ ดับกระแสไฟ ในช่วงที่มีการตอกเข็ม เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างเป็นระยะเวลา ๕ วัน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายบรรจง สีดา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๗๕๓ ๐๐๕๙ และนายเอกบุรุษ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๔๕๐ ๐๑๒๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเปรมจิต สวงแก้ว)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> รจก.(ท)                          | <input type="checkbox"/> รจก.(ล) |
| <input type="checkbox"/> ทม.บส.                           | <input type="checkbox"/> ทม.บร   |
| <input type="checkbox"/> ทน.กส.                           | <input type="checkbox"/> ทม.สน.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ทม.ปบ                 | <input type="checkbox"/> ทม.คพ.  |
| <input type="checkbox"/> ทม.มต.                           | <input type="checkbox"/> นทน.    |
| <input type="checkbox"/> จป.ว.                            | <input type="checkbox"/> ผชน.    |
| <input type="checkbox"/> นคก.                             | <input type="checkbox"/> นบท.    |
| <input type="checkbox"/> รายงานด้วย                       | <input type="checkbox"/> .....   |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบ                        |                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ |                                  |

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๔๘

“ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ”

(นายปฏิวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ผจก.กฟส.สพร.

ส่งสารบรรณ  
 อิเลคทรอนิกส์

20 พ.ย. 2567

## ภาพถ่ายตำแหน่งสายไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคในงานก่อสร้าง



ช่วง STA. 7+959.00 ถึง STA. 8+614.00

