



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๕๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราษฎร์ชวล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พุทธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY09	๐๙ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล๓ - แยกห้วยพลู	- ดิสชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	- BEU02S-03	นายมานพ สารานุจิตร ๐๖๓-๙๔๕๕๕๑๑
๒.	SLY08	๐๙ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกรมล	- BEU01S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่หมู่บ้านสิวารัตน์ ๗ ถึง แยกห้วยพลู.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๓๘๔๔ Long ๑๐๐.๒๙๒๓๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๘๙๔๘ Long ๑๐๐.๒๘๖๑๓

(นายมานิช แนนเนื่อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผ่นผังแนบ..... แผ่น


ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณ ตรงข้ามสถานีพุทธมณฑล 3 ถึง แยกห้วยพลู


วัน อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

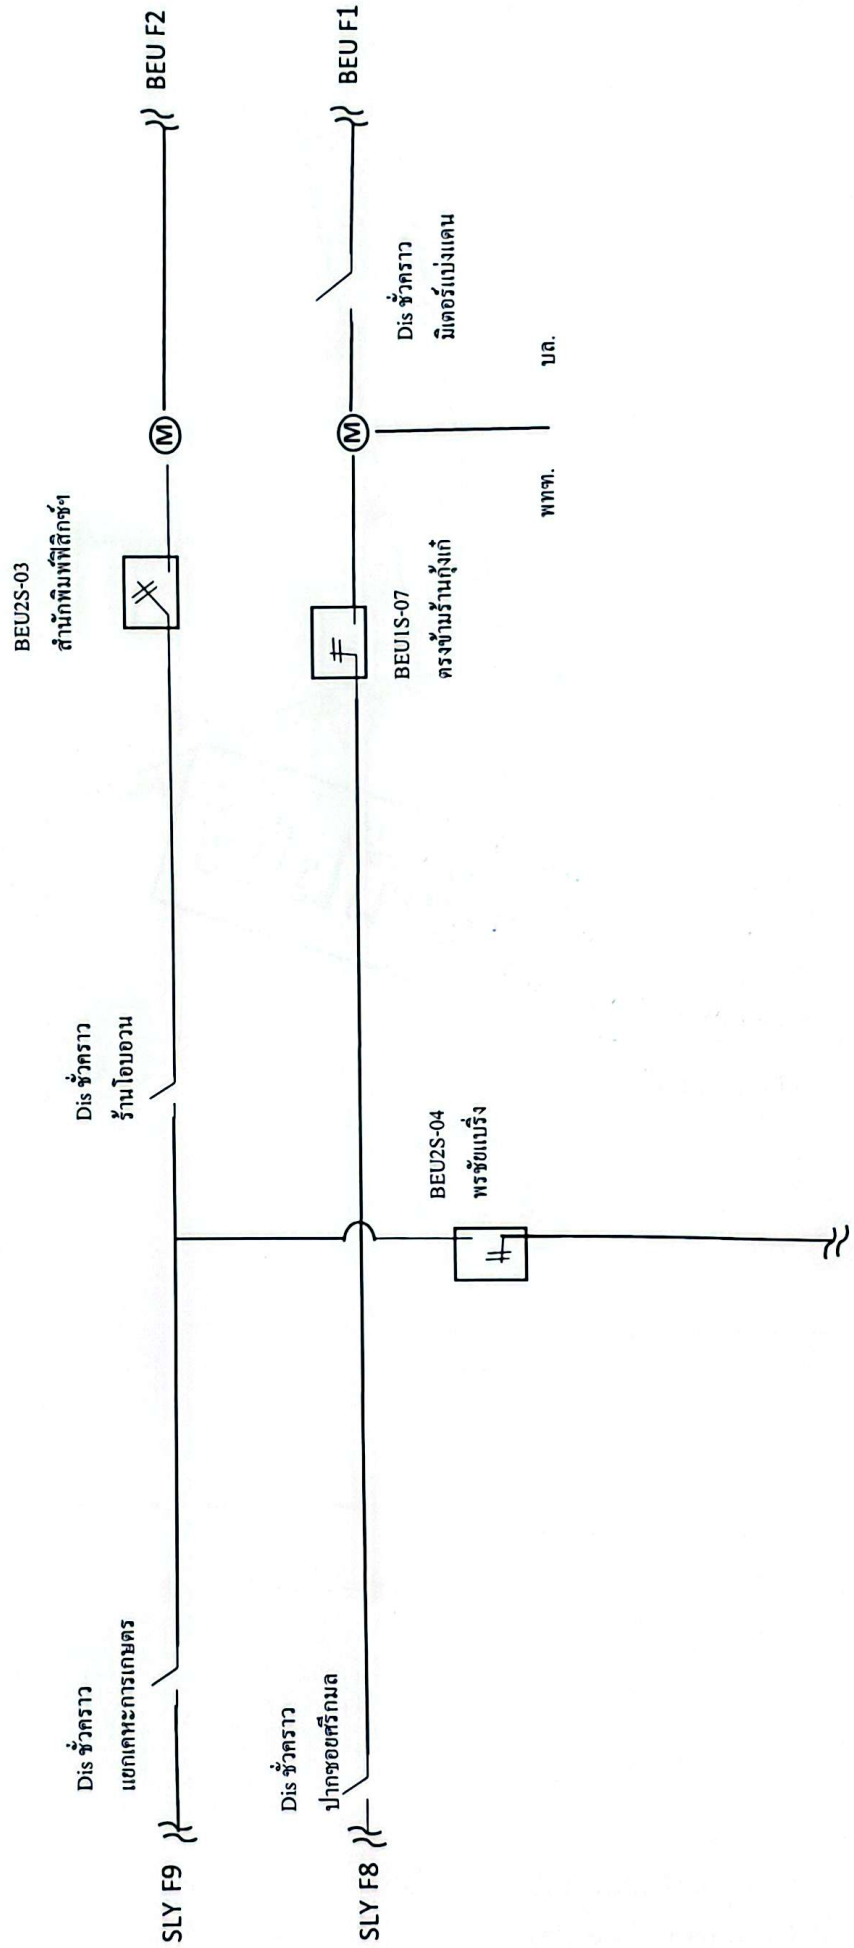

แผนผังหลังดับไฟ บริเวณ ตรงข้ามสถานีพุทธมณฑล 3 ถึง แยกห้วยพุด

วัน อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

พื้นที่ปฏิบัติงาน

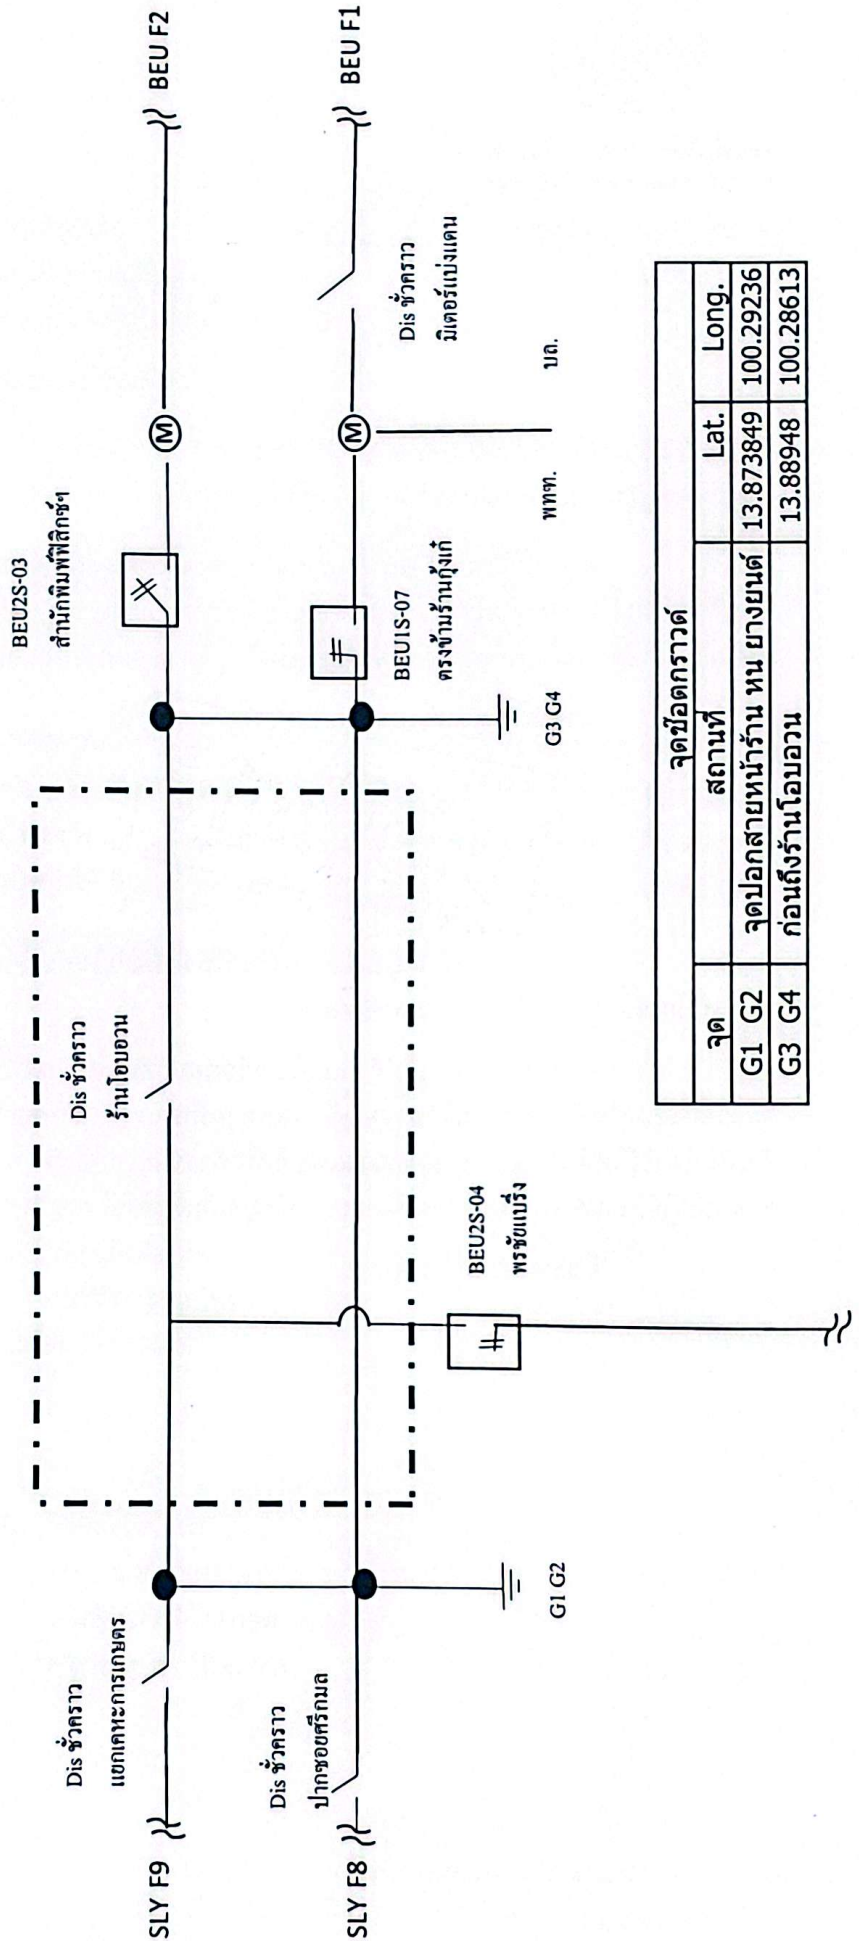

จุดขี้อัดกราวด์			
จุด	สถานที่	Lat.	Long.
G1 G2	จุดปลอกสายหน้าร้าน หน ยางยนต์	13.873849	100.29236
G3 G4	ก่อนถึงร้านโอบอวน	13.88948	100.28613



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธรณชล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับกระแสไฟฟ้า

ถึง กฟส.พุทธรณชล


วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟส.พุทธรณชล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณริมถนนศาลายา - บางภาษี(นฐ.๓๐๐๔) ฝั่งขาออก ช่วงหน้าหมู่บ้านสิวารันต์ ๗ ถึงแยกเข้าห้วยพลู (ตรงข้ามร้านเลม่อนมี) หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโยง งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือพาดสาย ๑๘๕ SAC ๓ วงจร ระยะทาง ๐.๘๐๐ วงจร - กม. พร้อมปรับปรุงทิวเสา เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้า ด้าน แรงสูง แรงต่ำ (ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธรณชล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมาย ให้ นายมานพ สำราญจิตร พชง.๗ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๔๕ ๕๕๑๑ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรชัย มั่งศิลป์)
ผ.กส.กฟส.พุทธรณชล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป



(นายไพรัช พุ่มวงศ์)
ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พุทธรณชล

แผนก่อสร้าง

๑๕๙๕๒ , ๑๕๙๕๑