



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 108/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 14 ม.ค. 2568
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBN7062	9 ก.พ..68	08.30	16.30	พาดสายส่งเข้าลานโกของ กฟผ.ดบ.	DBN7062	DBA1YB-02 เซอร์กิตสวิตเซอร์ 115 เควี ถึง DBA1Y-04 และเบรกเกอร์ป้องกันหม้อแปลง KT2A,KT3A รหัส DBA7022,7032	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย. (ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.803443... Long: ...100.125772.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.808111... Long: ... 100.123319.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟฟ้าเพื่อพาดสายส่ง 115 เควี เข้าลานเก็บของ กฟผ.
 วงจร DBN7062 กฟผ. ตั้งแต่ CB ถึง DBA1YB-02 เซอร์กิตลิตซ์เซอร์ข้าง สฟฟ.คบ., DBA1YS-04
 เบรกเกอร์ป้องกันหม้อแปลง KT2A,KT3A รหัส DBN7022, DBN7032

สถานีเดิมบาง(กฟผ.)

ไปสถานีหน้าตา

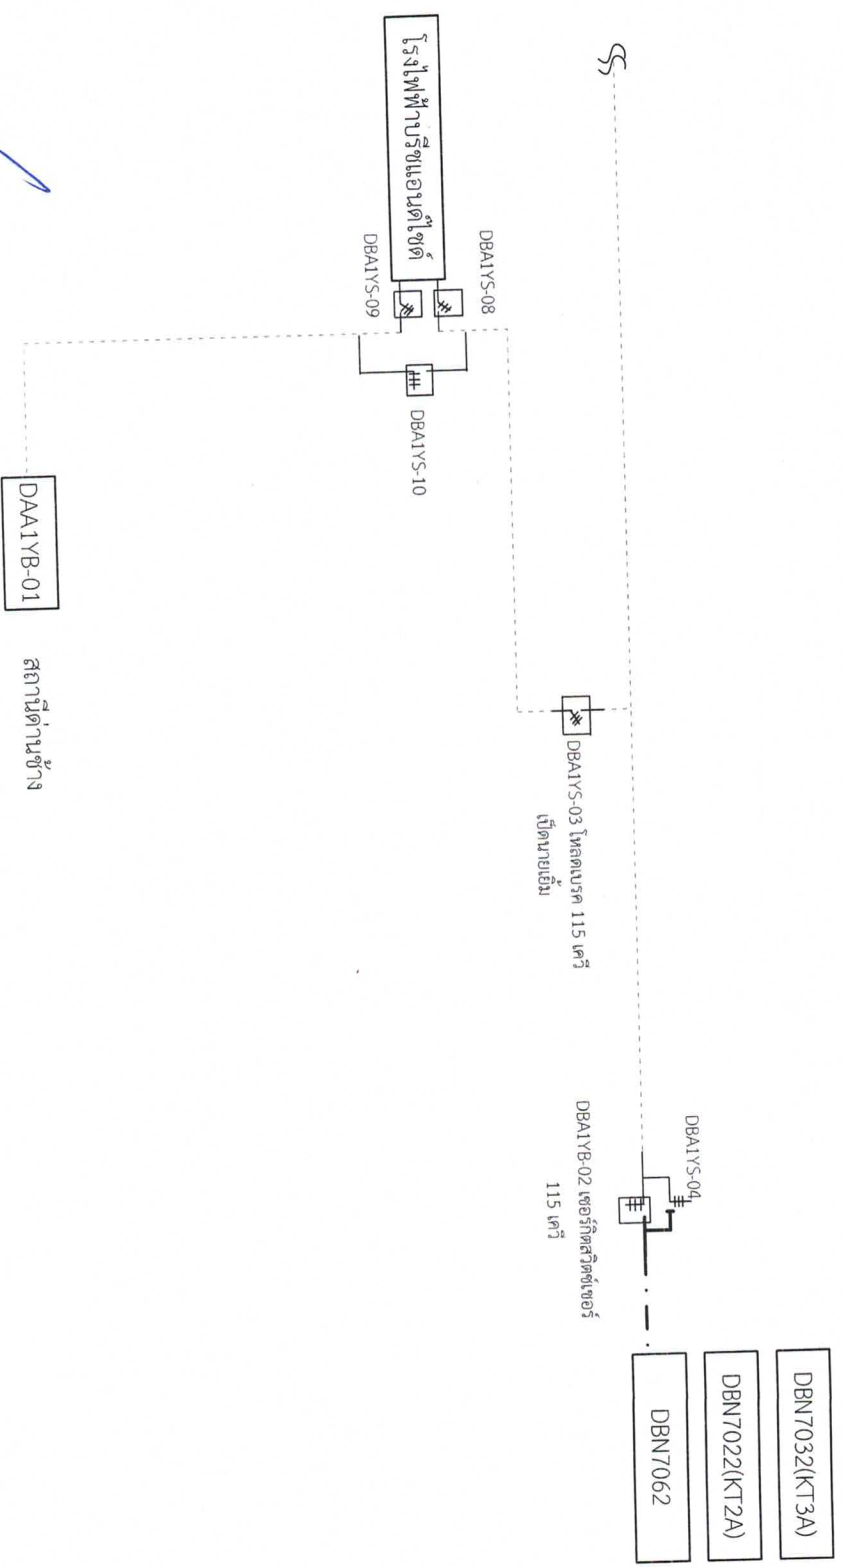

Handwritten signature

1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 หมายเหตุ - บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน