



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอจ่ายไฟวงจรฟีดเดอร์๕ สถานีสุพรรณบุรี๒ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ สพ.๒	๓๑/๐๑/๖๘	๐๙.๐๐		ขอจ่ายไฟ วงจรฟีดเดอร์๕ สพ.๒	สถานีสพ.๒	SF๖ UTG๐๘5-๐๘	โทร.๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗ นายอนุพนธ์ สาดเนร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟส.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), .....อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.(ท) กฟส.สพ.


ขอจ่ายไฟในวงจรฟีดเคอร์ ๕ สถานีสุพรรณบุรี๒ เพื่อลดหน่วยสูญเสีย

ฟีดเคอร์..๕..สถานีฯ..สุพรรณบุรี ๒...ตั้งแต่บริเวณ.. สถานีจ่ายไฟฟ้า-Sf๖ UTG๐๘S-๐๘ คอนแวน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายอนุพันธ์ สาคนธร..พชง.๕ ผบ.กฟส.สพ. .Tel..๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้

ควบคุมงานและให้และให้นายพิบูล ปานข้า ตำแหน่ง ชม.ปบ.สพ.รักษาการ ผบ.ปบ.กฟส.สพ..Tel.. ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

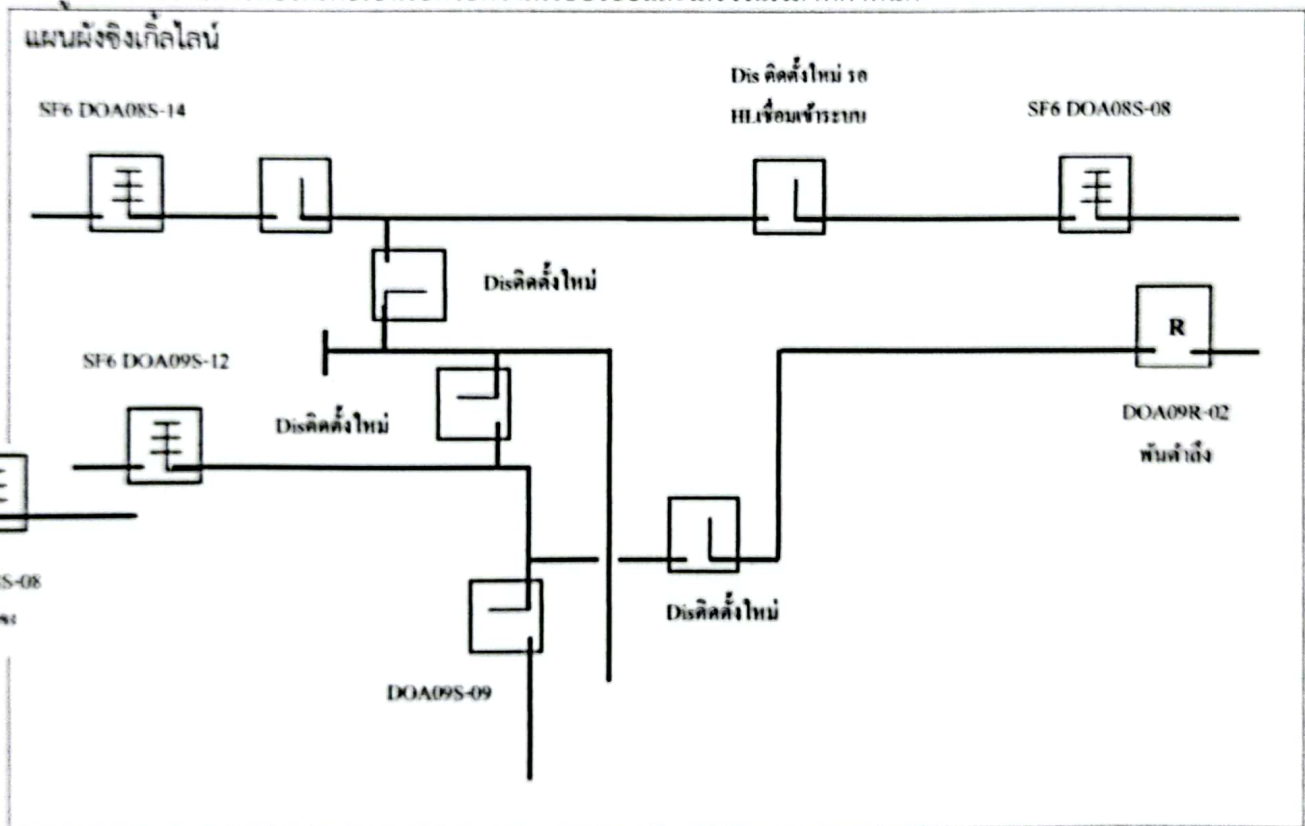

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

( นายอนุกร สุวรรณประทีป )  
พชง.๖(สช.)ผบ.ปบ.กฟส.สพ.


( นายกิตติพันธ์ สุวรรณอักษรเดชา )  
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา :

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐


# แผนผังเชิงเกิดไลน์

ก่อน

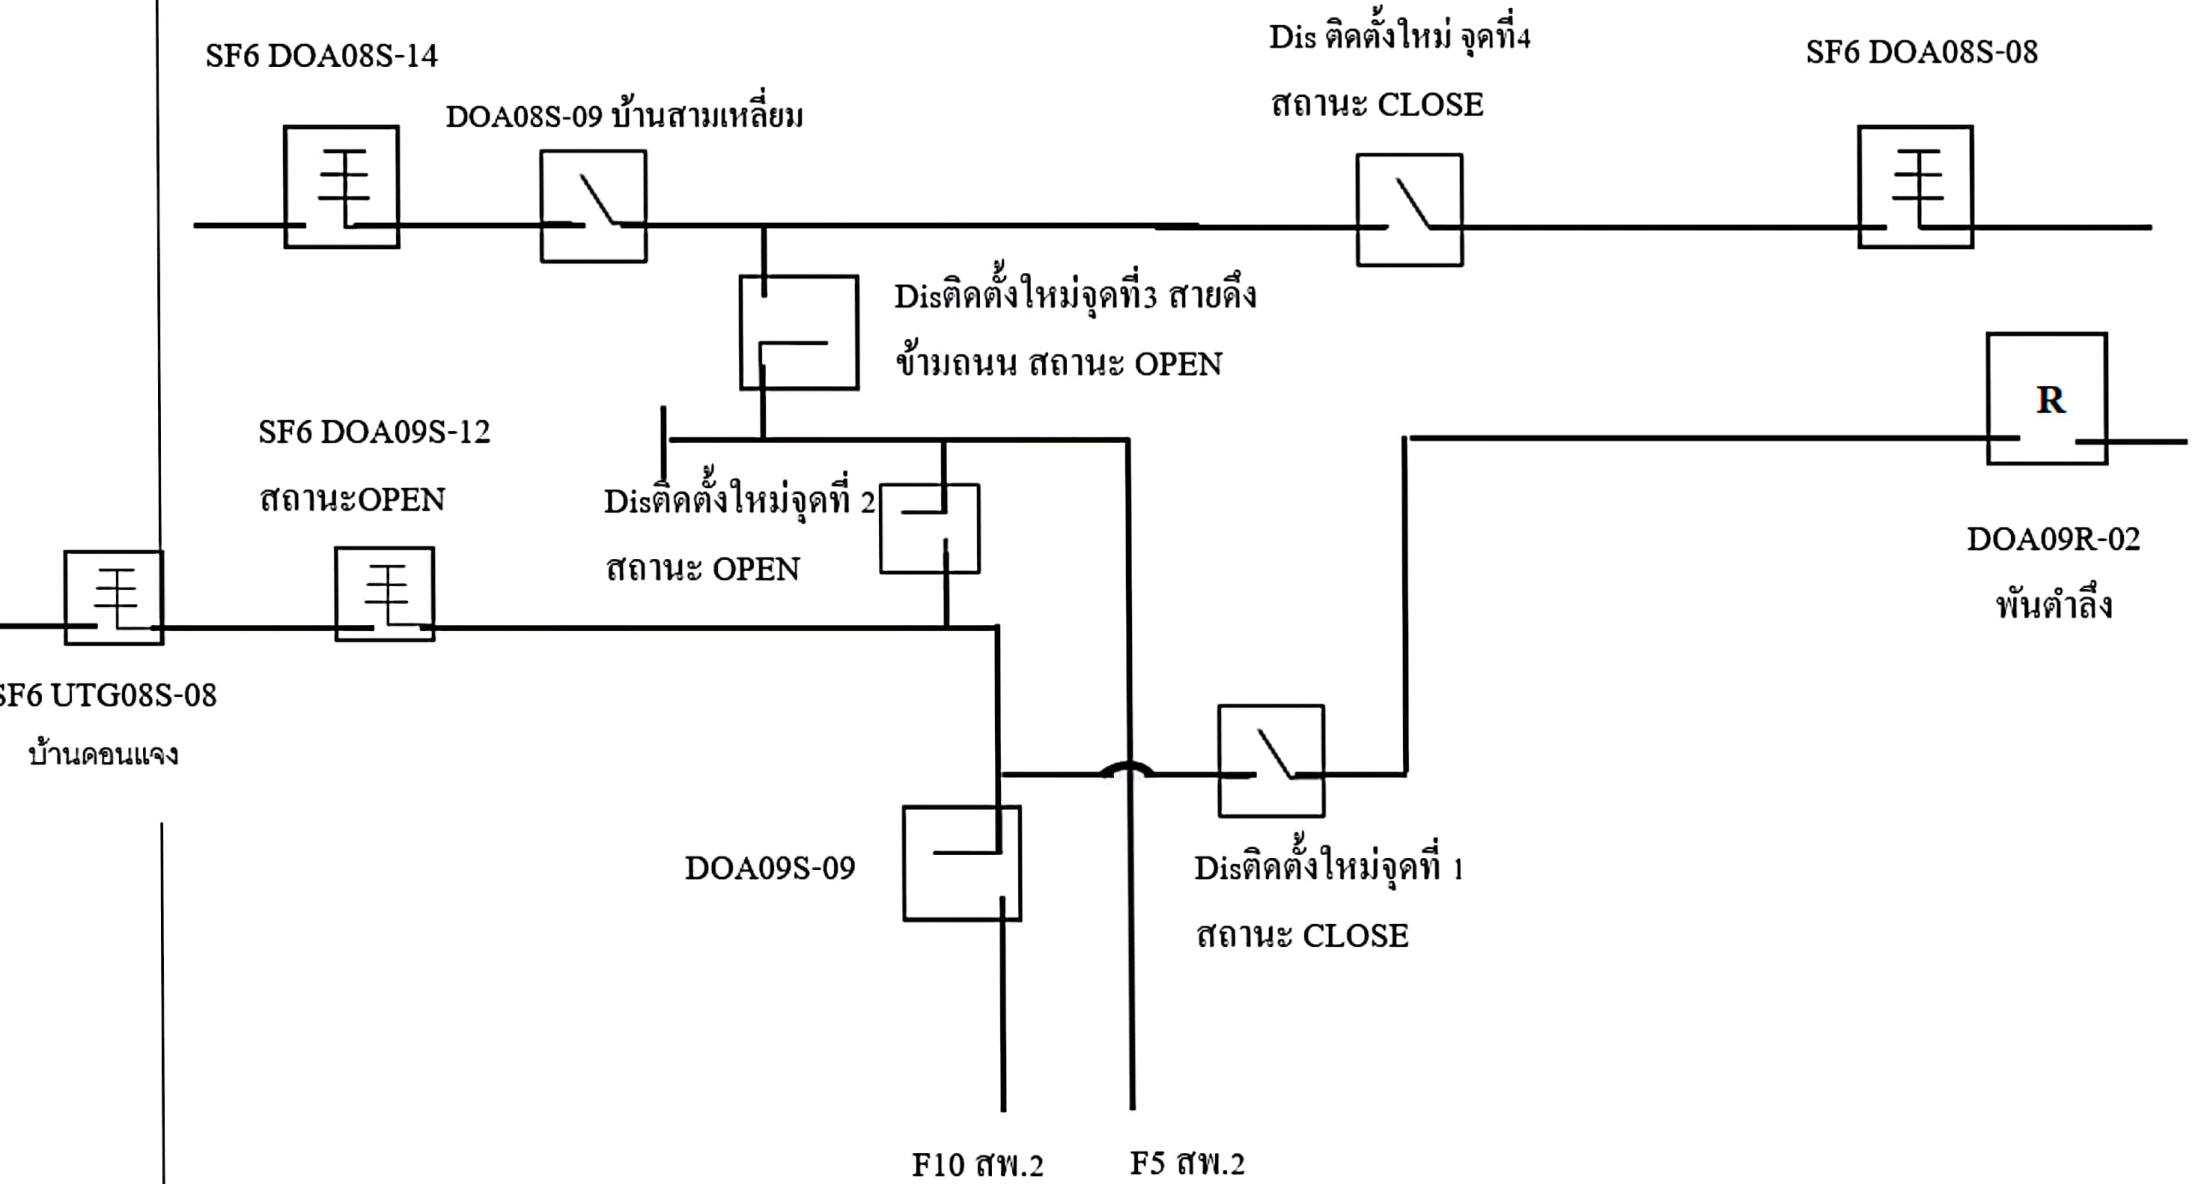

# แผนผังเชิงเกิ้ลไลน์

หลัง

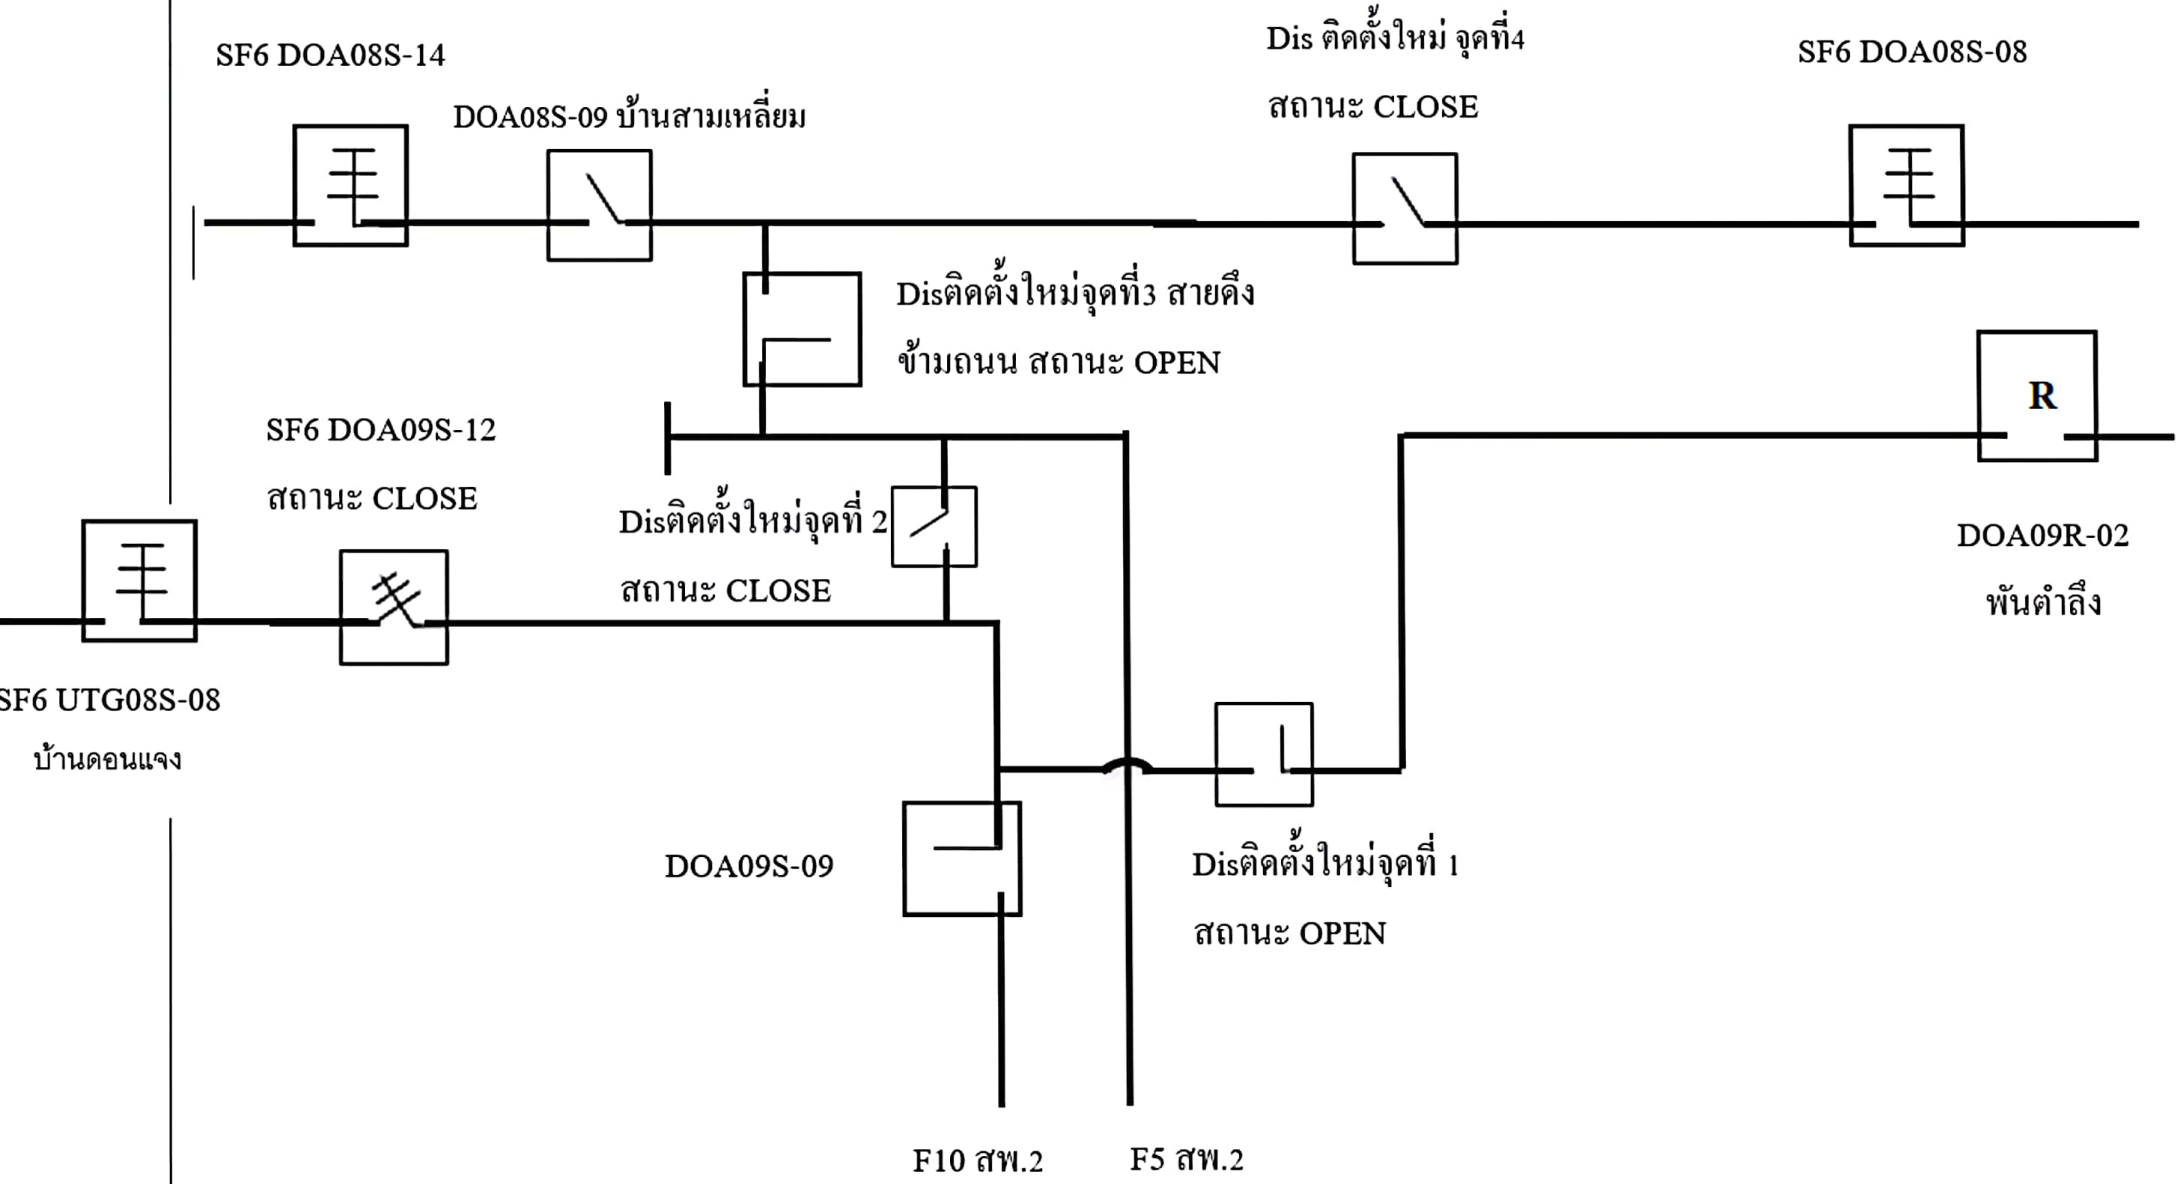

# แผนผังเชิงเกิ้ลไลน์

หลัง

