



ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สช.(กป.) 009 /2568  
ชื่อผู้รับ นายพงษ์ธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล  
ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

วันที่ 29 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อุปบาน(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเคอร์ 2 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | พีดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก                           | ถึง                          | ผู้ควบคุมงาน                         |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ๑.  | XCA2     | 6 ก.พ. 2568  | 08.30 น.    | 17.00 น. | ดับไฟรือถอนเสา             | DIS ชั่วคราว<br>ตลาดท่ากระพี้ | DIS ชั่วคราว<br>บ้านทุ่งใหญ่ | นายณัฐพงษ์ เข็มเพ็ชร์<br>085-5583046 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 20 เครื่อง 200 เครื่อง ผู้ใช้ไฟประมาณ 200 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไท จันทร์พิญ ตำแหน่ง ช.ผกป โทร 086-7661012

พื้นที่ที่ขอกดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไอลายแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลไอลายแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลไอลายแก้วนำแสง
3.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - 3.1 เริ่มต้น 14.747529, 100.141154
  - 3.2 สิ้นสุด 14.732764, 100.144229

Ⓐ-

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ผพ.บค.รักษาการแทนผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปป.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่  
อก.เกกอกกง ประจำ พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการดับไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก.


อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสิวิชชิง แผ่น  
แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

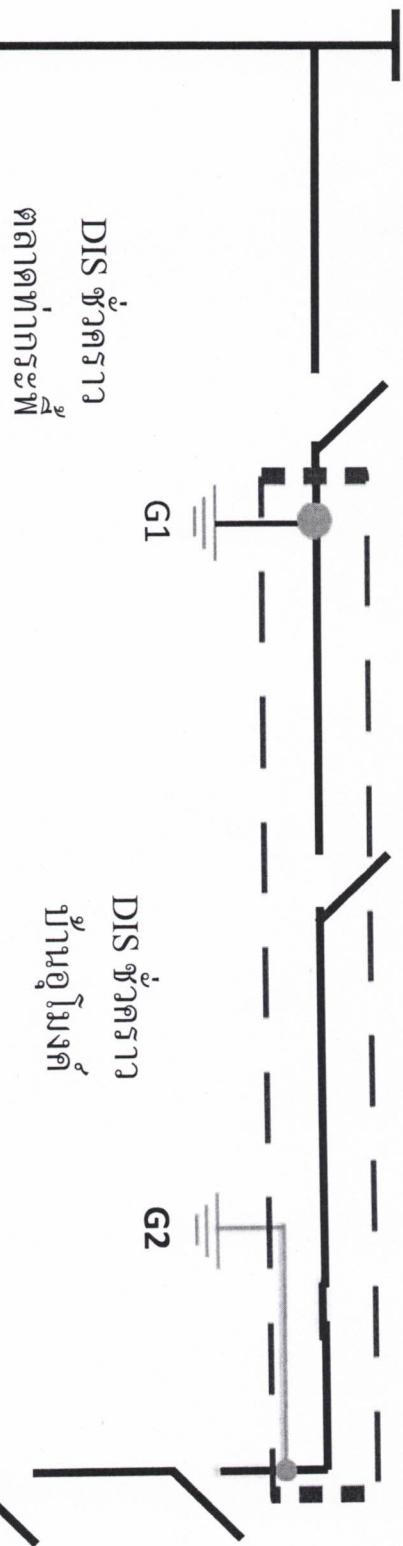

DIS ชั้นカラ  
ติดตั้งห้ามระฟ้า

DIS ชั้นカラ  
บ้านใหม่

DIS ชั้นカラ  
จุดติดตั้ง E-GAT

DIS ชั้นカラ  
หน้าอ่อนคาย

ดับไฟรือดอนเสา บริเวณตลาดห้ามระฟ้า บ้านทุ่งไวไฟ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

DIS ชั้นカラ  
โลงพยานาลสีริมสูญภาพ  
ดำเนินปีกานปางจาก

XCA7S-06  
ห้ามระฟ้า

ผู้ติดตั้งห้ามระฟ้า G1  
นายภูวนัน พิมพ์ 4 ผก.กฟส.สามัญ  
ผู้ติดตั้งห้ามระฟ้า G2  
นาย ปีรุษ พิมพ์ 4 ผก.กฟส.สามัญ

DIS ชั้นカラ

โลงพยานาลสีริมสูญภาพ  
ดำเนินปีกานปางจาก

XCA2S-10

ห้องปลาเรด

SF6 ห้องรากลมมงคล

XCA2S-09