



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๖๒ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดำเนินการ ปท.รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจร LWA๐๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	LWA๐๑	๖ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดำเนินการ ปท.รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ สอดท่อไลน์กระแสเข้า ปลดสายปากทางหน้ารีโครสเซอร์และเปิดวงจรต้น DDE หลังรีโครสเซอร์	วงจรถัดเดอร์ ๑ สถานีเลขขวัญ LWA๐๑	รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจร LWA๐๑ สถานีเลขขวัญ พิกัด ๑๔.๗๔๙๓๒๑, ๙๙.๗๘๘๖๒๗	จุดตัดต้น DDE บ้านกองเงิน (สาย๕๐ACSR) พิกัด ๑๔.๗๕๓๒๐๓, ๙๙.๘๐๒๔๑๗	นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตั้งไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เพื่อดำเนินการ ปท.รีโตรเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจร LWA๐๑ สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ
 วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

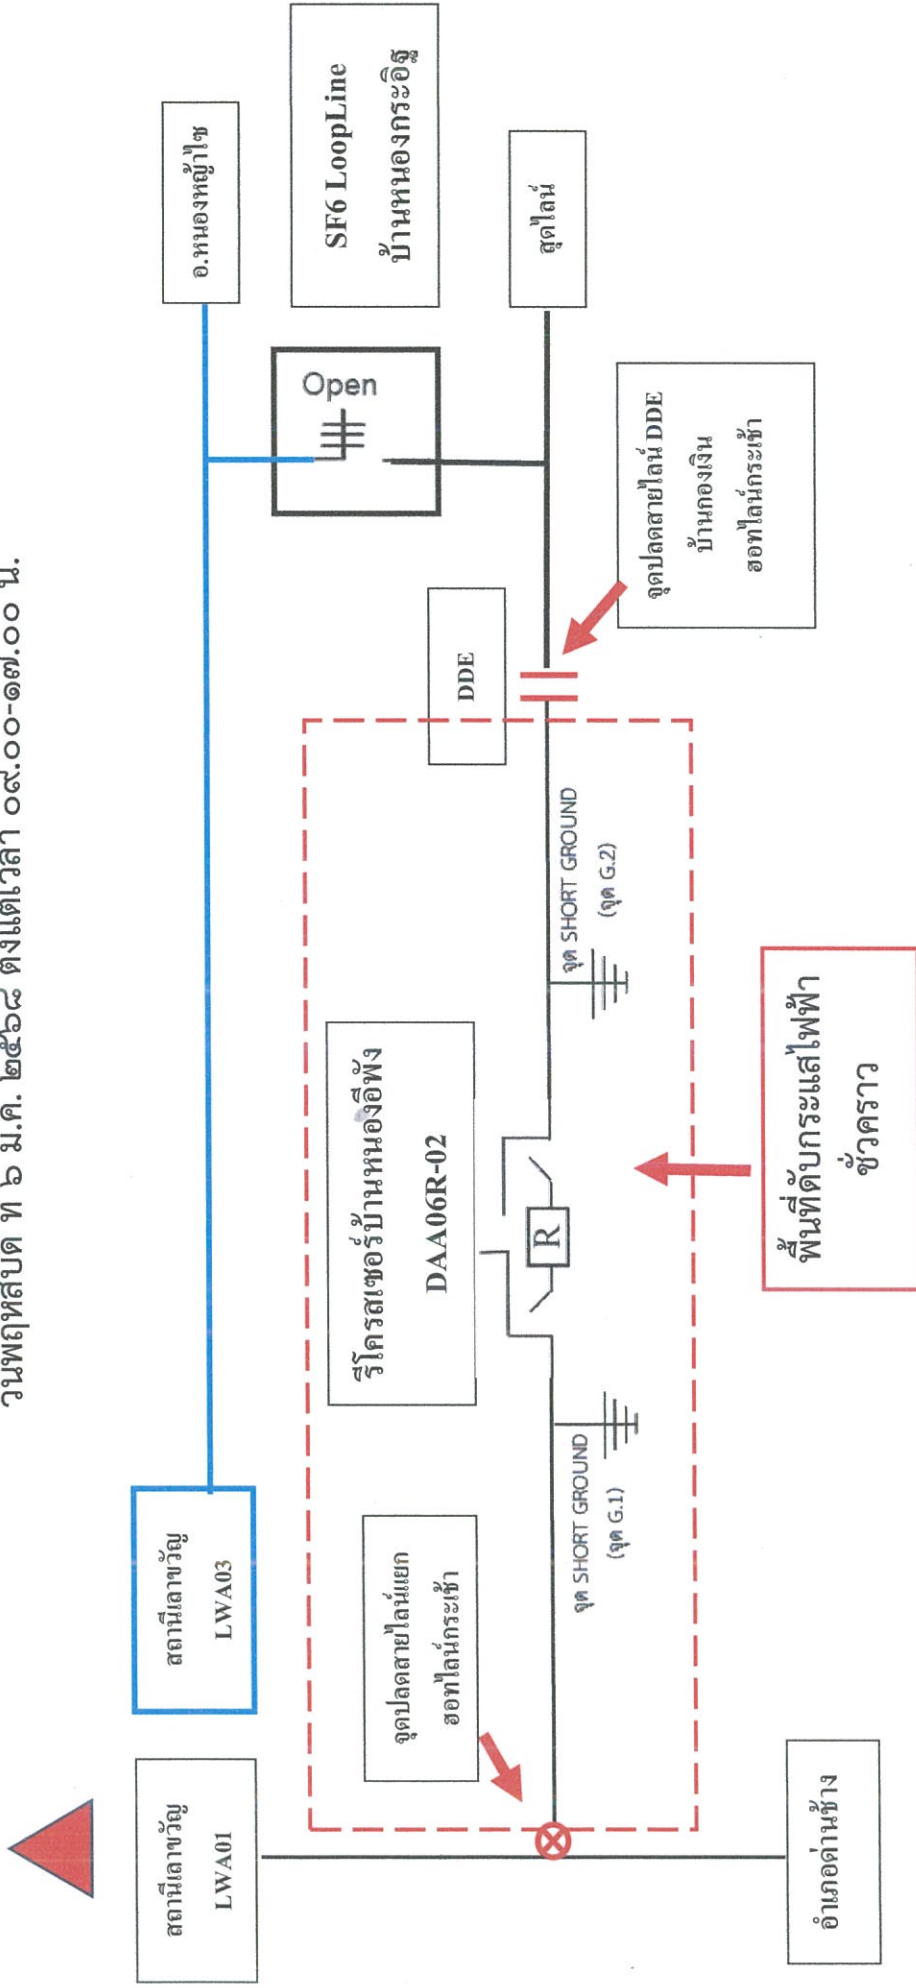

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม