



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.) /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชิราสุวรรณรัชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟแรงสูง ๑๑๕ KV.เพื่อให้ บริษัท โซลาร์วา จำกัด ปฏิบัติงานบำรุงรักษา แอร์เบรก สวิตช์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๐๔YS-๐๘ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 KV.	31 ม.ค.68	19.00 น.	24.00 น.	บำรุงรักษาแอร์เบรก สวิตช์ ๑๑๕ KV.	BEA4YS-06	BEA4YS-09	นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ หน.ปบ.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไตรผลวย

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจาก หน้าสัมผัสของไบเมต แอร์เบรกสวิตช์ ๑๑๕ KV. ร้อน แดง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ไปแยกบางสาม

ถนนบางเลน-บางหลวง-บางสาม

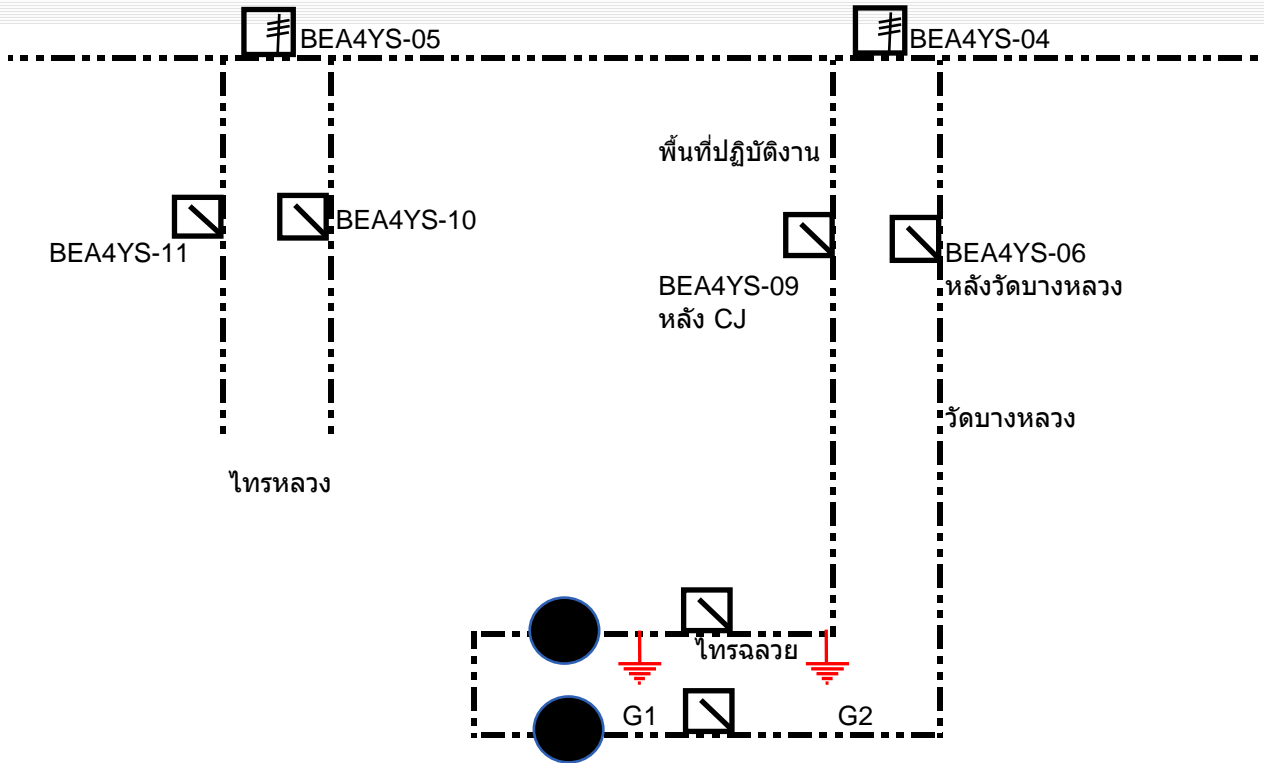

ฝั่งดับไฟ ระบบ 115 kV. วันที่ 31 มกราคม 2568 ไทรฉลวย

335 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 66(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783

335 Charansanitwong Road, Bang-O, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783

ที่ SLC 007/2568

วันที่ 30 มกราคม 2568

เรื่อง ขอลดขนานไฟฟ้า เพื่อทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการไทรคลดวย)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท โซลาร์วา จำกัด มีกำหนดการซ่อมบำรุง Air break switch(BEA04YS-08) ภายในโครงการไทรคลดวย โดยมอบหมายให้บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 ตามช่วงเวลา 19.00 น. – 00.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัษฎาวุธ พุทธานู)

ผู้จัดการโครงการ