



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทน์นัท พิชราสุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรัชชาทรัพย์.....

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและพาดสายแรงสูง หน้าสถานีสพ.๑-สี่แยกแขวงการ
ทาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘ สพ.๑	๑๕/๐๑/๖๘	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐	รื้อถอนและพาดสายแรงสูง SAC๑๘๕ ต.มม. ๒วงจร	SPA๐๘VB-๐๑, SPA๐๘S-๐๒	SPA๐๘S-๐๓, SPA๐๑S-๑๐	นายธนกฤต พวงตอกไม้ โทร.๐๘๑๙๘๑๕๕๑๓๓
๒.	๑๐ สพ.๑	๑๕/๐๑/๖๘	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐	ระยะทางประมาณ ๑.๔ กม.	SPA๑๐VB-๐๑, SPA๑๐S-๐๒	SPA๑๐S-๐๓, SPA๐๙S-๐๔	
๓.	๔ สพ.๑	๑๕/๐๑/๖๘	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐		SPA๐๕S-๐๑	SPA๐๕S-๐๒	
๔.	๙ สพ.๑	๑๕/๐๑/๖๘	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐		SPA๐๕S-๐๑	DDEจุดA	
๕.	๕ สพ.๑	๑๕/๐๑/๖๘	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐		SPA๐๕S-๐๑	SPA๐๕S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรัชชาทรัพย์.....)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.กฟส.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๕...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...๒๕๖๘... ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้า บริเวณ ...หน้าสถานีสุพรรณบุรี-สี่แยกแขวงการทาง...เพื่อ...รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดที่ติดเครื่องที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ..๘,๑๐.. สถานีฯ .. สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..หน้าสถานีสุพรรณบุรี-สี่แยกแขวงการทาง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนกฤต พวงดอกไม้ ช.ผ.กส.กฟส.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๑-๔๘๑๕๙๑๓..เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายพงษ์พัฒน์ ใจตรง ตำแหน่ง พชง.๓.ผ.กส.กฟส.สพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๕-๗๑๙๐๗๕๒..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

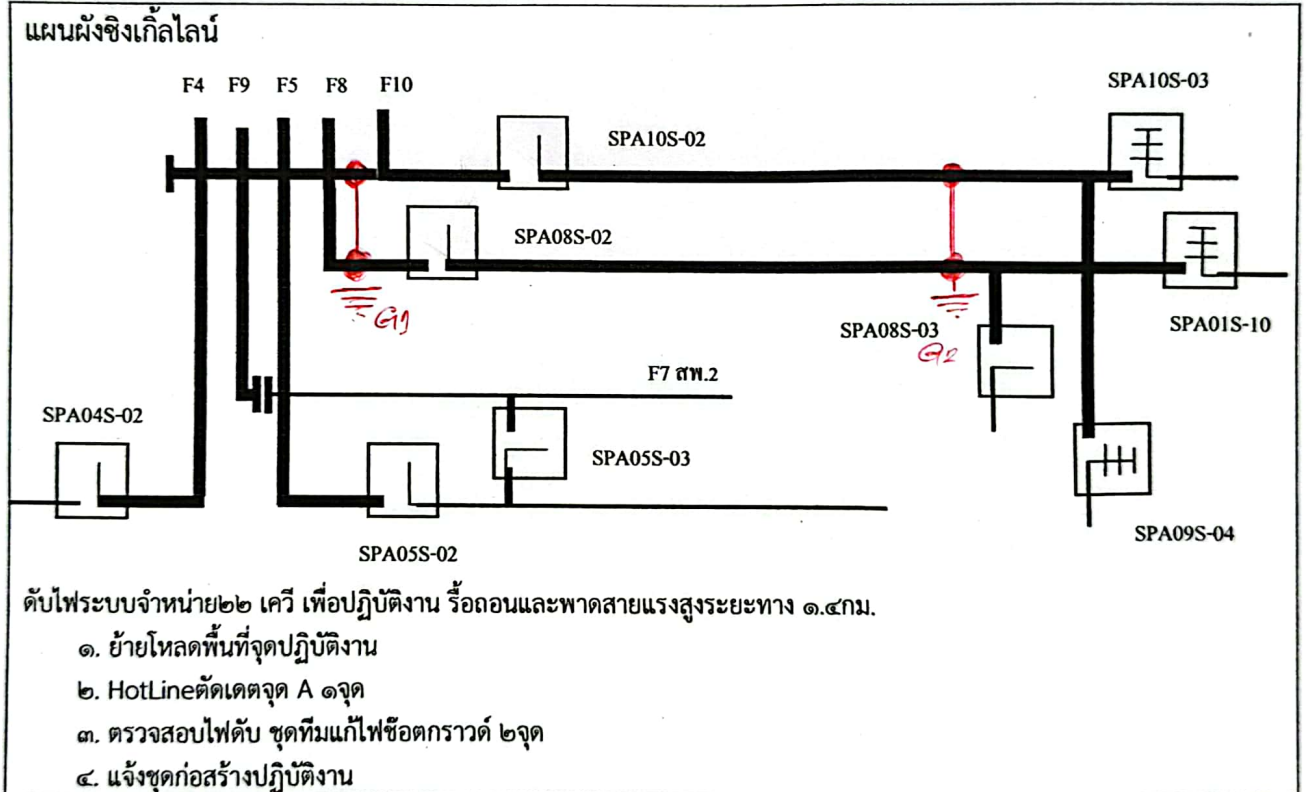

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.บ.กฟส.สพ.

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)
ผจก.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน
เลขที่ ก.ต.คช.รพ.(กส.) ๖๖๑/๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผัง จำนวน ๒ แผน

ถึง ผจก.กฟส.สพ.
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟส.สพ.

ตามอนุมัติที่ ก.ตสพ.(กส.) ๗๕/๒๕๖๗ ลว ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปป.สถานี สพ.๑ ถึงแยกแขวง ผัง โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
WBS I-๖๗-I-SPI๖๗.HB.๒๐๐๘ เนื่องจากระบบจำหน่ายไม่สะดวกปลอดภัยในการบำรุงรักษา,เพิ่มความ
มั่นคงในการจ่ายไฟ

ปัจจุบันแผนกก่อสร้าง ได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑. รื้อถอนสาย PIC ขนาด ๑๘๕ มม. ระยะทาง ๘,๐๓๕ เมตร (จำนวน ๒ วงจร) ✓
 ๒. พาดสาย SAC ขนาด ๑๘๕ มม. ระยะทาง ๘,๐๓๕ เมตร (จำนวน ๒ วงจร) ✓
 ๓. ปักเสาเข็มไลน์ ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 ๔. ติดตั้ง DDE จำนวน ๑ จุด ๒ วงจร RM 2 DP.
 ๕. ปรับแต่งเสาเอนเอียง
 ๖. ให้ขอทไลน์กระแสเข้า กฟส.สพ ดำเนินการปลดจุดจัม/เชื่อมจุดจัมและช็อตกราวด์
- ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. (รายละเอียดตาม
แผนผังแนบ)

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.กฟส.สพ.ดำเนินการดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว
 - ดำเนินการ ดับกระแสไฟฟ้าและช็อตกราวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย
- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

กชป

(นายภคิน บรรดิษไทย)
พชง.๗ ผจก.กฟส.สพ.

-ทผ.ปป.สพ.

ผกส.ขอประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องดับไฟ
เพื่ออนุมัติต่อไป

ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่.....๐4.ก.พ.2568.....

(นายชนกฤต พวงดอกไม้)
ผ.กส.กฟส.สพ.รักษาการแทน ทผ.กส