



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๒๓๓ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ สถานีไฟฟ้า ศาลายา บวงเลน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY08	๑๖ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบสาย ส่ง ๑๑๕KV. กกค.ก.๓ ปฏิบัติงานก่อสร้างพาด สาย ระบบ ๑๑๕ เครือ บริเวณตั้งแต่ ทางด่วน มอเตอร์เวย์ ถึง ดิสช่วงนู	- SLY 08S-04	- ดิสชั่วคราวช่วงนู	นายวิวัฒน์ นาคละมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	BEU2S	๑๖ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- BEU 02S-08	- ดิสชั่วคราวศรีกรมล	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกถนนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ถึง อุโมงค์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจันทวัฒน์ นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๔๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๕๕๕๗ Long ๑๐๐.๓๐๐๗๙

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๒๓๒ Long ๑๐๐.๒๙๓๐๑

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

อรอุษา ๖/๒/๖๘

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผนผังข้อดับไฟ บริเวณ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ถึง ดิสก์คราฟท์ช่างนุ


วัน อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

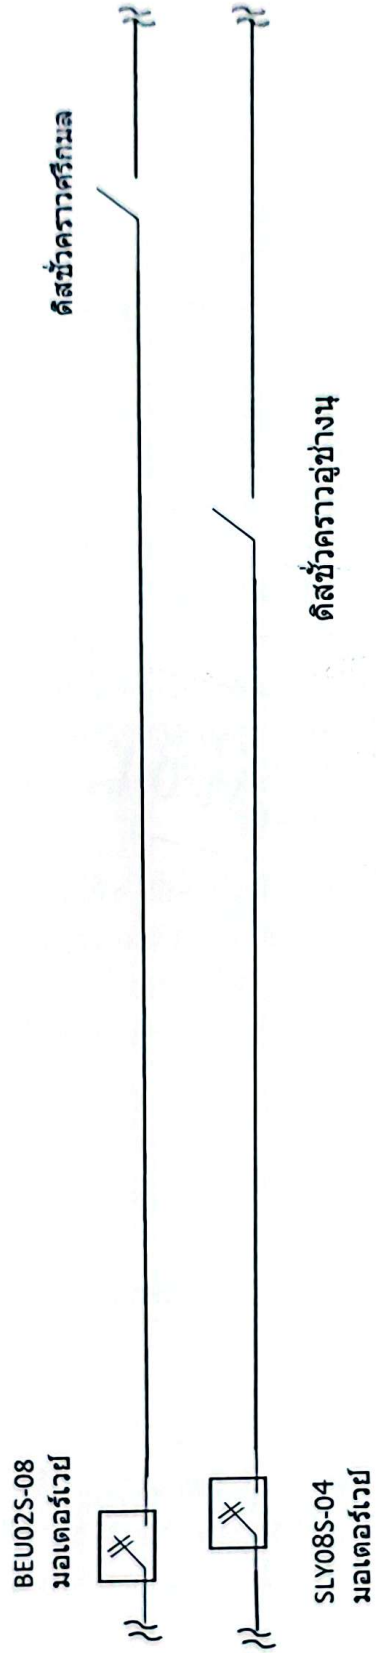

แผนผังข้อดับไฟ บริเวณ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ถึง ดิสทริคทราวจู่ข้างนู

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

พื้นที่ปฏิบัติงาน

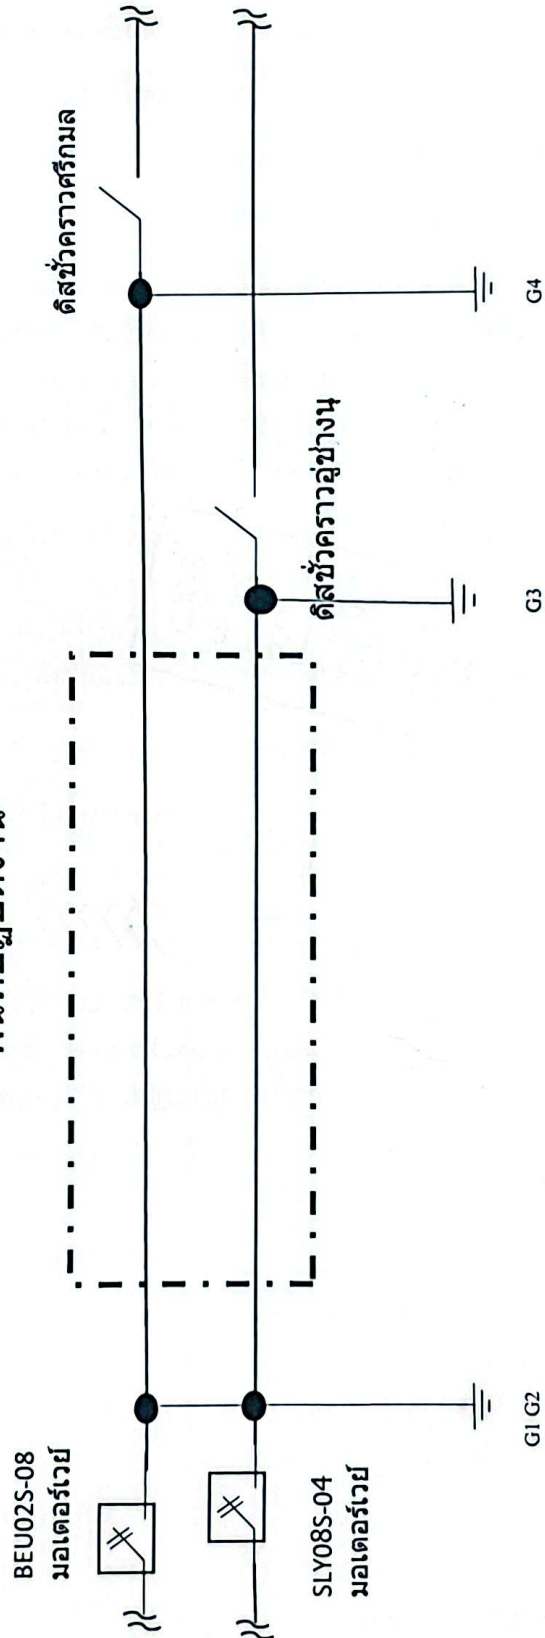

จุดขั้วตกราวด์			
จุด	สถานที่	Lat.	Long.
G1	ทางด้านมอเตอร์เวย์	13.85589	100.30055
G3	เลยแยก รพ.ดลาการ	13.86904	100.29433
G4	เลยแยก ม.สวนสุนันฯ	13.87199	100.2931



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พทุมณฑล	
เลขที่รับ.....	671
วันที่.....	- 4 ก.พ. 2568
เวลา.....	14 : 03น.

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล
เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวิวัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ระยะทาง ๑.๐๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พทุมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พทุมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ มอเตอร์เวย์ ถึง DIS ชั่วคราวช่วง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV. และแรงต่ำ
ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พทุมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อ

ขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลา
ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พทุมณฑล

<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ทม.สน.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ล)	<input type="checkbox"/> ทม.บร.
<input type="checkbox"/> นทน.8/9	<input type="checkbox"/> ทม.บส.
<input type="checkbox"/> นบท.8/9	<input type="checkbox"/> ทม.มต.
<input type="checkbox"/> วศก.8/9	<input checked="" type="checkbox"/> ทม.ปป.
<input type="checkbox"/> วศก.	<input type="checkbox"/> ทม.กส.
<input type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

(นายวิวัฒน์ นาคลัมย์)
พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	