



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.) ๒๘๔ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิราษฎร์รัชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ KV.เพื่อให้ ฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน บริเวณ แอร์เบรกสวิตช์ ๑๑๕ KV.

รหัส BEA๐๔YS-๐๘ ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 KV.	11 ก.พ.68	10.00 น.	12.00 น.	แก้วไขจุดร้อน แอร์เบรก สวิตช์ ๑๑๕ KV.	สถานี ไทรผลวย	BEA4YS-09	นายประดิษฐ์ ไทย งามศิลป์ หน. ปบ.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจาก หน้าสัมผัสของไบเมต แอร์เบรกสวิตช์ ๑๑๕ KV. ร้อน แดง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บษ.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา

น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ไปแยกบางสาม

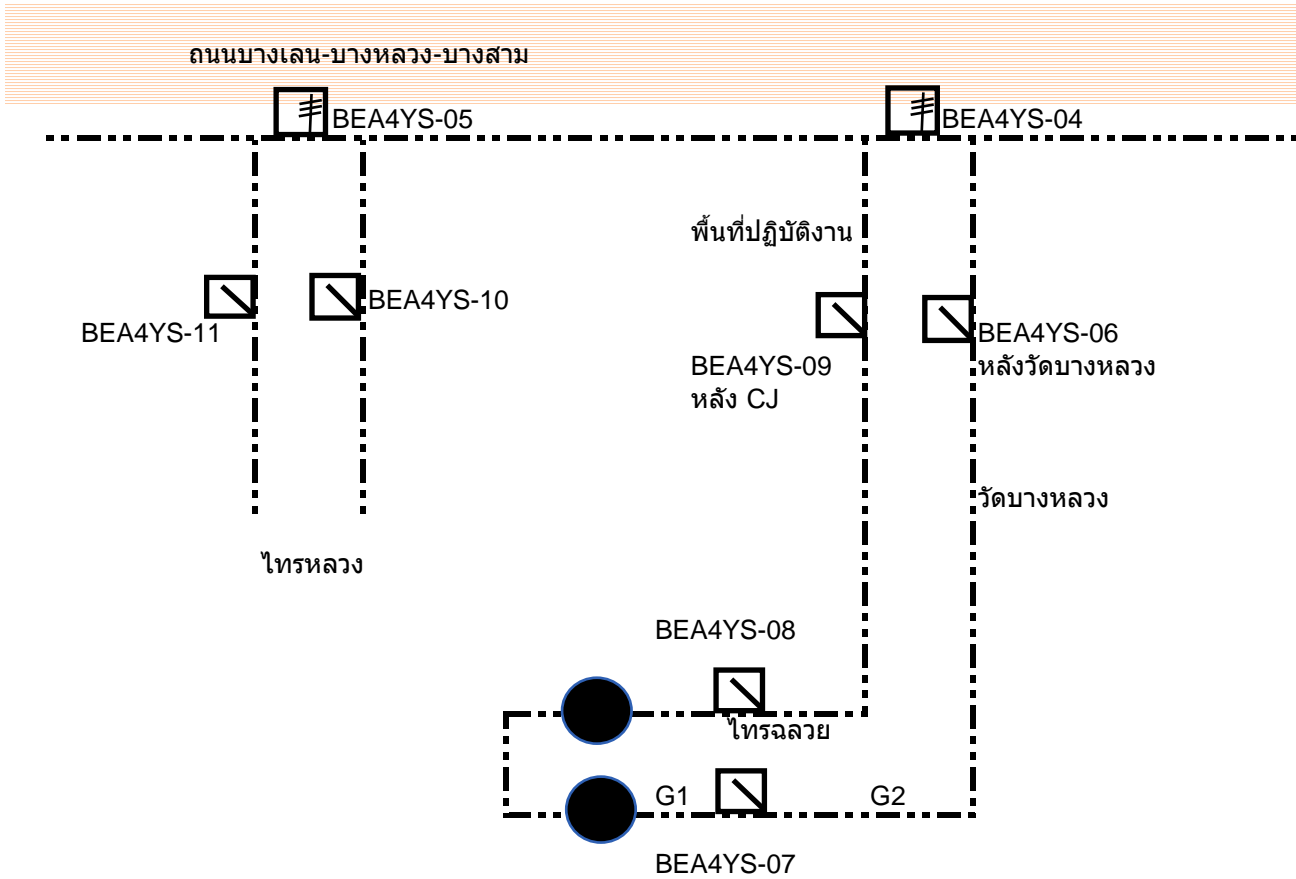

ฝั่งย้ายโหลด ระบบ 115 kV. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ไทรฉลุย เพื่อแก้ไขจุดร้อน BEA4YS-08