



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 178 /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ พพิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
แนวถนนพุทธสาคร บีม ปตท ถึง โค้งสวนกล้วยไม้ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ kV	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแนวถนนพุทธสาคร ตั้งแต่ บีม ปตท ถึง โค้งสวนกล้วยไม้	ONB๐๒YB-๐๑ สถานีฯอ้อมน้อย๒	ONE๐๑YB-๐๑ สถานีฯอ้อมน้อย๕	นายวรพจน์ แก่น สวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑ พชง.๕ ผกส.
๒.	ONB๐๕.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	DIS ชค. ไร่รับ จำนำ	
๓.	ONB๐๘.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	ONB๐๘S-๐๒	
๔.	ONB๑๐.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONE๑๐S-๐๒	ONE๑๐S-๐๓ ONB๐๕S-๐๖ ONB๑๐S-๐๖	
๕.	ONB๐๔.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๔S-๐๔ ONB๐๔S-๐๕	
๖.	ONB๐๓.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๓S-๐๒ ONB๐๓S-๐๓ HL ตัด DDE หน้า เซเว่นสวน กล้วยไม้	
๗.	ONB๐๙.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๙S-๐๒ ONB๐๙S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ้านพักอาศัย...ร้านค้า...บริเวณโค้งสวนกล้วยไม้...ถึง...ป้อม...ปตท.พุทธสาคร
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกียรติศักดิ์...ขาวหนู.....ตำแหน่ง...พพง..จ.ผปน.....โทร...๐๖๓-๒๔๖-๔๘๕๓
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๗๓๘๖๕,๑๐๐.๓๑๘๑๘๒๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๗๖๖๑๒๖,๑๐๐.๓๑๘๔๓๓๕



(นายสมศักดิ์...นุชสาย.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

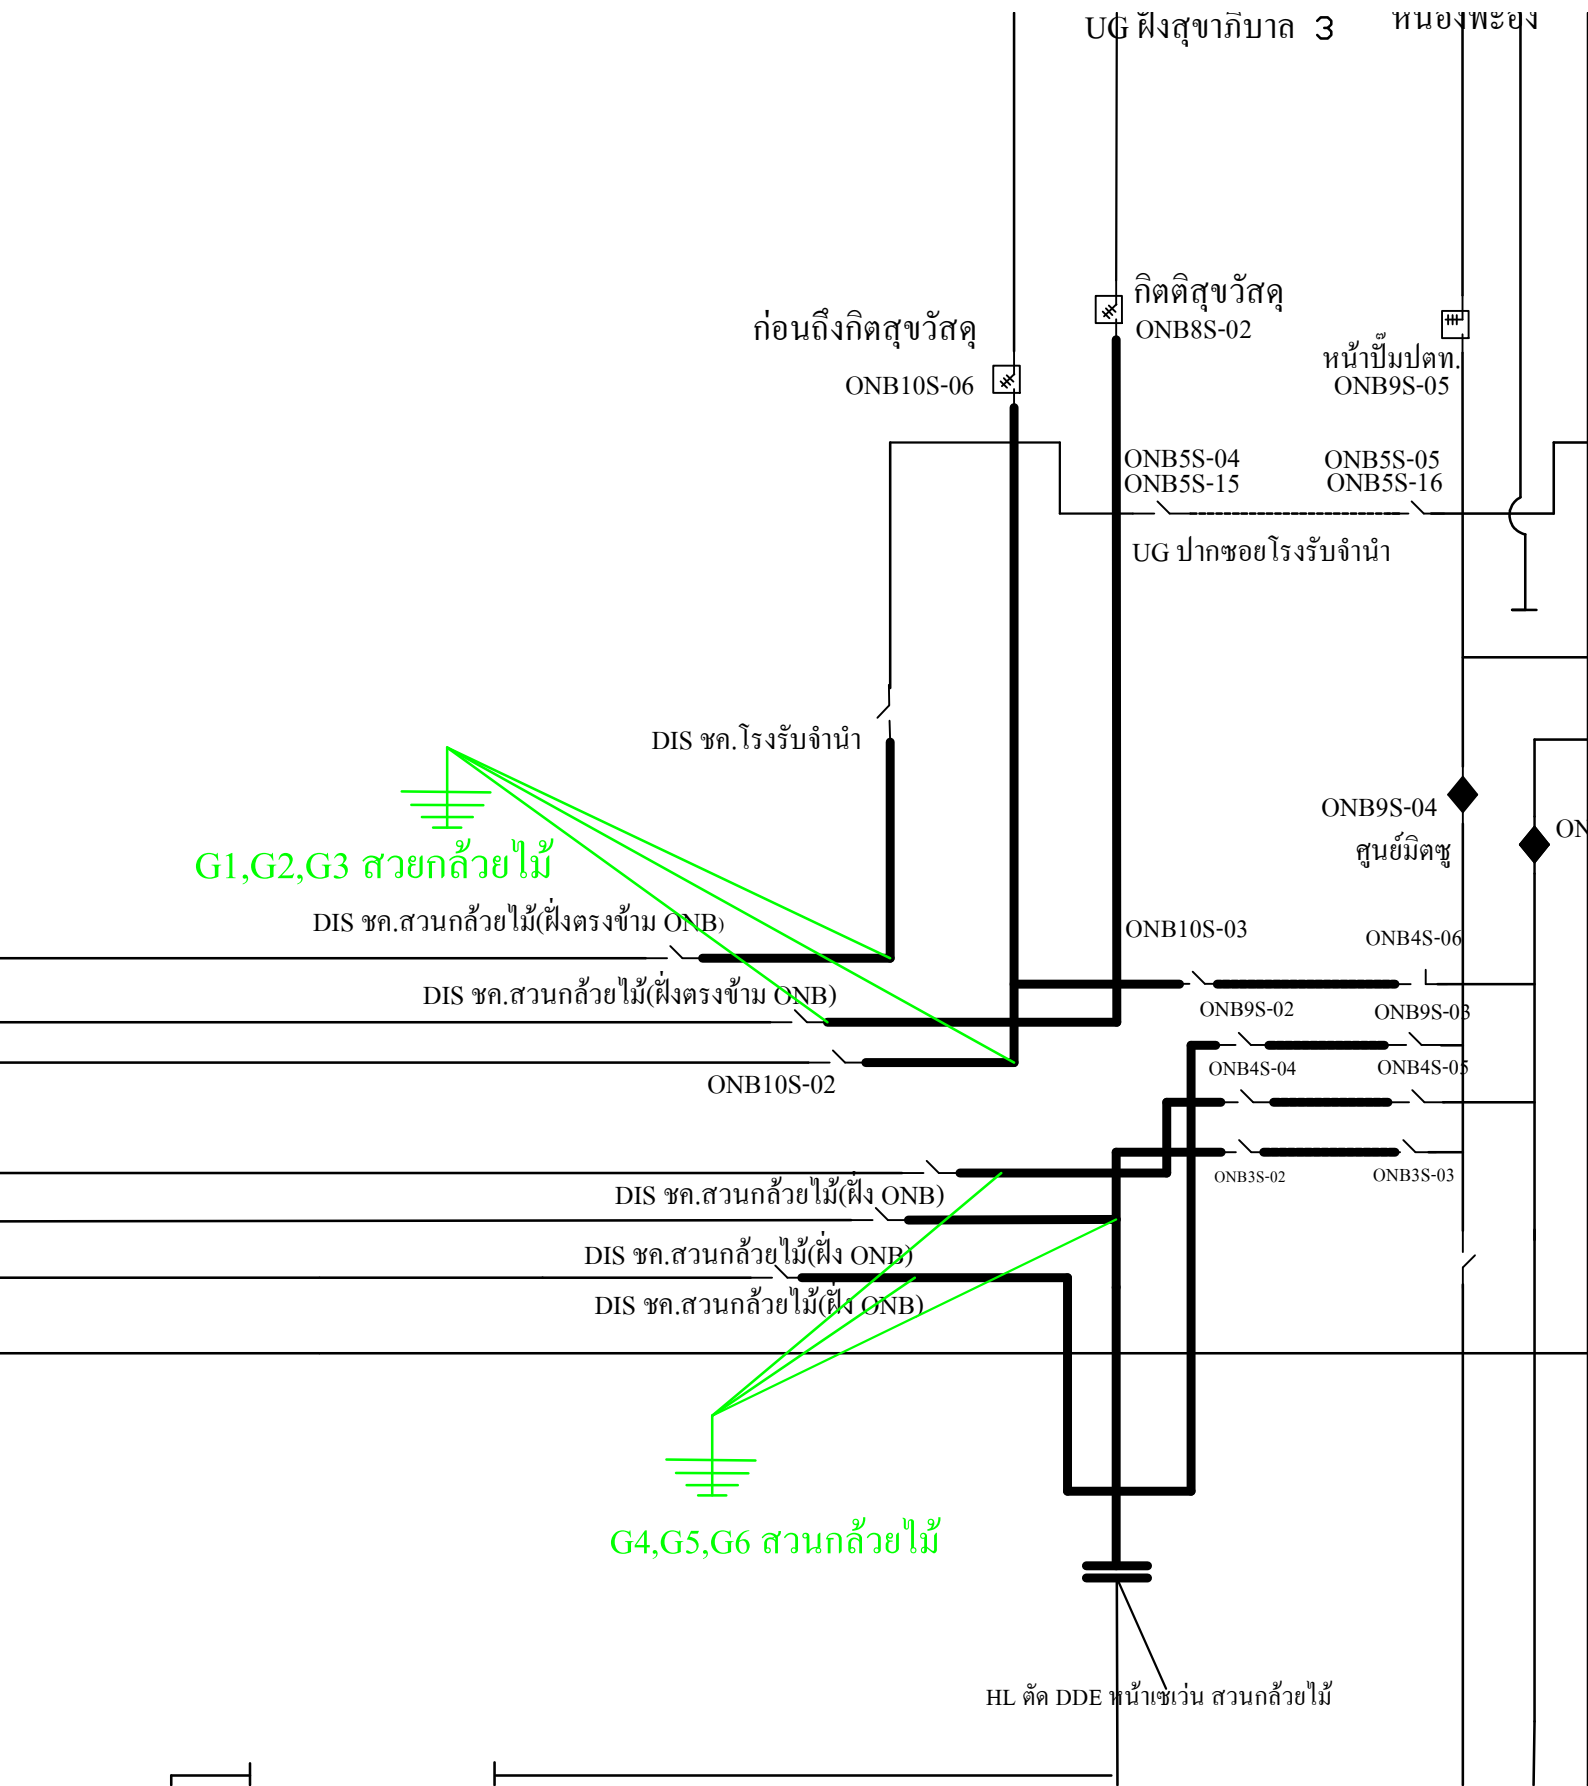

UG ฟังสุขาภิบาล 3 ทนองพะยง

ก่อนถึงกิตติสุขวัสดุ

กิตติสุขวัสดุ
ONB8S-02

หน้าป้อมปตท.
ONB9S-05

ONB10S-06

ONB5S-04
ONB5S-15

ONB5S-05
ONB5S-16

UG ปากซอยโรงรับจำนำ

DIS ชค. โรงรับจำนำ

G1, G2, G3 สวนกล้วยไม้

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)

ONB10S-02

ONB10S-03

ONB9S-04
ศูนย์มิตซู

ONB4S-06

ONB9S-02

ONB9S-03

ONB4S-04

ONB4S-05

ONB3S-02

ONB3S-03

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)

G4, G5, G6 สวนกล้วยไม้

HL ตัด DDE หน้าเขื่อน สวนกล้วยไม้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างอิง อนุมัติ ก.๓กวาง.(วร) ๔๗๘/๒๕๖๗ ลว. ๑ มี.ค. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผจก.ผ่าน รจก (ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟส.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ใต้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) แนวถนนพุทธสาคร ช่วงแยกเพชรเกษม๙๑-แนวคลองภาษี (ฝั่งสถานี) โดยมีรายละเอียดวงจรถัดดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....ดับฝั่งสถานีอ้อมน้อย 5 ถาวร.....ถึง.....โค้งสวนหลวงบริเวณสวนกล้วยไม้.....
๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....บีม ปตท.สวนหลวง(ร้านขายรถยนต์)ถึง.....ทางเข้าสถานีอ้อมน้อย 2 (โค้งสวนกล้วยไม้).....
๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวาสดี พนักงานช่างระดับ ๕ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสนห์ พยับเดช)

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ปบ.,ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้าง


โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑

DL	Lead Break SF6
DL	Dropout Fuse
DL	หม้อแปลง

ติดตั้ง (เพิ่มเติม)

สาย	95 AW	110
สาย	95 AW	125
สาย	WIVE (2T)	155
สาย	WIVE (1T)	20
สาย	50 SMC	35

ถนนสายท่า 4

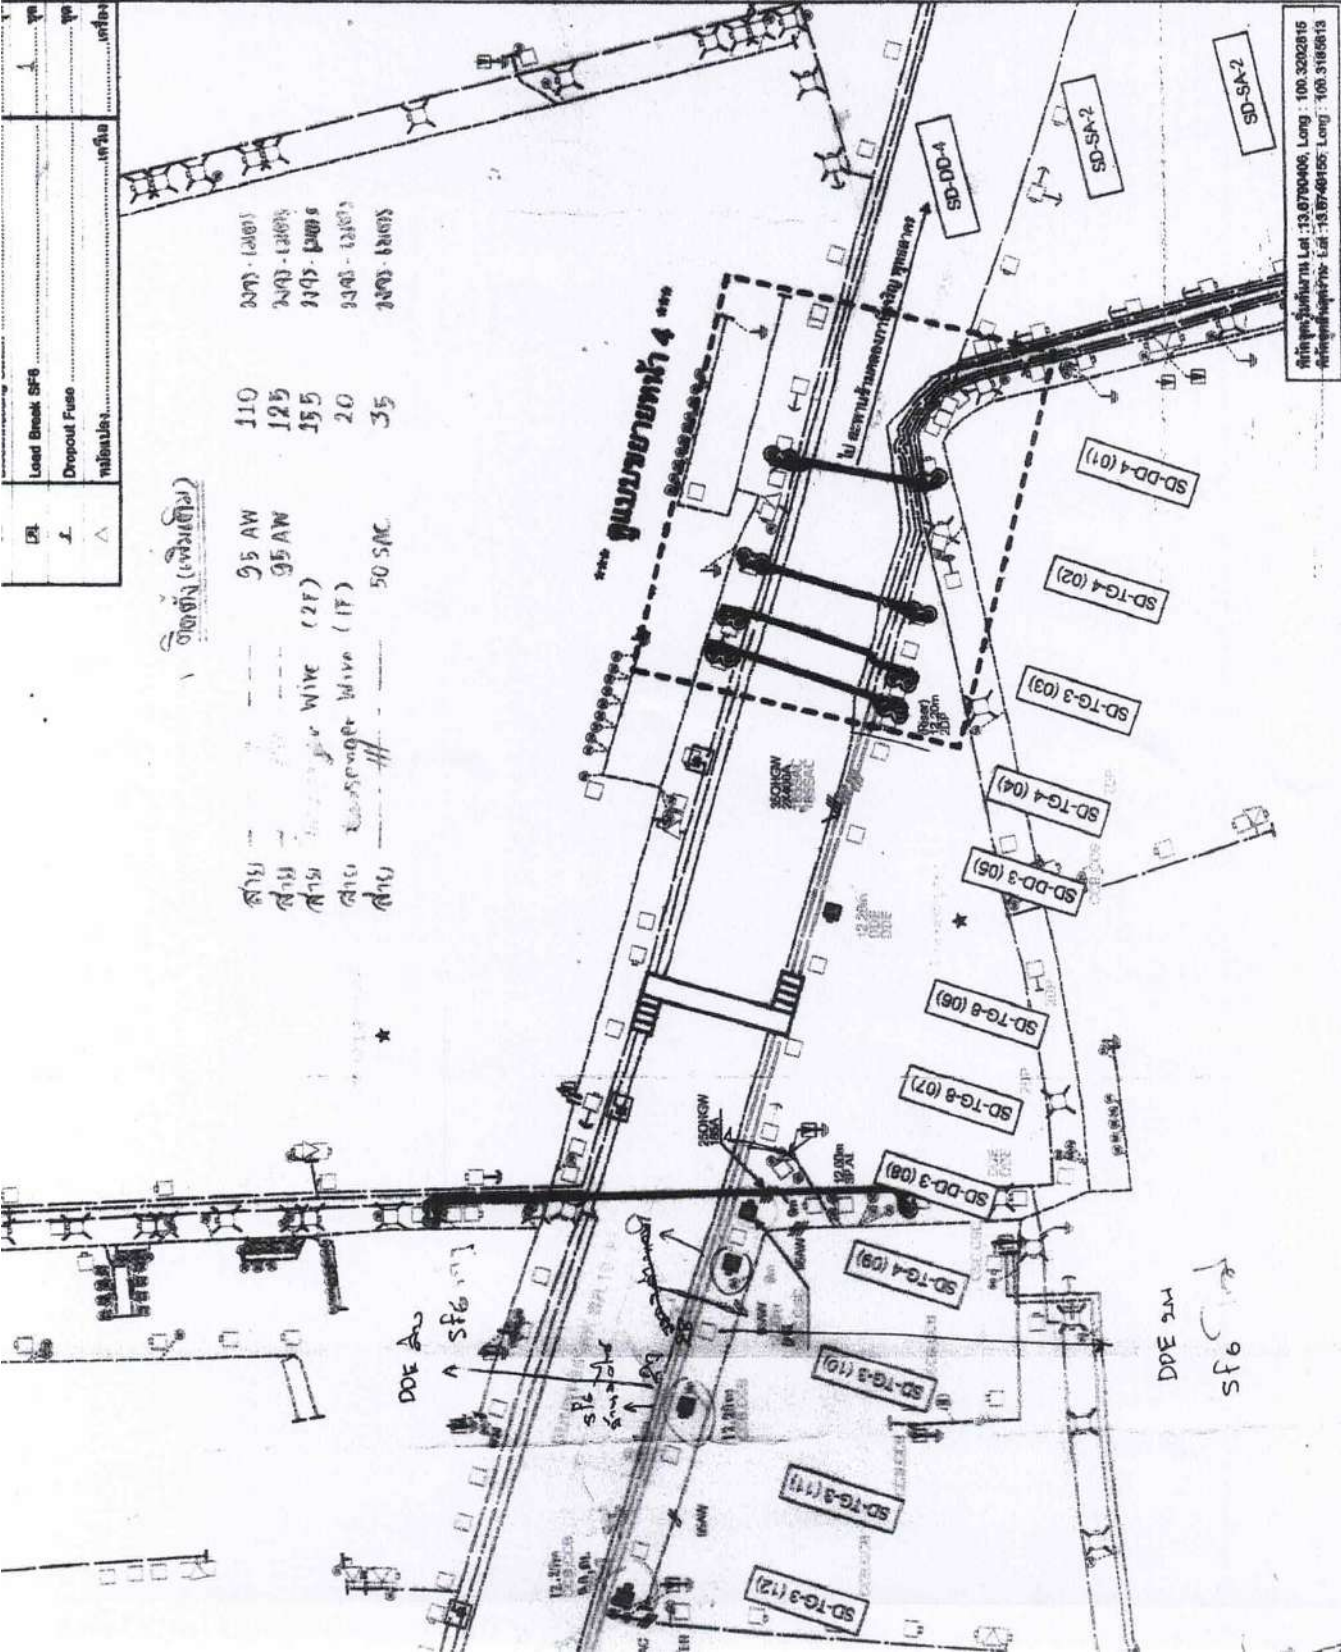

พิกัดจุดเริ่มต้น Lat : 13.0700400, Long : 100.3202816
พิกัดจุดสิ้นสุด Lat : 13.0748155, Long : 100.3189813

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2567 12.000 รหัส : R311-A093670002	ผู้ว่าราชการใน กรุงเทพมหานคร
	แผนผังโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า 22 kv (ใช้ระยะเวลาส่งระบบ 115 ครัว)
วิศวกรระบบจ่ายไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร	วิศวกรระบบจ่ายไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

DPE 2M
sf6

▽
△
○
□
+
⊕
⊙
⊚
⊛
⊜
⊝
⊞
⊠
⊡
⊣
⊤
⊥
⊦
⊧
⊨
⊩
⊪
⊫
⊬
⊭
⊮
⊯
⊰
⊱
⊲
⊳
⊴
⊵
⊶
⊷
⊸
⊹
⊺
⊻
⊼
⊽
⊾
⊿
⊠
⊡
⊣
⊥
⊦
⊧
⊨
⊩
⊪
⊫
⊬
⊭
⊮
⊯
⊰
⊱
⊲
⊳
⊴
⊵
⊶
⊷
⊸
⊹
⊺
⊻
⊼
⊽
⊾
⊿

