



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ท.สค.(ปบ) ๘ ๓๔ /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ท้ายซอยซีผ้าขาว ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMO๐๙	๑๕ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ท้ายซอย ซีผ้าขาว	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี ท้ายซอย ซีผ้าขาว	SMB๐๘S-๐๙ ท้ายซอยซีผ้าขาว	นายจิรวัดน์ บุญ พร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMO๐๙	๑๕ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี ท้ายซอย ซีผ้าขาว	SMB๐๘S-๑๐ ทางรถไฟปากซอย กระเช้าขาว (อู่ต๋ายอย)	
๓	SMO๐๙	๑๕ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๘S-๐๙ ท้ายซอยซีผ้าขาว	Dis ชั่วคราว สามแยกวัดซีผ้าขาว	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณท้ายซอยซีผ้าขาว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ขง.๖ โทร ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

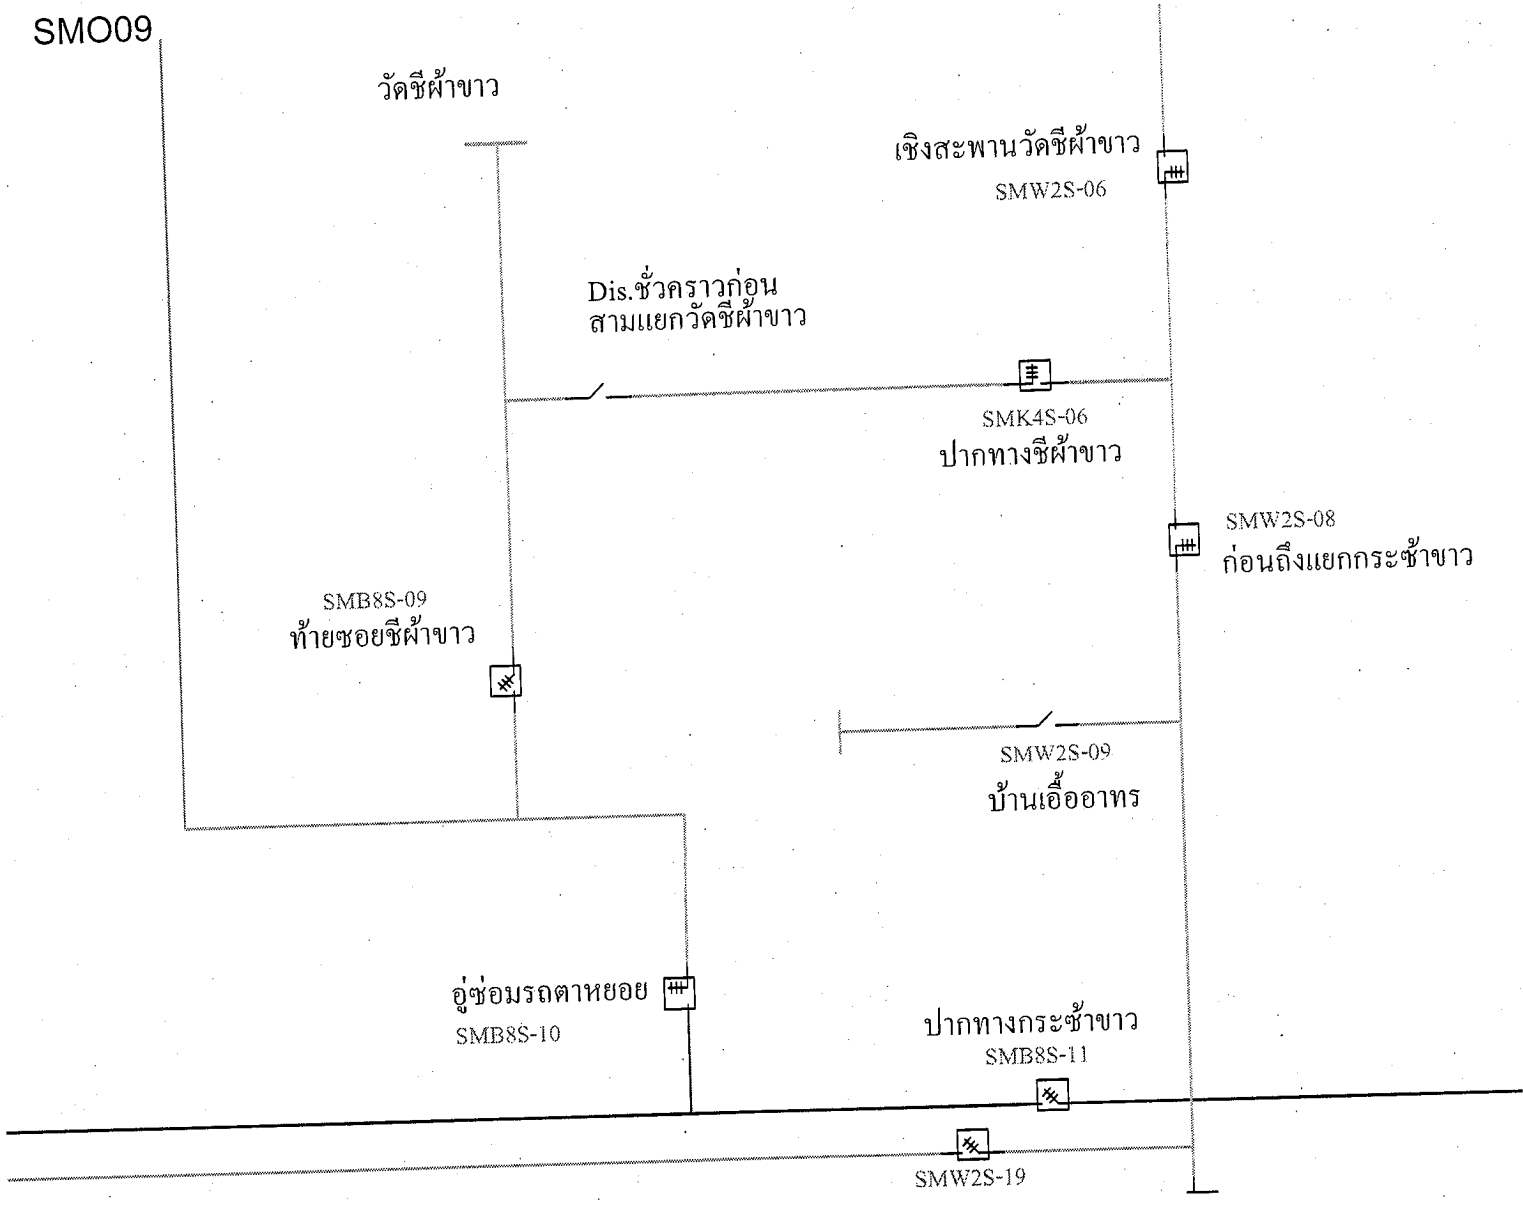

# สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

SMO09

วัดชีฟ้าขาว

เชิงสะพานวัดชีฟ้าขาว

SMW2S-06

Dis.ชั่วคราวก่อน  
สามแยกวัดชีฟ้าขาว

SMK4S-06

ปากทางชีฟ้าขาว

G1

พื้นที่ปฏิบัติงาน

SMW2S-08

ก่อนถึงแยกกระเช้าขาว

SMB8S-09  
ท้ายซอยชีฟ้าขาว

G2

G3

SMW2S-09

บ้านเอื้ออาทร

จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์  
กระเช้า 22 เควี ท้ายซอยชีฟ้าขาว

อุโมงรถตาหยอย

SMB8S-10

ปากทางกระเช้าขาว

SMB8S-11

SMW2S-19

