



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๘๓๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า...กฟส.สค...จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้ง DIS รหัส SMO๐๙S-๐๗ บริเวณ หน้าโครงการ อยู่เจริญทำกิน (เลยครีววังกะพง) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย และติดตั้ง DIS รหัส SMO๐๙S-๐๗ บริเวณ หน้าโครงการอยู่เจริญ ทำกิน (เลยครีววังกะพง)	SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๐๗ ครีววังกะพง	นายจิรวัดน์ บุญ พร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๐๘ เขเว่นปากทาง นิคมฯ	
๓	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๐๙ ตรงข้าม บ.จงไทย	
๔	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๑๐ ก่อนถึงหมู่บ้านสิน จร	
๕	SMK๐๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMK๐๓S-๐๔ ก่อนครีววังกะพง	SMB๑๓S-๐๗ ครีววังกะพง	
๖	SMK๐๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMK๐๓S-๐๔ ก่อนครีววังกะพง	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ปากทางนิคมฯอยู่เจริญถึง ปากทางคลองชลประทาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

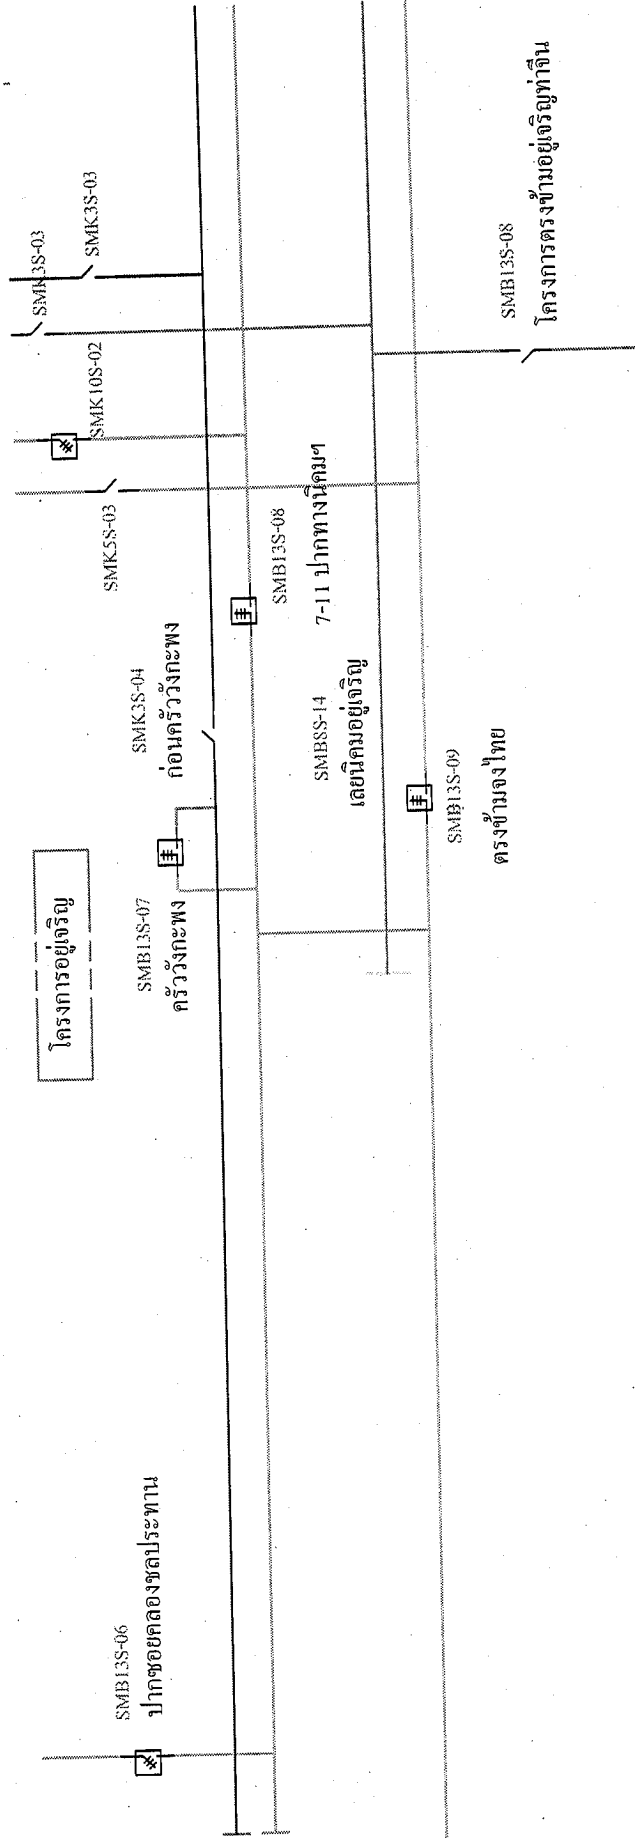

SMB13S-10
นถึงหมู่บ้านสินธร

