



เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.) ๓๓๐ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชราสุวรรณรัชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หິงสุวรรณ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV. โดยผู้รับเหมา กฟน. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEV4	2 มี.ค.68	08:30 น.	16:30 น.	เปลี่ยนสาย SAC เป็น สาย TAC	DIS ชั่วคราว ปากทางเข้าวัด รางกระทุ่ม	ปลายสาย	นายประดิษฐ์ ไทย งามศิลป์ ผ.ปบ.. กฟส.บางเลน
2.	BEV5							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) บ.สแกนอินเตอร์ , ม.๑๑ บางภาษี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หິงสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา

น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

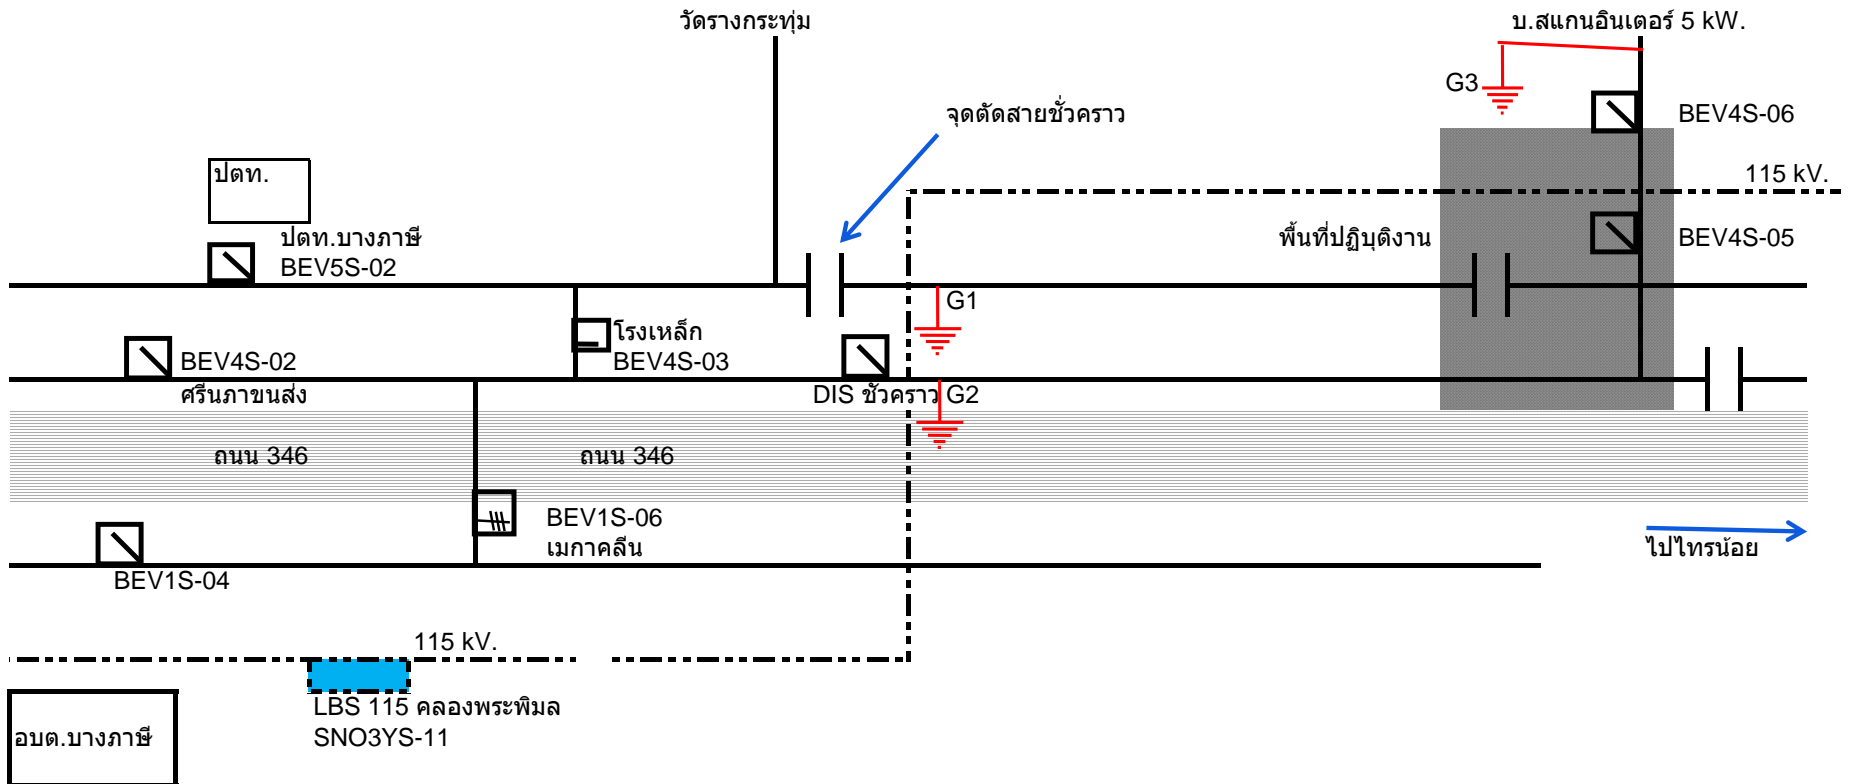

ฝั่งดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV.(ผู้รับเหมา กพน.)
 วันอาทิตย์ ที่ 2 มีนาคม 2568 เวลา 08:30-16:30 น.