



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปบ.) ๑๓๓ / ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชีราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU ๑๑๕ KV	๑๗ ก.พ.๖๘	๑๓.๐๐	๑๔.๐๐	ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ ๑๑๕ เควี (ถูกเงิน) โดยฮอทไลน์นครปฐม บริเวณริมถนนมาลัยแมน	NPU ๔YB-๐๑ สถานีฯ นครปฐม ๒	NPU๐๔YS-๐๕ หน้าขนส่ง นครปฐม	นายชัยยศ โพธิรัชต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ๑ ราย โรงเหล็กหลังหิน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิรัชต์ ตำแหน่ง ผ.ปบ.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๗๔๑๒๓๗ Long. ๙๙.๙๙๘๖๐๒
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๖๓๐๒๑๘ Long. ๑๐๐.๐๐๘๗๘๘

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
 ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

SCAN สามารถ
 สำเนา คัดฉบับ
 วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ _____

(_____)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน อก.สฟ. (ก.๓) , อก.วว. (ก.๓) .ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง _____ แผ่น


แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจฟ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

NPU04YB-01

สถานีฯ นครปฐม 2

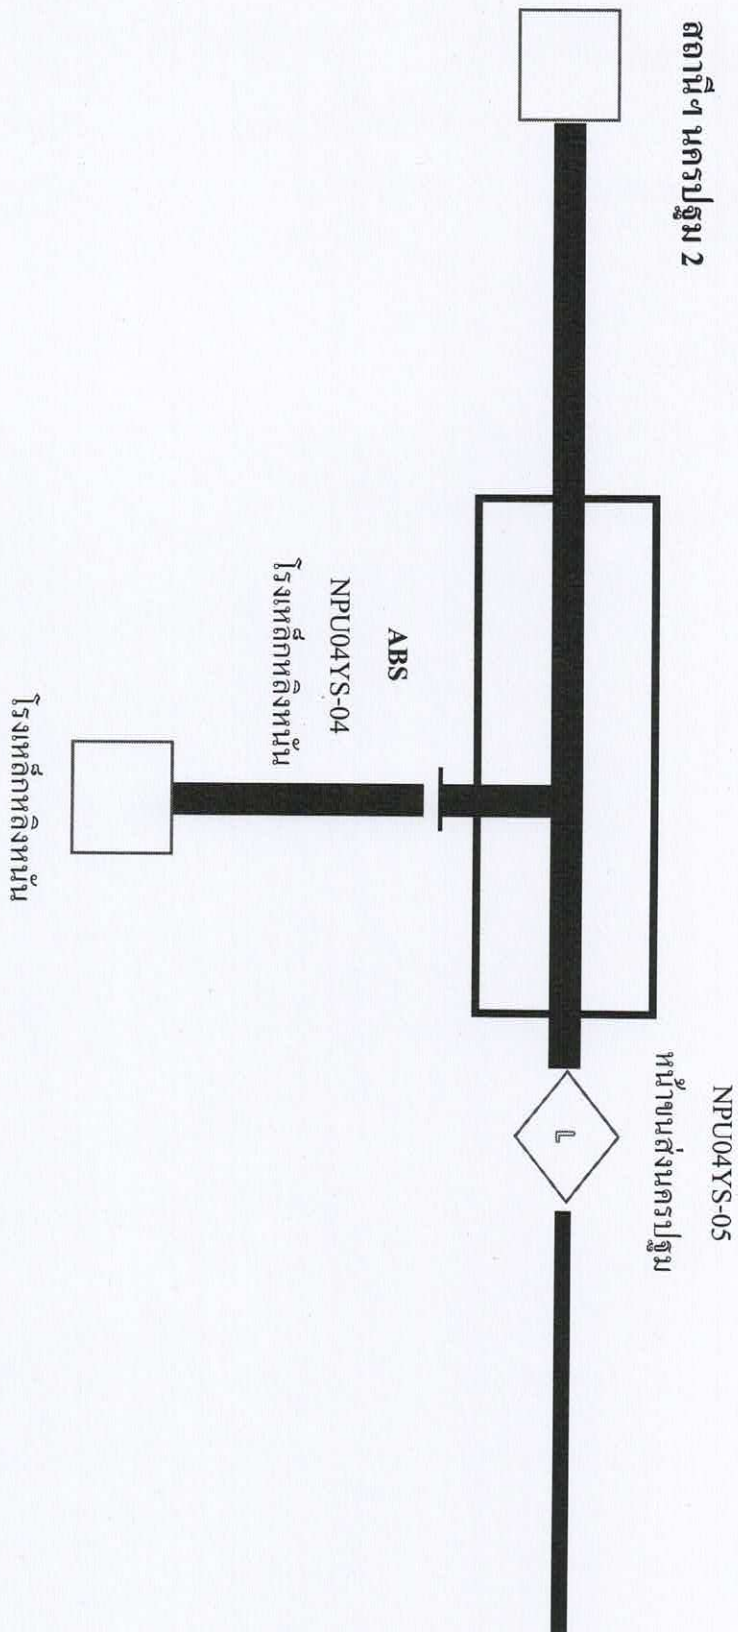

NPU04YS-05

หน้างานส่งนครปฐม

พื้นที่ฟัดับ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์

แผนงานฉบับนี้เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งไม่กึ่งอัตโนมัติสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ NPU4YB-01 สถานีฯ นครปฐม 2 ถึง NPU4YS-05 หน้างานส่งนครปฐม วันที่จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ในการชอตกราวด์ ระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร NPU04, วงจร NPU09, วงจร NPU03 ไม่ขอตัดไฟ ปฏิบัติงานโดยขอทงัดนั้นครปฐม ทำการกรออบการัดและ ขอศูนย์คังตำแหน่ง Manual ทง 3 วงจร