



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๑๒๕ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ...ขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว...ดำเนินการ...ปท.รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒
วงจร LWA๐๑...สถานีไฟฟ้าเลขวิทยุ...ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน	
๑	LWA๐๑	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตั้ง กระแสไฟฟ้า ชั่วคราว ดำเนินการ ปท.รีโครสเซอร์ บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ สอยทไลน์กระแสเข้า ปลดสายปาก ทางหน้ารีโครส เซอร์และเปิด วงจรถัน DDE หลังรีโครสเซอร์	วงจรถัน เตอร์ ๑ สถานี เลขวิทยุ LWA๐๑	รีโครสเซอร์บ้าน หนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจร LWA๐๑ สถานีเลขวิทยุ พิกัด ๑๔.๗๔๙๙๒๑, ๙๙.๗๘๘๖๒๗	จุดตัดต้น DDE บ้านกองเงิน (สาย๕๐ACSR) พิกัด ๑๔.๗๕๓๒๐๓, ๙๙.๘๐๒๔๑๗	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เพื่อดำเนินการ ปท.รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจร LWA๐๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ
วันพุธ ที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

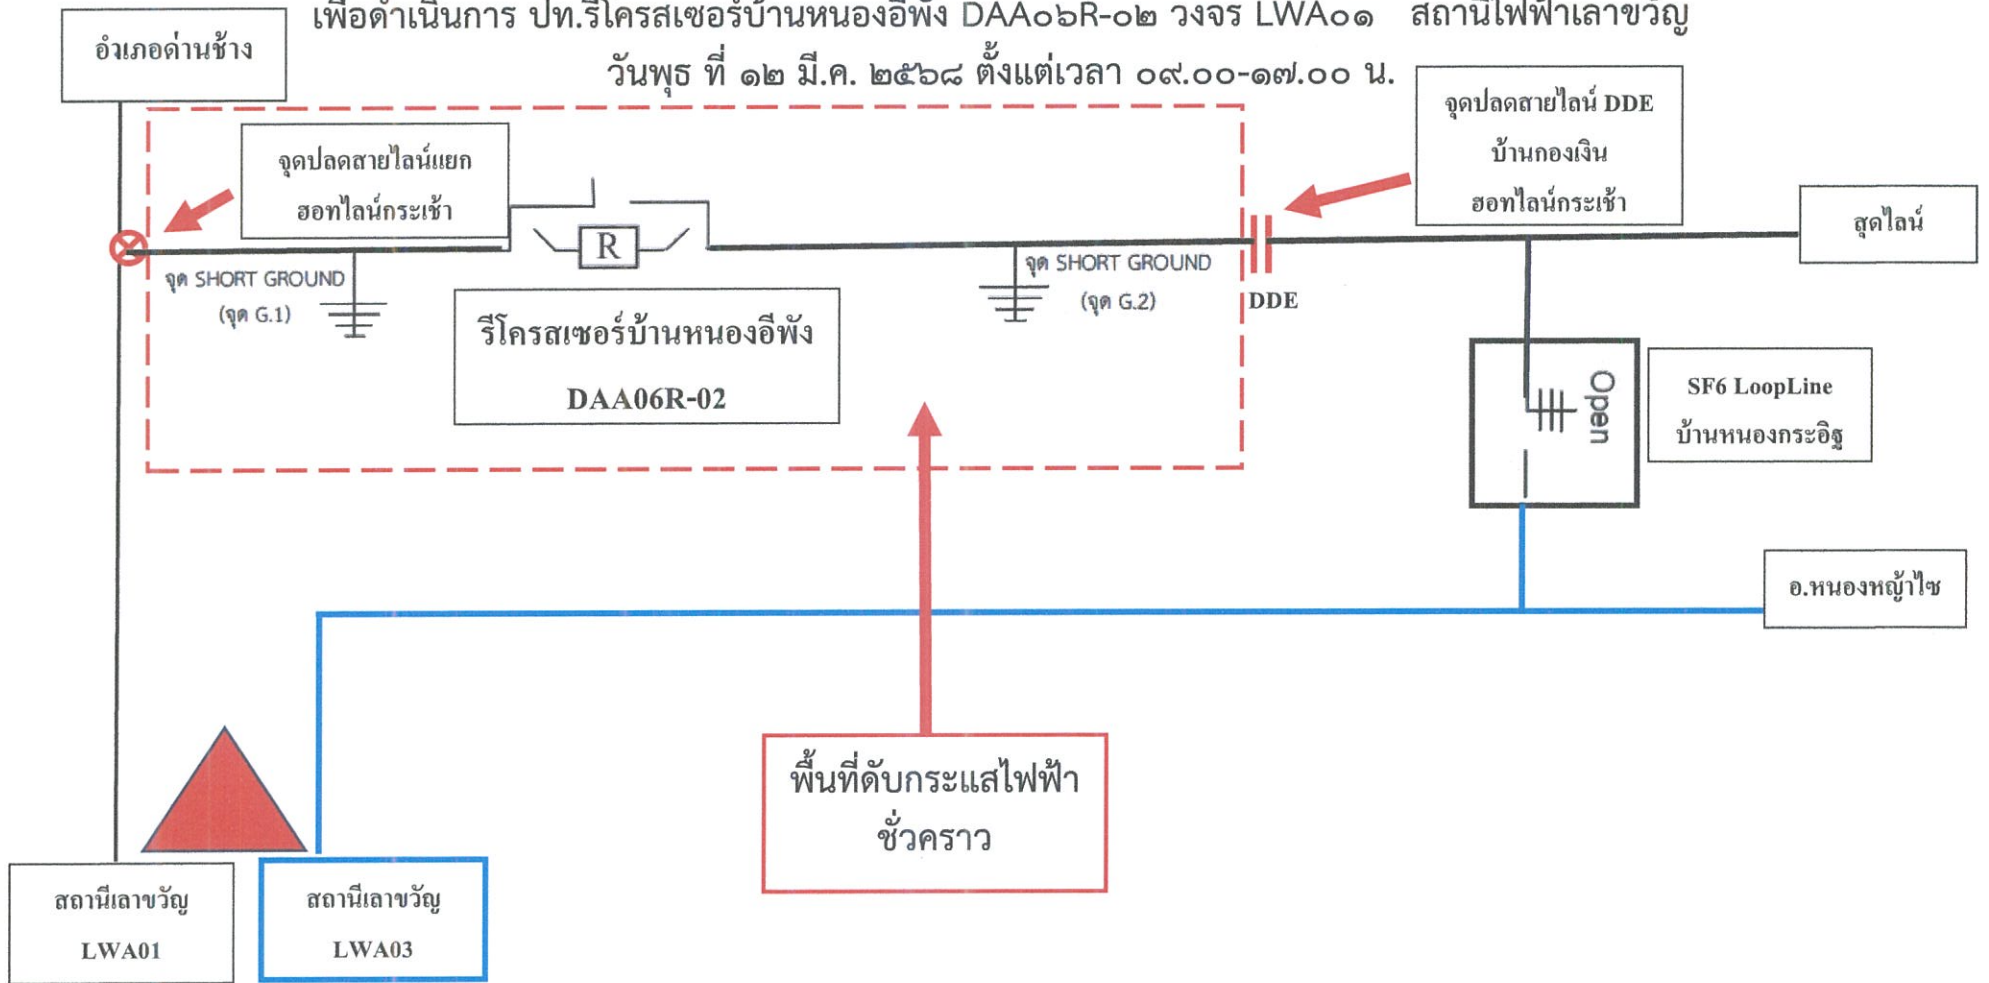

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายไหลดกลับสภาพเดิม