



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) ๒๕๖ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผ.จก.(๑๑).กฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงฝั่งทางโรบินสัน บริเวณสี่แยกวงสารภี ม.๙ ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า วงจร.F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑ และ วงจร.F๙ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	วงจร.F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑	๖ มี.ค. ๖๘	๐๗.๐๐	๑๕.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนว เสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าทาง โรบินสัน ถึง โล้นแยกก่อนโท วัสดุ	สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	DE หน้าเซเวนเขา ตอง	นายวัชร ธานีช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร.F๙ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑	๖ มี.ค. ๖๘	๐๗.๐๐	๑๕.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนว เสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าทาง โรบินสัน ถึง โล้นแยกก่อนโท วัสดุ	จุดตัด DDE หน้า วงสารภีพลาซ่า	จุดตัด DDE ต้นโล้นแยกก่อนโท วัสดุ	นายวัชร ธานีช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล.เชื้ออยู่ ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๙๘-๘๘๘๘๘๘๘ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร ธานีช)

ชม.ปบ.รักษาการแทน ผ.ปบ.กฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....ในวันที่.....

ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....ในวันที่.....

ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.,

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๑

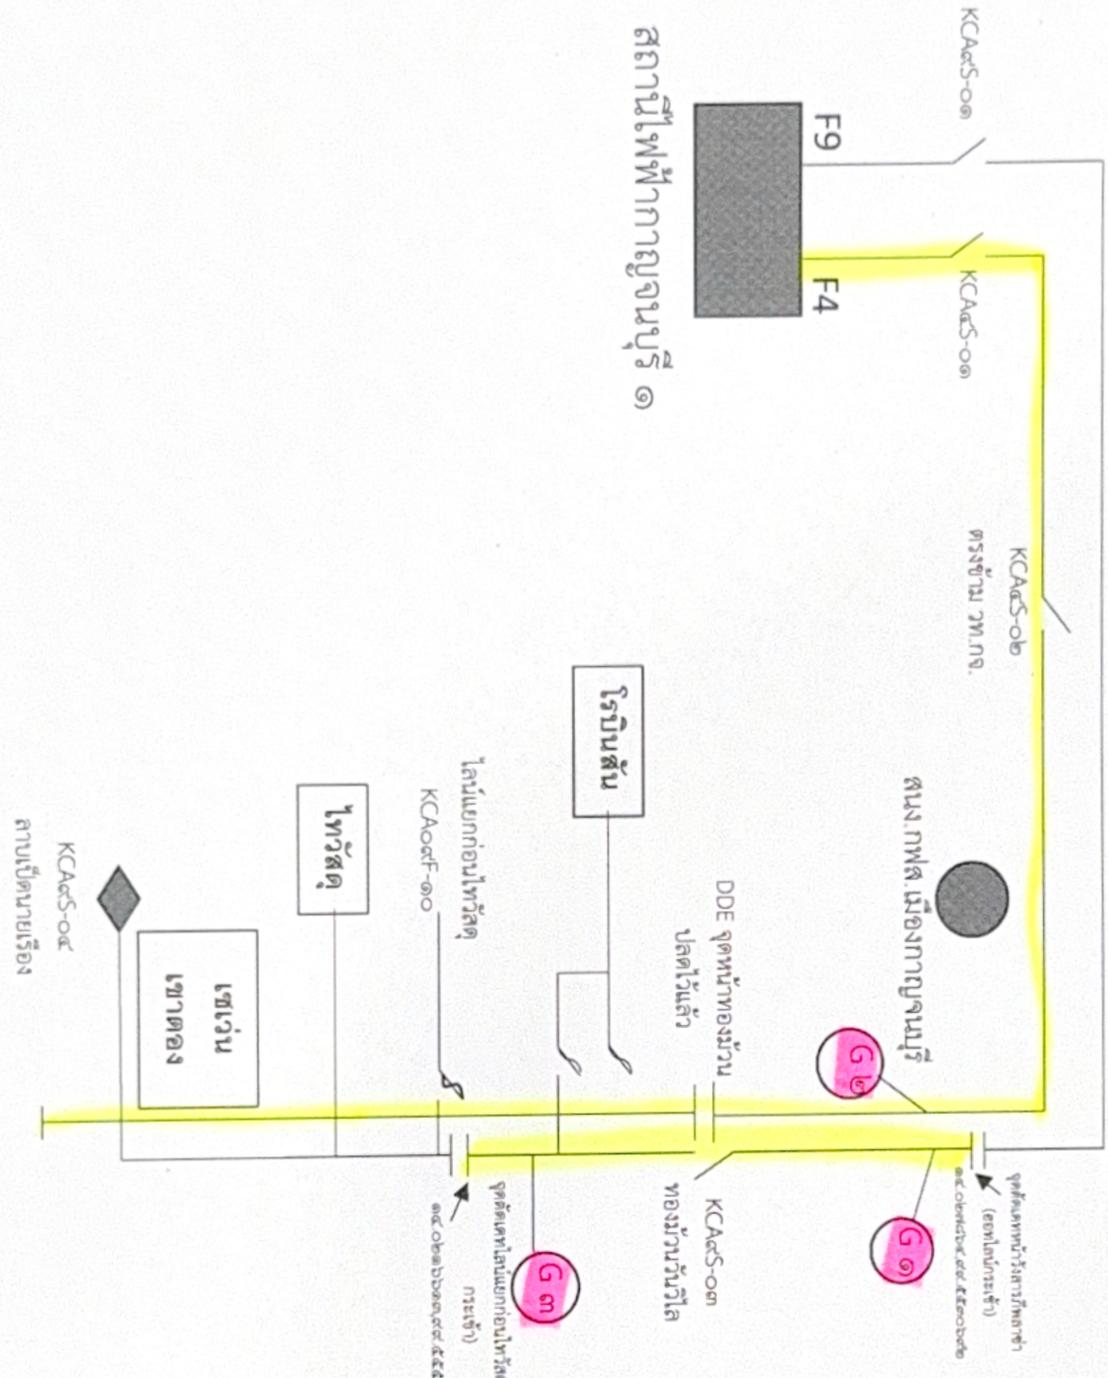

สี่แยกวังสารภี

