



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๘.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย.....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายจุดติดตั้ง SF๖ SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน เพื่อรับโหลด F๖ สพ.๒

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สพ.๑	๑๙/๐๓/๖๘	15.00	18.00	ย้ายจุดติดตั้ง SF๖ SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน	DDE ไทยสมุทร	SPA๐๗S-๐๒	นายวันฉลอง เทียนเทศ โทร. ๐๙๑-๖๐๙๑๐๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลงเฉพาะไลน์ ๓ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ช.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา..... )

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.กฟส.สพ.


ด้วยในวันที่ ๙ มี.ค.๖๘ ... ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น. กฟส.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟบริเวณ อบจ.สพ.-

SF๖ SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน เพื่อย้ายSF๖ SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน

ฟีดเดอร์ ๗ สถานีสุพรรณบุรี๑

กฟส.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายวันฉลอง เทียนเทศ พชง.๖ ผ.บ.กฟจ.สพ. โทร ๐๙๑-๖๐๙๑๐๙๓ เป็นผู้ควบคุมงานและให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ช.ผ.บ.บ.สพ. โทร ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการจ่ายไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น(วงจรก่อนปฏิบัติงาน)

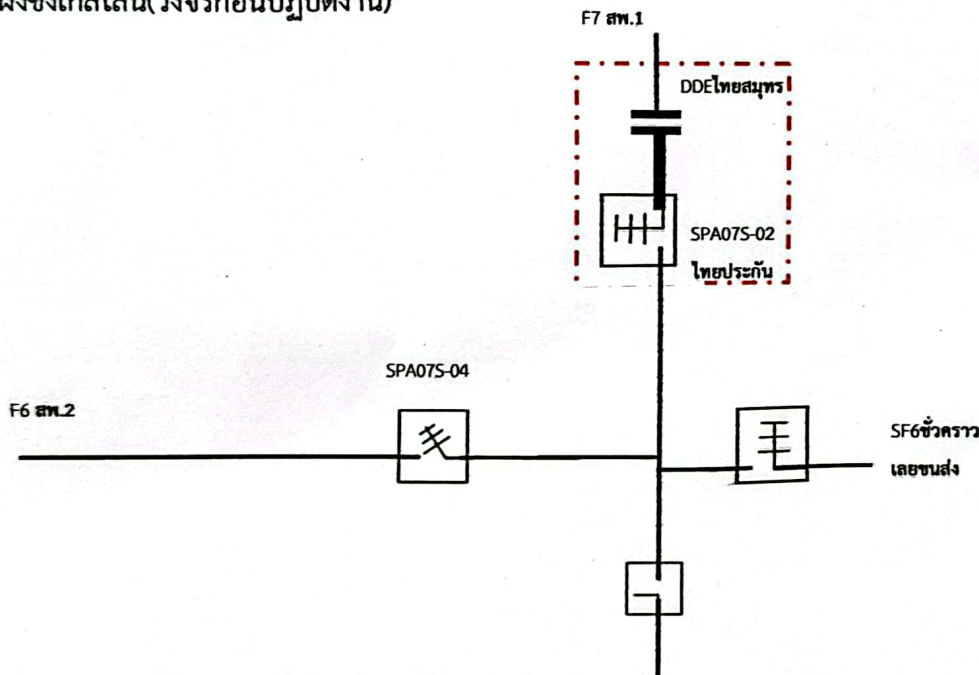

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานย้ายจุดติดตั้งSF๖ไทยประกัน SPA๐๗S-๐๒

๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน

๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน Hotlineสพ.ตัดเด็ด ๑จุด

๓.ชุดHotlineสพ.ปฏิบัติงานร่วมกับชุดซ่อมย่อยสุพรรณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สพ.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผ.บ.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐