



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คณ.(ปน) 203/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 26 ก.พ. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	8 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสายบริเวณ ฝั่งตรงข้ามรพ.เดิมบาง-สพฟ.ตบ.	ดิสชั่วคราวร้านขายของเก่าแยกยางนอน	ดิสชั่วคราวตรงข้ามเขาชะไอย	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
	DBA 06	8 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....  
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตีไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบ 22 เควี ผู้ตรงข้ามรฟ.เดิมบาง  
วงจร DBA05 บริเวณDis ชั่วคราวร้านขายของเก่าแยกจากนอน ถึงDis ชั่วคราวตรงข้ามเขาชะโอย  
วงจร DBA06 บริเวณDB6S-02 โรงกลึงนางบวชถึง DBA6S-03 หน้าสนง.ชนส้งเดิมบางนางบวช

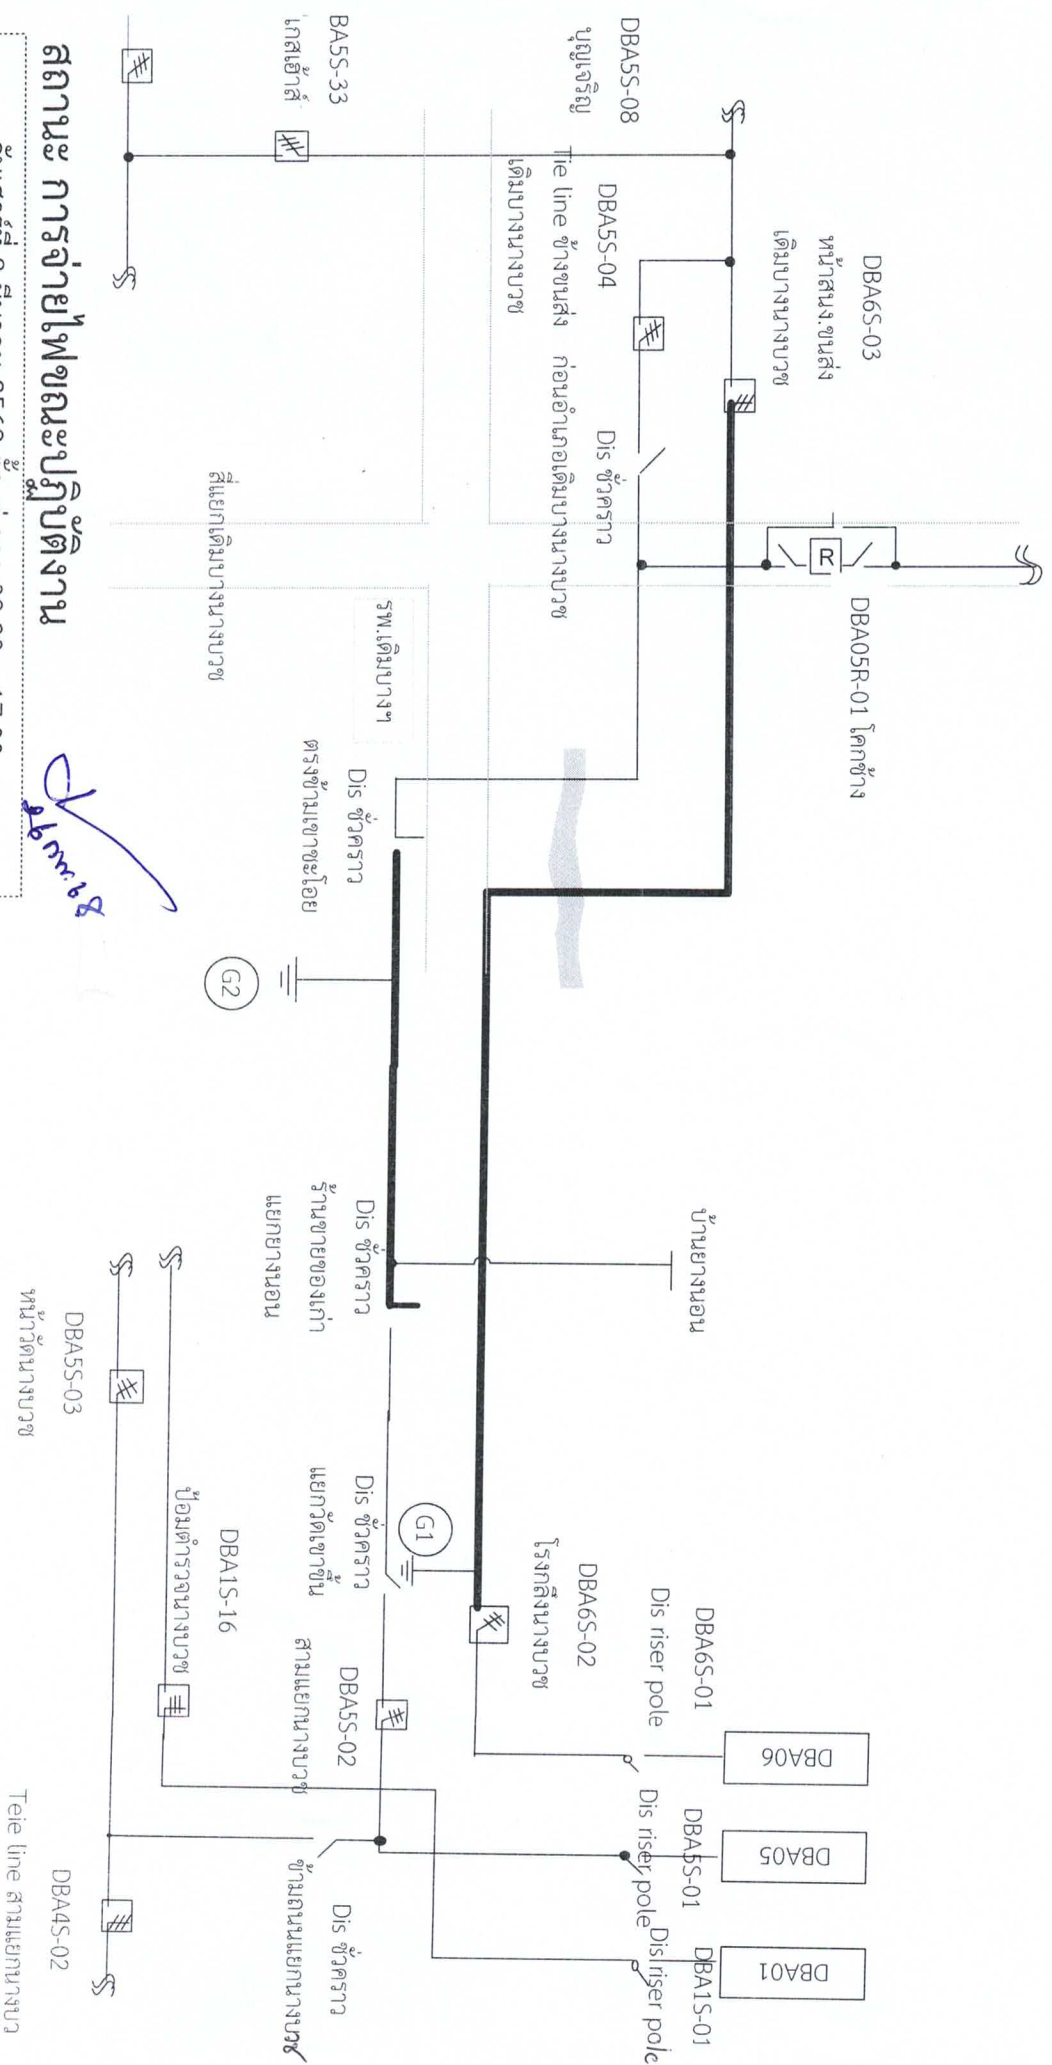

### สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

*Dis*

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ - บริเวณที่ขีดตัดไฟปฏิบัติงาน