



เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.) /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชีราสุวรรณรัชช
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอย้ายโหนดเปิดวงจร SPN๔ โดย สวิตช์ใบมีด ชั่วคราว ช่วงสะพานตลาดบางหลวง เพื่อ
ปฏิบัติงานรื้อถอนสายแรงสูง โดยฮอทไลน์

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SPN4	14 มี.ค.68	14:00 น.	16:30 น.	เปิดวงจรเพื่อตัดสาย แรงสูง 22 kV.	DIS ชั่วคราว	จุดตัดสาย	นายประดิษฐ์ ไทย งามศิลป์ ผ. ปบ.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการปฏิบัติงานแบบเร่งด่วน เนื่องจาก แขงทางหลวง นครปฐม ร้องขอ เพื่อต่อเสาส่งขยายสะพาน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

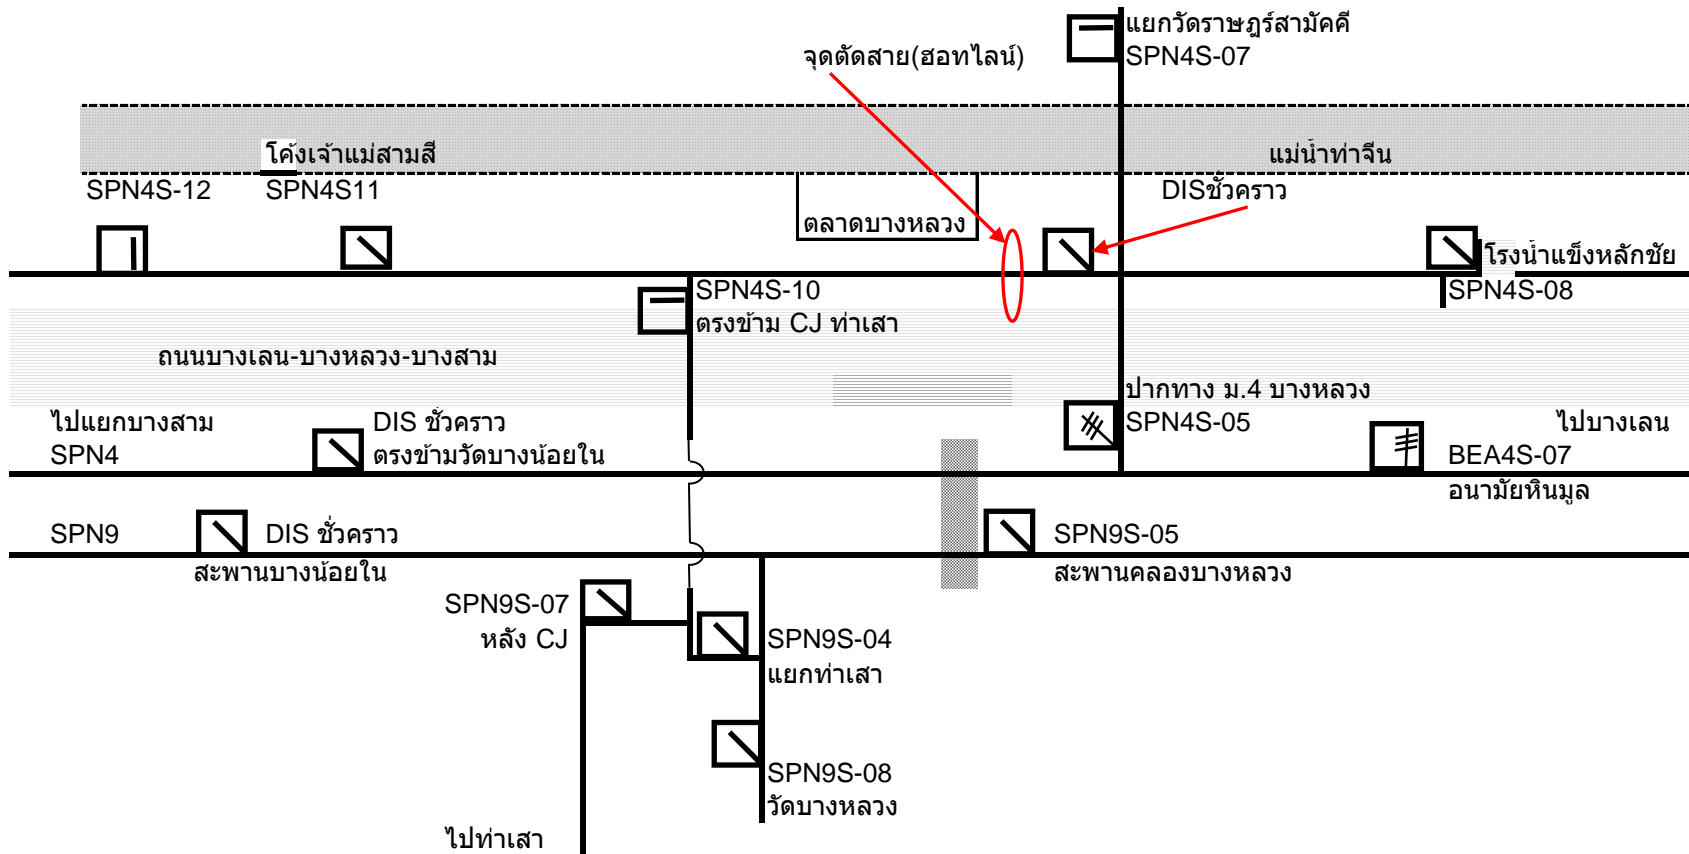

ฝั่งย้ายโหลด 22 kV. วันที่ 14 มีนาคม 2568
 งานตัดสายสาย 22 kV.สะพานบางหลวง