



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๕๓๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์..พจิราสุวรรณชด.

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื้อ

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พุทธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า...ศวลายา...!
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEU02S	23 มี.ค. 68	08.00	17.00	แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง 115 Kv. พาดสายเปลือย 400 ตร.มม. ระยะทาง 0.600 วงจร-กม. ,พาดสายเปลือย 185 ตร.มม. ระยะทาง 0.500 วงจร-กม. และ ปีกเสา คอร. ขนาด 22 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 13 ต้น	- BEU02S-08	- Dis ชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	นายวิวัฒน์ นาคละมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
2.	SLY08	23 มี.ค. 68	08.00	17.00		- SLY 08S-05	- BEU1S-07	
3.	SLY10	23 มี.ค. 68	08.00	17.00		-Dis ชั่วคราว ปิยชาร์ตแวร์	-Dis ชั่วคราว ก๋วยเตี่ยวหมู ตุ่น	
4.	SLY04	23 มี.ค. 68	08.00	17.00		-SLY04S-09	SLY04S-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ ทางคานมอเตอร์เวย์บางใหญ่ ถึง แบ่งถนนบางเลน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๕๕๖๙ Long ๑๐๐.๓๐๐๗๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๙๑๓๔ Long ๑๐๐.๒๘๗๒๔

(นายมานิช แนบเนื้อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.รว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

รวม


แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณ มอเตอร์เวย์บางใหญ่ ถึง แบ่งแดนบางเลน

วัน อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

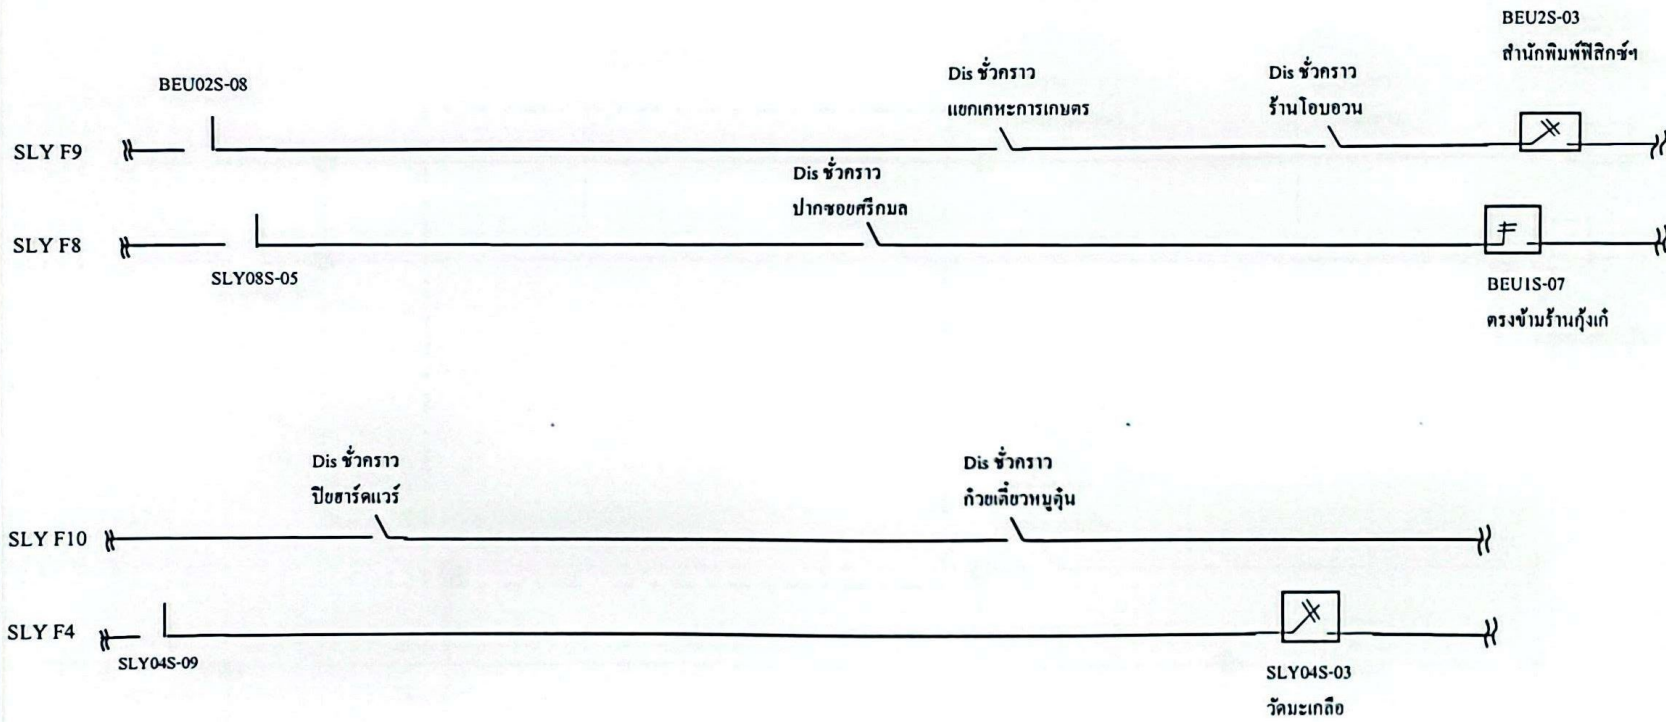

แผนผังหลังดับไฟ บริเวณ มอเตอร์เวย์บางใหญ่ ถึง แบ่งแดนบางเลน

วัน อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

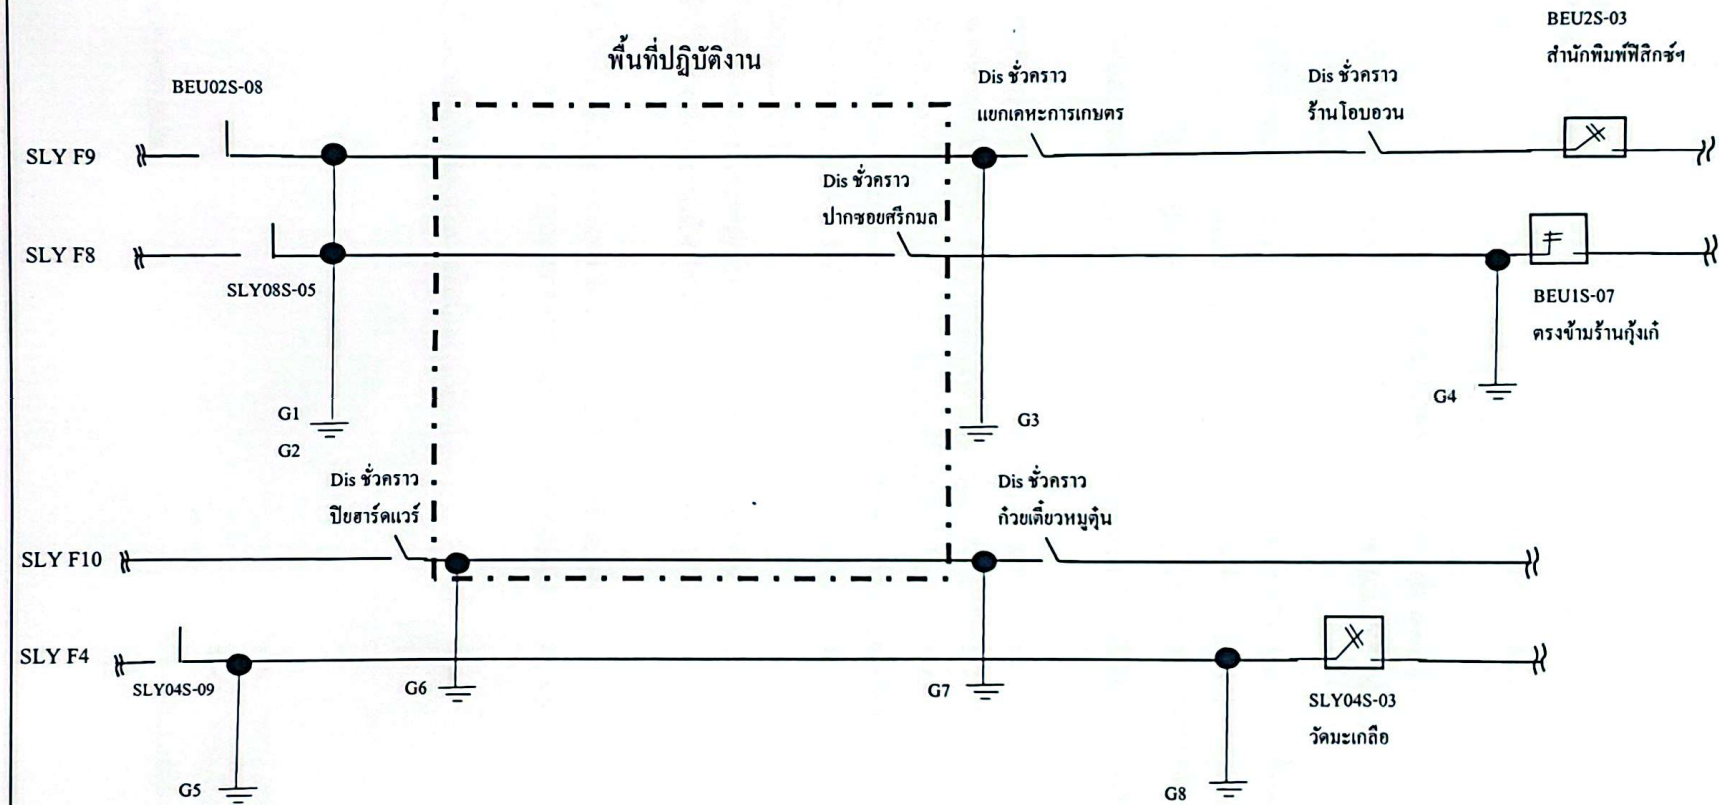



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงข่าย 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ระยะทาง ๐.๖๐๐ วงจร-กม.
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. ระยะทาง ๐.๕๐๐ วงจร-กม.
- ปักเสา คอร. ขนาด ๒๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน ๑๓ ต้น

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พุทธมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ มอเตอร์เวย์ ถึง สถานีพุทธมณฑล ๓ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

และแรงต่ำ

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พุทธมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลา
ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)

พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)

ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติตามเสนอ