



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.นธ.(ปบ) 227 /2568

วันที่ 11 มีนาคม 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณกุล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม2 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPU07	20 มีนาคม 2568	08.30	17.00	สับเปลี่ยน SF6 เป็น Recloser บริเวณบ้านหุบรัักษ์	DDE หน้า ร้านท่าเบา	BPB12S-08 บ้านหุบรัักษ์	นายจากรู อุปการดี
2	BPB12					DDE ก่อน มิเตอร์แบ่ง แดน	BPB12S-08 บ้านหุบรัักษ์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โปธิรัชต์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ โทร 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.8707114,99.9521407
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.8708477,99.9502668

(นายอดิสร...แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

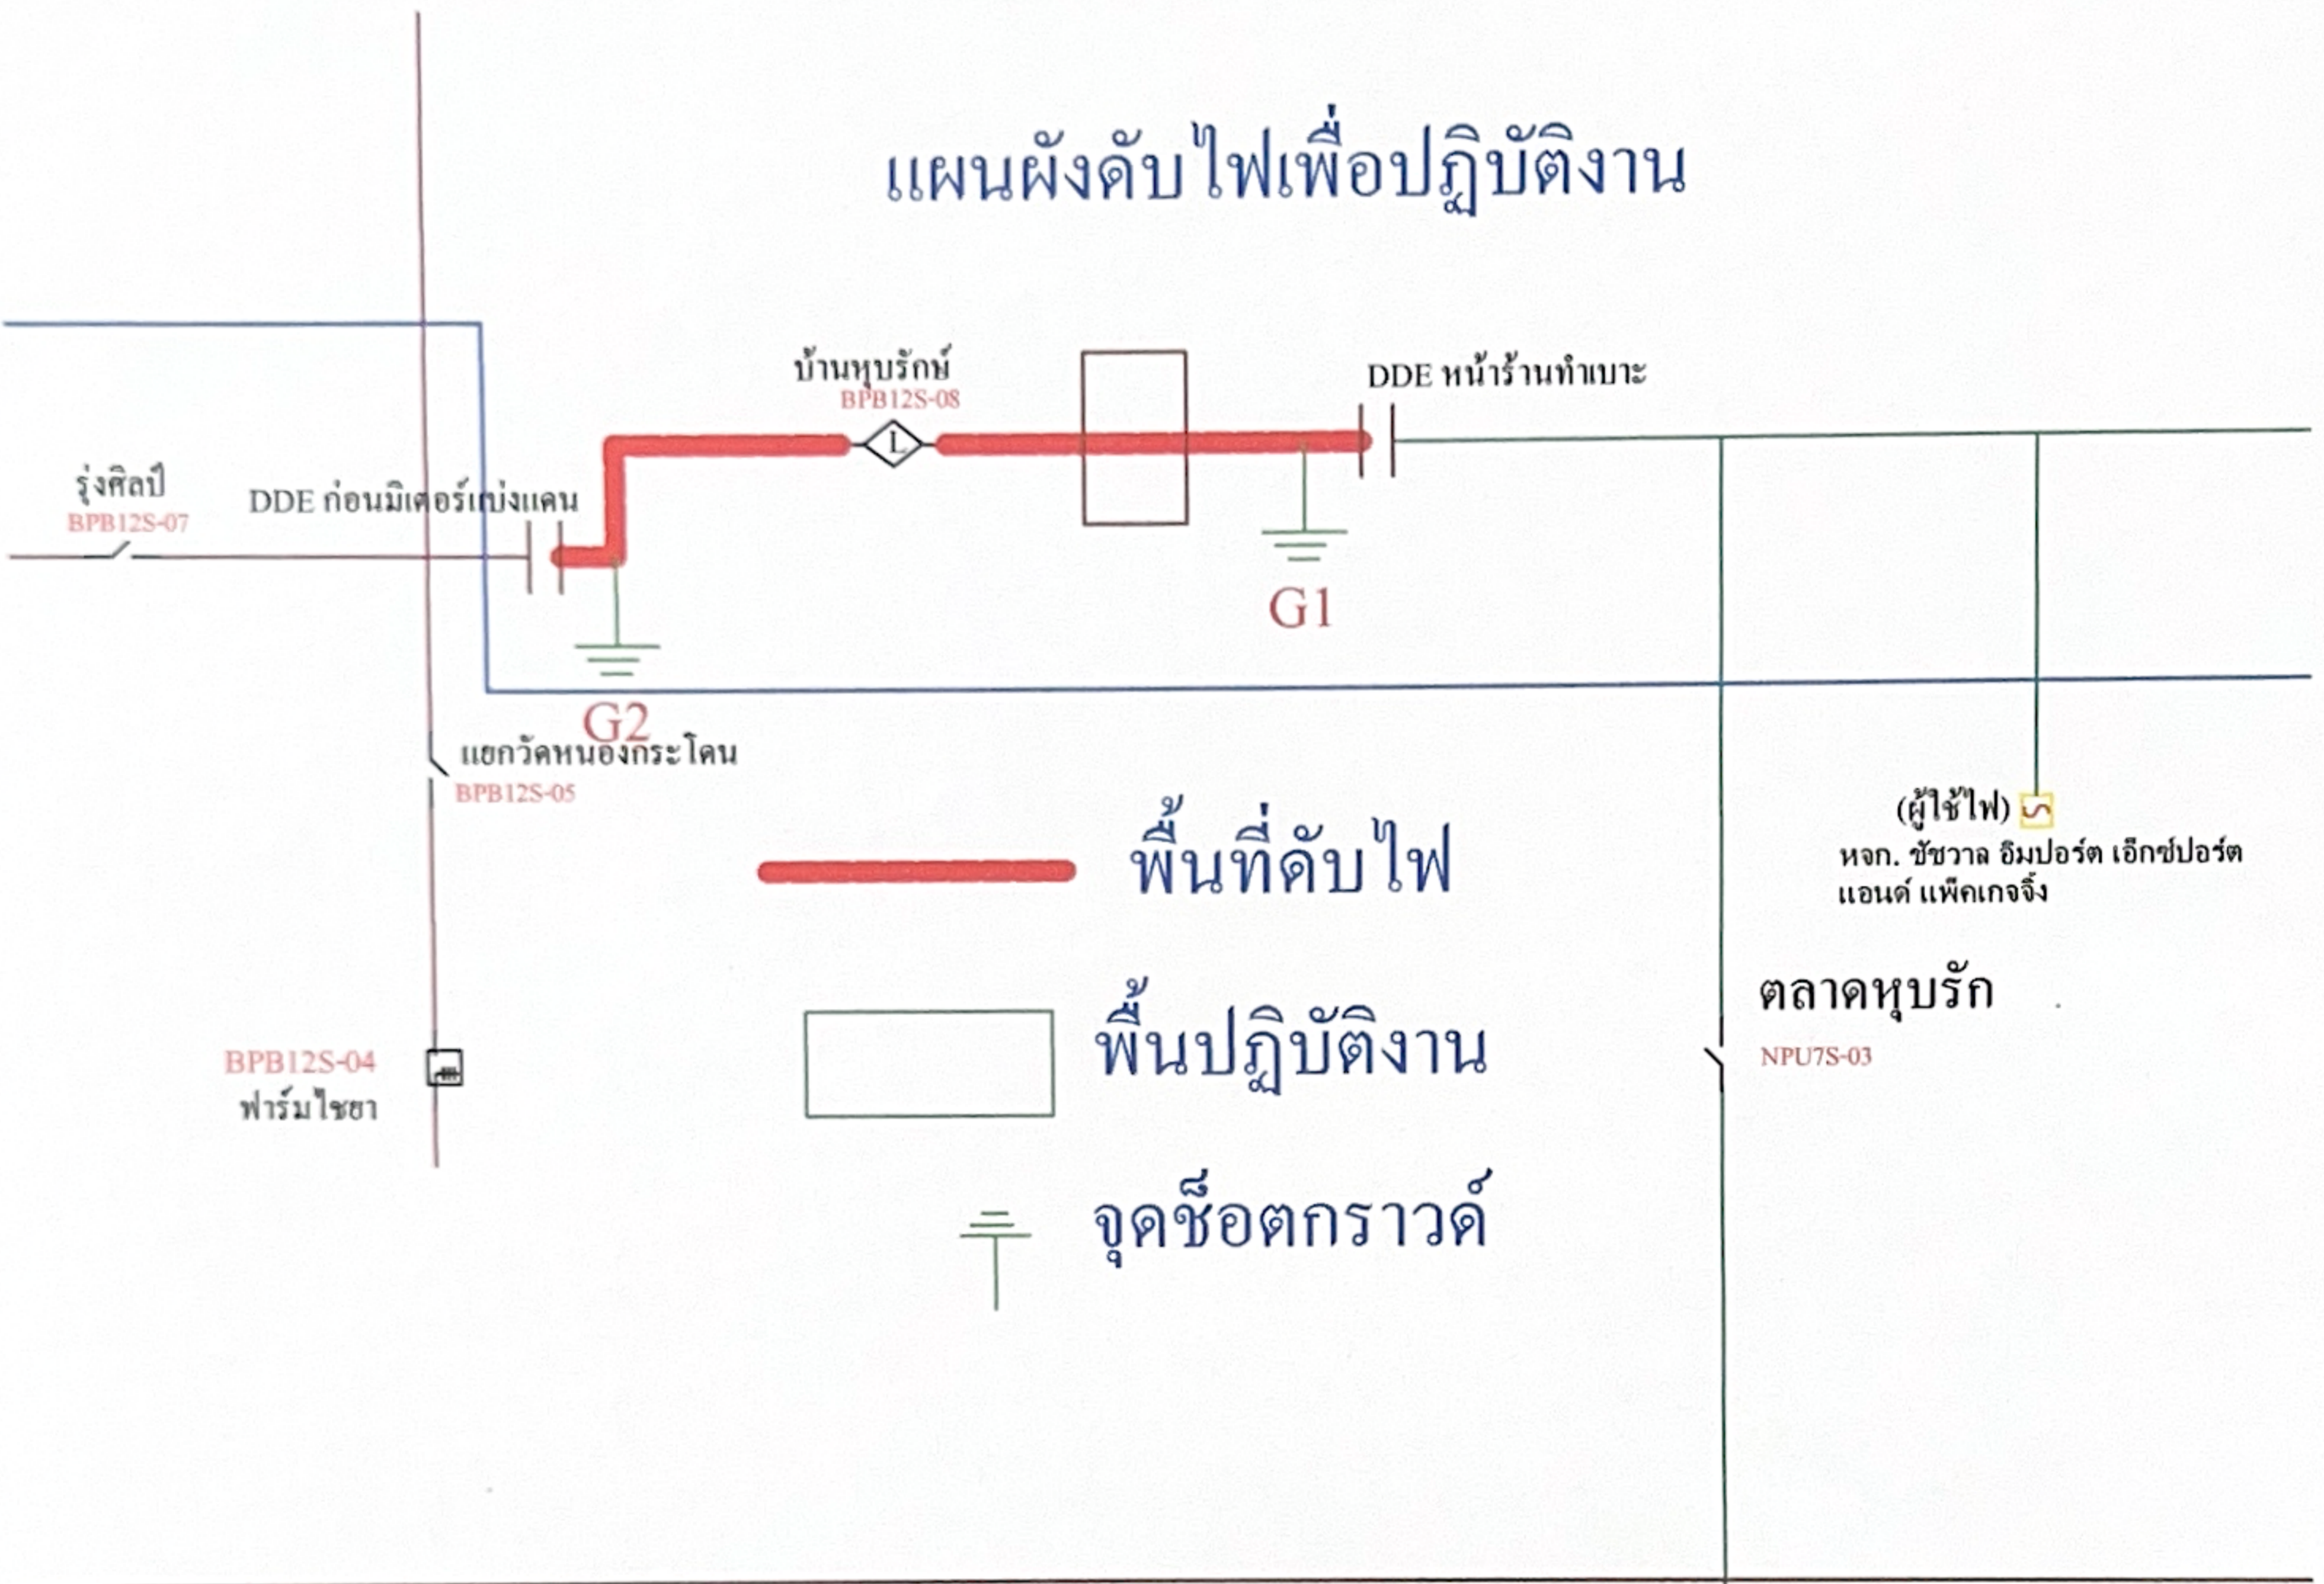

แผนผังหลังปฏิบัติงานเสร็จ

