

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
 แผ่นฝั่งแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 ยกกระต๊อบสาย 22kV ให้กรมทางฯ ปักเสไฟฟ้าสองสว่าง

ขาเข้า กทม.(SAC03,SAC09) **หมายเหตุ : งานเร่งด่วน**

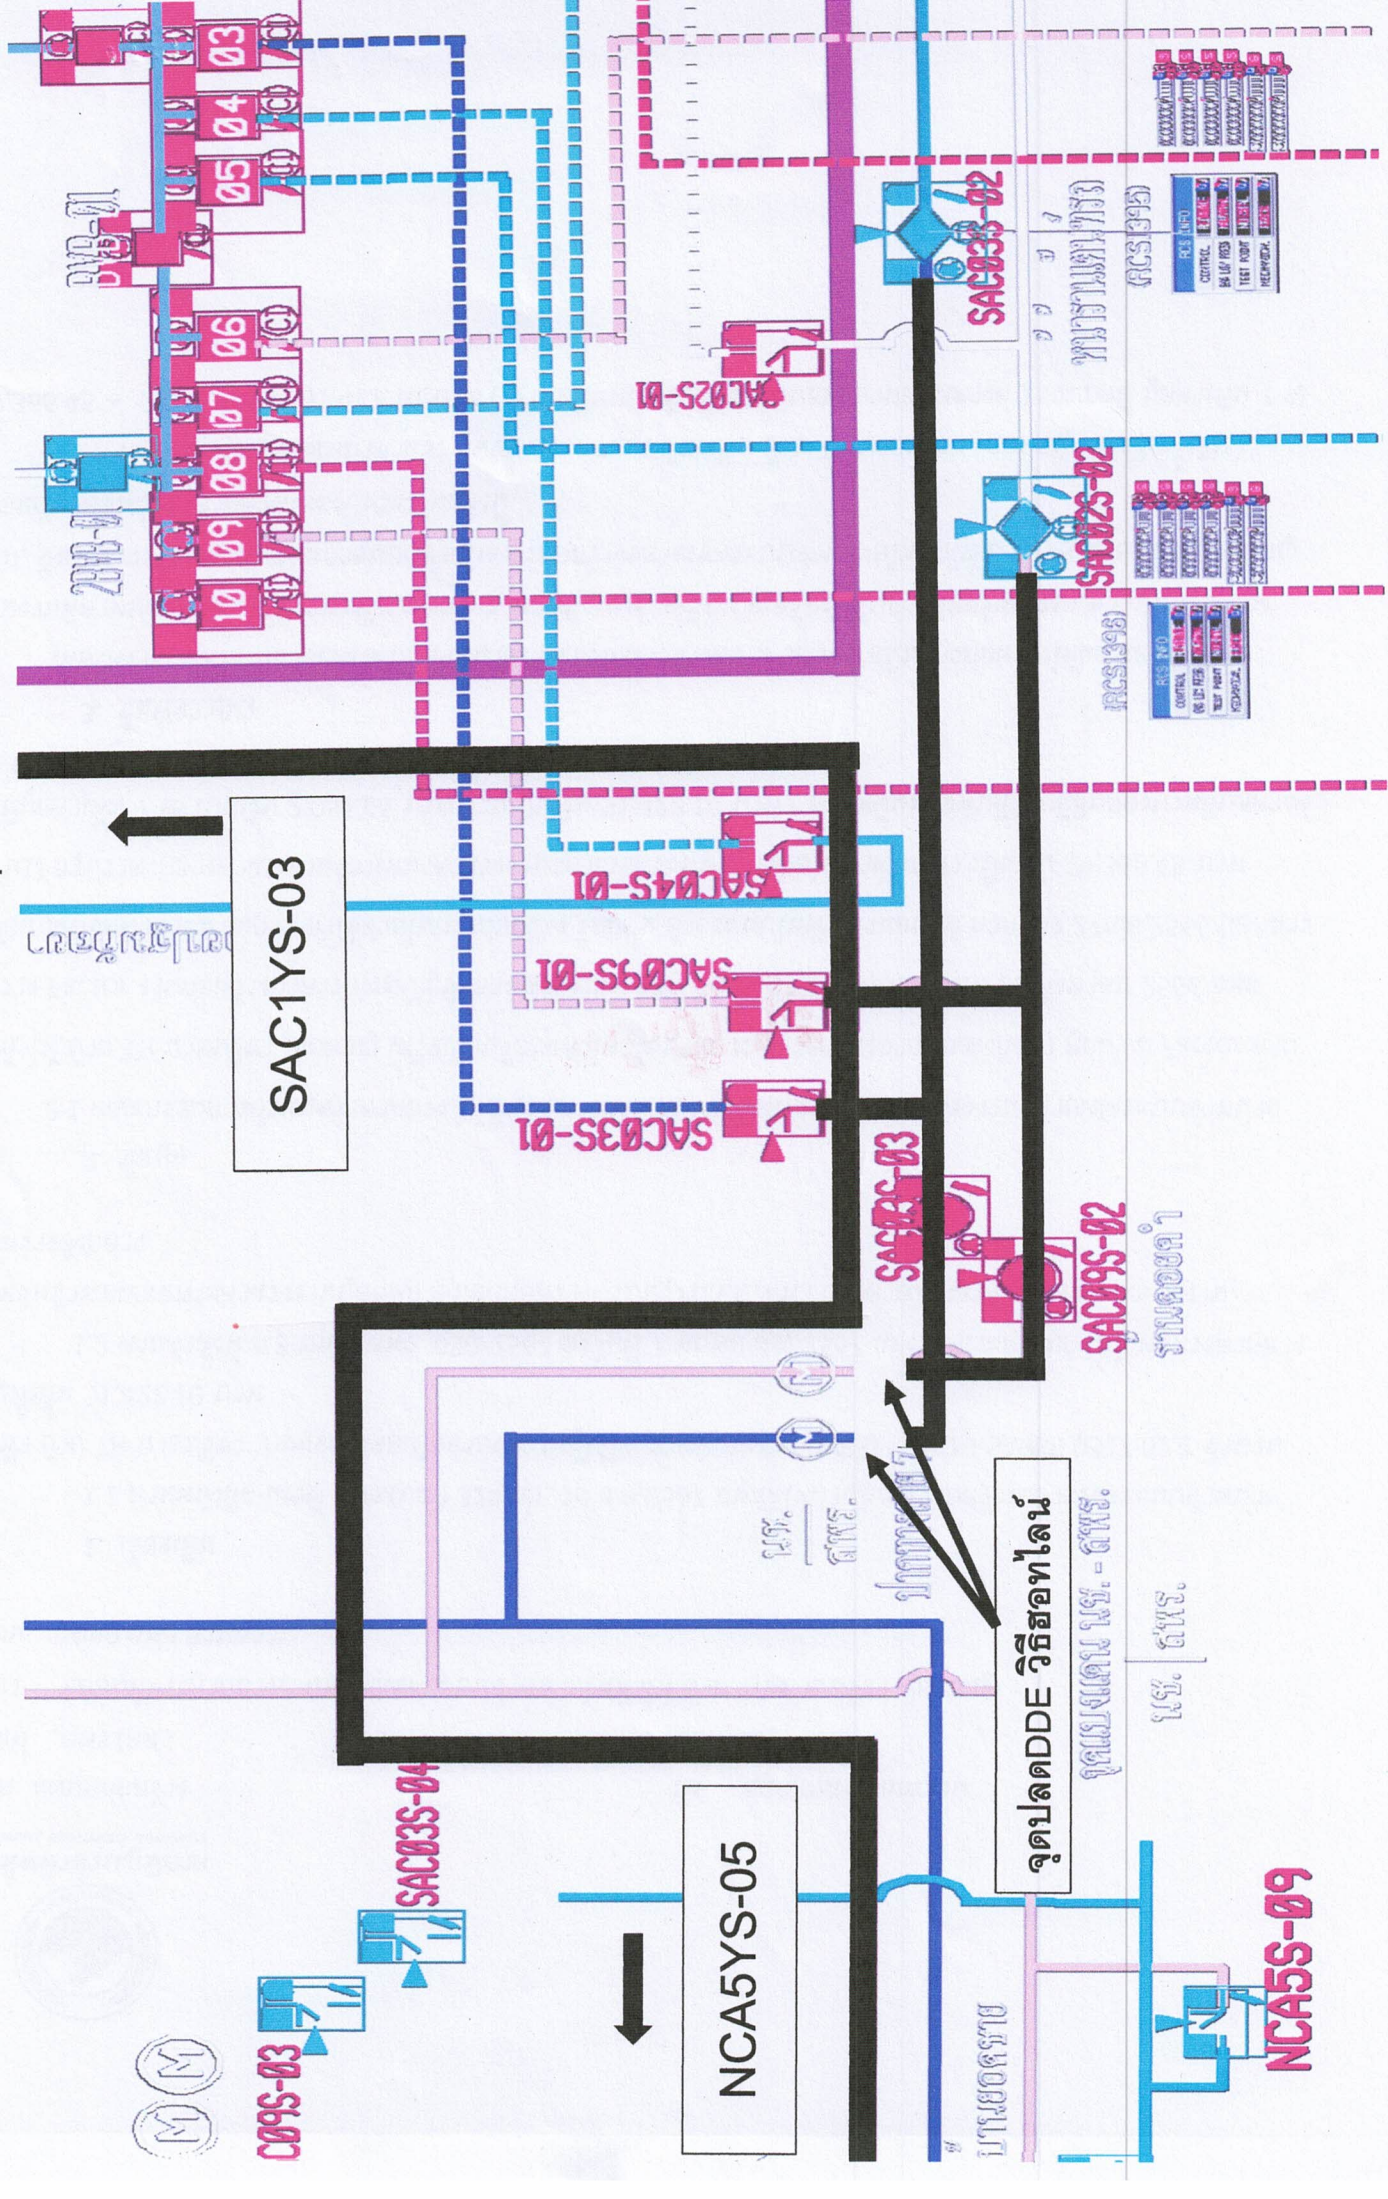

NCA5YS-05

จุดปลดDDE วิธีชอทไลน์

กรมทางหลวง - ดัพร.

NR. ดัพร.

บ้านคอค่า

SAC09S-02

บ้านคอค่า

SAC03S-03

SAC03S-01

SAC09S-01

SAC04S-01

SAC1YS-03





บ้านคอค่า

SAC02S-01



SAC02S-02

RCS 395



SAC03S-02

RCS 395



บ้านคอค่า

COYS-01

COYS-02

COYS-03

COYS-04

COYS-05

COYS-06

COYS-07

COYS-08

COYS-09

COYS-10