



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 277/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 19 มี.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ-สฟฟ.ดบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
1	DBA 05	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/ขาดสาย บริเวณหฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง- สฟฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขายข้าวสาร	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบาง	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
	DBA 06	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บาง	
2	DBA 01	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA1S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	ดิส DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนน แยกนางบวช ถึง ดิสชั่วคราวแยกวัด เขาขึ้น	
	DBA 06	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บาง	
3	DBA 05	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราว ร้านขาย - ของเก่าแยกยางนอน	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขาย ข้าวสาร	
	DBA 06	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขม.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบ 22 เควี บริเวณเขาชะโอย

วงจร DBA05 บริเวณ DIS ชั่วคราวสถานีบ้านเขาชะโอยสาร ถึง DISชั่วคราวก่อนถึงที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช, DBA5R-01 โศกช้าง  
วงจร DBA06 บริเวณ SF6 DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช ถึง SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่งเดิมบางนางบวช

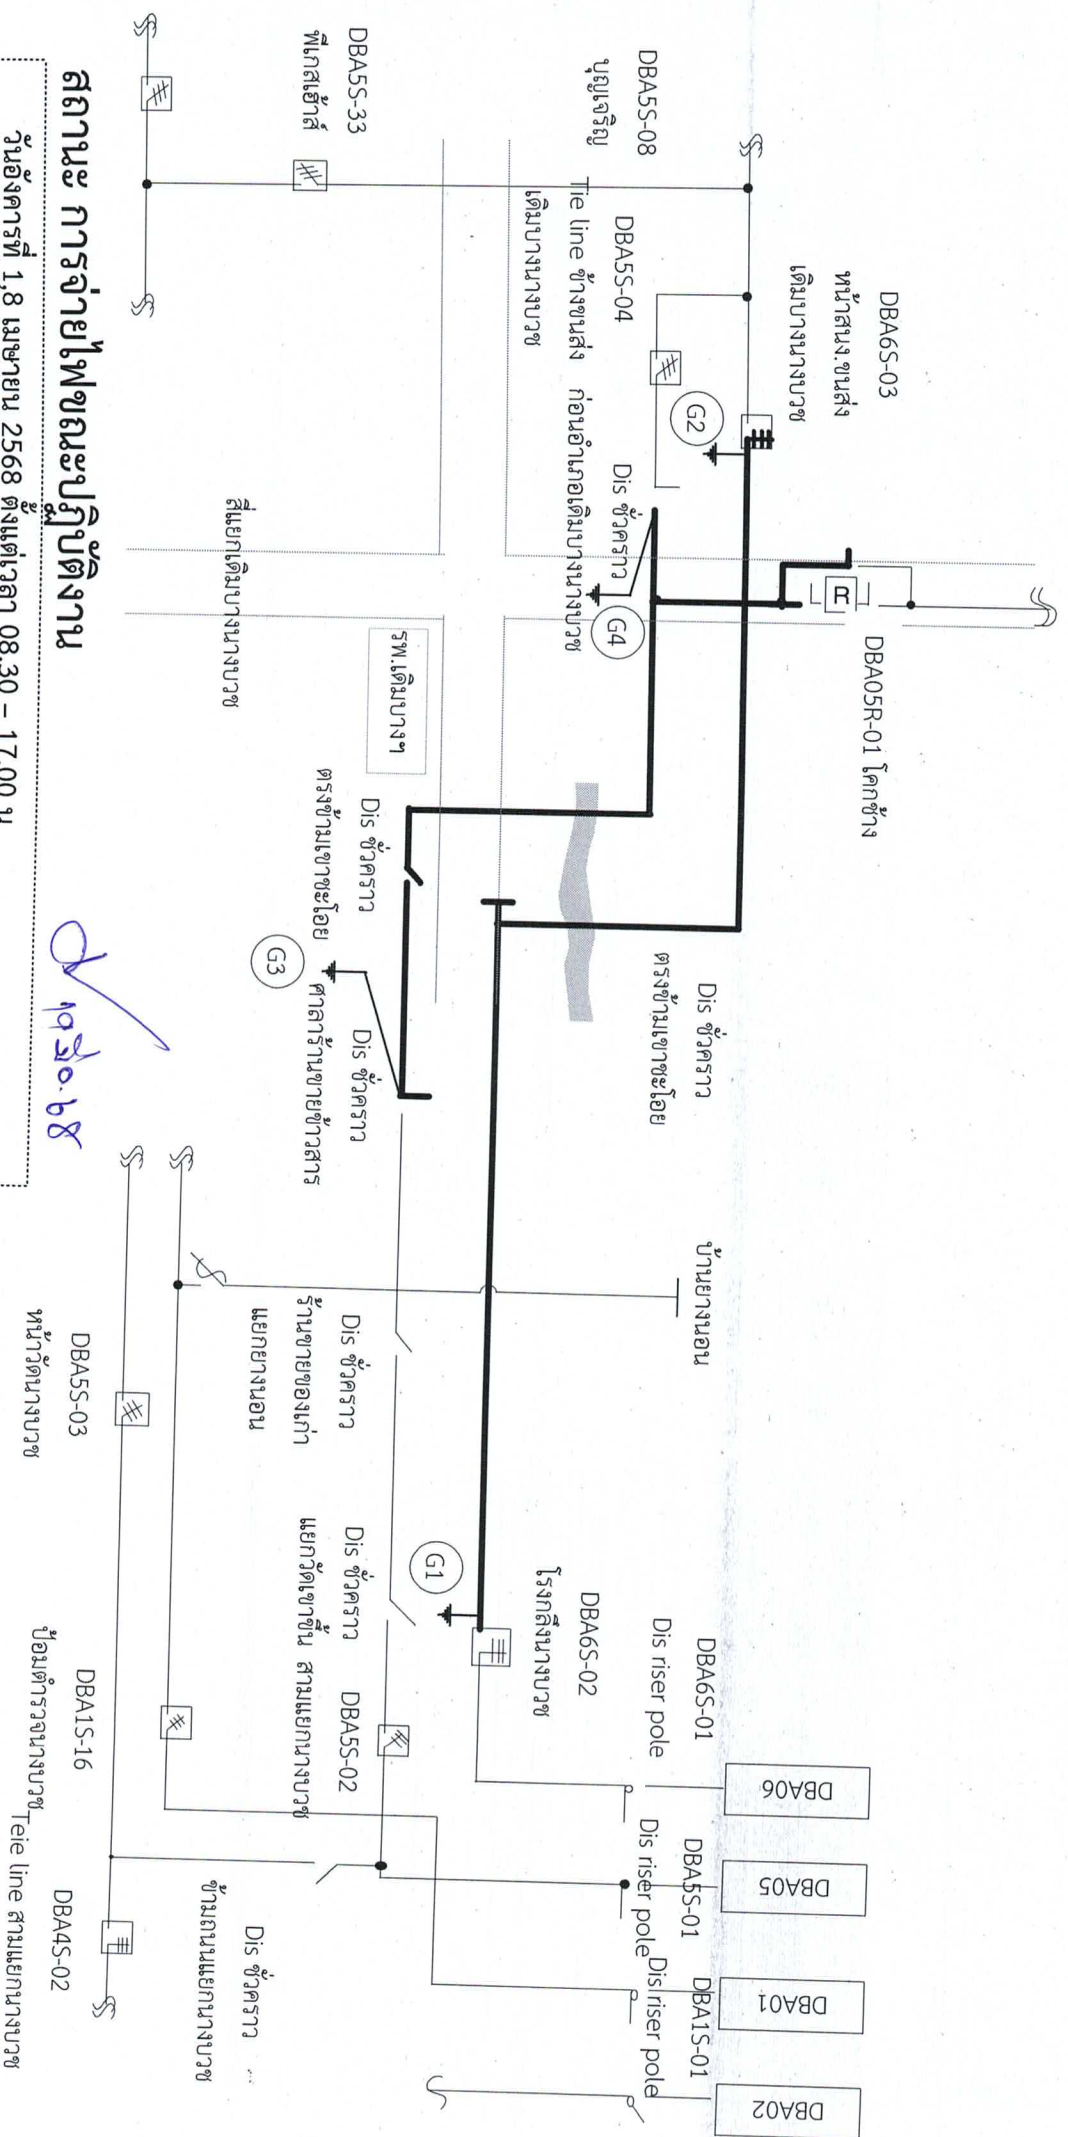

Handwritten signature and date: 10/20/68

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 1,8 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.


หมายเลขเขต — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน



แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่รับไฟฟ้า เพื่อการปรับปรุงระบบ 22 เควี บริเวณสถานีแยกถนนบางบัว

วงจร DBA01 ตั้งแต่DIS1S-01 หน้า สฟพ.ตบ. ถึง SF6 DBA1S-16 บัอมตำรวจนวนางบัว

วงจร DBA05 บริเวณ DIS5S-01 หน้า สฟพ.ตบ. ถึง DIS ชั่วคราวข้ามถนนแยกถนนบางบัว, DISชั่วคราวแยกวัดเขาขึ้น  
วงจร DBA06 บริเวณ DIS6S-01 หน้า สฟพ.ตบ. ถึง DB6S-03 หน้าขนส่งเติมบางนางบัว

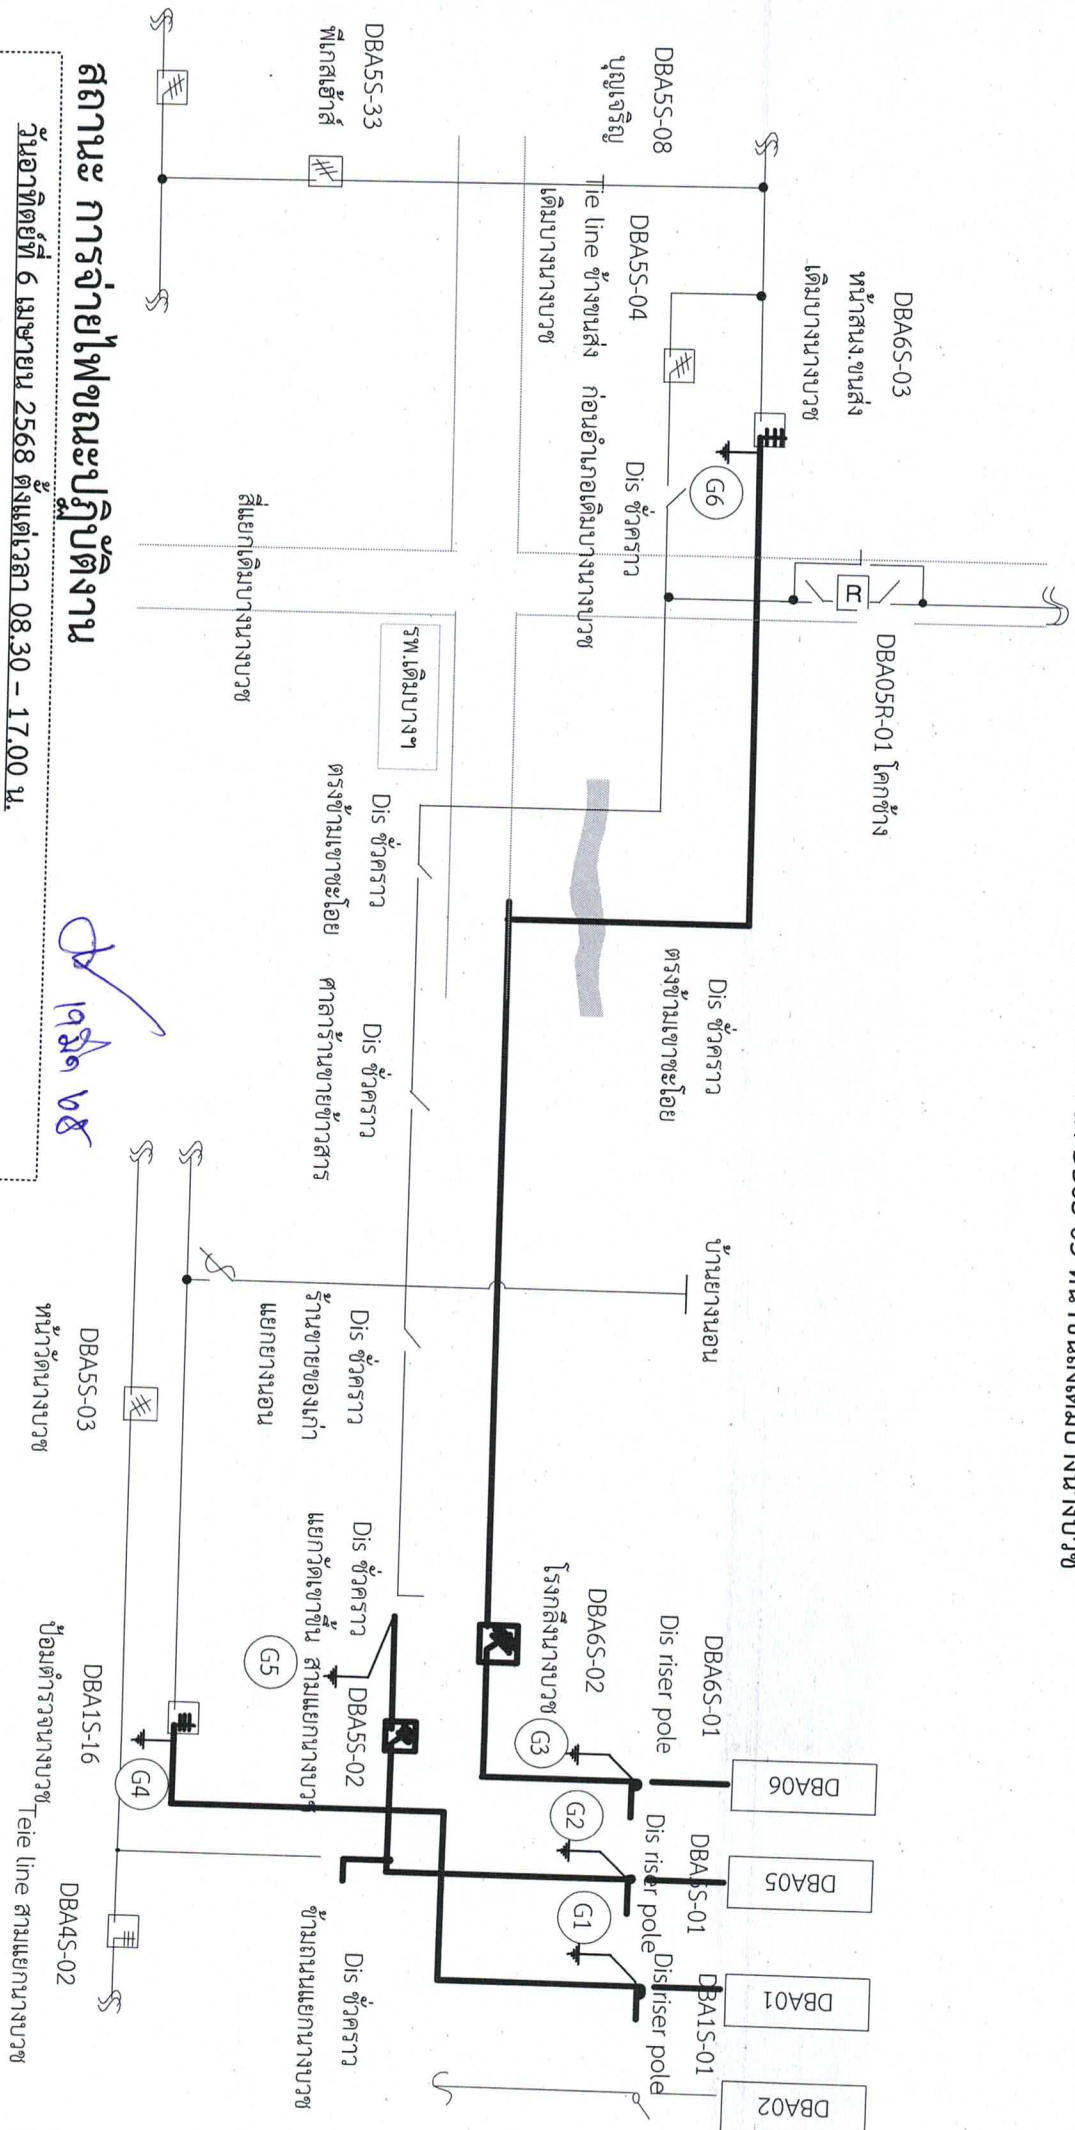

Handwritten signature and date: 19/10/68

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ - บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

