



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดงด.(กป.) ๒๑๕ ๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายอวคม แจ้งสว่าง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง หน.กป.รช.ผจก.กฟส.ดจด.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนเจดีย์ จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงสายแรงสูงหย่อน ฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า  
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๗	๒๕ มี.ค.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สี่แยกสระกระโจม	DOA ๗R-๐๒	DOA ๗S-๐๖	นาย รณชัย แสงทงงค์ ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงทงงค์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายอวคม แจ้งสว่าง )

ตำแหน่ง หน.กป.รช.ผจก.กฟส.ดจด.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย **สงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว**

พร้อมทั้งลงชื่อลงแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘

ก่อน

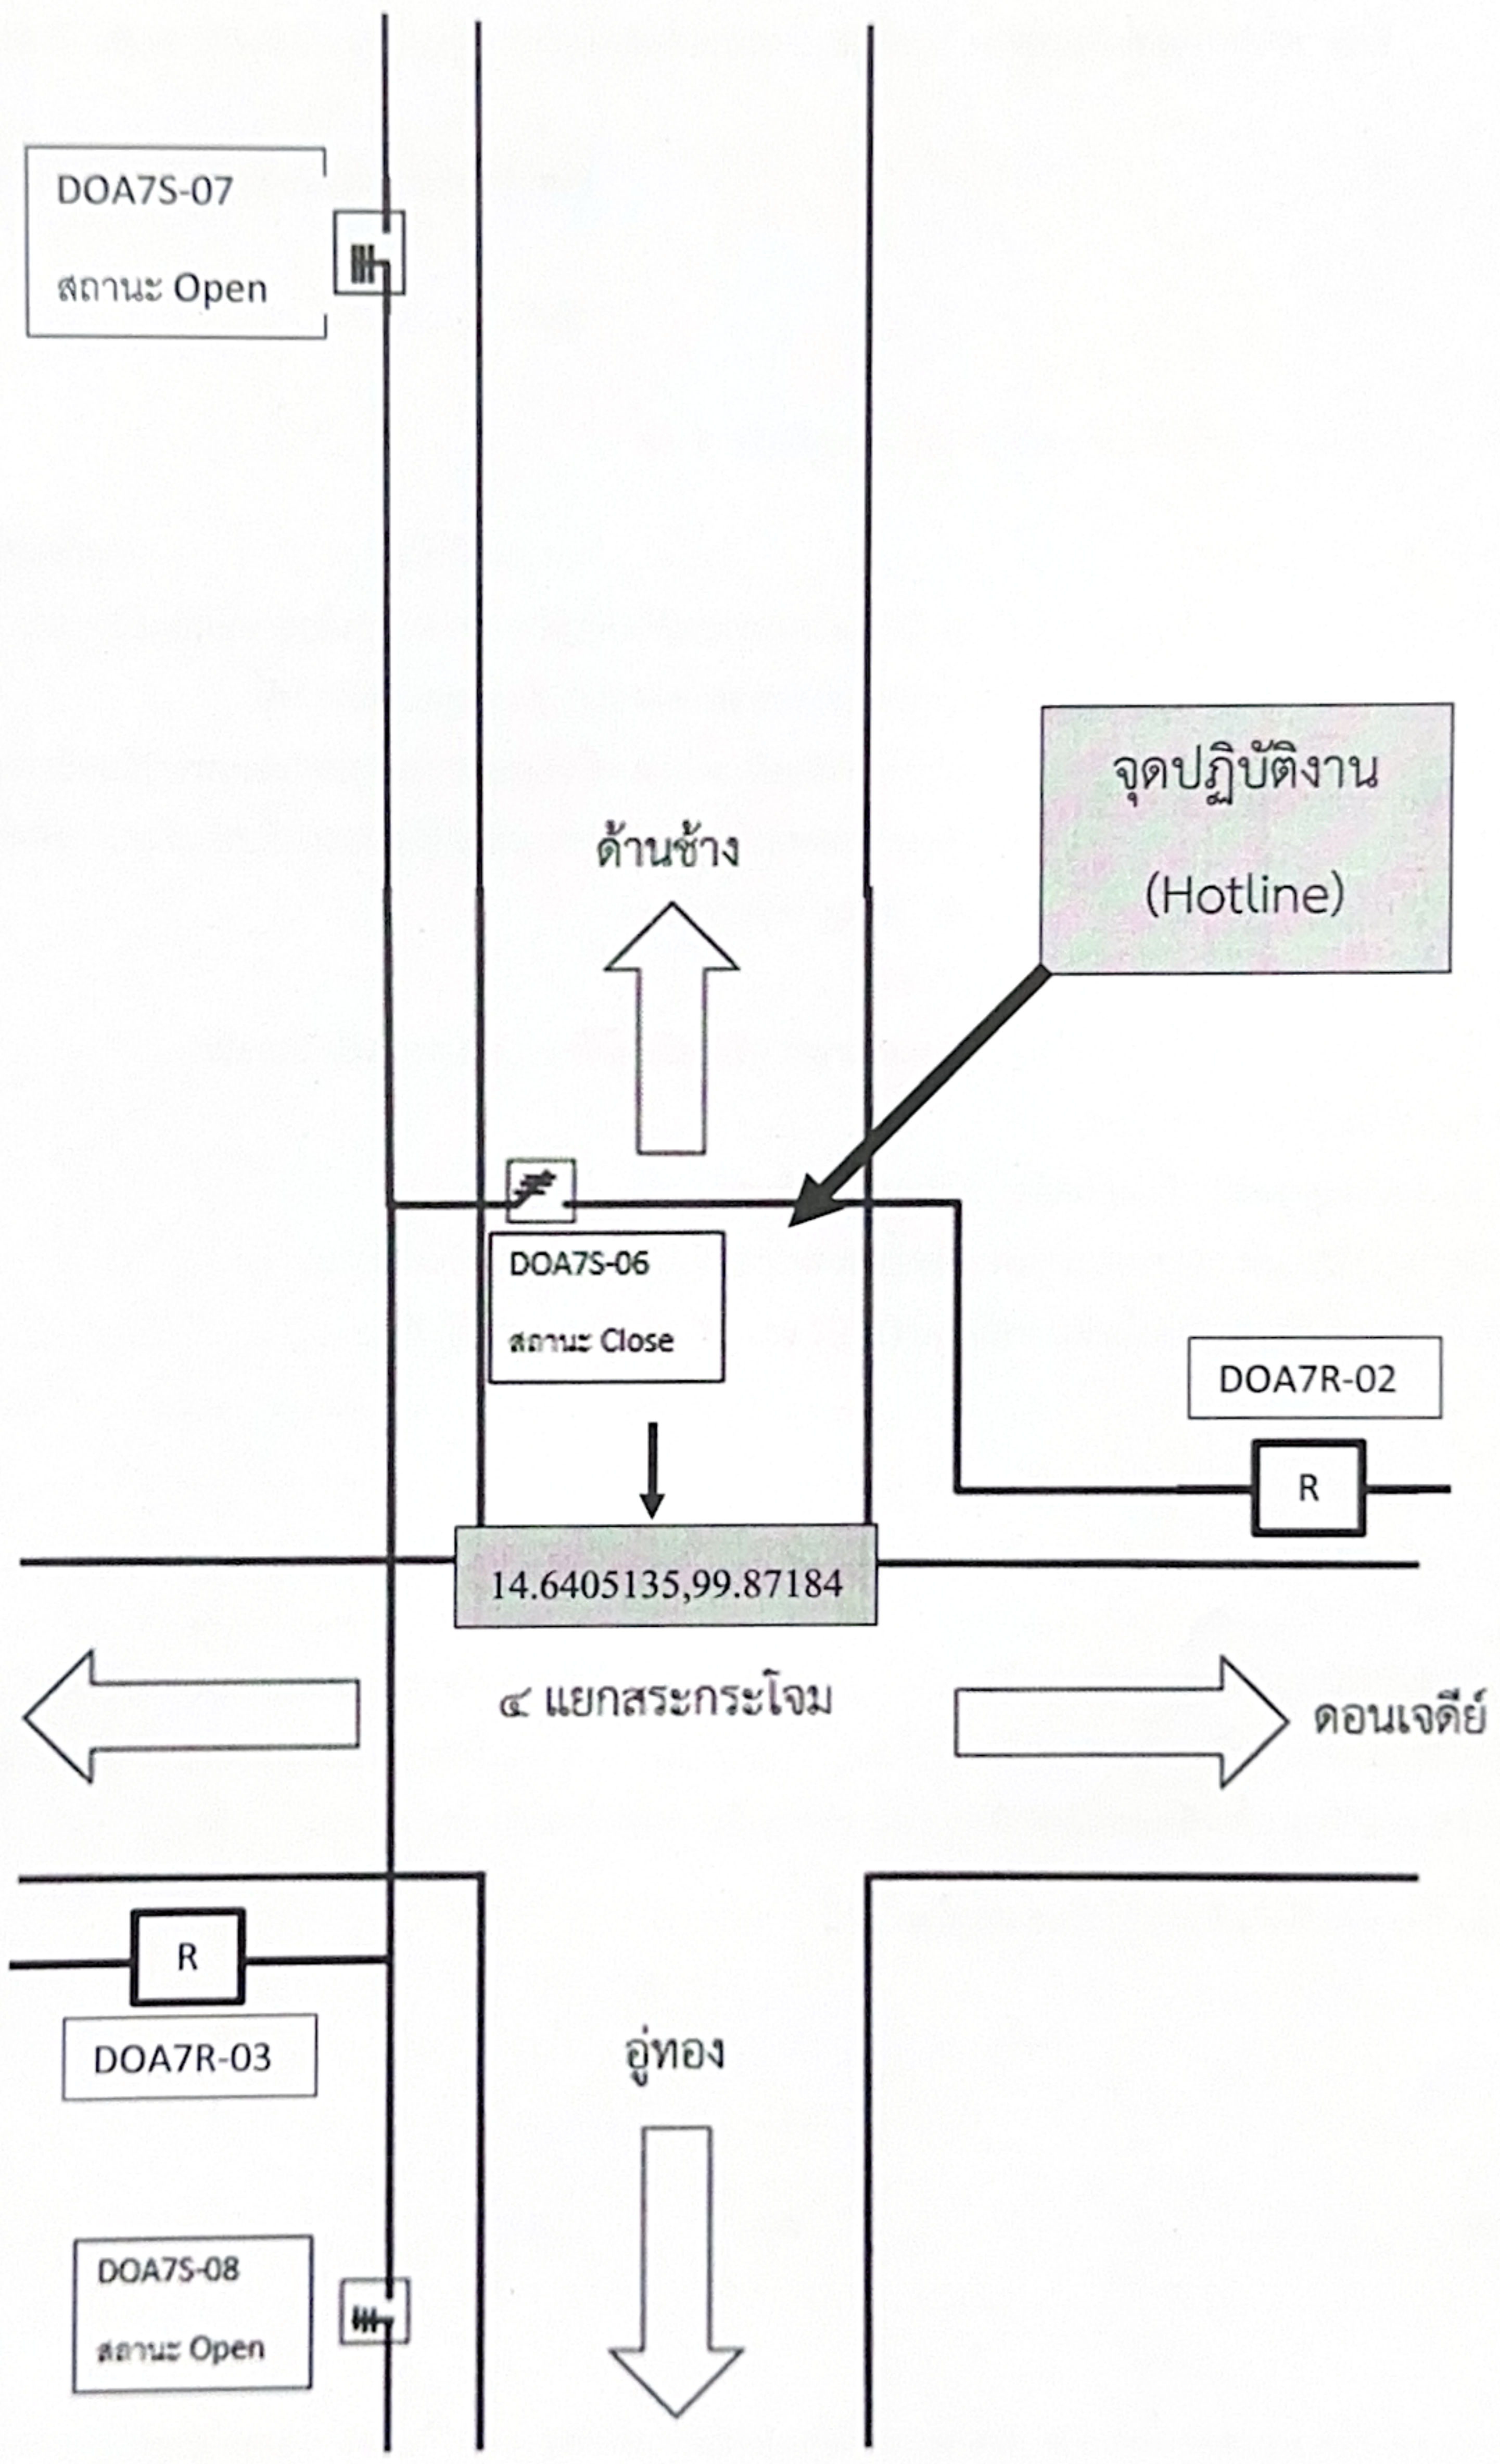

หลัง

