



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๖๕๗ / ๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล  
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑.๕KV รหัส BEA๐๔YS-๐๔ บริเวณไทรฉลุย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์   | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ                               | จาก                                  | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน        |
|-----|------------|--------------|-------------|----------|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| ๑.  | BEA๐๔YB-๐๑ | ๓๐ มี.ค. ๖๘  | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. | บำรุงรักษาอุปกรณ์<br>LBS ๑๑.๕ KV<br>บริเวณไทรฉลุย | BEA๐๔YB-๐๑<br>๑SLU๐๒YB-๐๑<br>ไทรหลวง | DDE บริเวณใกล้<br>LBS ไทรฉลุย<br>BEA๐๔YS-๐๔,<br>๒SCL๐๒YB-๐๑<br>ไทรฉลุย | นายมนตรี<br>มาลาศรี |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี มาลาศรี ตำแหน่ง วิศวกร.๗ ผบอ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๗๘๐๒๕๗๗๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)  
๕ มี.ค.๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| ผจก.     | มงคลชัย | ๕ มี.ค.๖๘ |
| วิศวกร.๗ | มนตรี   |           |

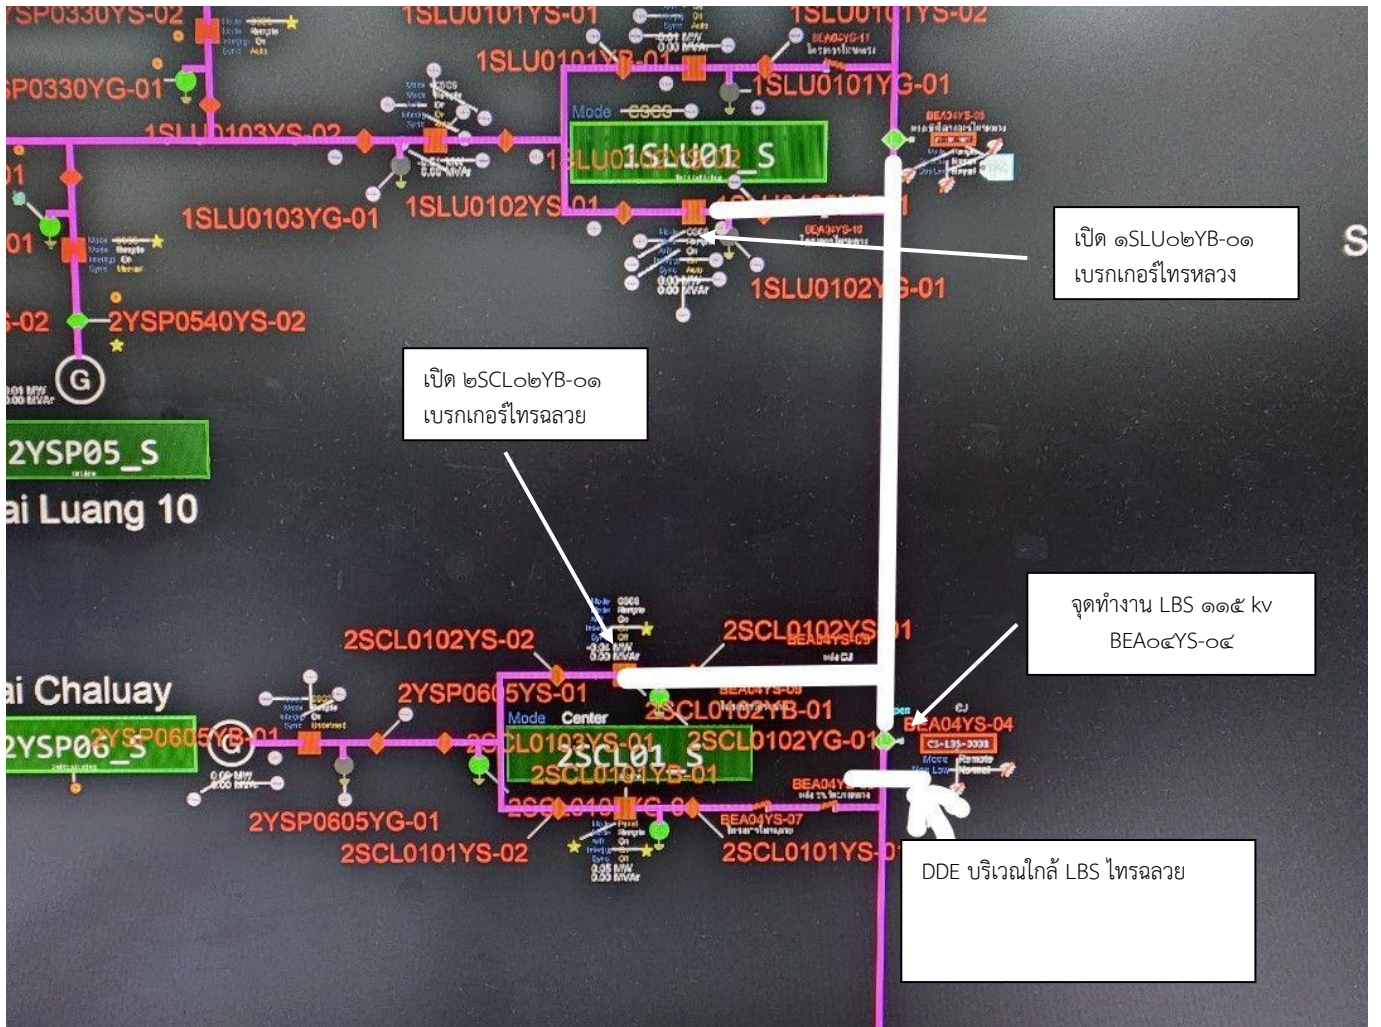

เปิด ๑SLU๐๒YB-๐๑  
เบรกเกอร์ไทรกลาง

เปิด ๒SCL๐๒YB-๐๑  
เบรกเกอร์ไทรกลาง

จุดทำงาน LBS ๑๑๕ kv  
BEA๐๔YS-๐๔

DDE บริเวณใกล้ LBS ไทรกลาง