



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปบ.) ๒๗๕ / ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายรัชพล ลิ้มสงวน

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง นทน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU ๐๕	๑ เม.ย.๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูงหลังบ้อมตำรวจ วังตะกู ถึง แยกคลองชล วัดม่วงตารต	DIS ชค. บ้อมตำรวจ วังตะกู	NPU๐๕S-๐๕ แยกไปม่วงตารต	นายชินวัตร เกียรติชยาจกัจจร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ๓๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี รังน้อย ตำแหน่ง ขม.ปบ.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๓๗๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๕๘๒๒๐๒ Long. ๑๐๐.๐๒๓๕๕๒๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๗๓๙๑๙๒ Long. ๑๐๐.๐๒๑๘๗๔๕

(Signature)

นายรัชพล ลิ้มสงวน

ตำแหน่ง

นทน.๙ รักษาการแทน

ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

(_____)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน อก.สฟ. (ก.๓), อก.ว.ว. (ก.๓).ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง _____ แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ _____ แผ่น

ผจฟ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

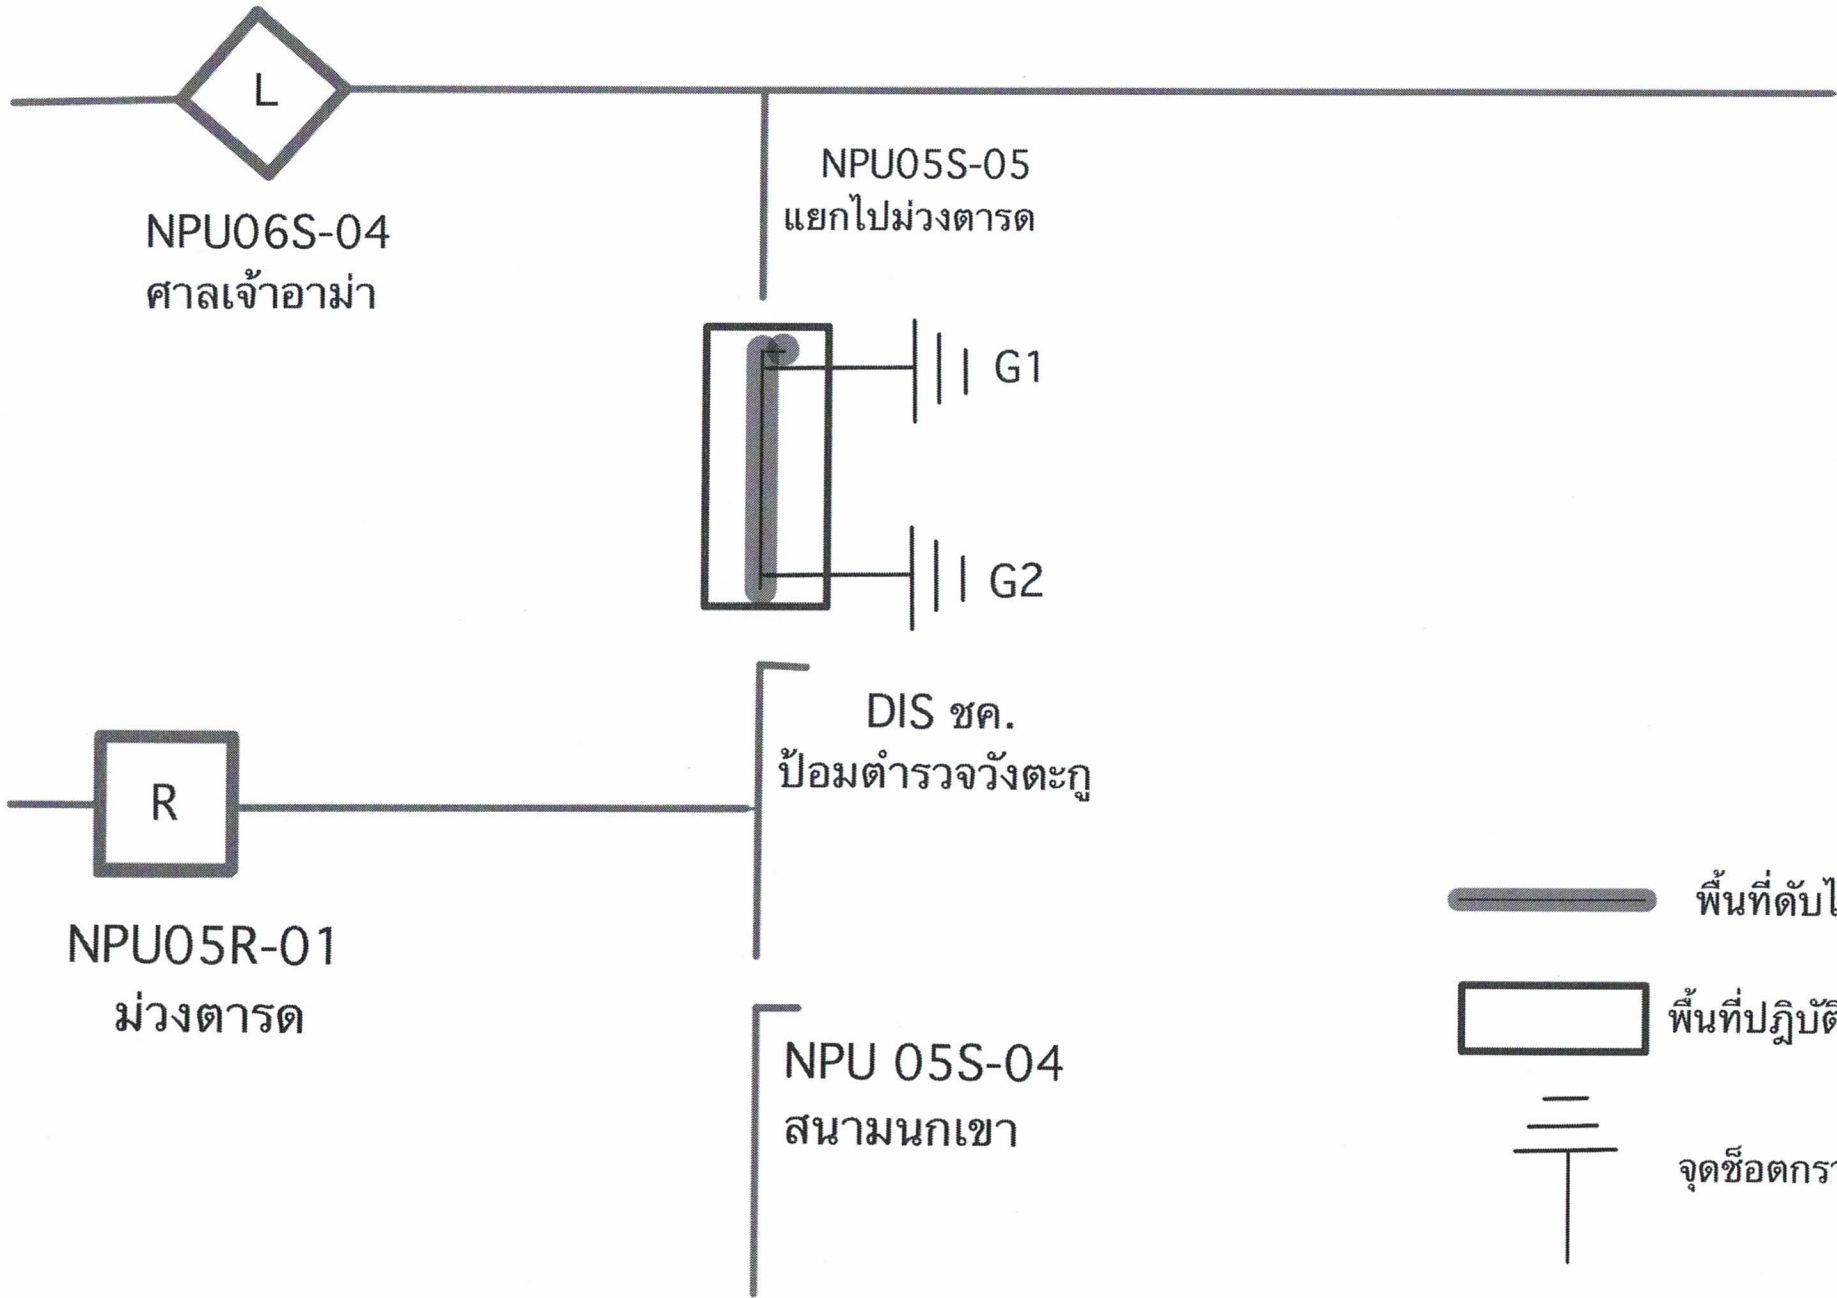

NPU06S-04
ศาลเจ้าอามา

NPU05S-05
แยกไปม่วงตารด


G1

G2

DIS ชค.
ป้อมตำรวจวังตะกู

NPU05R-01
ม่วงตารด

NPU 05S-04
สนามนกเขา

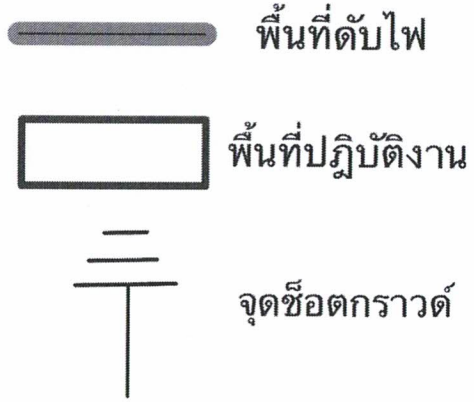

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์