



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สก.(ปน) ๑๙๕๖ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอย้ายโหมด เพื่อให้ชุดฮอทไลน์สมุทรสาคร แก้ไขจุดร้อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๒	๖ เม.ย.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	SMA๐๒S-๐๕ บ.ยูนิคอร์ด (CLOSE)	SMA๐๒S-๐๕ บ.ยูนิคอร์ด (OPEN)	นายสรนันท์ ประชาญ สิทธิ์ โทร.๐๘๖๔๕๖๖๒๙๘
๒	SMV๐๔	๖ เม.ย.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		SMV๐๔BR-๐๑ สถานีฯสค.๑๐ ชั่วคราว (CLOSE)	SMV๐๔BR-๐๑ สถานีฯสค.๑๐ ชั่วคราว (OPEN)	
๓	KTBo๓	๖ เม.ย.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		KTBo๓S-๐๘ ปากซอยยิง เจริญ (CLOSE)	KTBo๓S-๐๘ ปากซอยยิง เจริญ (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ซอย ยิงเจริญ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดณ์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Measurements

Bx1	Max	120.7 °C
Bx2	Max	92.4 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 34' 43.53", E 100° 16' 30.93"
http://maps.google.com?z=17&t=k&q=13.5788,100.2763	

Note

SMA02S-05 บ.ยูนิคอร์น จก.(มหาชน)

17/3/2025 15:35:08

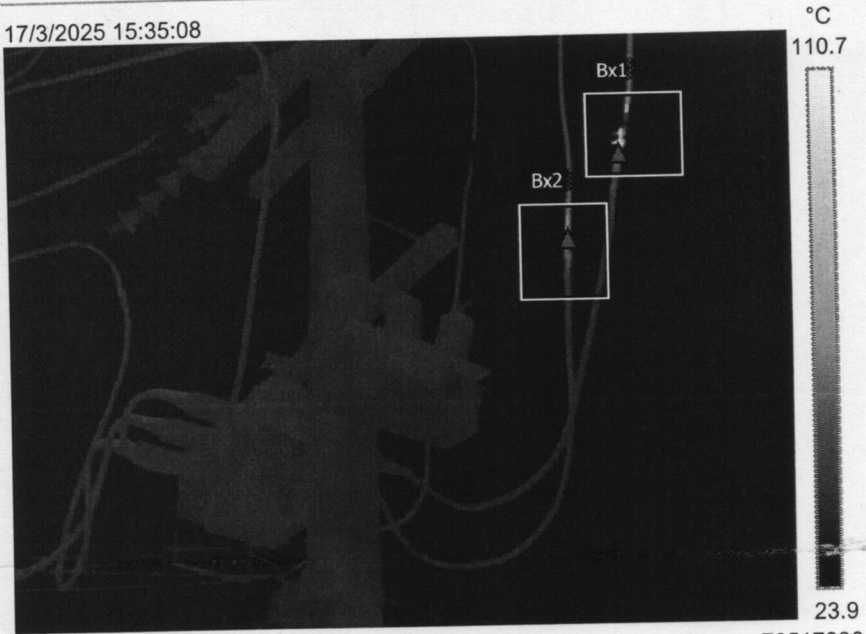


FLIR2728.jpg

FLIR E95

78517896

17/3/2025 15:35:08

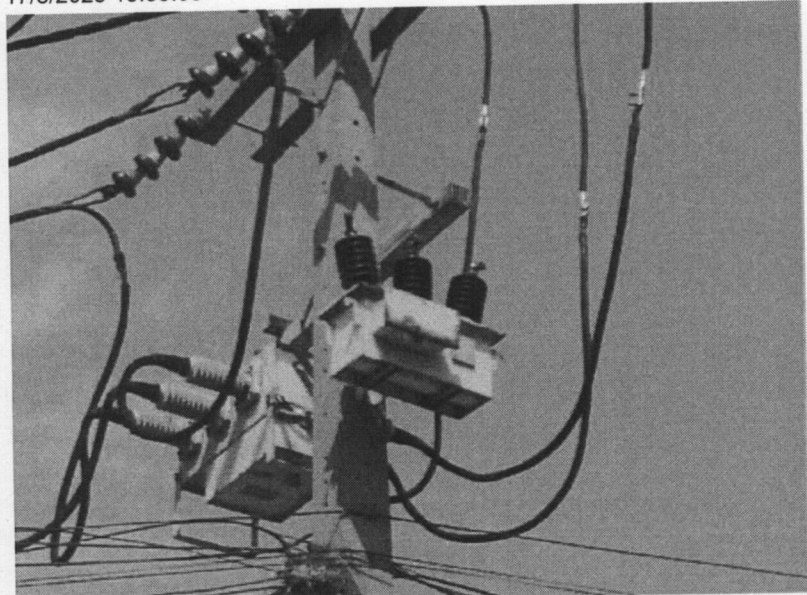

FLIR2728.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลิง C ด้าน load	แก้ไขทันที
Bx2 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลิง B ด้าน load	แก้ไขทันที

Measurements

Bx1	Max	103.6 °C
-----	-----	----------

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %

Geolocation


Location	N 13° 36' 44.09", E 100° 17' 17.65"
----------	-------------------------------------

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.6122,100.2862>

Note

SMV04BR-01 ด้านเข้ารีโคลเซอร์

11/3/2025 14:08:42

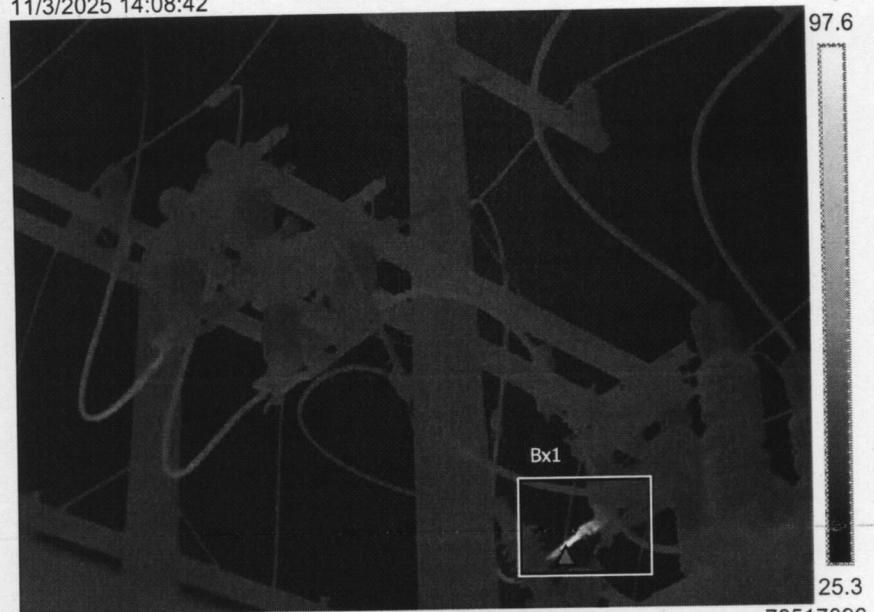


FLIR2717.jpg

FLIR E95

78517896

11/3/2025 14:08:42

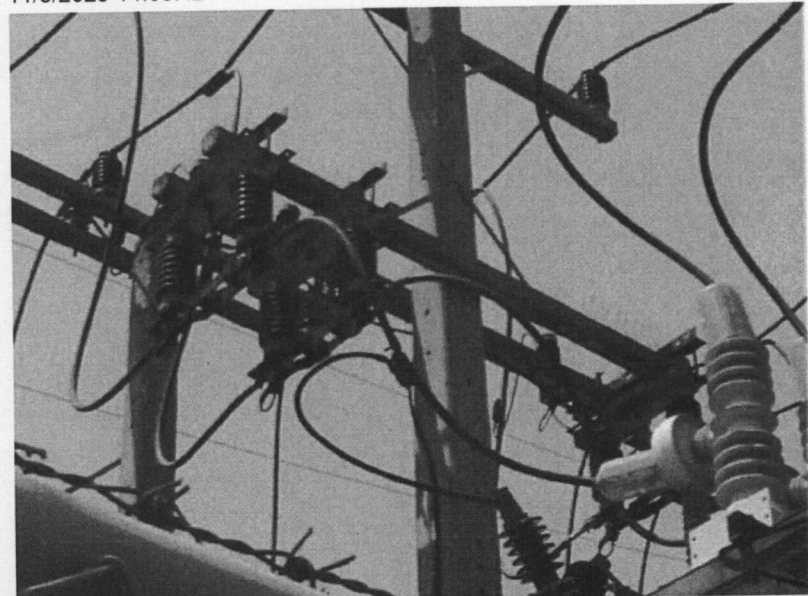

FLIR2717.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส C ด้าน fixed	แก้ไขทันที
---	------------

Measurements

Bx1	Max	83.1 °C
-----	-----	---------

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %

Geolocation

Location	N 13° 36' 44.29", E 100° 17' 17.70"
http://maps.google.com?z=17&t=k&q=13.6123,100.2882	

Note

SMV04BR-01 termination kit

11/3/2025 14:10:10




FLIR2718.jpg

FLIR E95

78517896

11/3/2025 14:10:10

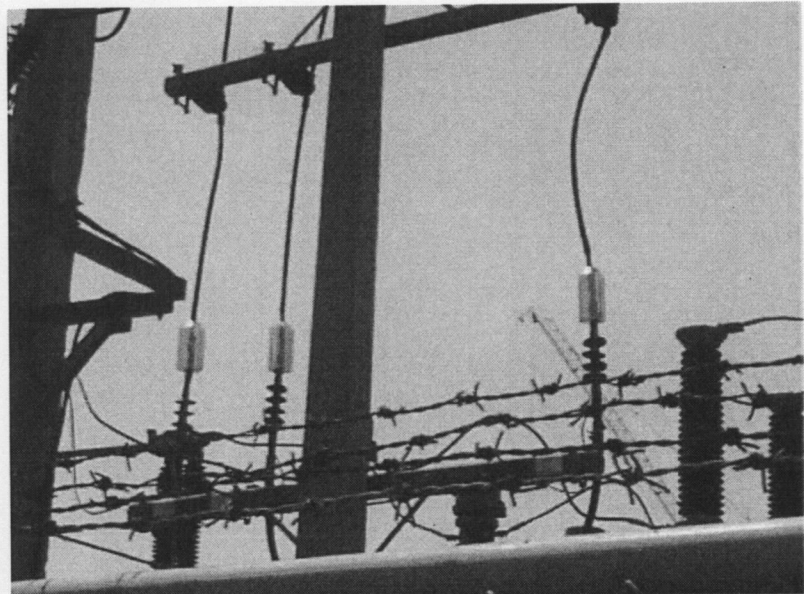

FLIR2718.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส C

แก้ไขทันที

Measurements

Bx1	Max	83.8 °C
Bx2	Max	70.3 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %

Geolocation


Location	N 13° 36' 44.05", E 100° 17' 17.71"
----------	-------------------------------------

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.6122,100.2883>

Note

SMV04BR-01 ด้านออกรีโคลสเซอร์

11/3/2025 14:08:24

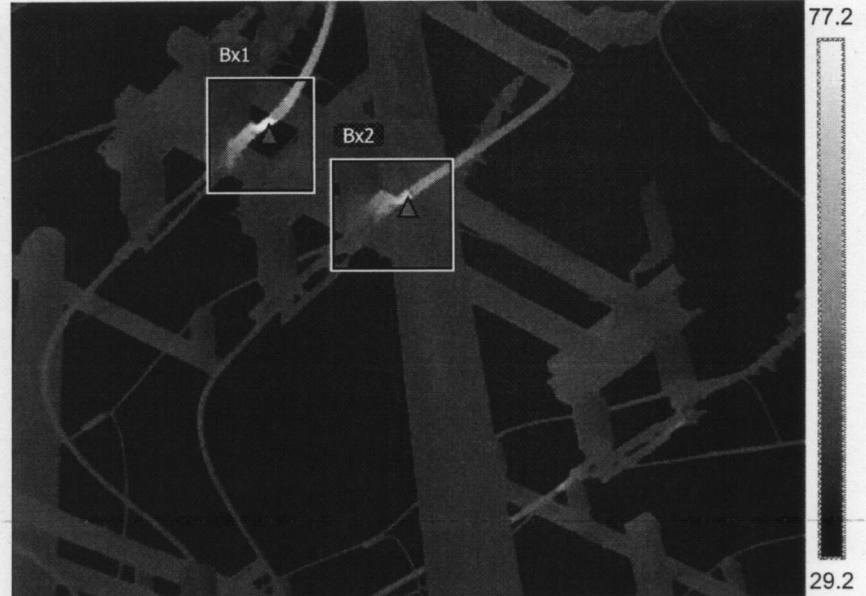

FLIR2716.jpg

FLIR E95

78517896

11/3/2025 14:08:24



FLIR2716.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาคาเฟส A ด้าน fixed	แก้ไขทันที
Bx2 : หน้าสัมผัสทางปลาคาเฟส B ด้าน fixed	แก้ไขด่วน

Measurements

Bx1	Max	245.3 °C
-----	-----	----------

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 37' 2.49", E 100° 18' 42.73"
http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.6174,100.3119	

Note

KTB03S-08 ซอมบี้เงิรญ

17/3/2025 12:04:21

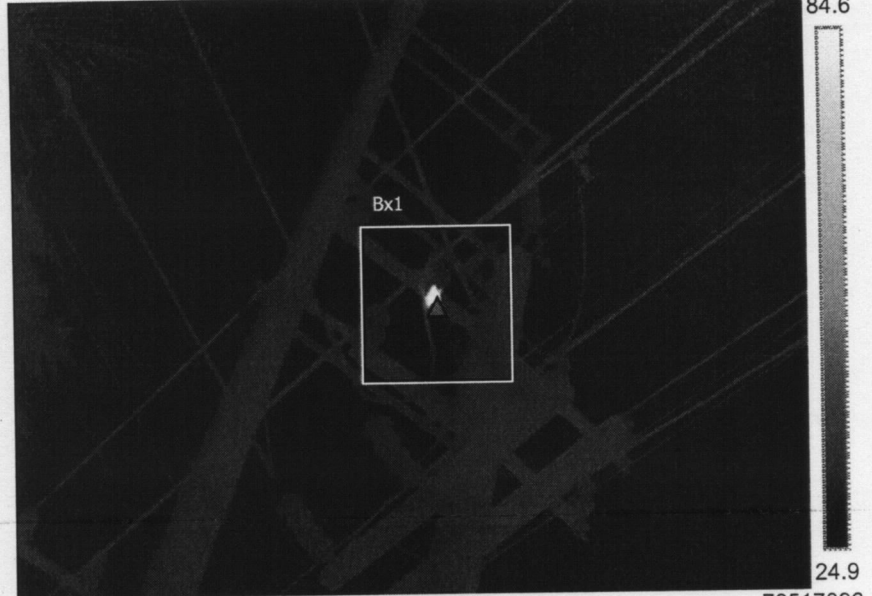


FLIR2719.jpg

FLIR E95

78517896

17/3/2025 12:04:21

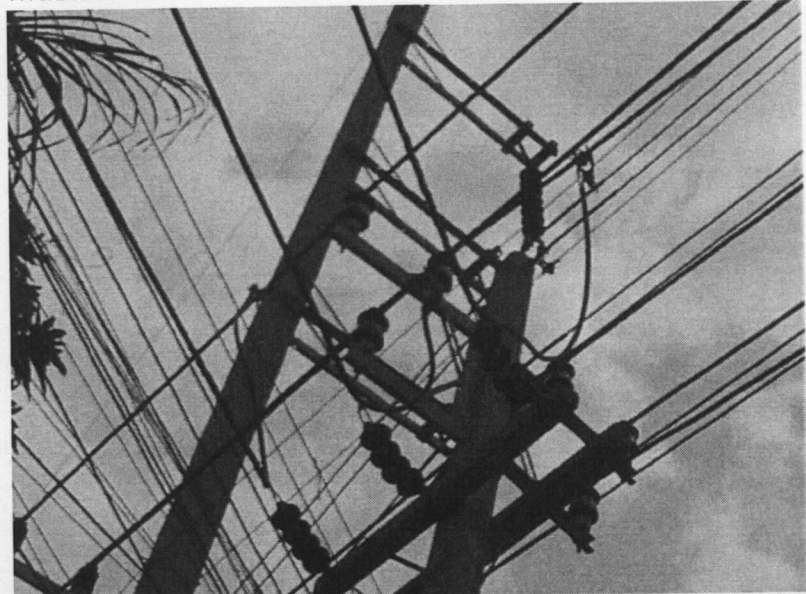

FLIR2719.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : hotline clamp เฟส B

แก้ไขทันที