



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๖๑๑/๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณพล  
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสกรี่

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ...ให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.กฟส.กทบ. และ ชุดงานสายโทร. กฟส.สพ. ปฏิบัติงานย้าย  
แนวระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด...สถานีไฟฟ้า กระทบแบบ 4...ตามแผนผังแนบ จำนวน 4...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KTD 03	6 เม.ย. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน	นายฤกษ์ ชนะภัย พง.7
2.	KTD 07					ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรล่าง	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD07S-08	ผบ.กฟส.กทบ. โทร. 098 - 8315274

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ดับไฟ) ตั้งแต่ ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน และ ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรล่าง  
จนถึง ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน และอุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD07S-08 มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน 19 ราย..  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขมชาติ อรุณกิจจำนง ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. 086 - 5960904

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.688083, 100.279296  
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.688204, 100.280424

(นายมาโนช วาสกรี่)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนการดับไฟ** บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 6 (ซอยคลองแค) ด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด  
 ตั้งแต่ จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE จำนวน 2 วงจร จนถึง จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE (วงจรถน) และอุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD07S-08  
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด  
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

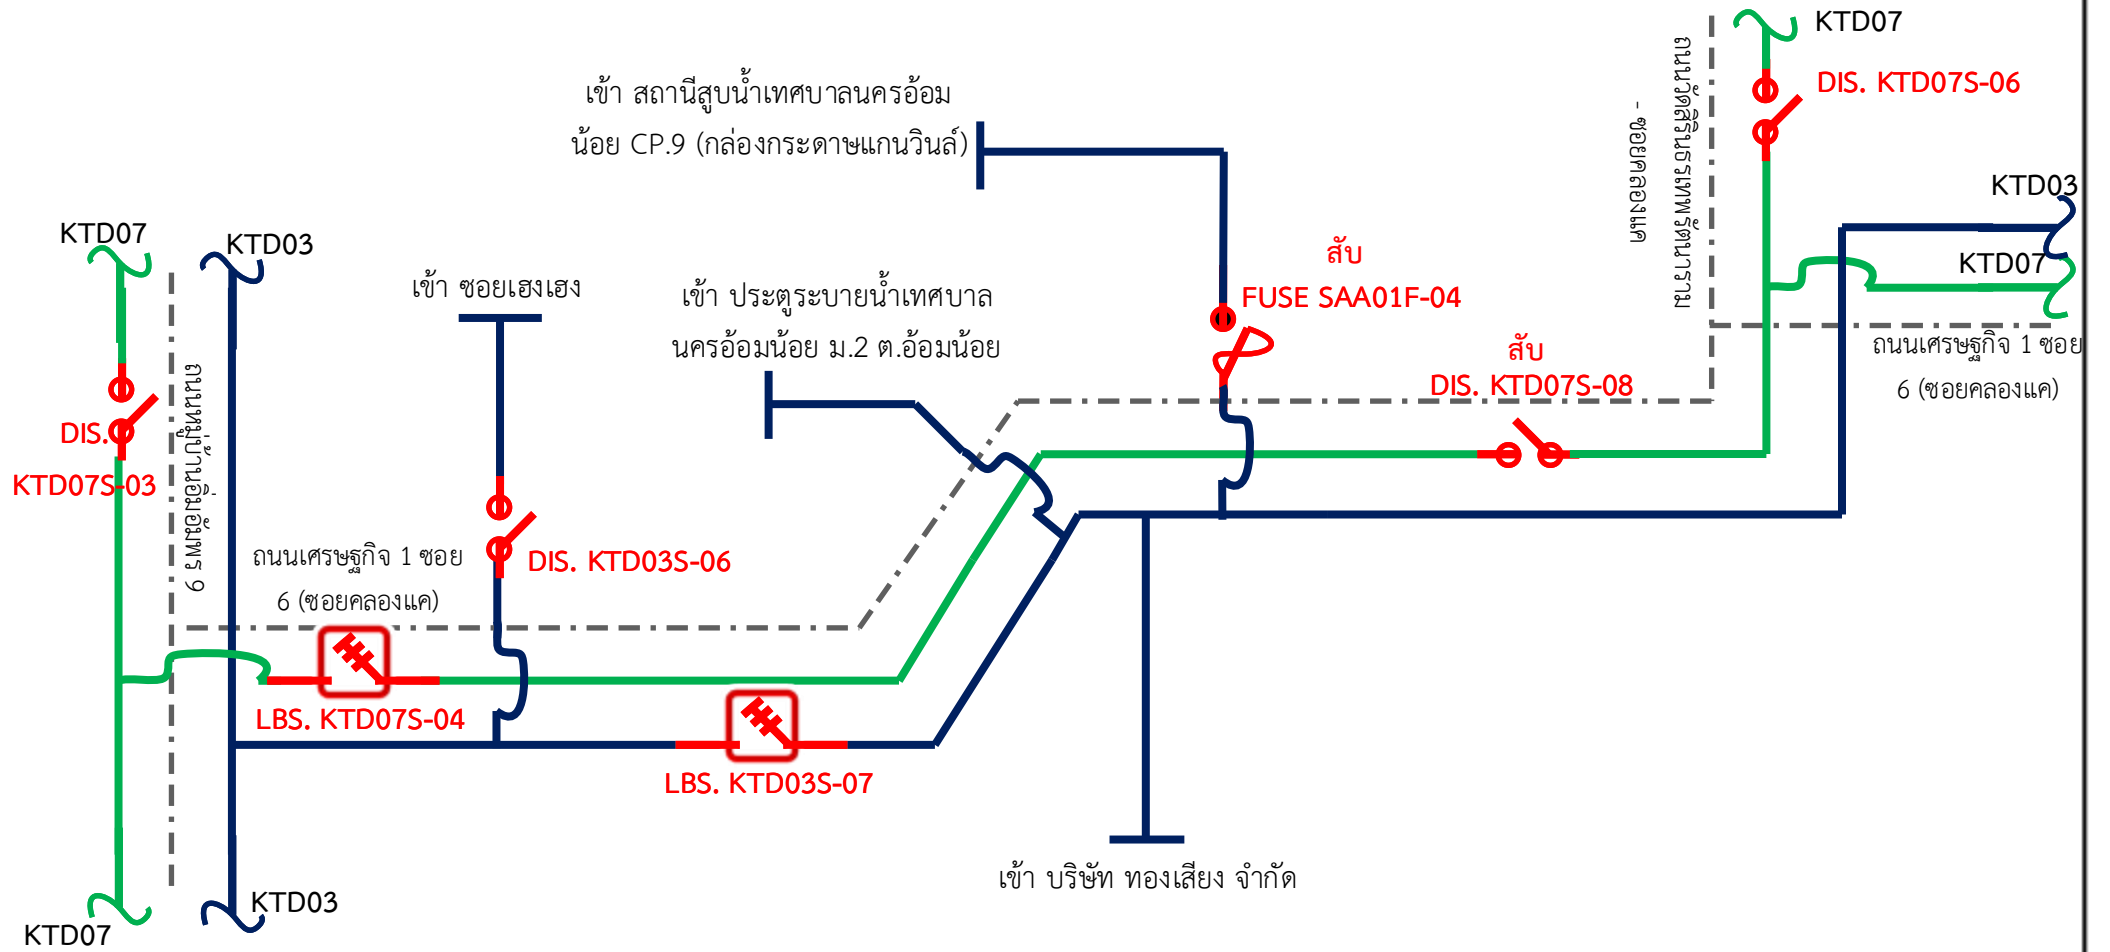

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 19 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังการดับไฟ** บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 6 (ซอยคลองแค) ด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด  
 ตั้งแต่ จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE จำนวน 2 วงจร จนถึง จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE (วงจรบน) และอุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD07S-08  
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด  
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

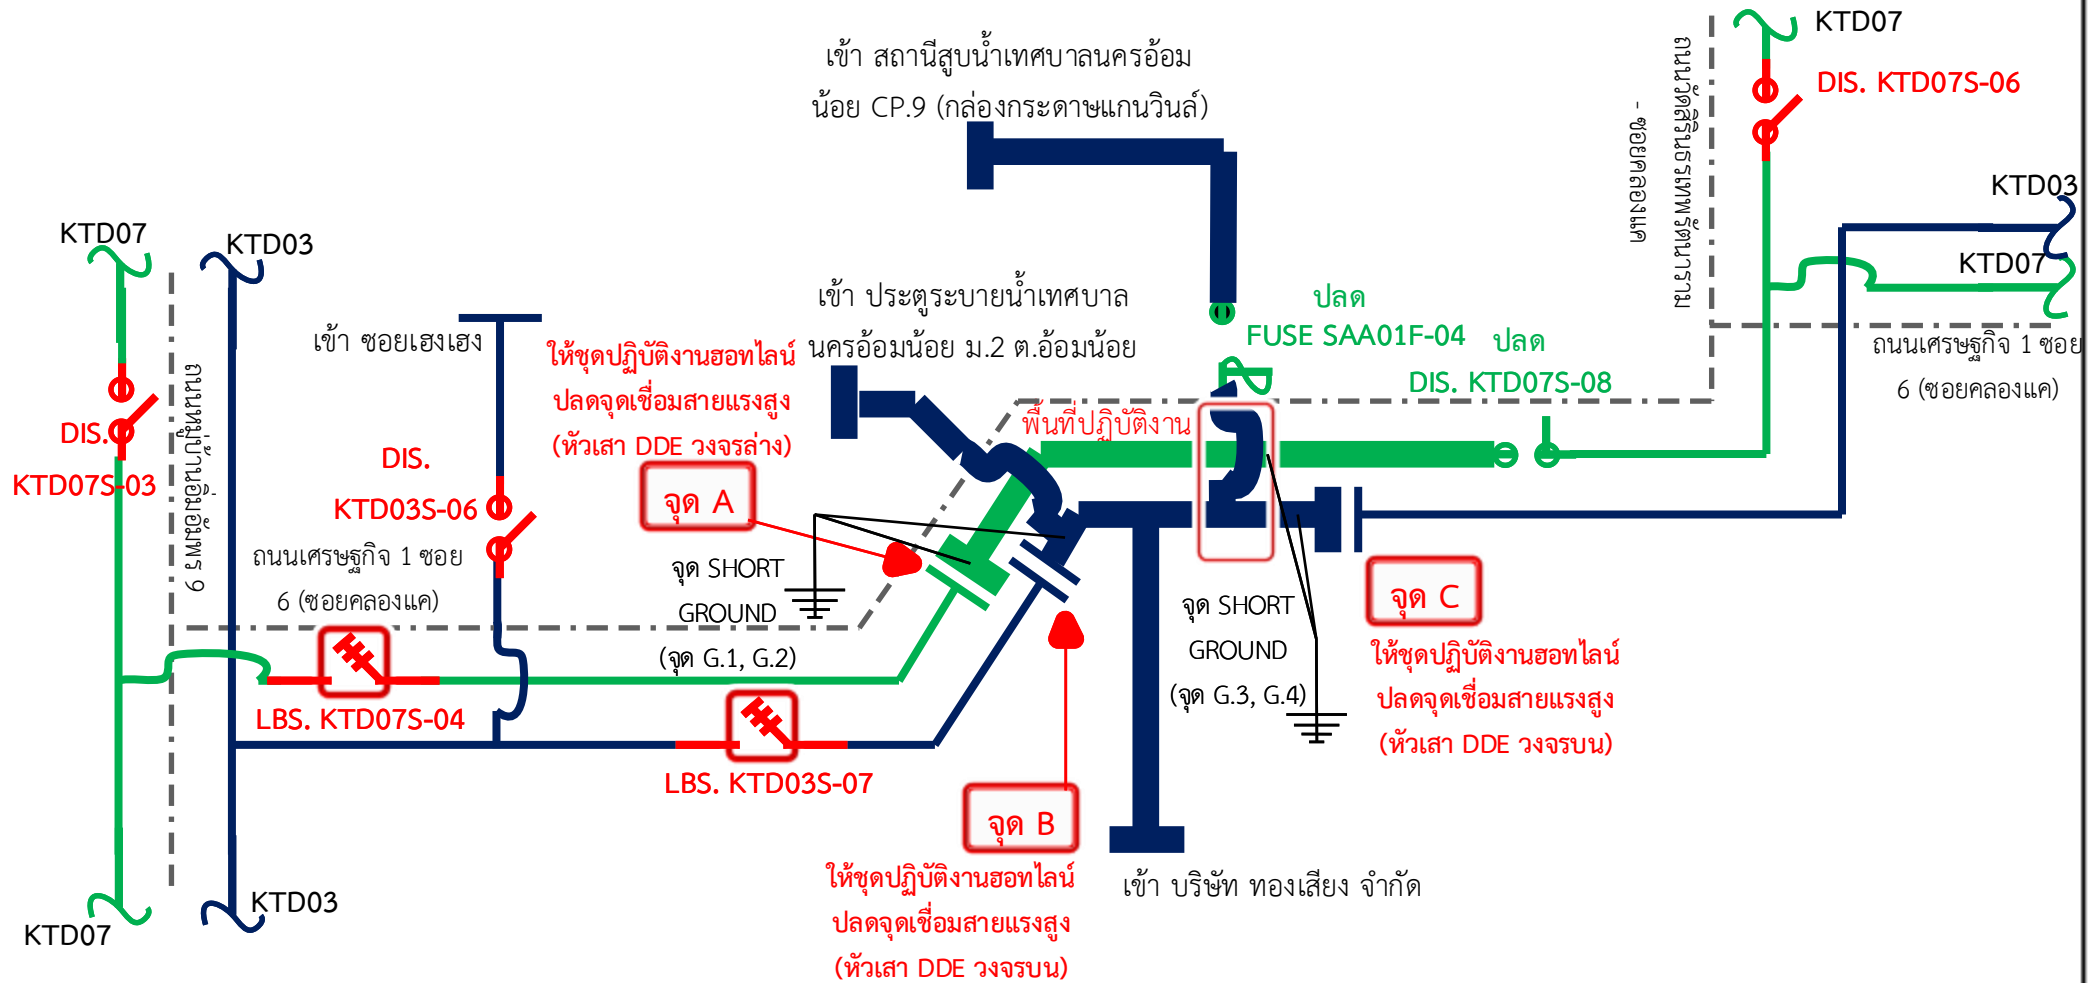

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 19 ราย

พื้นที่ดับไฟ

- 
-

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ **หลังการดับไฟ** บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 6 (ซอยคลองแค) ด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด ตั้งแต่ จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE จำนวน 2 วงจร จนถึง จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE (วงจรบน) และอุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD07S-08 เพื่อให้ชุดงาน ผปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

**จุด A**

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง (หัวเสา DDE วงจรล่าง คือ วงจร KTD07)

**จุด B**

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง (หัวเสา DDE วงจรบน คือ วงจร KTD03)



รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ **หลังการดับไฟ** บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 6 (ซอยคลองแค) ด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด ตั้งแต่ จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE จำนวน 2 วงจร จนถึง จุดเชื่อมสายแรงสูงหัวเสา DDE (วงจรบน) และอุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD07S-08 เพื่อให้ชุดงาน ผปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าปากทางเข้า บริษัท ทองเสียง จำกัด วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

**จุด C**

ให้ชุดปฏิบัติงานสอทไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง (หัวเสา DDE วงจรบน คือ วงจร KTD03)

